



ATLAS 25 K 100 UNIT

ERP



IT - ISTRUZIONE PER L'USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

ES - INSTRUCCIONES DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TR - KULLANMA, KURULUM VE BAKIM TALIMATLARI

EN - INSTRUCTIONS FOR USE, INSTALLATION AND MAINTENANCE

FR - INSTRUCTIONS D'UTILISATION, D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

NL - AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK, INSTALLATIE EN ONDERHOUD

RU - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОСЛУЖИВАНИЮ

1. AVVERTENZE GENERALI

- Leggere ed osservare attentamente le avvertenze contenute in questo libretto di istruzioni.
- Dopo l'installazione della caldaia, informare l'utilizzatore sul funzionamento e consegnargli il presente manuale che costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e deve essere conservato con cura per ogni ulteriore consultazione.
- L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato. È vietato ogni intervento su organi di regolazione sigillati.
- Un'errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a persone, animali o cose. È esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso e comunque per inosservanza delle istruzioni.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. L'eventuale riparazione-sostituzione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato esplicitamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.
- Lo smaltimento dell'apparecchio e dei suoi accessori deve essere effettuato in modo adeguato, in conformità alle norme vigenti.
- Le immagini riportate nel presente manuale sono una rappresentazione semplificata del prodotto. In questa rappresentazione possono esserci lievi e non significative differenze con il prodotto fornito.

2. ISTRUZIONI D'USO

2.1 Presentazione

Gentile Cliente,

La ringraziamo di aver scelto una caldaia **FERROLI** di concezione avanzata, tecnologia d'avanguardia, elevata affidabilità e qualità costruttiva. La preghiamo di leggere attentamente il presente manuale perché fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione.

ATLAS 25 K 100 UNIT è un generatore di calore ad alto rendimento, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento, adatto a funzionare con bruciatori di gasolio. Il corpo caldaia è costituito da elementi in ghisa, assemblati con biconi e tiranti in acciaio sovrapposti ad un bollitore per l'acqua calda sanitaria ad accumulo rapido, vetrificato, e protetto contro la corrosione da un anodo di magnesio.

2.2 Pannello comandi

Pannello

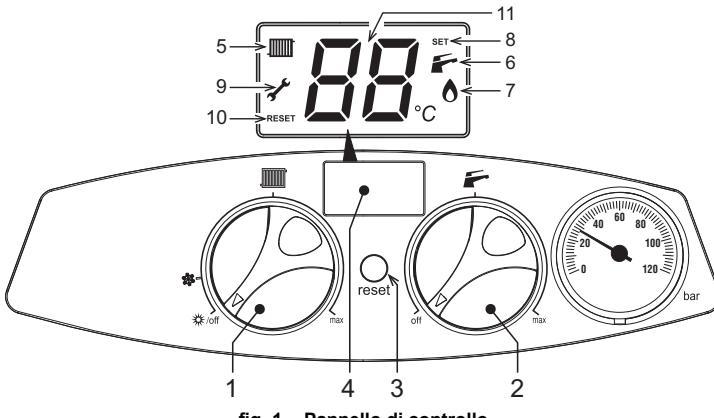


fig. 1 - Pannello di controllo

Legenda pannello

- | | |
|------|--|
| 1 = | Regolazione temperatura impianto e commutazione "Estate/Inverno/off" |
| 2 = | Regolazione temperatura sanitario e off |
| 3 = | Tasto multifunzione Ripristino - Modalità "Economy/Comfort" |
| 4 = | Display |
| 5 = | Indicazione funzionamento riscaldamento |
| 6 = | Indicazione funzionamento sanitario |
| 7 = | Indicazione bruciatore acceso - Modalità Comfort |
| 8 = | Indicazione modalità Comfort |
| 9 = | Indicazione anomalia |
| 10 = | Richiesta ripristino anomalia |
| 11 = | Indicazione multifunzione |

Indicazione durante il funzionamento

Riscaldamento

La richiesta riscaldamento (generata da Termostato Ambiente o Cronocomando Remoto) è indicata dall'attivazione del radiatore (part. 5 - fig. 1).

Il display multifunzione (part. 11 - fig. 1) visualizza la temperatura del sensore riscaldamento.

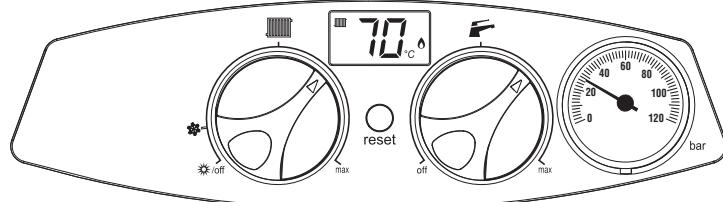


fig. 2

Sanitario

La richiesta sanitario (generata dal prelievo di acqua calda sanitaria) è indicata dall'attivazione del rubinetto (part. 6 - fig. 1).

Il display multifunzione (part. 11 - fig. 1) visualizza la temperatura del sensore sanitario.

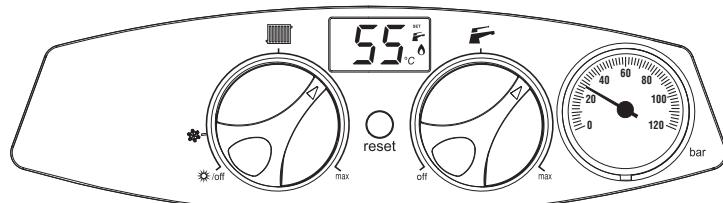


fig. 3

Esclusione bollitore (economy)

Il riscaldamento/mantenimento in temperatura del bollitore può essere escluso dall'utente. In caso di esclusione, non vi sarà erogazione di acqua calda sanitaria.

Quando il riscaldamento del bollitore è attivo (impostazione di default), sul display è attivo il simbolo **comfort** (part. 8 - fig. 1).

Il bollitore può essere disattivato dall'utente (modalità ECO) premendo il tasto **reset** (part. 3 - fig. 1). Il simbolo **comfort** (part. 8 - fig. 1) verrà attivato e il display visualizzerà per 3 secondi "EC" (eco).

Per attivare la modalità comfort, premere nuovamente il tasto **reset**. Il simbolo comfort verrà attivato e il display visualizzerà per 3 secondi "CO" (comfort).

2.3 Accensione e spegnimento

Caldaia non alimentata elettricamente

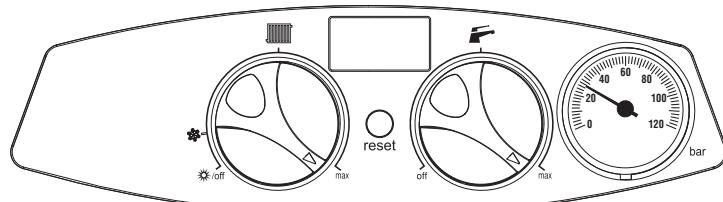


fig. 4 - Caldaia non alimentata elettricamente

! Togliendo alimentazione e/o gas all'apparecchio il sistema antigelo non funziona. Per lunghe soste durante il periodo invernale, al fine di evitare danni dovuti al gelo, è consigliabile scaricare tutta l'acqua della caldaia, quella sanitaria e quella dell'impianto; oppure scaricare solo l'acqua sanitaria e introdurre l'apposito antigelo nell'impianto di riscaldamento, conforme a quanto prescritto alla sez. 3.3.

Accensione caldaia

- Aprire le valvole di intercettazione combustibile.
- Fornire alimentazione elettrica all'apparecchio.

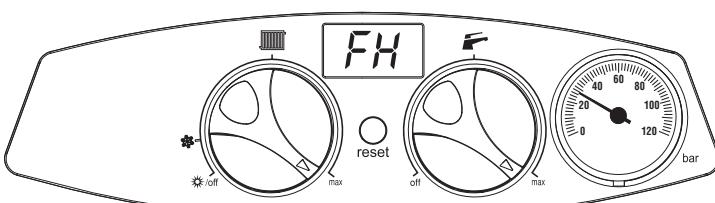
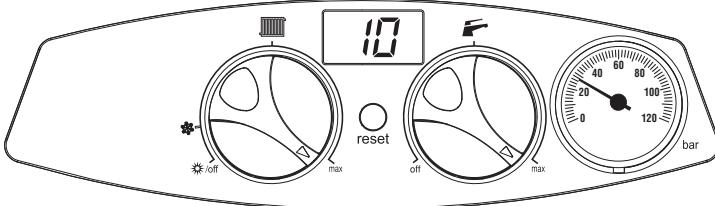


fig. 5 - Accensione caldaia

- Per i successivi 120 secondi il display visualizza FH che identifica il ciclo di sfiato aria dall'impianto riscaldamento.
- Durante i primi 5 secondi il display visualizza anche la versione software della scheda.
- Scomparsa la scritta FH, la caldaia è pronta per funzionare automaticamente ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria o vi sia una richiesta al termostato ambiente.

Spegnimento caldaia

Ruotare al minimo entrambe le manopole (part. 1 e 2 - fig. 1).

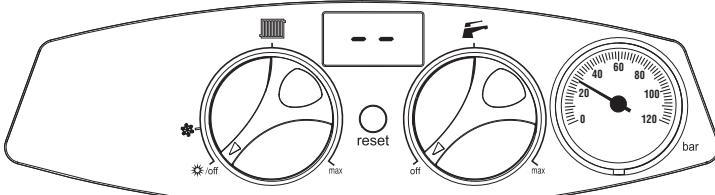


fig. 6 - Spegnimento caldaia

Quando la caldaia viene spenta, la scheda elettronica è ancora alimentata elettricamente. È disabilitato il funzionamento sanitario e riscaldamento. Rimane attivo il sistema antigelo. Per riaccendere la caldaia, posizionare entrambe le manopole (part. 1 e 2 - fig. 1) alle temperature desiderate.

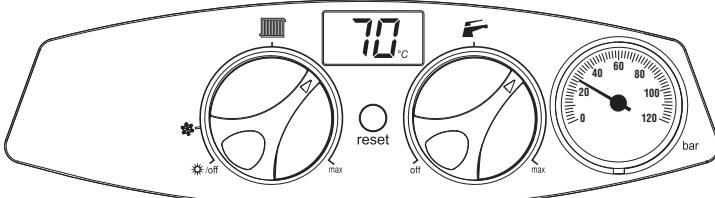


fig. 7

La caldaia sarà immediatamente pronta per funzionare ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria o vi sia una richiesta al termostato ambiente.

2.4 Regolazioni

Commutazione Estate/Inverno

Ruotare al minimo (Estate) solo la manopola del Riscaldamento (part. 1 - fig. 1).

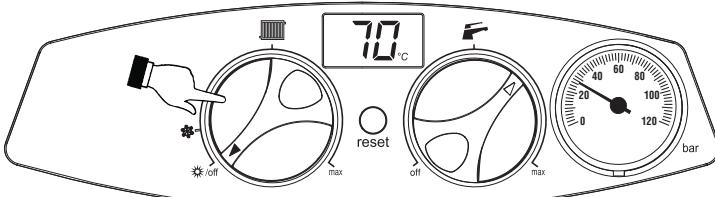


fig. 8

La caldaia erogherà solo acqua sanitaria. Rimane attivo il sistema antigelo.

Per disattivare la modalità Estate (Inverno), posizionare la manopola del Riscaldamento (part. 1 - fig. 1) alla temperatura desiderata.

Regolazione temperatura riscaldamento

Agire sulla manopola del Riscaldamento (part. 1 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di 30°C ad un massimo di 80°C.

Si consiglia comunque di non far funzionare la caldaia al di sotto dei 45°C.

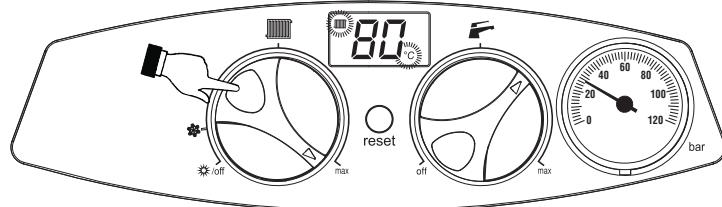


fig. 9

Regolazione temperatura sanitario

Agire sulla manopola del Sanitario (part. 2 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di 10°C ad un massimo di 65°C.

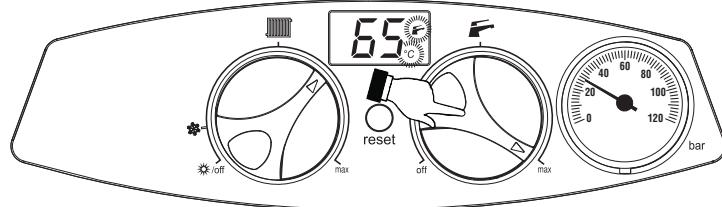


fig. 10

Regolazione della temperatura ambiente (con termostato ambiente opzionale)

Impostare tramite il termostato ambiente la temperatura desiderata all'interno dei locali. Nel caso non sia presente il termostato ambiente la caldaia provvede a mantenere l'impianto alla temperatura di setpoint manda impianto impostata.

Regolazione della temperatura ambiente (con cronocomando remoto opzionale)

Impostare tramite il cronocomando remoto la temperatura ambiente desiderata all'interno dei locali. La caldaia regolerà l'acqua impianto in funzione della temperatura ambiente richiesta. Per quanto riguarda il funzionamento con cronocomando remoto, fare riferimento al relativo manuale d'uso.

Temperatura scorrevole

Quando viene installata la sonda esterna (opzionale) il sistema di regolazione caldaia lavora con "Temperatura Scorrevole". In questa modalità, la temperatura dell'impianto di riscaldamento viene regolata a seconda delle condizioni climatiche esterne, in modo da garantire un elevato comfort e risparmio energetico durante tutto il periodo dell'anno. In particolare, all'aumentare della temperatura esterna viene diminuita la temperatura di manda impianto, a seconda di una determinata "curva di compensazione".

Con regolazione a Temperatura Scorrevole, la temperatura impostata attraverso la manopola del riscaldamento (part. 3 - fig. 1) diviene la massima temperatura di manda impianto. Si consiglia di impostare al valore massimo per permettere al sistema di regolare in tutto il campo utile di funzionamento.

La caldaia deve essere regolata in fase di installazione dal personale qualificato. Eventuali adattamenti possono essere comunque apportati dall'utente per il miglioramento del comfort.


Curva di compensazione e spostamento delle curve

Premendo il tasto reset (part. 6 - fig. 1) per 5 secondi, si accede al menu "Temperatura scorrevole"; viene visualizzato "CU" lampeggiante.

Premendo il tasto **reset** (part. 3 - fig. 1) viene visualizzata l'attuale curva di compensazione (fig. 11) ed è possibile modificarla con la manopola **sanitario** (part. 2 - fig. 1).


Regolare la curva desiderata da 1 a 10 secondo la caratteristica (fig. 13) e successivamente premere il tasto **reset** (part. 3 - fig. 1).

Regolando la curva a 0, la regolazione a temperatura scorrevole risulta disabilitata.

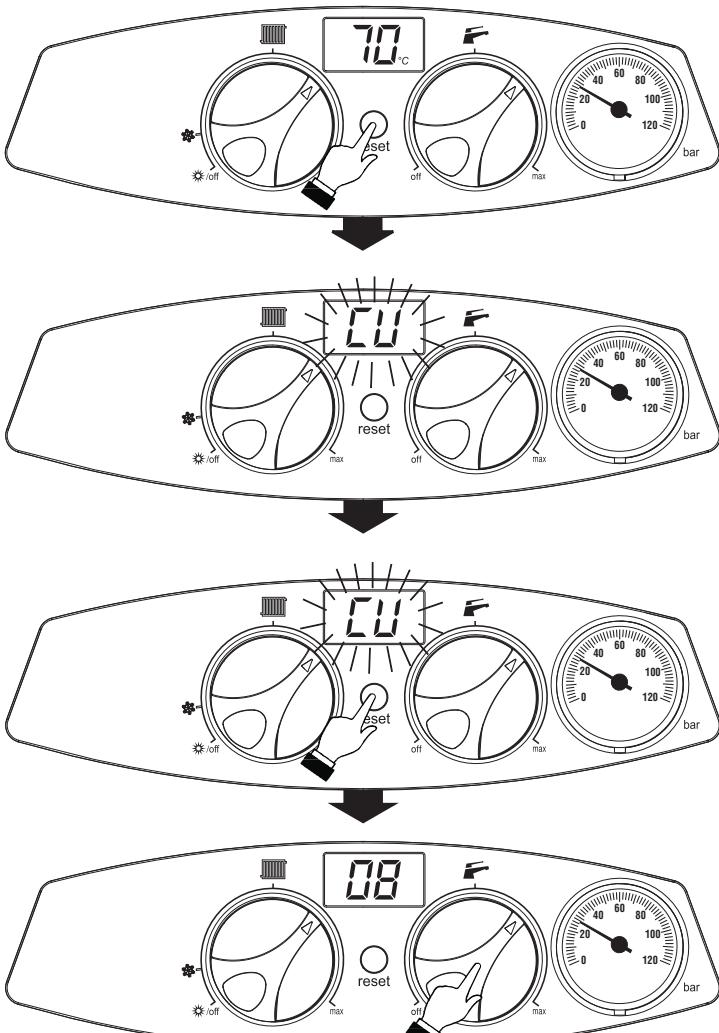
fig. 11 - Curva di compensazione



Ruotando la manopola riscaldamento (part. 1 - fig. 1) viene visualizzato "OF" lampeggiante.

Premendo il tasto Reset (part. 3 - fig. 1) viene visualizzato l'attuale spostamento delle curve (fig. 12) ed è possibile modificarlo con la manopola sanitario (part. 2 - fig. 1) e successivamente premere il tasto **reset** (part. 3 - fig. 1).

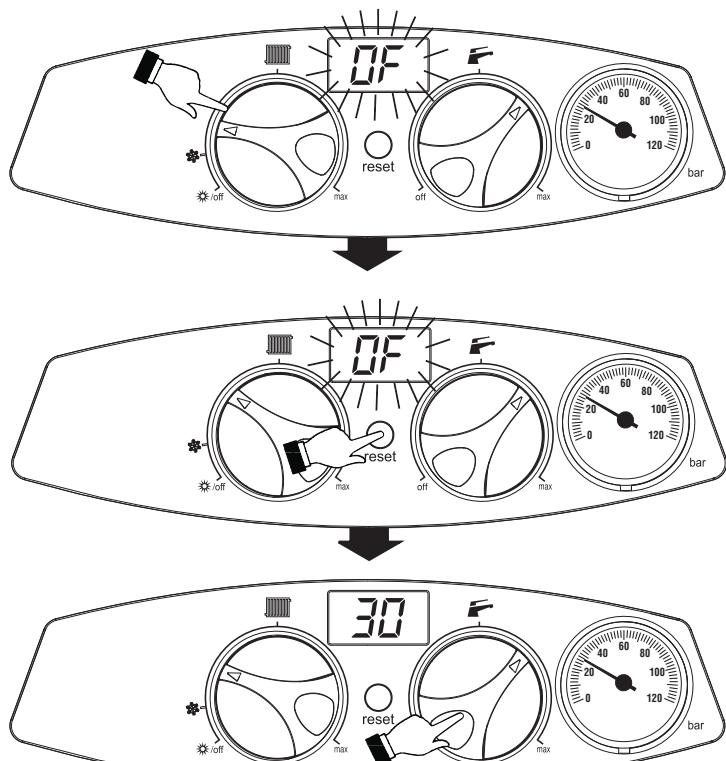
fig. 12 - Spostamento parallelo delle curve

Ruotando nuovamente la manopola riscaldamento (part. 1 - fig. 1) e successivamente premendo il tasto Reset (part. 3 - fig. 1) per 5 secondi si esce dalla modalità regolazione delle curve parallele.

Se la temperatura ambiente risulta inferiore al valore desiderato, si consiglia di impostare una curva di ordine superiore e viceversa. Procedere con incrementi o diminuzioni di una unità e verificare il risultato in ambiente.

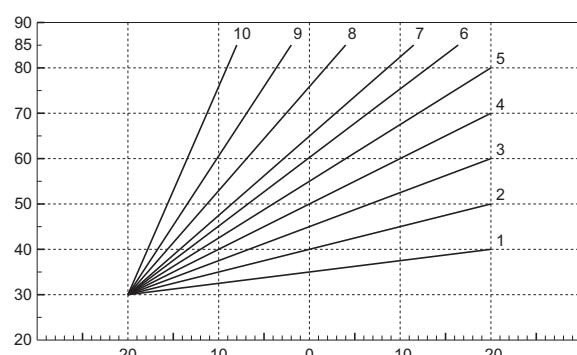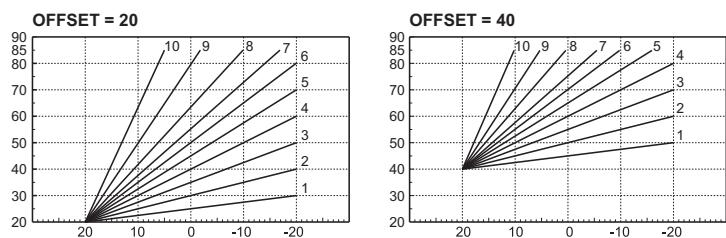
fig. 13 - Curve di compensazione

fig. 14 - Esempio di spostamento parallelo delle curve di compensazione

Regolazioni da Cronocomando Remoto

 Se alla caldaia è collegato il Cronocomando Remoto (opzionale), le regolazioni descritte in precedenza vengono gestite secondo quanto riportato nella tabella 1.

Tabella. 1

Regolazione temperatura riscaldamento	La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia.
Regolazione temperatura sanitario	La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia.
Commutazione Estate/Inverno	La modalità Estate ha priorità su un'eventuale richiesta riscaldamento del Cronocomando Remoto.
Selezione Eco/Comfort	Disabilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Economy. In questa condizione, la funzione eco/comfort da pannello comandi è disabilitata. Abilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Comfort. In questa condizione, la funzione eco/comfort è selezionabile dal pannello comandi della caldaia.
Temperatura Scorrivole	Sia il Cronocomando Remoto sia la scheda caldaia gestiscono la regolazione a Temperatura Scorrivole: tra i due, ha priorità la Temperatura Scorrivole della scheda caldaia.

Regolazione pressione idraulica impianto

La pressione di caricamento ad impianto freddo, letta sull'idrometro impianto, deve essere di circa 1,0 bar.

Agendo sul rubinetto di caricamento (se installato) riportare la pressione dell'impianto ad un valore superiore a 1,0 bar.

 A fine operazione, richiedere sempre il rubinetto di caricamento.

Kit rubinetto di carico e vaso di espansione sanitario

È disponibile su richiesta un kit composto da un rubinetto di carico e vaso di espansione sanitario.

Il rubinetto deve essere installato rispettando il senso della freccia.

Quando installato, agire sul rubinetto di caricamento per riportare la pressione dell'impianto ad un valore superiore a 1,0 bar.

 Una volta ripristinata la pressione impianto, la caldaia attiverà il ciclo di sfato aria di 120 secondi identificato dal display con FH.

3. INSTALLAZIONE**3.1 Disposizioni generali**

L'INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE, OTTEMPERANDO A TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE TECNICO, ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME NAZIONALI E LOCALI E SECONDO LE REGOLE DELLA BUONA TECNICA.

3.2 Luogo d'installazione

La caldaia deve essere installata in apposito locale con aperture di aerazione verso l'esterno secondo quanto prescritto dalle norme vigenti. Se nello stesso locale vi sono più bruciatori o aspiratori che possono funzionare assieme, le aperture di aerazione devono essere dimensionate per il funzionamento contemporaneo di tutti gli apparecchi. Il luogo di installazione deve essere privo di oggetti o materiali infiammabili, gas corrosivi polveri o sostanze volatili che, richiamate dal ventilatore del bruciatore possono ostruire i condotti interni del bruciatore o la testa di combustione. L'ambiente deve essere asciutto e non esposto a pioggia, neve o gelo.

 Se l'apparecchio viene racchiuso entro mobili o montato affiancato lateralmente, deve essere previsto lo spazio per lo smontaggio della mantellatura e per le normali attività di manutenzione.

3.3 Collegamenti idraulici**Avvertenze**

La potenzialità termica dell'apparecchio va stabilita preliminarmente con un calcolo del fabbisogno di calore dell'edificio secondo le norme vigenti. L'impianto deve essere corredato di tutti i componenti per un corretto e regolare funzionamento. Si consiglia d'interporre, fra caldaia ed impianto di riscaldamento, delle valvole d'intercettazione che permettano, se necessario, d'isolare la caldaia dall'impianto.



Lo scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato ad un imbuto o tubo di raccolta, per evitare lo sgorgo di acqua a terra in caso di sovrappressione nel circuito di riscaldamento. In caso contrario, se la valvola di scarico dovesse intervenire allagando il locale, il costruttore della caldaia non potrà essere ritenuto responsabile.

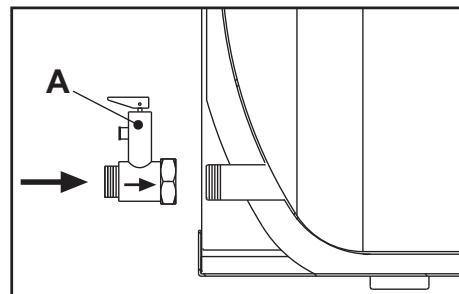
Non utilizzare i tubi degli impianti idraulici come messa a terra di apparecchi elettrici.

Prima dell'installazione effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto per rimuovere residui o impurità che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio.

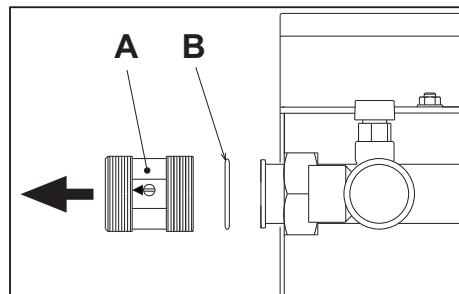
Effettuare gli allacciamenti ai corrispettivi attacchi secondo il disegno riportato al cap. 5 ed ai simboli riportati sull'apparecchio.



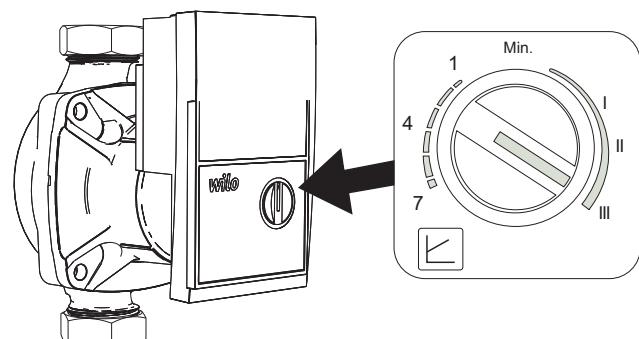
Installare sull'ingresso acqua fredda sanitaria la valvola di ritegno e sicurezza "A" (vedi fig. 15) fornita a corredo della caldaia. È necessario rispettare il senso della freccia indicato sulla valvola.

**fig. 15 - Installazione valvola di ritegno e sicurezza**

Installare sulla mandata impianto la valvola di non ritorno "A" (vedi fig. 16), fornita a corredo della caldaia, interponendo la guarnizione "B". È necessario rispettare il senso della freccia indicato sulla valvola.

**fig. 16 - Installazione valvola di non ritorno****Circolatore Bollitore ad alta efficienza**

Per un corretto funzionamento della caldaia ATLAS 25 K 100 UNIT, il selettore di velocità (vedi fig. 17) deve essere posizionato sulla posizione III.

**fig. 17**

Circolatore Riscaldamento ad alta efficienza

L'impostazione di fabbrica è idonea per tutte le installazioni; tuttavia, è possibile impostare una strategia di funzionamento diversa, in funzione delle caratteristiche dell'impianto.

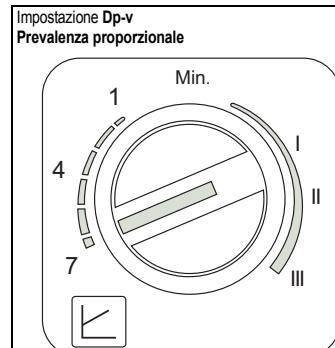


fig. 18

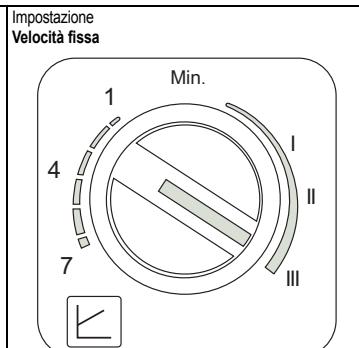


fig. 19

- Impostazione Dp-v Prevalenza Proporzionale (fig. 18)

La Prevalenza del circolatore verrà ridotta automaticamente al diminuire della portata richiesta dall'impianto. Questa impostazione risulta ottimale per impianti con radiatori (2 tubi o monotubo) e/o valvole termostatiche.

I punti di forza sono la riduzione dei consumi elettrici al diminuire della richiesta dell'impianto e la riduzione del rumore su radiatori e/o valvole termostatiche. Il range di funzionamento va da minimo (1) a massimo (7).

- Impostazione Velocità fissa (fig. 19)

Il circolatore non modula la propria potenza. Il principio di funzionamento è quello dei circolatori tradizionali a 3 velocità (con una riduzione dei consumi elettrici rispetto agli stessi). Il range di funzionamento va da velocità 1 (I) a velocità 3 (III).

Caratteristiche dell'acqua impianto

In presenza di acqua con durezza superiore ai 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO₃), si prescrive l'uso di acqua opportunamente trattata, al fine di evitare possibili incrostazioni in caldaia. Il trattamento non deve ridurre la durezza a valori inferiori a 15°F (DPR 236/88 per utilizzi d'acqua destinati al consumo umano). È comunque indispensabile il trattamento dell'acqua utilizzata nel caso di impianti molto estesi o di frequenti immissioni di acqua di reintegro nell'impianto.



Nei casi in cui si installino decalcificatori in corrispondenza dell'entrata dell'acqua fredda alla caldaia, prestare particolare attenzione a non ridurre eccessivamente il grado di durezza dell'acqua in quanto potrebbe verificarsi un degrado prematuro dell'anodo di magnesio del bollitore.

Sistema antigelo, liquidi antigelo, additivi ed inhibitori

La caldaia è equipaggiata di un sistema antigelo che attiva la caldaia in modo riscaldamento quando la temperatura dell'acqua di mandata impianto scende sotto i 6 °C. Il dispositivo non è attivo se viene tolta alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio. Qualora si renda necessario, è consentito l'uso di liquidi antigelo, additivi e inhibitori, solo ed esclusivamente se il produttore di suddetti liquidi o additivi fornisce una garanzia che assicuri che i suoi prodotti sono idonei all'uso e non arrecano danni allo scambiatore di caldaia o ad altri componenti e/o materiali di caldaia ed impianto. È proibito l'uso di liquidi antigel, additivi e inhibitori generici, non espressamente adatti all'uso in impianti termici e compatibili con i materiali di caldaia ed impianto.

3.4 Collegamento bruciatore

Il bruciatore è dotato di tubi flessibili e filtro per il collegamento alla linea di alimentazione a gasolio. Far fuoruscire i tubi flessibili dalla parete posteriore ed installare il filtro come indicato in fig. 20.

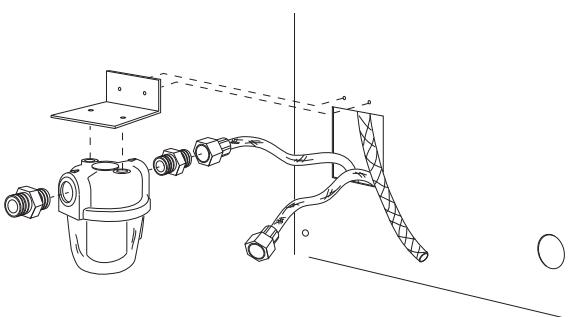


fig. 20 - Installazione filtro combustibile

Il circuito di alimentazione gasolio deve essere realizzato secondo uno degli schemi seguenti, non superando le lunghezze di tubazioni (LMAX) riportate in tabella.

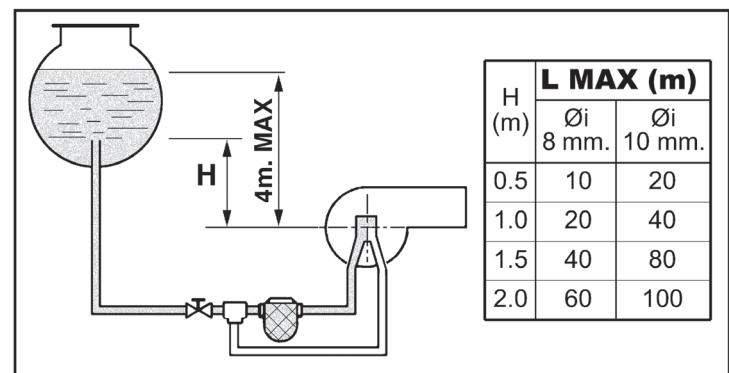


fig. 21 - Alimentazione per gravità

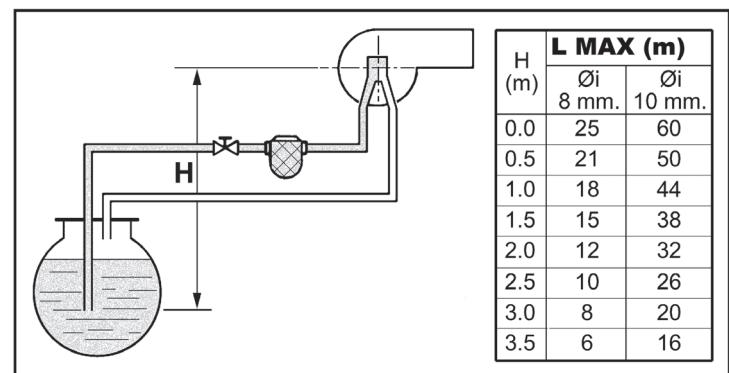


fig. 22 - Alimentazione per aspirazione

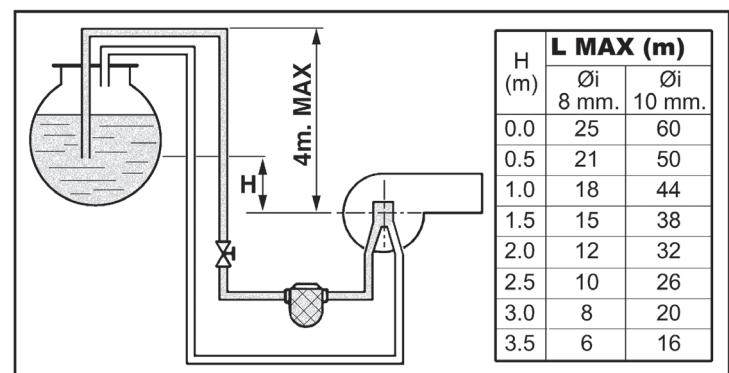


fig. 23 - Alimentazione a sifone

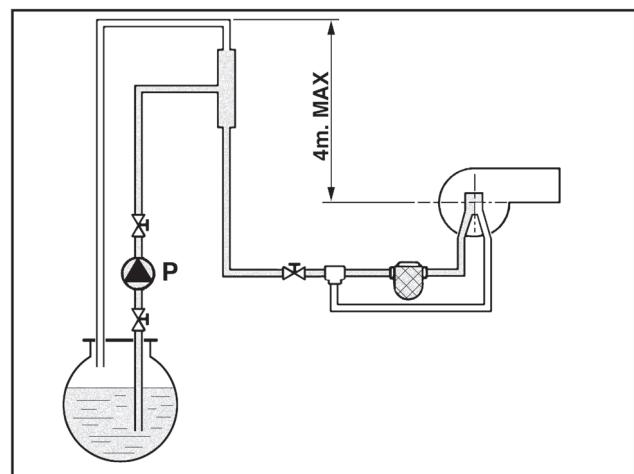


fig. 24 - Alimentazione ad anello

3.5 Collegamenti elettrici**Collegamento alla rete elettrica**

! La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare da personale professionalmente qualificato l'efficienza e l'adeguatezza dell'impianto di terra, il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto. Far verificare inoltre che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targhetta dati caldaia.

La caldaia è precablate e dotata di cavo di allacciamento alla linea elettrica di tipo "Y" provvisto di spina. I collegamenti alla rete devono essere eseguiti con allacciamento fisso e dotati di un interruttore bipolare i cui contatti abbiano una apertura di almeno 3 mm, interponendo fusibili da 3A max tra caldaia e linea. È importante rispettare le polarità (LINEA: cavo marrone / NEUTRO: cavo blu / TERRA: cavo giallo-verde) negli allacciamenti alla linea elettrica. In fase di installazione o sostituzione del cavo di alimentazione, il conduttore di terra deve essere lasciato 2 cm più lungo degli altri.

! Il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere sostituito dall'utente. In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l'apparecchio e, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. In caso di sostituzione del cavo elettrico di alimentazione, utilizzare esclusivamente cavo "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm² con diametro esterno massimo di 8 mm.

Termostato ambiente (opzionale)

! ATTENZIONE: IL TERMOSTATO AMBIENTE DEVE ESSERE A CONTATTI PULITI. COLLEGANDO 230 V. AI MORSETTI DEL TERMOSTATO AMBIENTE SI DANNEGGIA IRRIMEDIABILMENTE LA SCHEDA ELETTRONICA.

Nel collegare cronocomandi o timer, evitare di prendere l'alimentazione di questi dispositivi dai loro contatti di interruzione. La loro alimentazione deve essere effettuata tramite collegamento diretto dalla rete o tramite pile, a seconda del tipo di dispositivo.

Accesso alla morsettiera elettrica

Svitare le due viti "A" poste sulla parte superiore del cruscotto e rimuovere lo sportellino.

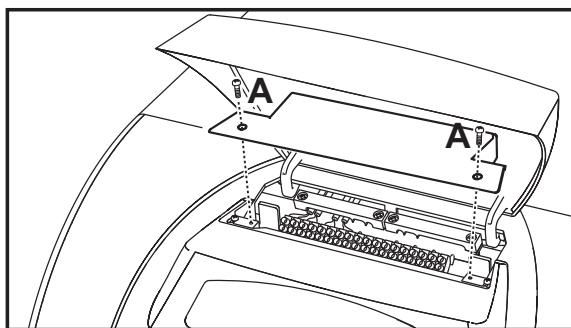


fig. 25 - Accesso alla morsettiera

3.6 Collegamento alla canna fumaria

L'apparecchio deve essere collegato ad una canna fumaria progettata e costruita nel rispetto delle norme vigenti. Il condotto tra caldaia e canna fumaria deve essere di materiale adatto allo scopo, resistente cioè alla temperatura ed alla corrosione. Nei punti di giunzione si raccomanda di curare la tenuta.

4. SERVIZIO E MANUTENZIONE

Tutte le operazioni di regolazione, trasformazione, messa in servizio, manutenzione descritte di seguito, devono essere effettuate solo da Personale Qualificato e di sicura qualificazione (in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalla normativa vigente) come il personale del Servizio Tecnico Assistenza Clienti di Zona.

FERROLI declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dalla manomissione dell'apparecchio da parte di persone non qualificate e non autorizzate.

4.1 Regolazioni**Attivazione modalità TEST**

Premere 3 volte in 3 secondi il tasto Reset (part. 3 - fig. 1) per attivare la modalità TEST. La caldaia si accende indipendentemente dalla richiesta impianto o sanitario.

Sul display, i simboli riscaldamento (part. 5 - fig. 1) e sanitario (part. 6 - fig. 1) lampeggiano.

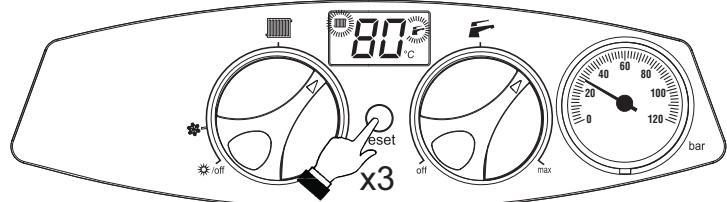


fig. 26 - Modalità TEST

Per disattivare la modalità TEST, ripetere la sequenza d'attivazione.

La modalità TEST si disabilita comunque automaticamente dopo 15 minuti.

Regolazione bruciatore

Il bruciatore è preregolato in fabbrica come riportato nella tabella 2. È possibile tarare il bruciatore ad una potenza diversa intervenendo su pressione pompa, ugello, regolazione testa, regolazione aria come riportato ai paragrafi seguenti. In ogni caso, la nuova potenza regolata deve rientrare nel campo di lavoro nominale della caldaia. Dopo aver effettuato eventuali regolazioni, verificare tramite analizzatore di combustione che il tenore di CO₂% nei fumi sia tra 11% e 12%.

Tabella. 2 - Regolazione bruciatore

Portata termica	Modello bruciatore	Portata bruciatore	Ugello			Pressione pompa	Regolazione testa	Regolazione aria
kW		Kg/h	US Gall/h	Angolo	Codice	Bar	L	Tacca
28.3	SUN G6	2.24	0.60	60°	35601540	9	19	8

Tabella portata ugelli per gasolio

Nella tabella 3 sono indicate le portate gasolio (in kg/h) al variare di pressione pompa e ugelli.

N.B. - I valori sottoriportati sono indicativi poiché bisogna tener presente che le portate degli ugelli possono variare del ± 5%. Inoltre con bruciatori aventi il preriscaldatore, la portata di combustibile diminuisce di circa il 10%.

Tabella. 3

Pressione pompa kg/cm ²							
UGELLO G.P.H.	8	9	10	11	12	13	14
0.40	1.36	1.44	1.52	1.59	1.67	1.73	1.80
0.50	1.70	1.80	1.90	1.99	2.08	2.17	2.25
0.60	2.04	2.16	2.28	2.39	2.50	2.60	2.70
0.65	2.21	2.34	2.47	2.59	2.71	2.82	2.92
0.75	2.55	2.70	2.85	2.99	3.12	3.25	3.37
0.85	2.89	3.06	3.23	3.39	3.54	3.68	3.82
1.00	3.40	3.61	3.80				
Portata all'uscita dell'ugello in kg/h							

Regolazione pressione pompa

La pressione della pompa viene tarata in fabbrica per un funzionamento ottimale e di norma non dovrebbe essere modificata. Se tuttavia, per particolari esigenze fosse necessario regolare una pressione diversa, una volta applicato il manometro ed acceso il bruciatore, agire sulla vite di regolazione "6" indicata in fig. 27 e fig. 28. Si raccomanda di rimanere comunque entro il range 10 - 14 bar.

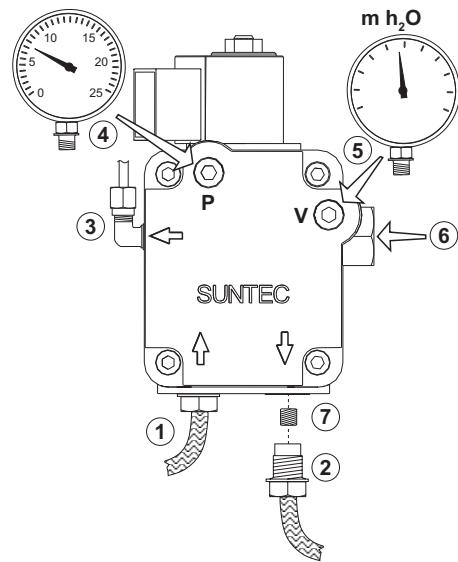


fig. 27 - Pompa SUNTEC

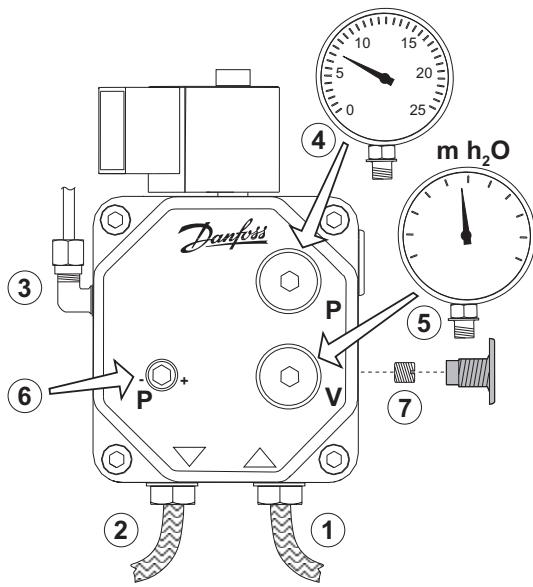


fig. 28 - Pompa DANFOSS

1. Entrata (aspirazione)
2. Ritorno
3. Uscita all'ugello
4. Attacco manometro pressione
5. Attacco vacuometro
6. Vite di regolazione
7. Vite di by-pass

Testa e serranda aria

Regolare la testa e la portata aria in funzione della potenza del bruciatore come indicato nella fig. 29

Ruotare in senso orario o antiorario la vite di regolazione della testa **B** (fig. 30) fino a che la tacca incisa sull'asta **A** (fig. 30) coincida con l'indice richiesto.

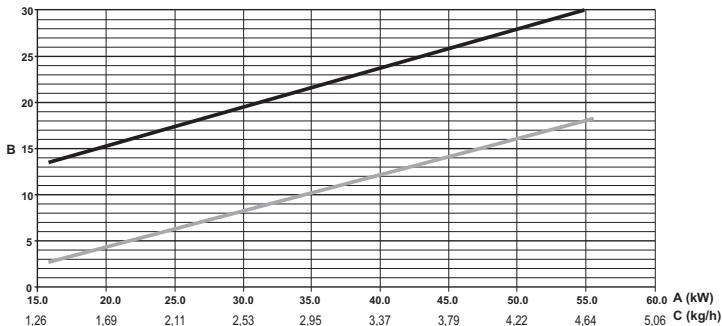


fig. 29 - Grafico regolazioni bruciatore Prodotto_Gr1

- A** Potenza
B Indice regolazione
C Portata gasolio
 ■ "I" testa (mm)
 □ Aria

Per la regolazione della portata aria, agire sulla vite **C** (fig. 30) dopo aver allentato il dado **D**. Al termine della regolazione serrare il dado **D**.

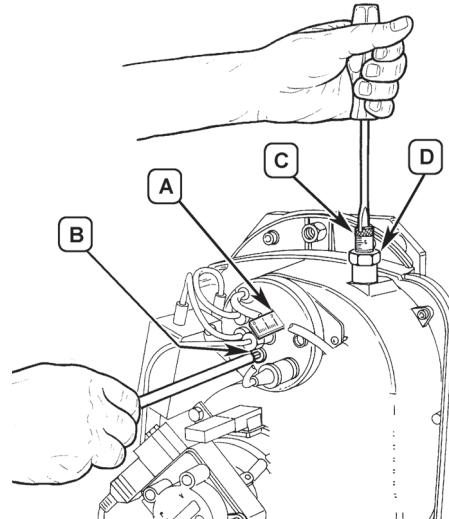


fig. 30 - Regolazione bruciatore

Posizione elettrodi - deflettore

Dopo avere montato l'ugello, verificare il corretto posizionamento di elettrodi e deflettore, secondo le quote sottoindicate. E' opportuno eseguire una verifica delle quote dopo ogni intervento sulla testa.

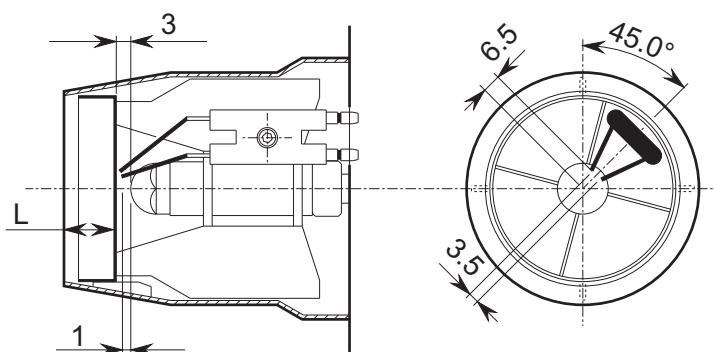


fig. 31 - Posizione elettrodi - deflettore

4.2 Messa in servizio



Verifiche da eseguire alla prima accensione, e dopo tutte le operazioni di manutenzione che abbiano comportato la disconnessione dagli impianti o un intervento su organi di sicurezza o parti della caldaia:

Prima di accendere la caldaia

- Aprire le eventuali valvole di intercettazione tra caldaia ed impianti.
- Verificare la tenuta dell'impianto combustibile.
- Verificare la corretta precarica del vaso di espansione
- Riempire l'impianto idraulico ed assicurare un completo sfato dell'aria contenuta nella caldaia e nell'impianto, aprendo la valvola di sfato aria posta nella caldaia e le eventuali valvole di sfato sull'impianto.
- Verificare che non vi siano perdite di acqua nell'impianto, nei circuiti acqua sanitaria, nei collegamenti o in caldaia.
- Verificare l'esatto collegamento dell'impianto elettrico e la funzionalità dell'impianto di terra.
- Verificare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia.
- Montare il manometro ed il vuotometro sulla pompa (togliere dopo la messa in funzione) del bruciatore.
- aprire le saracinesche lungo la tubazione del gasolio

Avviamento

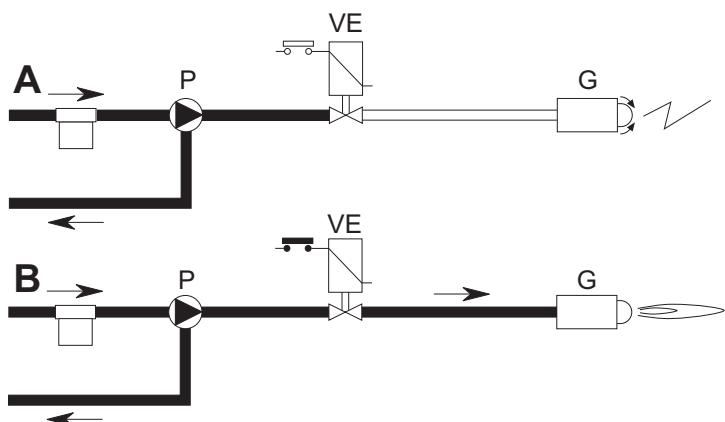


fig. 32 - Avviamento

A

Alla chiusura della linea termostatica il motore del bruciatore si mette in rotazione insieme con la pompa: il gasolio aspirato viene totalmente inviato verso il ritorno. Sono in funzione anche il ventilatore del bruciatore ed il trasformatore d'accensione per cui si effettuano le fasi di:

- preventilazione del focolare.
- prelavaggio di una parte del circuito gasolio.
- preaccensione, con scarica fra le punte degli elettrodi.

B

Alla fine del prelavaggio l'apparecchiatura apre la valvola elettromagnetica: il gasolio giunge all'ugello, dal quale esce finemente polverizzato.

Il contatto con la scarica, presente fra le punte degli elettrodi, determina la formazione della fiamma.

Contemporaneamente inizia il tempo di sicurezza.

Ciclo dell'apparecchiatura

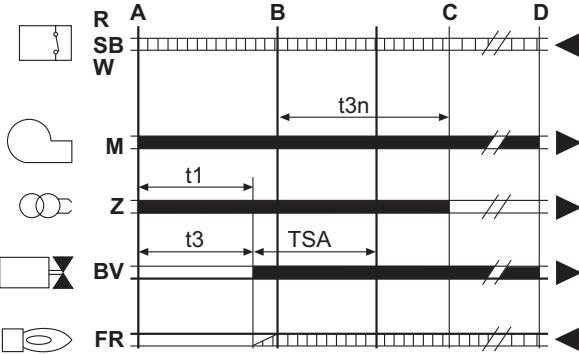


fig. 33 - Ciclo dell'apparecchiatura

R-SB-W Termostati/Pressostati

M Motore bruciatore

Z Trasformatore d'accensione

BV Valvola elettromagnetica

FR Fotoresistenza

A' Inizio avviamento con preriscaldatore

A Inizio avviamento senza preriscaldatore

B Presenza di fiamma

C Funzionamento normale

D Arresto di regolazione (TA-TC)

t1 Tempo di preventilazione

TSA	Tempo di sicurezza
t3	Tempo di preaccensione
t3n	Tempo di postaccensione
tw	Tempo di preriscaldamento
■	Segnali di uscita dall'apparecchio
□	Segnali necessari in ingresso

Verifiche durante il funzionamento

- Accendere l'apparecchio come descritto nella sez. 2.3.
- Assicurarsi della tenuta del circuito del combustibile e degli impianti acqua.
- Controllare l'efficienza del camino e condotti aria-fumi durante il funzionamento della caldaia.
- Controllare che la circolazione dell'acqua, tra caldaia ed impianti, avvenga correttamente.
- Verificare la buona accensione della caldaia, effettuando diverse prove di accensione e spegnimento, per mezzo del termostato ambiente o del comando remoto.
- Verificare che la porta bruciatore e camera fumo siano a tenuta.
- Verificare che il bruciatore funzioni correttamente.
- Effettuare una analisi della combustione (con caldaia in stabilità) e verificare che il contenuto di CO₂ nei fumi sia compreso tra 11% e 12%.
- Verificare la corretta programmazione dei parametri ed eseguire le eventuali personalizzazioni richieste (curva di compensazione, potenza, temperature, ecc.).

4.3 Manutenzione

Controllo periodico

Per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell'apparecchio, è necessario far eseguire da personale qualificato un controllo annuale che preveda le seguenti verifiche:

- I dispositivi di comando e di sicurezza devono funzionare correttamente.
- Il circuito di evacuazione fumi deve essere in perfetta efficienza.
- Controllare che non ci siano eventuali occlusioni o ammaccature nei tubi di alimentazione e ritorno del combustibile.
- Effettuare la pulizia del filtro di linea di aspirazione del combustibile.
- Rilevare il corretto consumo di combustibile
- Effettuare la pulizia della testa di combustione nella zona di uscita del combustibile, sul disco di turbolanza.
- Lasciare funzionare il bruciatore a pieno regime per circa dieci minuti, quindi effettuare un'analisi della combustione verificando:
 - Le corrette tarature di tutti gli elementi indicati nel presente manuale
 - Temperature dei fumi al camino
 - Contenuto della percentuale di CO₂
- I condotti devono essere liberi da ostacoli e non presentare perdite
- Il bruciatore e lo scambiatore devono essere puliti ed esenti da incrostazioni. Per l'eventuale pulizia non usare prodotti chimici.
- Gli impianti combustibile e acqua devono essere a tenuta.
- La pressione dell'acqua dell'impianto a freddo deve essere di circa 1 bar; in caso contrario riportarla a questo valore.
- La pompa di circolazione non deve essere bloccata.
- Il vaso d'espansione deve essere carico.
- Verificare l'anodo di magnesio e sostituirlo se necessario.

L'eventuale pulizia del mantello, del cruscotto e delle parti estetiche della caldaia può essere eseguita con un panno morbido e umido eventualmente imbevuto con acqua saponata. Tutti i detergivi abrasivi e i solventi sono da evitare.

Smontaggio del bruciatore

- Togliere il cofano (B) svitando la vite (A) in questo modo si rendono accessibili tutti gli accessori.
- Svitare il dado (C) e posizionare il bruciatore in modo da accendere all'ugello.

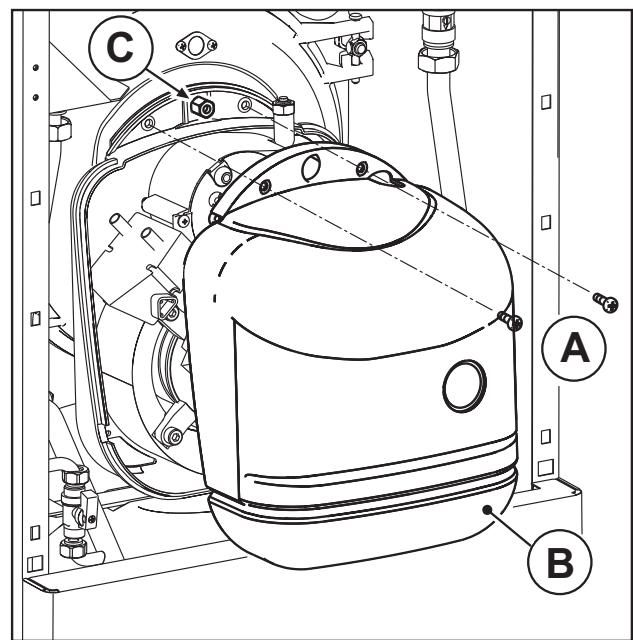


fig. 34 - Smontaggio bruciatore

Pulizia della caldaia

1. Togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia.
2. Togliere il bruciatore (vedi paragrafo precedente).
3. Togliere il pannello superiore.
4. Togliere la porta pulizia "A" svitando i dadi "B".
5. Aprire la porta bruciatore "C" dopo aver svitato i dadi "D".
6. Pulire l'interno della caldaia e tutto il percorso dei fumi di scarico, tramite uno scovolo, un aspiratore o con aria compressa.
7. Richiudere infine le porte.

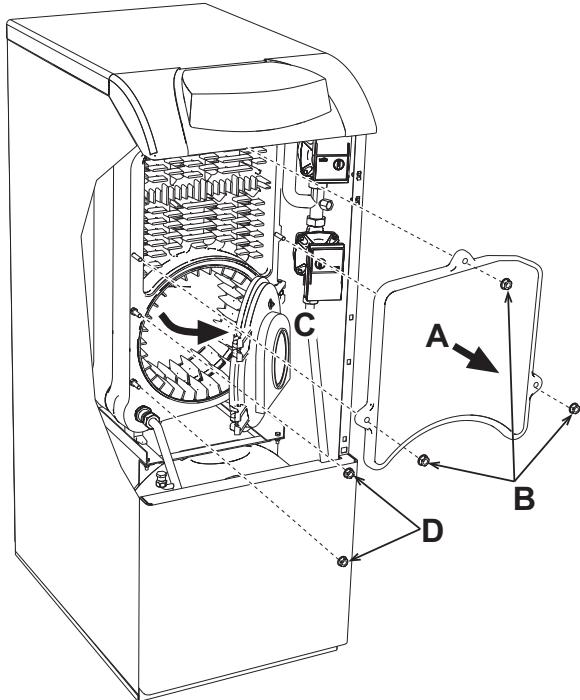


fig. 35

4.4 Risoluzione dei problemi**Diagnostica**

La caldaia è dotata di un avanzato sistema di autodiagnosi. Nel caso di un'anomalia alla caldaia, il display lampeggia insieme al simbolo anomalia (part. 22 - fig. 1) indicando il codice dell'anomalia.

Vi sono anomalie che causano blocchi permanenti (contraddistinte con la lettera "A"): per il ripristino del funzionamento è sufficiente premere il tasto RESET (part. 8 - fig. 1) per 1 secondo oppure attraverso il RESET del cronocomando remoto (opzionale) se installato; se la caldaia non riparte è necessario risolvere l'anomalia che viene indicata nei led di funzionamento.

Altre anomalie causano blocchi temporanei (contraddistinte con la lettera "F") che vengono ripristinati automaticamente non appena il valore rientra nel campo di funzionamento normale della caldaia.

Tabella. 4 - Lista anomalia

Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
A01	Blocco del bruciatore	Pompa bloccata	Sostituire
		Motore elettrico difettoso	Sostituire
		Valvola gasolio difettosa	Sostituire
		Manca il combustibile in cisterna, o vi è acqua sul fondo	Rifornire combustibile o aspirare l'acqua
		Valvole alimentazione linea gasolio chiuse	Aprire
		Filtri sporchi (linea-pompa-ugello)	Pulire
		Pompa disinnesata	Innescare e cercare causa disinnesco
		Elettrodi d'accensione mal regolati, o sporchi	Regolarli o pulirli
		Ugello otturato, sporco o deformato	Sostituire
		Regolazioni testa e serranda non adatte	Regolare
		Elettrodi difettosi o a massa	Sostituire
		Trasformatore d'accensione difettoso	Sostituire
		Cavi elettrodi difettosi o a massa	Sostituire
		Cavi elettrodi deformati da alta temperatura	Sostituire e proteggere
A02	Segnale fiamma presente con bruciatore spento	Collegamenti elettrici valvola o trasformatore errati	Controllare
		Giunto motore-pompa rotto	Sostituire
		Aspirazione pompa collegata al tubo di ritorno	Correggere collegamento
		Fotoresistenza difettosa	Sostituire
		Fotoresistenza sporca	Pulire foto resistenza
A03	Intervento protezione sovra-temperatura	Fotoresistenza in cortocircuito	Sostituire fotoresistenza
		Luce estranea investe la fotoresistenza	Eliminare fonte di luce
		Sensore riscaldamento danneggiato	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di riscaldamento
A04	Anomalia parametri scheda	Mancanza di circolazione d'acqua	Verificare il circolatore (Vedi tabella tabella 5)
		Presenza aria nell'impianto	Sfiatare l'impianto
		Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda
F07	Anomalia preriscaldatore (non chiude il contatto in 120 secondi)	Cablaggio interrotto	Verificare il cablaggio
F09	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda
F10	Anomalia sensore di mandata 1	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	
F11	Anomalia sensore sanitario	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	
F12	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda
F14	Anomalia sensore di mandata 2	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	
F16	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda
F34	Tensione di alimentazione inferiore a 170V.	Problemi alla rete elettrica	Verificare l'impianto elettrico
F35	Frequenza di rete anomala	Problemi alla rete elettrica	Verificare l'impianto elettrico
F37	Pressione acqua impianto non corretta	Pressione troppo bassa	Caricare impianto
		Pressostato acqua non collegato o danneggiato	Verificare il sensore
F39	Anomalia sonda esterna	Sonda danneggiata o corto circuito cablaggio	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Sonda scollegata dopo aver attivato la temperatura scorrevole	Ricollegare la sonda esterna o disabilitare la temperatura scorrevole
F40	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda
F40	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda
F40	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda
A41	Posizionamento sensori	Sensore mandata non inserito nel corpo caldaia	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di riscaldamento
F42	Anomalia sensore riscaldamento	Sensore danneggiato	Sostituire il sensore
F47	Anomalia parametri scheda	Errata impostazione parametro scheda	Verificare ed eventualmente modificare il parametro scheda

Diagnostica circolatore

Alcune anomalie legate al circolatore vengono segnalate dal LED posto intorno al seletore di velocità (fig. 36).



fig. 36

Tabella. 5 - Indicazioni LED circolatore

	Spento Circolatore in STAND-BY
	Verde ON Circolatore Funzionante
	Verde Lampeggiante Ciclo sfiato aria
	Verde/Rosso alternato Circolatore bloccato per causa esterna: - Sovratensione (>270V) - Tensione insufficiente (<160V) - Sovracarico motore
	Rosso Lampeggiante Circolatore bloccato per causa interna: - Motore bloccato - Elettronica danneggiata

5. CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

Legenda figure cap. 5

- A Valvola di sicurezza e antiritorno
- A4 Uscita fumi
- 10 Mandata impianto - Ø 3/4"
- 11 Ritorno impianto - Ø 1"
- 14 Valvola di sicurezza riscaldamento
- 32 Circolatore riscaldamento
- 36 Sfiato aria automatico
- 40 Vaso espansione Sanitario (opzionale)
- 56 Vaso espansione
- 74 Rubinetto di riempimento impianto (opzionale)
- 97 Anodo di magnesio
- 114 Pressostato acqua
- 130 Circolatore bollitore
- 143 Termostato regolazione Bollitore
- 154 Tubo scarico condensa
- 178 Bulbo termometro bollitore
- 179 Valvola di non ritorno
- 180 Bollitore
- 192 Ricircolo - Ø 3/4"
- 197 Sfiato aria manuale
- 209 Mandata bollitore - Ø 3/4"
- 210 Ritorno bollitore - Ø 3/4"
- 233 Rubinetto scarico bollitore
- 275 Rubinetto di scarico impianto di riscaldamento
- 278 Sensore doppio (Riscaldamento + Sicurezza)
- 293 Flangia di ispezione bollitore
- 295 Bruciatore

5.1 Dimensioni, attacchi e componenti principali

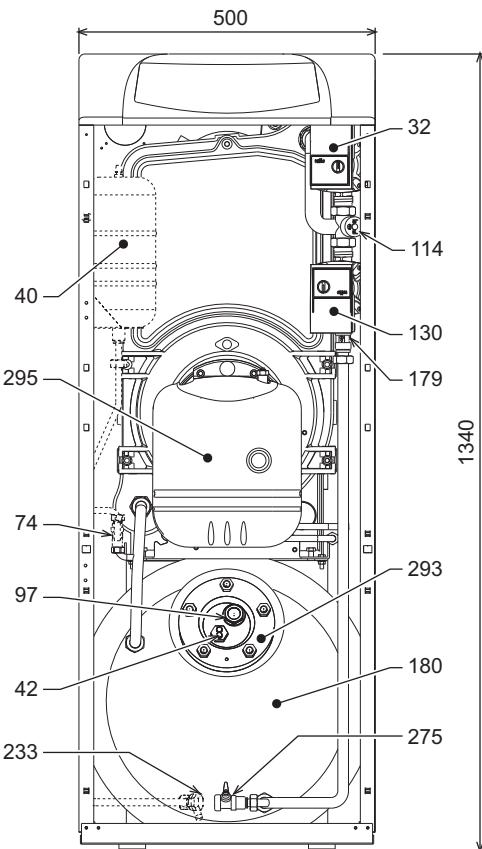


fig. 37 - Vista anteriore



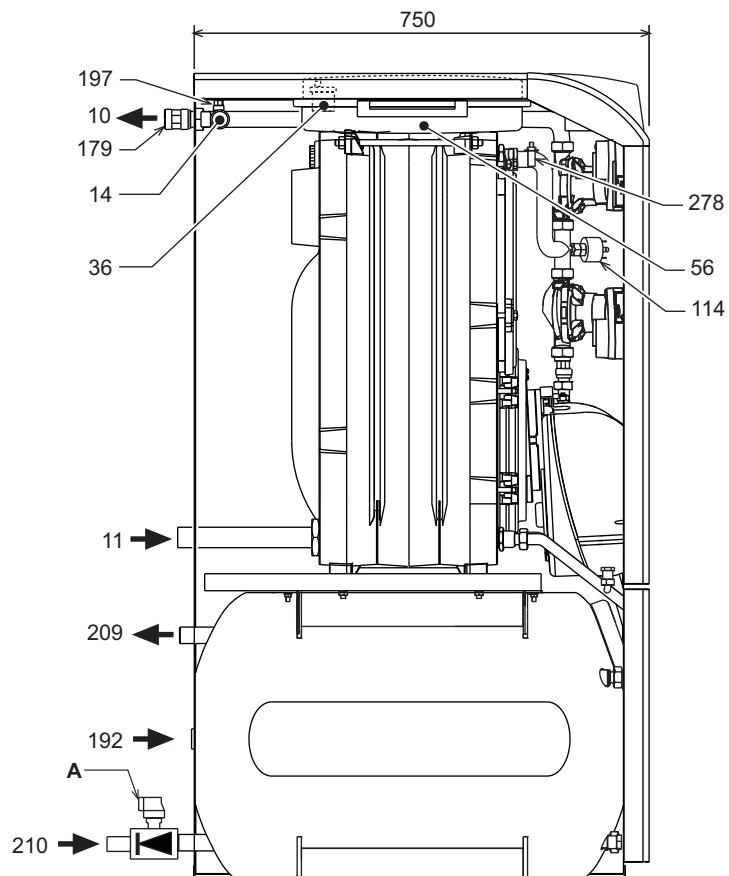


fig. 38 - Vista laterale

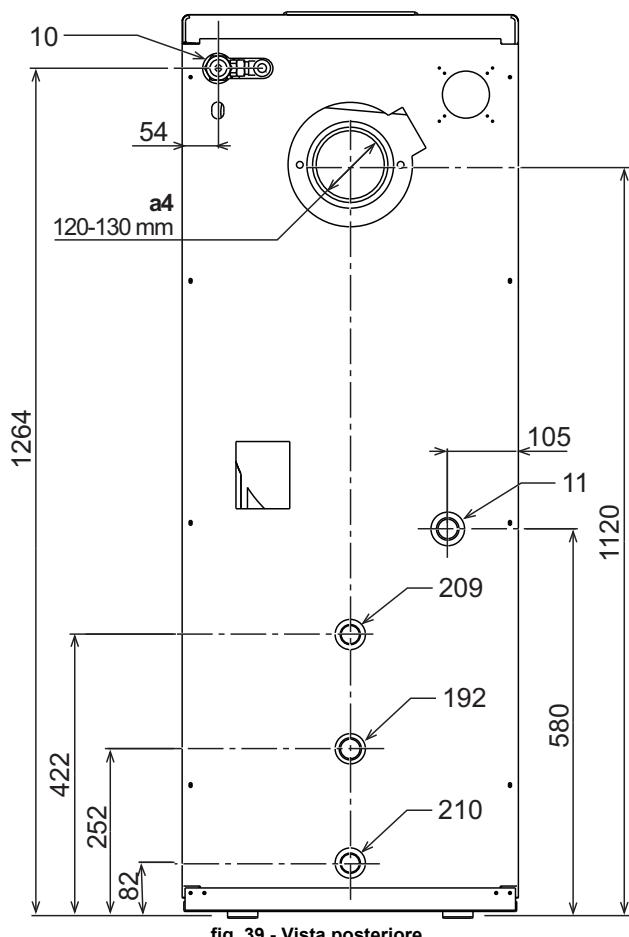

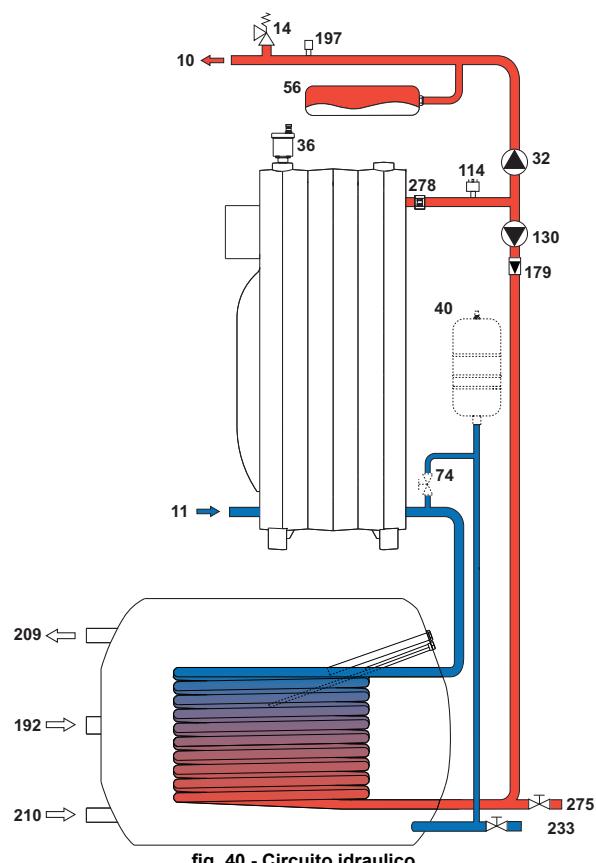
5.2 Circuito idraulico




5.3 Diagrammi

Perdita di carico/Prevalenza circolatori

- Prevalenza del circolatore con impostazione a "velocità fissa".




H [m H₂O]

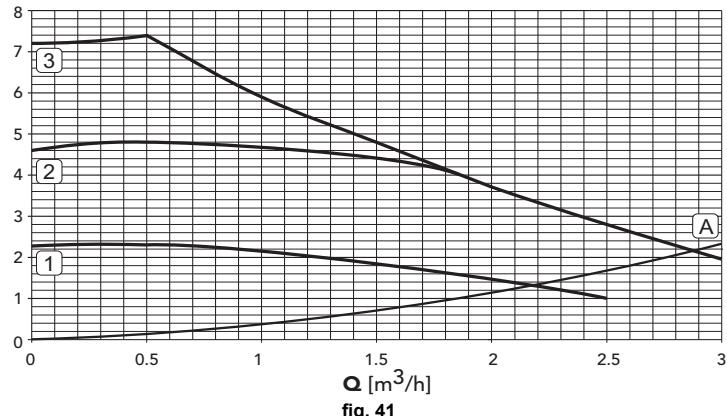


A Perdite di carico caldaia

1 - 2 - 3 Velocità circolatore

- Prevalenza del circolatore con impostazione a "prevalenza proporzionale".



H [m H₂O]

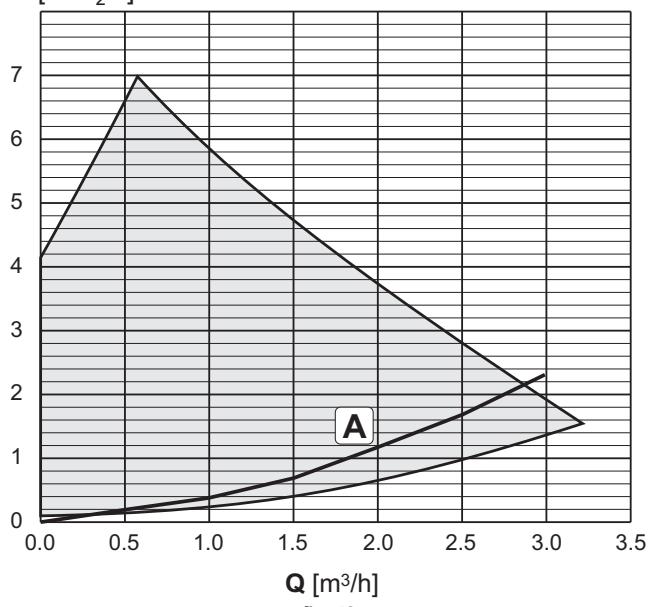

A Perdite di carico caldaia

5.4 Tabella dati tecnici

Dato	Unità	Valore	
Modello		ATLAS 25 K 100 UNIT	
Numeri elementi	n°	3	
Portata termica max risc. (Hs)	kW	28.4	
Portata termica max risc. (Hi)	kW	26.6	(Q)
Portata termica min risc. (Hs)	kW	22.4	
Portata termica min risc. (Hi)	kW	21.0	(Q)
Potenza termica max risc. (80-60°C)	kW	25.0	(P)
Potenza termica min risc. (80-60°C)	kW	20.0	(P)
Portata termica max sanitario (Hs)	kW	28.3	
Portata termica max sanitario (Hi)	kW	26.6	(Q)
Portata termica min sanitario (Hs)	kW	22.4	
Portata termica min sanitario (Hi)	kW	21.0	(Q)
Potenza termica max sanitario (80-60°C)	kW	25.0	(P)
Potenza termica min sanitario (80-60°C)	kW	20.0	(P)
Rendimento Pmax (80-60°C) (Hs)	%	88.0	
Rendimento Pmax (80-60°C) (Hi)	%	93.7	
Rendimento Pmin (80-60°C) (Hs)	%	89.1	
Rendimento Pmin (80-60°C) (Hi)	%	94.9	
Rendimento 30% (Hs)	%	92.0	
Rendimento 30% (Hi)	%	98.0	
Pressione max esercizio riscaldamento	bar	6	(PMS)
Pressione min esercizio riscaldamento	bar	0.8	
Temperatura max riscaldamento	°C	110	(tmax)
Contenuto acqua riscaldamento	litri	21	
Capacità vaso di espansione riscaldamento	litri	10	
Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento	bar	1	
Pressione max di esercizio sanitario	bar	9	(PMW)
Pressione min di esercizio sanitario	bar	0.1	
Contenuto bollitore	litri	90	
Capacità vaso di espansione sanitario	litri	4	
Portata sanitaria Δt 30°C	l/10min	195	
Portata sanitaria Δt 30°C	l/h	750	
Grado protezione	IP	X0D	
Tensione di alimentazione	V/Hz	230/50	
Potenza elettrica assorbita riscaldamento	W	195	
Potenza elettrica assorbita sanitario	W	195	
Peso a vuoto	kg	225	
Lunghezza camera di combustione	mm	350	
Diametro camera di combustione	mm	300	
Perdita di carico lato fumi	mbar	0.11	

Scheda prodotto ErP

MODELLO: ATLAS 25 K 100 UNIT

Marchio: FERROLI			
Caldaia a condensazione: NO			
Caldaia a bassa temperatura (**): SI			
Caldaia di tipo B1: NO			
Apparecchio di riscaldamento misto: SI			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valore
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente			B
Potenza termica nominale	Pn	kW	25
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_s	%	86
Potenza termica utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P4	kW	25,0
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P1	kW	7,8
Efficienza utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η_4	%	88,0
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η_1	%	92,0
Consumo ausiliario di elettricità			
A pieno carico	elmax	kW	0,150
A carico parziale	elmin	kW	0,069
In modo Standby	PSB	kW	0,005
Altri elementi			
Dispersione termica in standby	Pstby	kW	0,105
Consumo energetico del bruciatore di accensione	Pign	kW	0,000
Consumo energetico annuo	QHE	GJ	83
Livello della potenza sonora all'interno	LWA	dB	62
Emissioni di ossidi di azoto	NOx	mg/kWh	139
Per gli apparecchi di riscaldamento misti			
Profilo di carico dichiarato			XL
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua			B
Consumo giornaliero di energia elettrica	Qelec	kWh	0,262
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	55
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	65
Consumo giornaliero di combustibile	Qfuel	kWh	31,864
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	25

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

5.5 Schema elettrico

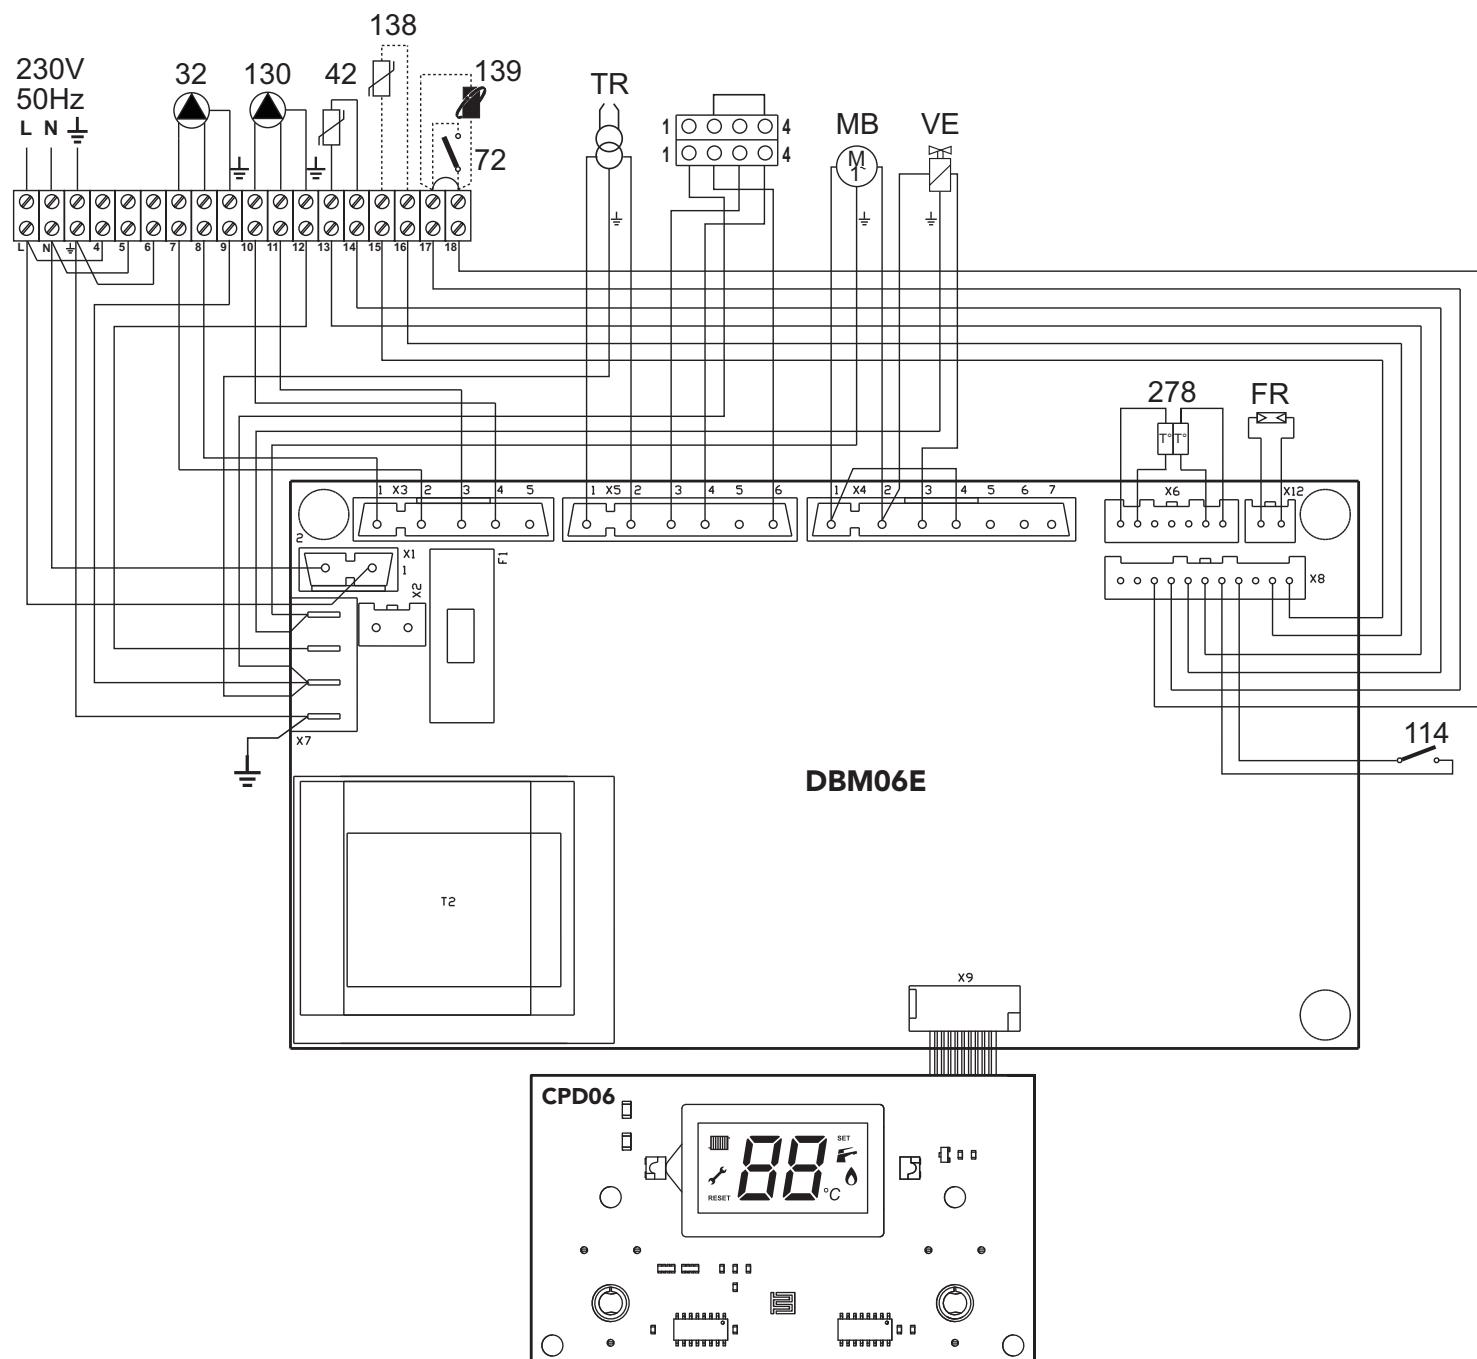


fig. 43 - Schema elettrico

- | | |
|-----|--|
| 32 | Circolatore riscaldamento |
| 42 | Sonda temperatura sanitario |
| 72 | Termostato ambiente (opzionale) |
| 114 | Pressostato acqua |
| 130 | Circolatore bollitore |
| 138 | Sonda esterna (opzionale) |
| 139 | Cronocomando Remoto (opzionale) |
| 278 | Sensore doppio (Sicurezza + riscaldamento) |
| TR | Trasformatore d'accensione |
| FR | Fotoresistenza |
| MB | Motore bruciatore |
| VE | Valvola elettromagnetica |

Certificato di Garanzia

La presente garanzia convenzionale è valida per gli apparecchi
destinati alla commercializzazione, venduti ed installati sul solo territorio italiano

La Direttiva Europea 99/44/CE ha per oggetto taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e regolamenta il rapporto tra venditore finale e consumatore. La direttiva in oggetto prevede che in caso di difetto di conformità del prodotto, il consumatore ha diritto a rivalersi nei confronti del venditore finale per ottenerne il ripristino senza spese, per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

Ferroli S.p.A., pur non essendo venditore finale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabilità del venditore finale con una propria Garanzia Convenzionale, fornita tramite la propria Rete di Assistenza Tecnica Autorizzata alle condizioni riportate di seguito.

Oggetto della Garanzia e Durata

L'oggetto della presente garanzia convenzionale consiste nel ripristino della conformità del bene senza spese per il consumatore, alle condizioni qui di seguito specificate. L'Azienda produttrice garantisce dai difetti di fabbricazione e di funzionamento gli apparecchi venduti ai consumatori, per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna, purché avvenuta entro 3 anni dalla data di fabbricazione del prodotto e documentata attraverso regolare documento di acquisto. La iniziale messa in servizio del prodotto deve essere effettuata a cura della società installatrice o di altra ditta in possesso dei previsti requisiti di legge.

Entro 30 giorni dalla messa in servizio il Cliente deve richiedere ad un Centro di Assistenza Autorizzato da Ferroli S.p.A. l'intervento gratuito per la verifica iniziale del prodotto e l'attivazione, tramite registrazione, della garanzia convenzionale. Trascorsi oltre 30 giorni dalla messa in servizio la presente Garanzia Convenzionale non sarà più attivabile.

Modalità per far valere la presente Garanzia

In caso di guasto, il Cliente deve richiedere, entro il termine di decadenza di 30 giorni, l'intervento del Centro Assistenza di zona, autorizzato Ferroli S.p.A. I nominativi dei Centri Assistenza Autorizzati sono reperibili:

- attraverso il sito internet dell'Azienda produttrice;
- attraverso il Numero Verde 800 59 60 40.

I Centri Assistenza e/o l'Azienda produttrice potranno richiedere di visionare il documento fiscale d'acquisto e/o il modulo/ricevuta di avvenuta attivazione della Garanzia Convenzionale timbrato e firmato da un Centro Assistenza Autorizzato; conservare con cura tali documenti per tutta la durata della garanzia. I costi di intervento sono a carico dell'Azienda produttrice, fatte salve le esclusioni previste e riportate nel presente Certificato. Gli interventi in garanzia non modificano la data di decorrenza della garanzia e non prolungano la durata della stessa.

Esclusioni

Sono esclusi dalla presente garanzia i difetti di conformità causati da:

- trasporto non effettuato a cura dell'azienda produttrice;
- anomalie o anomalie di qualsiasi genere nell'alimentazione degli impianti idraulici, elettrici, di erogazione del combustibile, di camini e/o scarichi;
- calcare, inadeguati trattamenti dell'acqua e/o trattamenti disincrostanti erroneamente effettuati;
- corrosioni causate da condensa o aggressività d'acqua;
- gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche;
- mancanza di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- trascuratezza, incapacità d'uso o manomissioni/modifiche effettuate da personale non autorizzato;
- cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà e dal controllo dell'Azienda produttrice.

È esclusa qualsiasi responsabilità dell'Azienda produttrice per danni diretti e/o indiretti, a qualsiasi titolo dovuti.

La presente Garanzia Convenzionale decade nel caso di:

- assenza del documento fiscale d'acquisto e/o del modulo/ricevuta di avvenuta attivazione della Garanzia Convenzionale timbrato e firmato dal Centro Assistenza Autorizzato;
- inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di utilizzo a corredo del prodotto;
- errata installazione o inosservanza delle prescrizioni di installazione, previste dall'azienda produttrice e riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto;
- inosservanza di norme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti, in particolare per assenza o difetto di manutenzione periodica;
- interventi tecnici effettuati sul prodotto da soggetti estranei alla Rete di Assistenza Autorizzata dall'Azienda produttrice;
- impiego di parti di ricambio non originali Ferroli S.p.A.

Non rientrano nella presente Garanzia Convenzionale la sostituzione delle parti soggette a normale usura di impiego (anodi, guarnizioni, manopole, lampade spia, resistenze elettriche, ecc..), le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria e le eventuali attività od operazioni per accedere al prodotto (smontaggio mobili o coperture, allestimento ponteggi, noleggio gru/cestelli, ecc..)

Responsabilità

Il personale autorizzato dall'Azienda produttrice interviene a titolo di assistenza tecnica nei confronti del Cliente; l'installatore resta comunque l'unico responsabile dell'installazione che deve rispettare le prescrizioni di legge e le prescrizioni tecniche riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto.

Le condizioni di Garanzia Convenzionale qui elencate sono le uniche offerte da Ferroli S.p.A.. Nessun terzo è autorizzato a modificare i termini della presente garanzia né a rilasciarne altri verbali o scritti.

Diritti di legge

La presente Garanzia Convenzionale si aggiunge e non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla direttiva 99/44/CEE e relativo decreto nazionale di attuazione D. Lgs. 06/09/2005 n. 206. Qualsiasi controversia relativa alla presente garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Verona.



ES**1. ADVERTENCIAS GENERALES**

- Leer atentamente las advertencias de este manual de instrucciones.
- Una vez instalado el equipo, describir su funcionamiento al usuario y entregarle este manual de instrucciones, el cual es parte integrante y esencial del producto y debe guardarse en un lugar seguro y accesible para futuras consultas.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico autorizado, en conformidad con las normas vigentes y las instrucciones del fabricante. Se prohíbe manipular los dispositivos de regulación precintados.
- La instalación incorrecta del equipo o la falta del mantenimiento apropiado puede causar daños materiales o personales. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por errores de instalación o de uso y, en cualquier caso, por el incumplimiento de las instrucciones dadas.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desconectar el equipo de la red eléctrica mediante el interruptor de la instalación u otro dispositivo de corte.
- En caso de avería o funcionamiento incorrecto del equipo, desconectarlo y hacerlo reparar únicamente por un técnico autorizado. Acudir exclusivamente a personal autorizado. Las reparaciones del equipo y la sustitución de los componentes han de ser efectuadas solamente por técnicos autorizados y utilizando recambios originales. En caso contrario, se puede comprometer la seguridad del equipo.
- Este equipo se ha de destinar solo al uso para el cual ha sido expresamente diseñado. Todo otro uso ha de considerarse impróprio y, por lo tanto, peligroso.
- Los materiales de embalaje son una fuente potencial de peligro: no dejarlos al alcance de los niños.
- El equipo no debe ser utilizado por niños ni por adultos que tengan limitadas sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, o que no cuenten con la experiencia y los conocimientos debidos, salvo que estén instruidos o supervisados por otra persona que se haga responsable de su seguridad.
- Desechar el equipo y sus accesorios con arreglo a las normas vigentes.
- Las imágenes contenidas en este manual son una representación simplificada del equipo. Dicha representación puede tener diferencias ligeras y no significativas con respecto al producto suministrado.

2. INSTRUCCIONES DE USO**2.1 Presentación**

Estimado cliente:

Nos complace que haya adquirido FERROLÍ una caldera de diseño avanzado, tecnología de vanguardia, elevada fiabilidad y calidad constructiva. Le rogamos leer atentamente el presente manual, ya que proporciona información importante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento del aparato.

ATLAS 25 K 100 UNIT es un generador de calor de alto rendimiento, alimentado con gasóleo, para calefacción y producción de agua caliente sanitaria. El cuerpo de la caldera está formado por elementos de fundición, ensamblados con biconos y tirantes de acero, superpuestos a un calentador de acumulación rápida para el agua caliente sanitaria, vitrificado y protegido de la corrosión por un ánodo de magnesio.

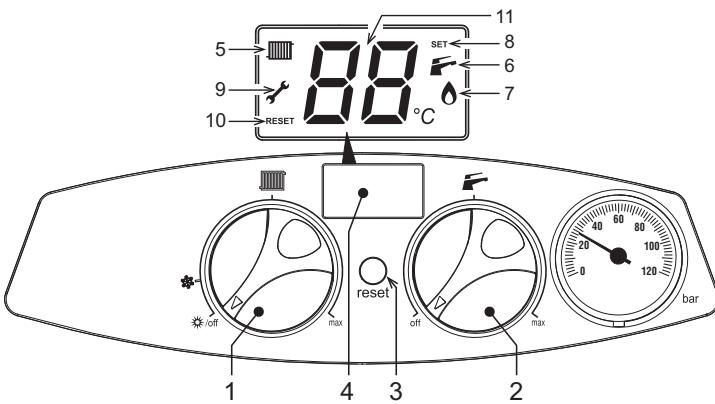
2.2 Panel de mandos**Panel**

fig. 1 - Panel de control

Leyenda del panel

- | | |
|------|--|
| 1 = | Ajuste temperatura calefacción y conmutación "Verano/Invierno/Apagado" |
| 2 = | Ajuste temperatura ACS y apagado |
| 3 = | Tecla multifunción de rearme - Modo "Economy/Comfort" |
| 4 = | Pantalla |
| 5 = | Indicación de funcionamiento en calefacción |
| 6 = | Indicación de funcionamiento en ACS |
| 7 = | Indicación de quemador encendido - Modo Comfort |
| 8 = | Indicación de modo Comfort |
| 9 = | Indicación de anomalía |
| 10 = | Solicitud de rearme tras anomalía |
| 11 = | Indicación multifunción |

Indicación durante el funcionamiento**Calefacción**

La demanda de calefacción, generada por el termostato de ambiente o el cronometraje a distancia, se indica con el símbolo del radiador (5 - fig. 1).

La pantalla multifunción (11 - fig. 1) muestra la temperatura medida por el sensor de calefacción.

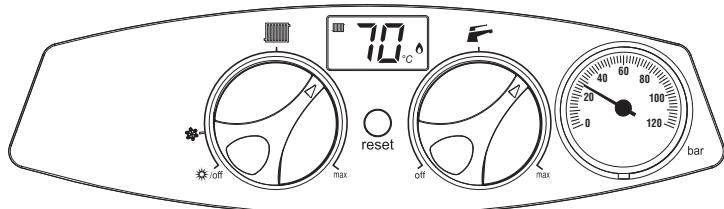


fig. 2

Aqua caliente sanitaria

La demanda de agua caliente sanitaria, generada por una extracción, se indica con el símbolo del grifo (6 - fig. 1).

La pantalla multifunción (11 - fig. 1) muestra la temperatura medida por el sensor de agua sanitaria.

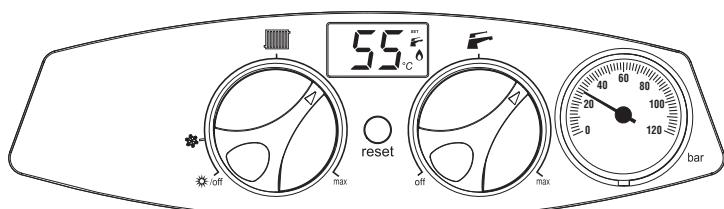


fig. 3

Exclusión del acumulador (Economy)

El calentamiento/mantenimiento en temperatura del acumulador puede ser desactivado por el usuario. En tal caso, no hay suministro de agua caliente sanitaria.

Cuando el acumulador está activado (opción predeterminada) en la pantalla aparece el símbolo **Comfort** (8 - fig. 1).

Para desactivar el acumulador y establecer el modo ECO, pulse la tecla **reset** (3 - fig. 1). El símbolo **Comfort** (8 - fig. 1) se activa y en la pantalla se visualiza durante 3 segundos "EC" (eco).

Para volver al modo **Comfort**, pulse nuevamente la tecla **reset**. Aparece el símbolo **Comfort** y en la pantalla se visualiza durante 3 segundos "CO" (Comfort).

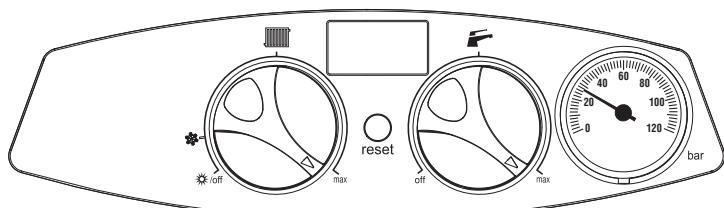
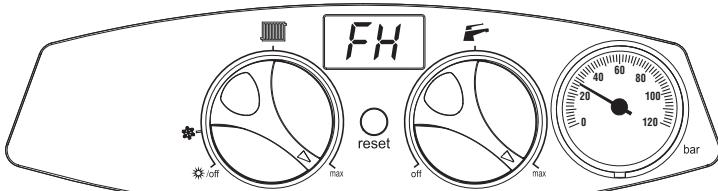
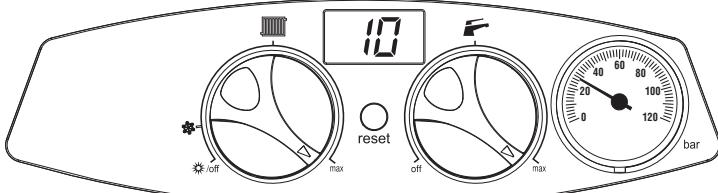
2.3 Encendido y apagado**Caldera sin alimentación eléctrica**

fig. 4 - Caldera sin alimentación eléctrica

! Si el equipo se desconecta de la electricidad o del gas, el sistema antihielo no funciona. Antes de una inactividad prolongada durante el invierno, para evitar daños causados por las heladas, se aconseja descargar toda el agua de la caldera (sanitaria y de calefacción) o descargar solo el agua sanitaria e introducir un anticongelante apropiado en la instalación de calefacción, como se indica en la sección 3.3.

Encendido de la caldera

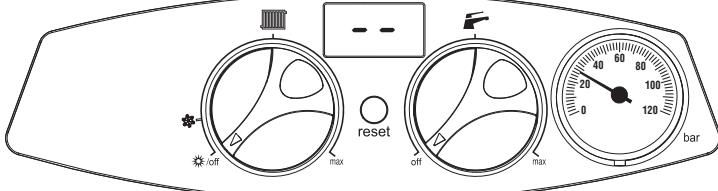
- Abrir las válvulas de paso de combustible.
- Conectar la alimentación eléctrica del equipo.


fig. 5 - Encendido de la caldera

- Durante los 120 segundos siguientes, en la pantalla aparece el código FH, que indica el ciclo de purga de aire del circuito de calefacción.
- En los 5 primeros segundos, se visualiza también la versión del software de la tarjeta.
- Despues que ha desaparecido la sigla FH, la caldera se pone en marcha automáticamente cada vez que se extrae agua caliente sanitaria o hay una demanda de calefacción desde el termostato de ambiente.


Apagado de la caldera

Poner en el mínimo los mandos (1 y 2 - fig. 1).

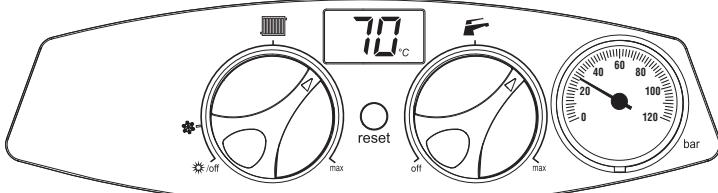
fig. 6 - Apagado de la caldera

Cuando la caldera se apaga, la tarjeta electrónica permanece conectada. Se inhabilitan la producción de agua sanitaria y la calefacción. El sistema antihielo permanece operativo.

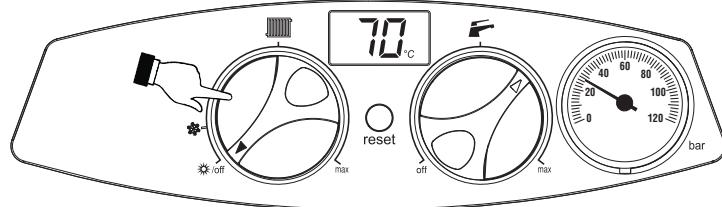
Para encender otra vez la caldera, situar los mandos (1 y 2 - fig. 1) en las temperaturas deseadas.


fig. 7

La caldera se pondrá en marcha cada vez que se extraiga agua caliente sanitaria o lo requiera el termostato de ambiente.

2.4 Regulaciones
Comutación Verano/Invierno

Girar al mínimo (Verano) solamente el mando de la calefacción (1 - fig. 1).



fig. 8

La caldera solo suministra agua sanitaria. El sistema antihielo permanece operativo. Para desactivar el modo Verano (Invierno), situar el mando de la calefacción (1 - fig. 1) en la temperatura deseada.


Regulación de la temperatura de calefacción

Con el mando de la calefacción (1 - fig. 1) se puede regular la temperatura entre 30 °C y 80 °C.

No obstante, se aconseja no hacer funcionar la caldera a menos de 45 °C.

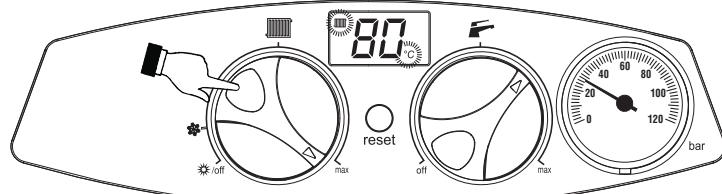
fig. 9
Regulación de la temperatura del agua sanitaria

Con el mando del agua sanitaria (2 - fig. 1) se puede regular la temperatura entre 10 °C y 65 °C.

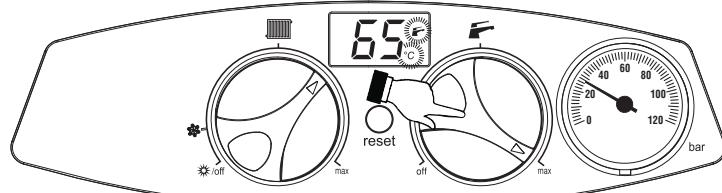
fig. 10
Regulación de la temperatura ambiente (con termostato de ambiente opcional)

Mediante el termostato de ambiente, programar la temperatura deseada en el interior de la vivienda. Si no se dispone de termostato de ambiente, la caldera mantiene el agua de calefacción a la temperatura de ida prefijada.

Regulación de la temperatura ambiente (con el reloj programador a distancia opcional)

Mediante el reloj programador a distancia, establecer la temperatura ambiente deseada en el interior de la vivienda. La caldera regula el agua de la calefacción en función de la temperatura ambiente requerida. Por lo que se refiere al funcionamiento con el reloj programador a distancia, consultar su manual de uso.

Temperatura adaptable

Si se utiliza la sonda exterior (opcional), el sistema de regulación de la caldera funciona con temperatura adaptable. En esta modalidad, la temperatura del circuito de calefacción se regula en función de las condiciones climáticas exteriores, con el fin de garantizar mayor confort y ahorro de energía durante todo el año. En particular, cuando aumenta la temperatura exterior disminuye la temperatura de ida a calefacción, de acuerdo con una curva de compensación determinada.

Si está activada la regulación con temperatura adaptable, la temperatura programada con la tecla de la calefacción (3 - fig. 1) se convierte en la temperatura máxima de ida a calefacción. Se aconseja ajustar el valor máximo para que el sistema pueda regular la temperatura en todo el campo útil de funcionamiento.

La caldera debe ser configurada por un técnico autorizado a la hora de la instalación. Más tarde, el usuario puede realizar modificaciones de acuerdo con sus preferencias.

Curva de compensación y desplazamiento de las curvas

Al pulsar la tecla **reset** (3 - fig. 1) durante 5 segundos, se accede al menú "Temperatura adaptable". En la pantalla se visualiza el código "**CU**" parpadeante.

Pulsando la tecla **reset** (3 - fig. 1) aparece la curva de compensación actual (fig. 11), que se puede modificar con el mando del agua sanitaria (2 - fig. 1) pulsando después la tecla **reset** (3 - fig. 1).

Seleccionar la curva deseada entre 1 y 10 según la característica (fig. 13) y pulsar la tecla **reset** (3 - fig. 1).

Si se elige la curva 0, la regulación de temperatura adaptable se desactiva.

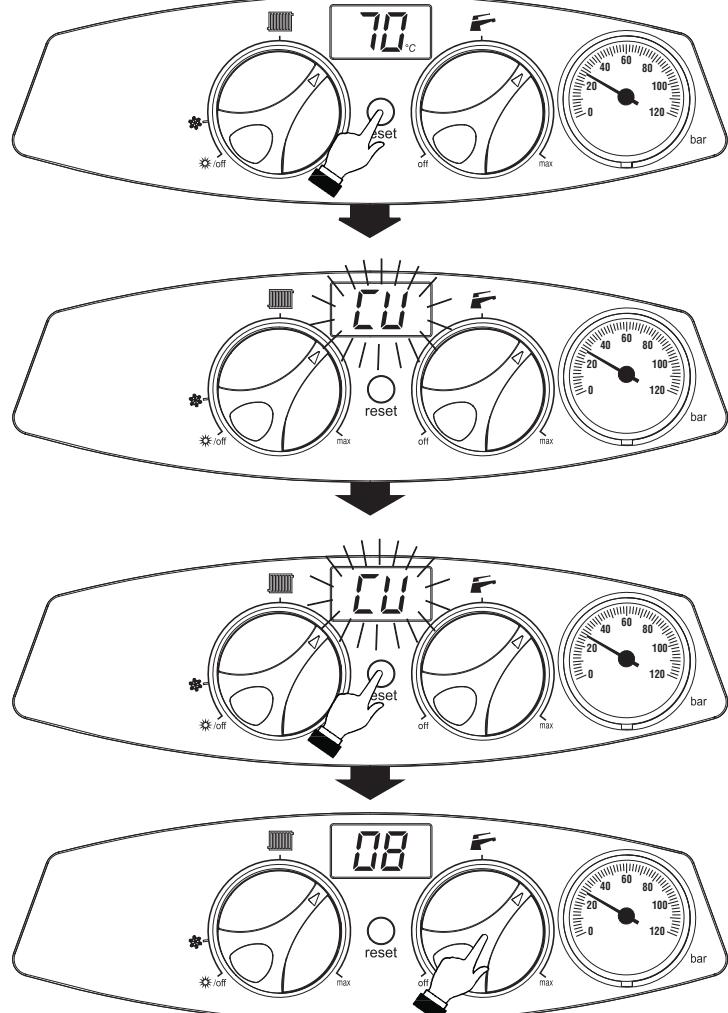


fig. 11 - Curva de compensación

Tras girar el mando de la calefacción (1 - fig. 1) se visualiza el código "**OF**" parpadeante.

Al pulsar la tecla **reset** (3 - fig. 1) aparece el desplazamiento actual de las curvas (fig. 12), que se puede modificar con el mando del agua sanitaria (2 - fig. 1) pulsando después la tecla **reset** (3 - fig. 1).

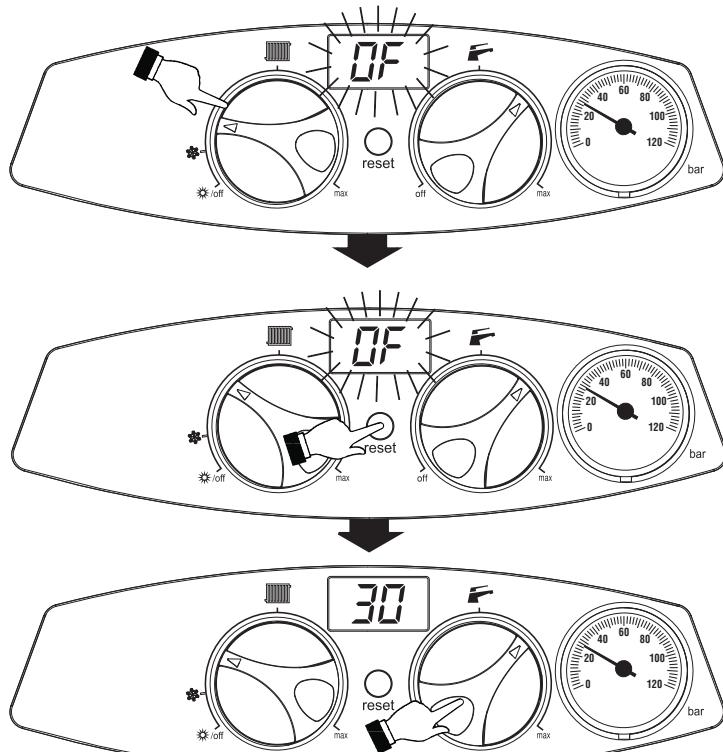


fig. 12 - Desplazamiento paralelo de las curvas

Si se gira otra vez el mando de la calefacción (1 - fig. 1) y después se pulsa la tecla **Reset** (3 - fig. 1) durante 5 segundos, se sale de la modalidad de regulación de las curvas paralelas.

Si la temperatura ambiente es inferior al valor deseado, se aconseja seleccionar una curva de orden superior, y viceversa. Probar con aumentos o disminuciones de una unidad y controlar el resultado en el ambiente.

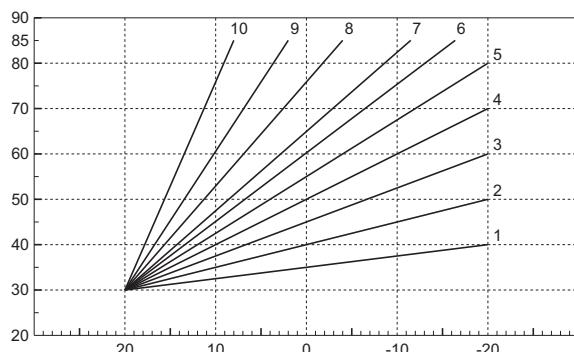


fig. 13 - Curvas de compensación

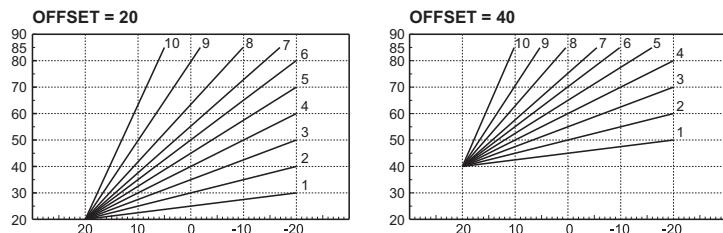


fig. 14 - Ejemplo de desplazamiento paralelo de las curvas de compensación

Regulaciones con el cronomando remoto

 Si la caldera tiene conectado el cronomando remoto (opcional), las regulaciones anteriormente descritas se realizan como se indica en la tabla 1.

Tabla. 1

Regulación de la temperatura de calefacción	Este ajuste se puede hacer tanto en el menú del cronomando remoto como en el panel de mandos de la caldera.
Regulación de la temperatura del agua sanitaria	Este ajuste se puede hacer tanto en el menú del cronomando remoto como en el panel de mandos de la caldera.
Comutación Verano/Invierno	El modo Verano tiene prioridad sobre cualquier demanda de calefacción desde el cronomando remoto.
Selección Eco/Comfort	Si se desactiva el ACS desde el menú del cronomando remoto, la caldera selecciona el modo Economy. En esta condición, la función eco/comfort no se puede seleccionar desde el panel de mandos.
	Si se activa el ACS desde el menú del cronomando remoto, la caldera selecciona el modo Comfort. En esta condición, la función eco/comfort se puede seleccionar desde el panel de mandos de la caldera.
Temperatura adaptable	La regulación con temperatura adaptable se controla con el cronomando remoto o con la tarjeta de la caldera; entre los dos, tiene prioridad el ajuste en la tarjeta de la caldera.

Regulación de la presión hidráulica de la instalación

La presión de carga con la instalación fría, leída en el higrómetro de la instalación, debe ser de aproximadamente 1 bar.

Mediante la llave de llenado (si está instalada), lleve la presión de la instalación a más de 1 bar.

 Al final de la operación, cierre siempre la llave de llenado.

Kit llave de carga y vaso de expansión de agua sanitaria

Se ofrece como opcional un kit formado por una llave de llenado y un vaso de expansión para el agua sanitaria.

La llave se debe instalar en el sentido indicado por la flecha.

Tras la instalación, abra la llave de llenado hasta que la presión de la instalación sea superior a 1 bar.

 Una vez restablecida la presión correcta en la instalación, la caldera efectúa un ciclo de purga de aire de 120 segundos que se indica en la pantalla con el código FH.

3. INSTALACIÓN DEL APARATO**3.1 Disposiciones generales**

LA CALDERA TIENE QUE SER INSTALADA ÚNICAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DEBIDAMENTE CUALIFICADO, RESPETANDO TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL PRESENTE MANUAL TÉCNICO, LAS LEYES NACIONALES Y LOCALES ASÍ COMO LAS REGLAS DE LA TÉCNICA.

3.2 Lugar de instalación

El local en el cual se instale la caldera debe contar con aberturas de aireación hacia el exterior, en conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes. En caso de que en el mismo local haya varios quemadores o aspiradores que puedan funcionar conjuntamente, las aberturas de aireación deben ser dimensionadas considerando el funcionamiento simultáneo de todos los aparatos. El lugar de instalación debe estar exento de objetos y materiales inflamables, gases corrosivos y polvos o sustancias volátiles que al ser aspiradas por el ventilador puedan obstruir los conductos internos del quemador o el cabezal de combustión. El lugar tiene que ser seco y estar reparado de lluvia, nieve y heladas.

 Si el aparato se instala dentro de un mueble o se adosa a otros elementos, ha de quedar un espacio libre para desmontar la carcasa y realizar las actividades normales de mantenimiento.

3.3 Conexiones hidráulicas**Advertencias**

La potencia térmica del aparato se debe calcular antes de instalarlo, teniendo en cuenta las necesidades de calor del edificio según las normas vigentes. Para el buen funcionamiento del aparato, la instalación hidráulica tiene que estar dotada de todos los componentes necesarios. Se aconseja instalar válvulas de corte entre la caldera y el circuito de calefacción para aislarlos entre sí cuando sea necesario.

 La salida de la válvula de seguridad se ha de conectar a un embudo o tubo de recogida para evitar que se derrame agua al suelo en caso de sobrepresión en el circuito de calefacción. Si no se cumple esta advertencia, en el caso de que actúe la válvula de descarga y se inunde el local, el fabricante de la caldera no se considerará responsable.

No utilice los tubos de las instalaciones hidráulicas para poner a tierra aparatos eléctricos.

Antes de montar la caldera, lave cuidadosamente todos los tubos de la instalación para eliminar los residuos o impurezas, ya que podrían comprometer el funcionamiento correcto del aparato.

Haga las conexiones de acuerdo con el dibujo del cap. 5 y los símbolos presentes en el aparato.

 Monte en la entrada de agua fría sanitaria la válvula de retención y seguridad "A" (fig. 15) que se suministra con la caldera. Respete el sentido de la flecha indicado en la válvula.

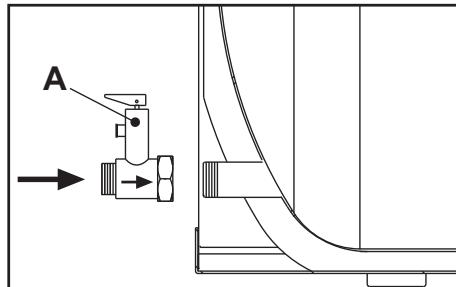


fig. 15 - Montaje de la válvula de retención y seguridad

 Monte en la ida a calefacción la válvula de retención "A" (fig. 16) que se suministra con la caldera, interponiendo la junta "B". Respete el sentido de la flecha indicado en la válvula.

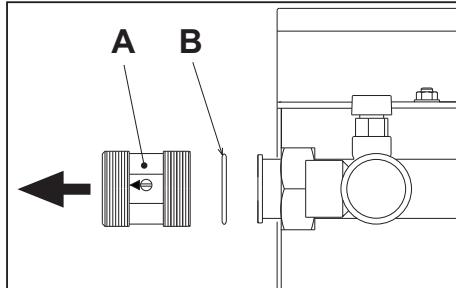


fig. 16 - Montaje de la válvula antirretorno

Circulador del acumulador de alta eficiencia

Para que la caldera ATLAS 25 K 100 UNIT funcione correctamente, el selector de velocidad (fig. 17) debe situarse en la posición III.

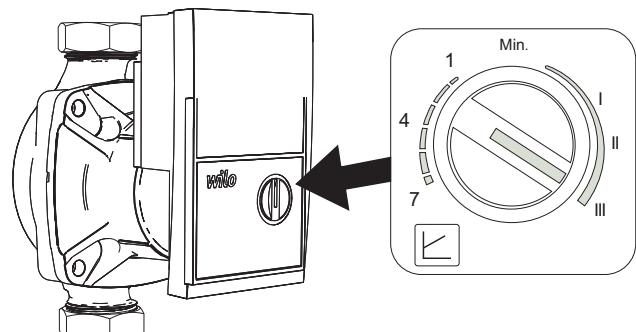


fig. 17

Circulador de calefacción de alta eficiencia

Los ajustes de fábrica son idóneos para todas las instalaciones. No obstante, se puede modificar la estrategia de funcionamiento de acuerdo con las características de la instalación.

Configuración Dp-v
Presión de impulsión proporcional

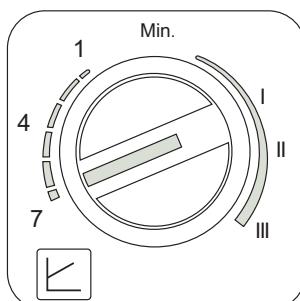


fig. 18

Valor
Velocidad fija

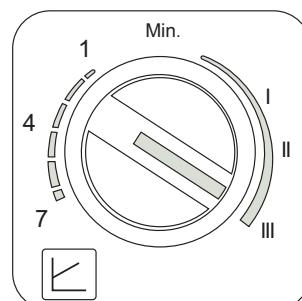


fig. 19

El circuito de alimentación del gasóleo debe realizarse según uno de los siguientes esquemas, sin superar las longitudes (LMAX) de las tuberías que se indican en la tabla.

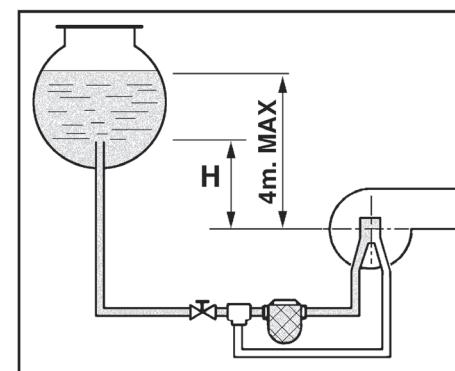


fig. 21 - Alimentación por gravedad

H (m)	L MAX (m)	
	Øi 8 mm.	Øi 10 mm.
0.5	10	20
1.0	20	40
1.5	40	80
2.0	60	100

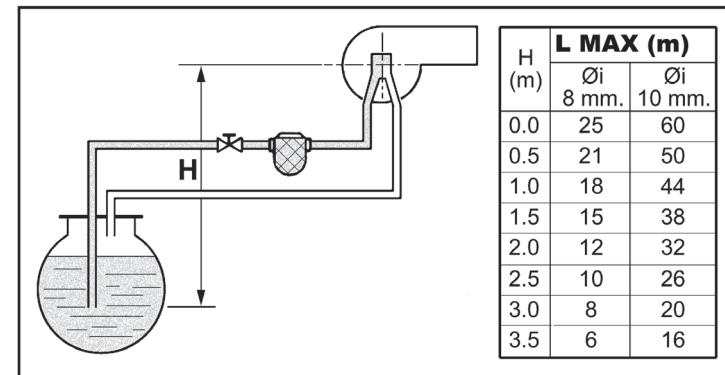


fig. 22 - Alimentación por aspiración

H (m)	L MAX (m)	
	Øi 8 mm.	Øi 10 mm.
0.0	25	60
0.5	21	50
1.0	18	44
1.5	15	38
2.0	12	32
2.5	10	26
3.0	8	20
3.5	6	16

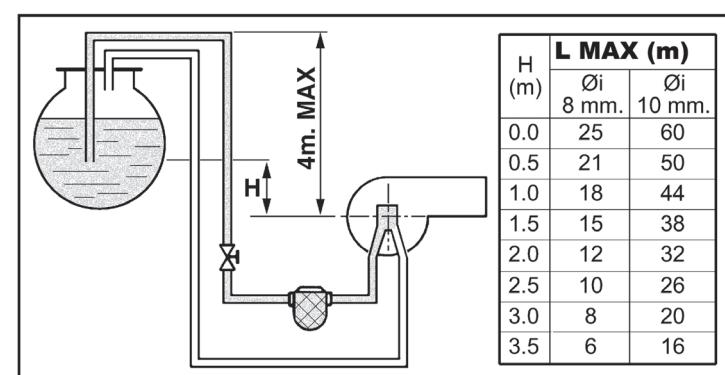


fig. 23 - Alimentación con sifón

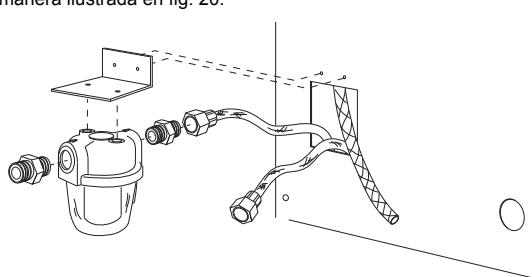


fig. 20 - Instalación del filtro del combustible

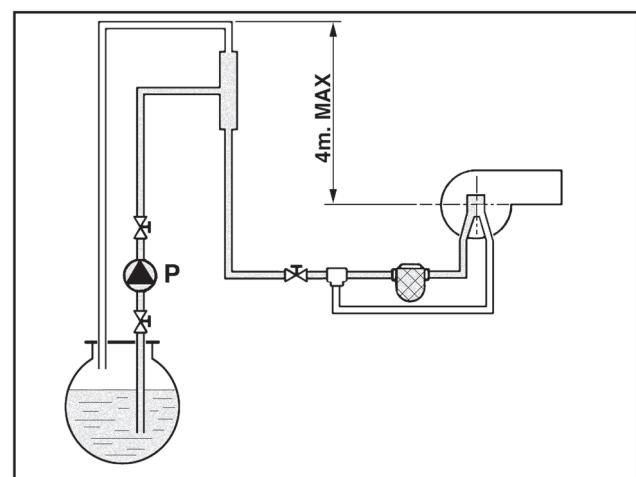


fig. 24 - Alimentación en anillo

3.5 Conexiones eléctricas**Conexión a la red eléctrica**

! La seguridad eléctrica del aparato sólo se logra cuando éste se encuentra conectado a una toma de tierra eficaz, según lo previsto por las normas de seguridad. Solicitar a personal profesionalmente cualificado que controle la eficacia y la adecuación de la instalación de tierra ya que el fabricante no se hace responsable por los eventuales daños provocados por la falta de puesta a tierra de la instalación. También se ha de controlar que la instalación eléctrica sea adecuada a la potencia máxima absorbida por el aparato, indicada en la chapa de datos.

La caldera se suministra con un cable para la conexión a la red eléctrica de tipo "Y" sin enchufe. El enlace a la red se ha de efectuar con una conexión fija y un interruptor bipolar cuyos contactos tengan una apertura no inferior a 3 mm, interponiendo unos fusibles de 3 A como máximo entre la caldera y la línea. Es importante respetar la polaridad de las conexiones a la línea eléctrica (LÍNEA: cable marrón / NEUTRO: cable azul / TIERRA: cable amarillo-verde). Cuando se instale o sustituya el cable de alimentación, el conductor de tierra se ha de dejar 2 cm más largo que los demás.

! El cable de alimentación del aparato no debe ser sustituido por el usuario. Si el cable se daña, apagar el aparato y llamar a un técnico autorizado para que lo sustituya. Si hay que sustituir el cable eléctrico de alimentación, utilizar sólo cable HAR H05 VV-F de 3x0,75 mm² con diámetro exterior de 8 mm como máximo.

Termostato de ambiente (opcional)

! ATENCIÓN: EL TERMOSTATO DE AMBIENTE DEBE TENER LOS CONTACTOS LIBRES DE POTENCIAL. SI SE CONECTAN 230 V A LOS BORNES DEL TERMOSTATO DE AMBIENTE, LA TARJETA ELECTRÓNICA SE DAÑA IRREMEDIABLEMENTE.

Al conectar un mando a distancia o un temporizador, no tomar la alimentación de estos dispositivos de sus contactos de interrupción. Conectarlos directamente a la red o a las pilas, según el tipo de dispositivo.

Acceso a la bornera eléctrica

Desenroscar los dos tornillos "A" situados en la parte superior del cuadro y retirar la portezuela.

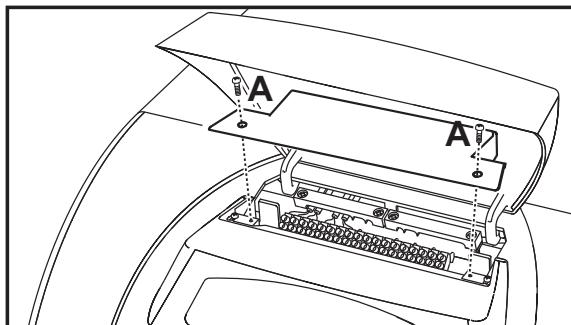


fig. 25 - Acceso a la regleta de conexiones

3.6 Conexión a la chimenea

El aparato debe conectarse a una chimenea diseñada y realizada en conformidad con las normas vigentes. El conducto entre la caldera y la chimenea debe estar realizado en un material adecuado para este uso, es decir, resistente a la temperatura y a la corrosión. Se recomienda asegurar la estanqueidad en los puntos de unión.

4. SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Todas las operaciones de regulación, transformación, puesta en servicio y mantenimiento que se describen a continuación deben ser efectuadas exclusivamente por un técnico autorizado, por ejemplo del Servicio de Asistencia local.

FERROLI declina toda responsabilidad por daños materiales o personales derivados de la manipulación del aparato por personas que no estén debidamente autorizadas.

4.1 Regulaciones**Activación del modo TEST**

Pulsar 3 veces en 3 segundos la tecla Reset (3 - fig. 1) para activar el modo TEST. La caldera se enciende independientemente de la demanda de calefacción o agua caliente sanitaria.

En la pantalla parpadean los símbolos de calefacción (5 - fig. 1) y ACS (6 - fig. 1).

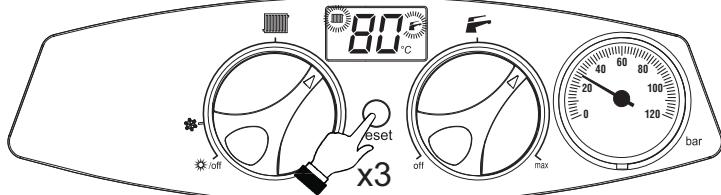


fig. 26 - Modo TEST

Para desactivar el modo TEST, repetir la secuencia de activación.

El modo TEST también se desactiva automáticamente al cabo de 15 minutos.

Regulación del quemador

El quemador sale regulado de fábrica como se indica en la tabla 2. Es posible calibrar el quemador para una potencia diferente, modificando la presión de la bomba, el inyector, la regulación del cabezal y el caudal de aire como se indica en los apartados siguientes. En cualquier caso, la nueva potencia regulada debe quedar dentro del campo de trabajo nominal de la caldera. Después de efectuar cualquier regulación, controlar mediante un analizador de combustión que el contenido de CO₂% en los humos esté entre 11% y 12%.

Tabla. 2 - Regulación del quemador

Capacidad térmica	Modelo quemador	Caudal quemador	Inyector			Presión bomba	Regulación cabezal	Regulación aire
			kW	kg/h	US Gall/h			
28.3	SUN G6	2.24	0.60	60°	35601540	9	19	8

Tabla de caudales de los inyectores para gasóleo

En la tabla 3 se indican los caudales de gasóleo (en kg/h) al variar la presión de la bomba y de los inyectores.

Nota. - Los valores que figuran más adelante son indicativos porque el caudal de los inyectores puede variar en ± 5%. Además, en los quemadores provistos de precalentador, el caudal de combustible disminuye aproximadamente un 10%.

Tabla. 3

INYECTOR GPH	Presión bomba kg/cm ²							
	8	9	10	11	12	13	14	
0,40	1,36	1,44	1,52	1,59	1,67	1,73	1,80	
0,50	1,70	1,80	1,90	1,99	2,08	2,17	2,25	
0,60	2,04	2,16	2,28	2,39	2,50	2,60	2,70	
0,65	2,21	2,34	2,47	2,59	2,71	2,82	2,92	
0,75	2,55	2,70	2,85	2,99	3,12	3,25	3,37	
0,85	2,89	3,06	3,23	3,39	3,54	3,68	3,82	
1,00	3,40	3,61	3,80					

Caudal en kg/h a la salida del inyector

Regulación de la presión de la bomba

La presión de la bomba se regula en fábrica para un funcionamiento optimizado, y normalmente no debería modificarse. No obstante, si fuera necesario ajustar una presión diferente, tras aplicar el manómetro y encender el quemador, se debe girar el tornillo de regulación "6" indicado en fig. 27 y fig. 28. Se recomienda en todo caso mantenerse dentro del rango de 10-14 bar.

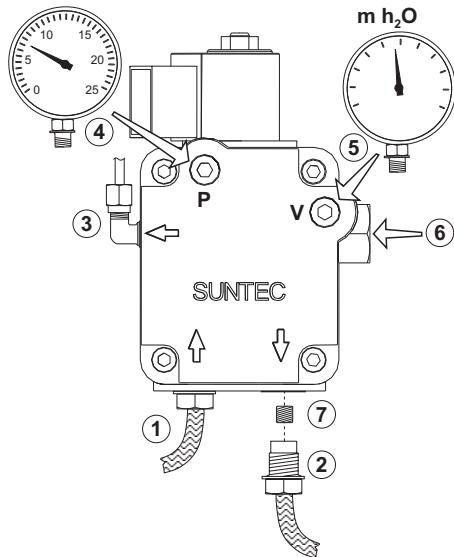


fig. 27 - Bomba SUNTEC

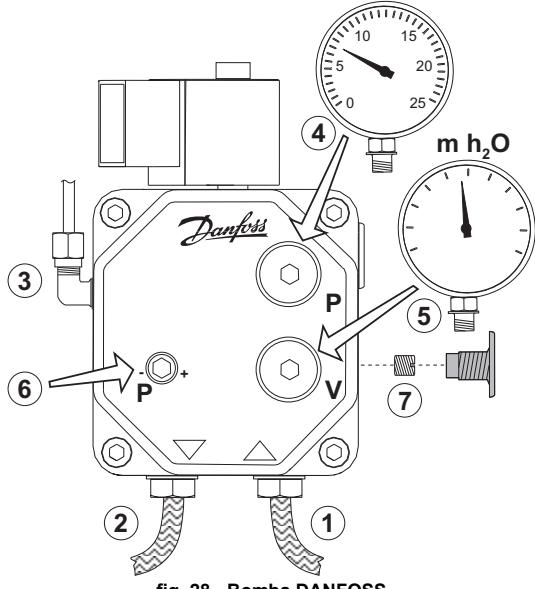


fig. 28 - Bomba DANFOSS

1. Entrada (aspiración)
2. Retorno
3. Salida al inyector
4. Conexión para manómetro
5. Conexión para vacuómetro
6. Tornillo de regulación
7. Tornillo de baipás

Cabezal y compuerta de aire

Regular el cabezal y el caudal del aire en función de la potencia del quemador, tal como se indica en la fig. 29

Girar en sentido horario o antihorario el tornillo de regulación del cabezal **B** (fig. 30) hasta que la marca grabada en la varilla **A** (fig. 30) coincida con el indicador deseado.

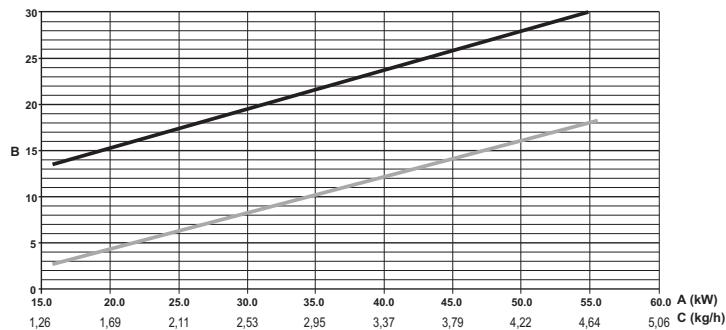


fig. 29 - Gráfico de regulaciones del quemador Prodotto_Gr1

- A** Potencia
B Indicador de regulación
C Caudal de gasóleo
■ "L" cabezal (mm)
■ Aire

Para regular el caudal del aire, girar el tornillo **C** (fig. 30) después de haber aflojado la tuerca **D**. Una vez efectuada la regulación, apretar otra vez la tuerca **D**.

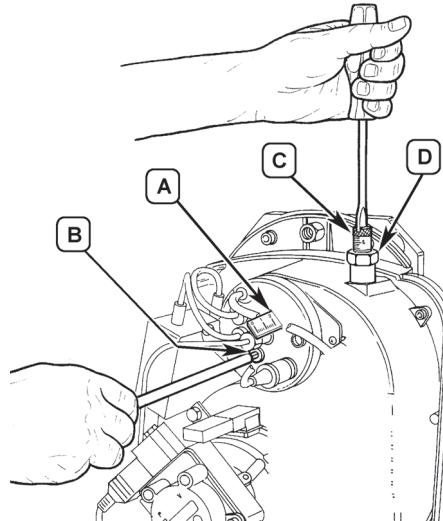


fig. 30 - Regulación del quemador

Posición de los electrodos y del deflector

Después de montar el inyector, controlar la posición de los electrodos y del deflector según las cotas indicadas a continuación. Es necesario efectuar un control de las cotas después de cada intervención en el cabezal.

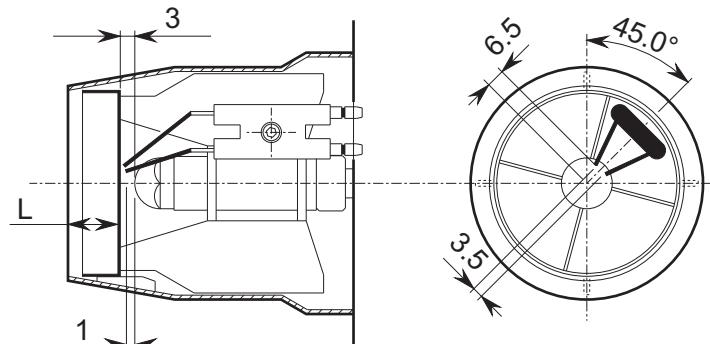


fig. 31 - Posición de los electrodos y del deflector

4.2 Puesta en servicio

Controles que se han de efectuar durante el primer encendido, tras las operaciones de mantenimiento que exijan desconectar la caldera y después de cualquier intervención en los dispositivos de seguridad o componentes de la caldera:

Antes de encender la caldera

- Abrir las válvulas de corte (si las hay) entre la caldera y las instalaciones.
- Verificar la estanqueidad del sistema del combustible.
- Controlar la correcta precarga del vaso de expansión
- Llenar la instalación hidráulica y comprobar que no haya aire ni en la caldera ni en la instalación; para ello, abrir el purgador de aire de la caldera y los otros purgadores eventualmente presentes en la instalación.
- Controlar que no haya pérdidas de agua en la instalación, en los circuitos de agua sanitaria, en las conexiones ni en la caldera.
- Controlar que la conexión a la instalación eléctrica y la puesta a tierra sean adecuadas.
- Controlar que no haya líquidos ni materiales inflamables cerca de la caldera.
- Montar el manómetro y el vacuómetro en la bomba (quitarlos después de la puesta en funcionamiento) del quemador.
- abra las válvulas de compuerta de la tubería de gasóleo

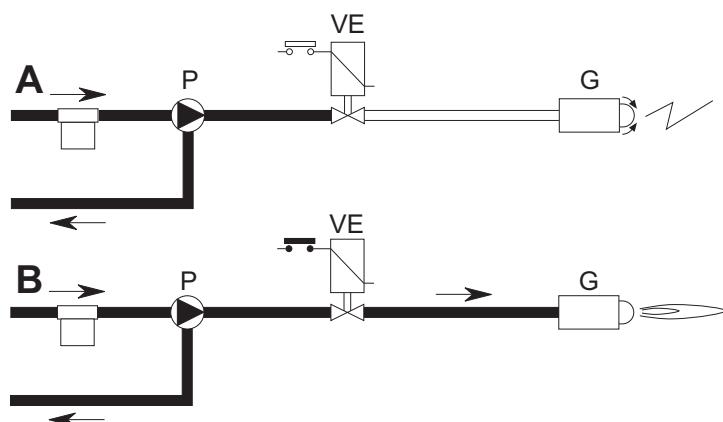
Puesta en marcha

fig. 32 - Encendido

A

Cuando se cierra la tubería termostática, el motor del quemador comienza a girar junto con la bomba: todo el gasóleo aspirado se envía al retorno. También funcionan el ventilador del quemador y el transformador de encendido, por lo cual se ejecutan las fases de:

- preventilación del hogar de la caldera,
- prelavado de una parte del circuito de gasóleo,
- preencendido, con descarga entre las puntas de los electrodos.

B

Al final del prelavado, el equipo de control abre la válvula electromagnética: el gasóleo llega al inyector, de donde sale finamente pulverizado.

El contacto con la descarga que se realiza entre las puntas de los electrodos provoca el encendido de la llama.

En ese momento empieza a contar el tiempo de seguridad.

Ciclo del aparato

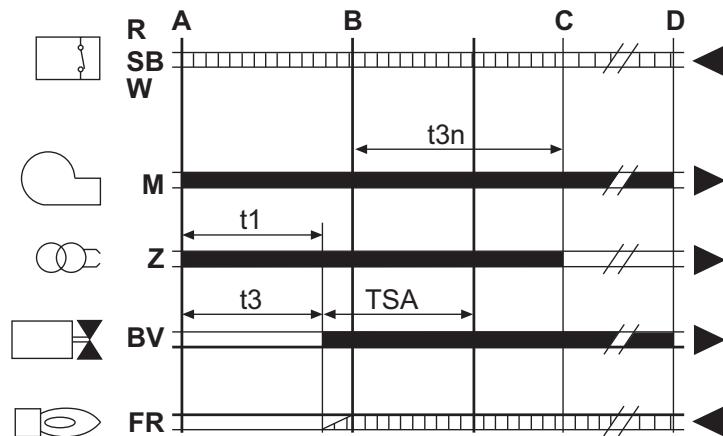


fig. 33 - Ciclo del aparato

R-SB-W Termostatos/presostatos

M Motor quemador

Z Transformador de encendido

BV Válvula electromagnética

FR Fotorresistencia

A' Inicio del arranque con precalentador

A Inicio del arranque sin precalentador

B Presencia de llama

C Funcionamiento normal

D Tope de regulación (TA-TC)

t1 Tiempo de preventilación

TSA Tiempo de seguridad

t3

Tiempo de preencendido

t3n

Tiempo de postencendido

tw

Tiempo de precalentamiento

Señales de salida del aparato

Señales necesarias de entrada

Controladores a efectuar durante el funcionamiento

- Encender el aparato tal como se indica en la sec. 2.3.
- Comprobar que los circuitos de combustible y de agua sean estancos.
- Controlar la eficacia de la chimenea y de los conductos de aire y humos durante el funcionamiento de la caldera.
- Controlar que el agua circule correctamente entre la caldera y las instalaciones.
- Controlar que la caldera se encienda correctamente efectuando varias pruebas de encendido y apagado mediante el termostato de ambiente o el mando a distancia.
- Controlar la estanqueidad de la puerta del quemador y la cámara de humo.
- Controlar el correcto funcionamiento del quemador.
- Efectuar un análisis de la combustión (con caldera en estabilidad) y controlar que el tenor de CO₂ en los humos esté comprendido entre 11 % y 12 %.
- Verificar la correcta programación de los parámetros y efectuar los ajustes que puedan requerirse (curva de compensación, potencia, temperaturas, etc.).

4.3 Mantenimiento**Control periódico**

Para que el aparato funcione correctamente, es necesario que un técnico cualificado efectúe una revisión anual a fin de:

- Comprobar el funcionamiento correcto de los dispositivos de mando y seguridad.
- Comprobar la eficacia de la tubería de salida de humos.
- Controlar que no haya obstrucciones ni abolladuras en los tubos de entrada y retorno de combustible.
- Limpiar el filtro de la tubería de entrada de combustible.
- Comprobar que el consumo de combustible sea correcto.
- Limpiar el cabezal de combustión en la zona de salida del combustible, en el disco de turbulencia.
- Dejar funcionar el quemador a pleno régimen alrededor de diez minutos y efectuar un análisis de la combustión, verificando:
 - Calibración de todos los elementos indicados en este manual
 - Temperatura de los humos en la chimenea
 - Porcentaje de CO₂
- Los conductos tienen que estar despejados y no deben tener pérdidas.
- El quemador y el intercambiador deben estar limpios de suciedad e incrustaciones. No utilizar productos químicos para limpiarlos.
- Las instalaciones de combustible y agua deben ser perfectamente estancas.
- La presión del agua en la instalación, en frío, tiene que estar alrededor de 1 bar; en caso contrario, hay que restablecerla.
- La bomba de circulación no tiene que estar bloqueada.
- El vaso de expansión debe estar lleno.
- Controlar el ánodo de magnesio y sustituirlo si es necesario.

Para limpiar la carcasa, el tablero y las partes estéticas de la caldera se puede utilizar un paño suave y humedecido, si es necesario con agua jabonosa. No emplear detergentes abrasivos ni disolventes.

Desmontaje del quemador

- Desenroscar el tornillo (A) y quitar la carcasa (B) para poder acceder a todos los componentes.
- Aflojar la tuerca (C) y ubicar el quemador de modo que se pueda acceder al inyector.

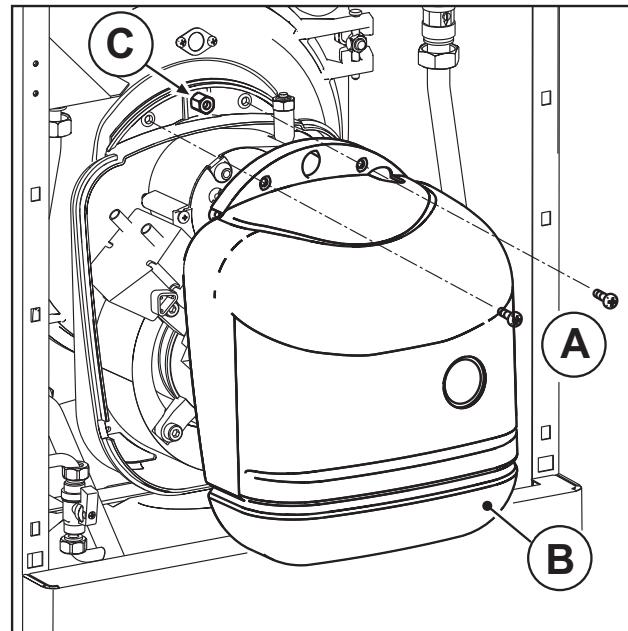


fig. 34 - Desmontaje del quemador

Limpieza de la caldera

1. Desconecte la alimentación eléctrica de la caldera.
2. Quite el quemador (vea el apartado anterior).
3. Retire el panel superior.
4. Desenrosque las tuercas **B** y quite el registro para limpieza **A**.
5. Desenrosque las tuercas **D** y abra el registro del quemador **C**.
6. Limpie el interior de la caldera y toda la salida de humos con una escobilla, un aspirador o aire comprimido.
7. Cierre los registros.

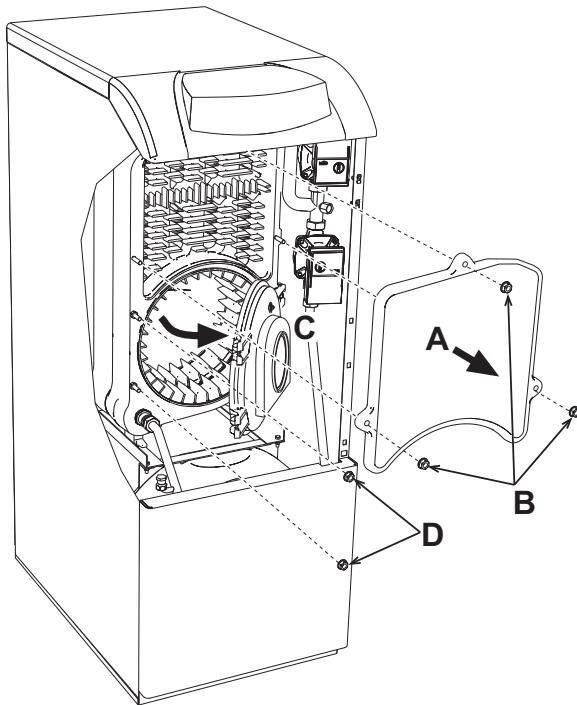


fig. 35

4.4 Solución de problemas**Diagnóstico**

La caldera está dotada de un avanzado sistema de autodiagnóstico. Si se presenta una anomalía en la caldera, la pantalla parpadea junto con el símbolo de fallo (22 - fig. 1) y se visualiza el código correspondiente.

Algunas anomalías (indicadas con la letra **A**) provocan bloqueos permanentes: para restablecer el funcionamiento es suficiente pulsar la tecla RESET (8 - fig. 1) durante un segundo o efectuar el RESET del cronómetro remoto (opcional) si está instalado. Si la caldera no se reactiva, es necesario solucionar la anomalía indicada por los testigos de funcionamiento.

Las anomalías que se indican con la letra **F** causan bloques transitorios que se resuelven automáticamente cuando el valor vuelve al campo de funcionamiento normal de la caldera.

Tabla. 4 - Lista de anomalías

Código anomalía	Anomalía	Causa posible	Solución
A01	Bomba bloqueada	Cambiar	
	Motor eléctrico averiado	Cambiar	
	Válvula de gasóleo averiada	Cambiar	
	No hay combustible en la cisterna o hay agua en el fondo	Cargar combustible o aspirar el agua en el fondo	
	Válvulas de alimentación línea gasóleo cerradas	Abrir	
	Filtros sucios (línea-bomba-inyector)	Limpiar	
	Bomba descebadada	Cebar y buscar la causa del descebadado	
	Electrodos de encendido mal regulados o sucios	Regular o limpiar	
	Inyector obstruido, sucio o deformado	Cambiar	
	Regulación incorrecta de cabeza y compuerta	Ajustar	
	Electrodos averiados o a masa	Cambiar	
	Transformador de encendido averiado	Cambiar	
	Cables de los electrodos averiados o a masa	Cambiar	
	Cables de los electrodos deformados por alta temperatura	Cambiar y proteger	
A02	Conexiones eléctricas incorrectas de válvula o transformador	Controlar	
	Acoplamiento motor-bomba roto	Cambiar	
A03	Aspiración de la bomba conectada al tubo de retorno	Corregir la conexión	
	Fotorresistencia averiada	Cambiar	
A04	Fotorresistencia sucia	Limpiar fotorresistencia	
	Señal de llama presente con quemador apagado	Fotorresistencia en cortocircuito	Cambiar fotorresistencia
F07	Luz ajena que afecta a la fotorresistencia	Luz ajena que afecta a la fotorresistencia	Eliminar la fuente de luz
	Actuación de la protección contra sobretensiones	Sensor de calefacción averiado	Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción
	No circula agua en la instalación	No circula agua en la instalación	Controlar el circulador (ver tabla tabla 5)
F09	Aire en la instalación	Aire en la instalación	Purgar de aire la instalación
	Anomalía de los parámetros de la tarjeta	Parámetro de la tarjeta mal configurado	Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario
	Anomalía del precalentador (no cierra el contacto en 120 s)	Cableado interrumpido	Controlar el cableado
F10	Anomalía de los parámetros de la tarjeta	Parámetro de la tarjeta mal configurado	Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario
	Anomalía del sensor de ida 1	Sensor averiado	Controlar el cableado o cambiar el sensor
	Cableado en cortocircuito	Cableado en cortocircuito	
F11	Cableado interrumpido	Cableado interrumpido	
	Anomalía del sensor de ACS	Sensor averiado	Controlar el cableado o cambiar el sensor
	Cableado en cortocircuito	Cableado en cortocircuito	
F12	Cableado interrumpido	Cableado interrumpido	
	Anomalía de los parámetros de la tarjeta	Parámetro de la tarjeta mal configurado	Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario
	Anomalía del sensor de ida 2	Sensor averiado	Controlar el cableado o cambiar el sensor
F14	Cableado en cortocircuito	Cableado en cortocircuito	
	Cableado interrumpido	Cableado interrumpido	
	Anomalía de los parámetros de la tarjeta	Parámetro de la tarjeta mal configurado	Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario
F16	Anomalía del sensor de ida 2	Sensor averiado	Controlar el cableado o cambiar el sensor
	Cableado en cortocircuito	Cableado en cortocircuito	
	Cableado interrumpido	Cableado interrumpido	
F34	Anomalía de los parámetros de la tarjeta	Parámetro de la tarjeta mal configurado	Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario
	Tensión de alimentación inferior a 170 V	Problemas en la red eléctrica	Controlar la instalación eléctrica
	Frecuencia de red anómala	Problemas en la red eléctrica	Controlar la instalación eléctrica
F35	Presión incorrecta del agua de la instalación	Presión demasiado baja	Controlar la instalación
	Presostato del agua desconectado o averiado	Presostato del agua desconectado o averiado	Controlar el sensor
F39	Anomalía de la sonda exterior	Sonda averiada o cableado en cortocircuito	Controlar el cableado o cambiar el sensor
	Sonda desconectada tras activar la temperatura adaptable	Sonda desconectada tras activar la temperatura adaptable	Conectar la sonda exterior o desactivar la temperatura adaptable
F40	Anomalía de los parámetros de la tarjeta	Parámetro de la tarjeta mal configurado	Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario
	Anomalía de los parámetros de la tarjeta	Parámetro de la tarjeta mal configurado	Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario
F40	Anomalía de los parámetros de la tarjeta	Parámetro de la tarjeta mal configurado	Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario
	Posición de los sensores	Sensor de ida no introducido en el cuerpo de la caldera	Controlar la posición y el funcionamiento del sensor de calefacción
F42	Anomalía del sensor de calefacción	Sensor averiado	Cambiar el sensor
	Anomalía de los parámetros de la tarjeta	Parámetro de la tarjeta mal configurado	Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario
F47	Anomalía de los parámetros de la tarjeta	Parámetro de la tarjeta mal configurado	Controlar el parámetro de la tarjeta y modificarlo si es necesario

Diagnóstico del circulador

Algunas anomalías relacionadas con el circulador se señalan mediante el led situado alrededor del selector de velocidad (fig. 36).

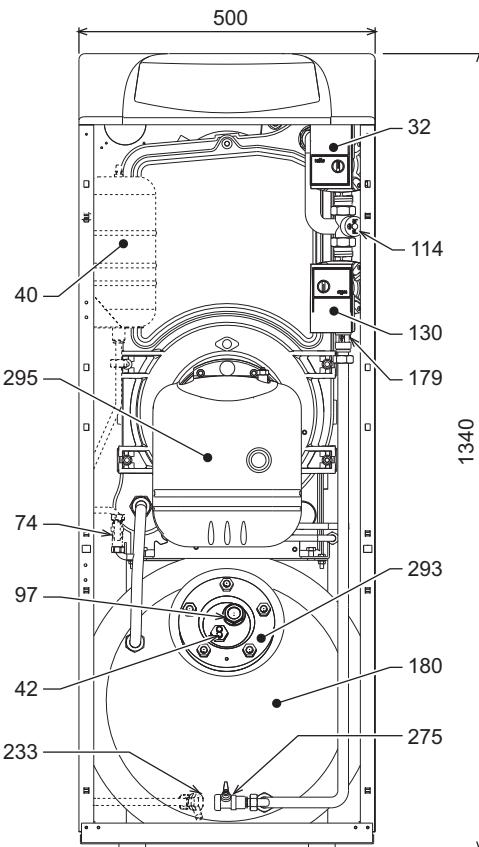
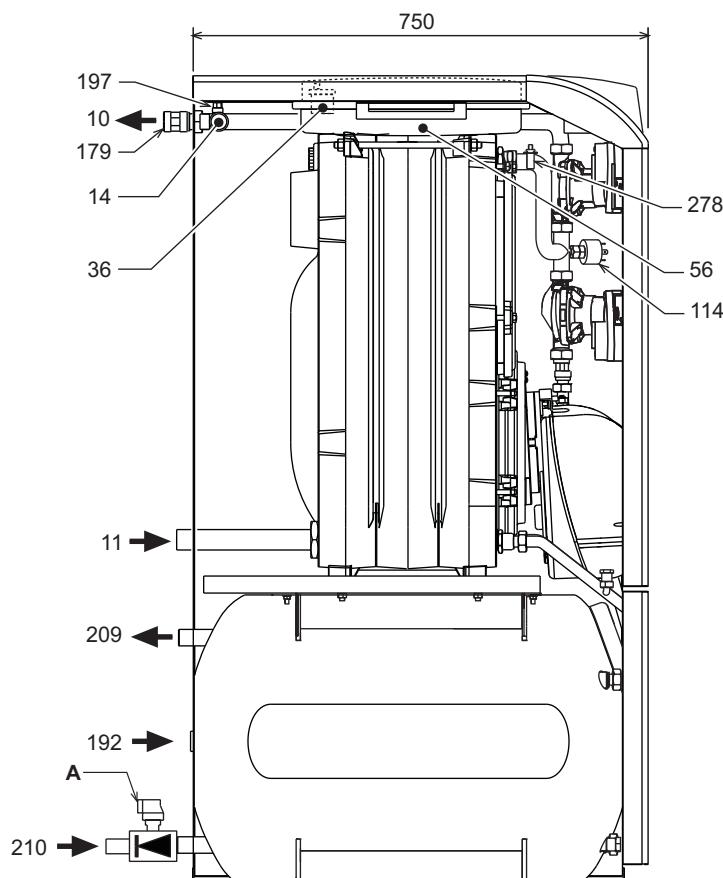

fig. 36
Tabla. 5 - Indicaciones del led del circulador

	Apagado Circulador en espera
	Verde luz fija Circulador en funcionamiento
	Verde parpadeante Ciclo de purga de aire
	Verde/rojo alternados Circulador bloqueado por causa externa: - Tensión excesiva (> 270 V) - Tensión insuficiente (< 160 V) - Sobrecarga del motor
	Rojo parpadeante Circulador bloqueado por causa interna: - Motor bloqueado - Sistema electrónico dañado

5. CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

Leyenda de las figuras cap. 5

- A Válvula de seguridad y retención
- A4 Salida de humos
- 10 Ida a calefacción - Ø 3/4"
- 11 Retorno de calefacción - Ø 1"
- 14 Válvula de seguridad calefacción
- 32 Circulador de calefacción
- 36 Purgador de aire automático
- 40 Vaso de expansión ACS (opcional)
- 56 Vaso de expansión
- 74 Llave de llenado de la instalación (opcional)
- 97 Ánodo de magnesio
- 114 Presostato del agua
- 130 Circulador del acumulador
- 143 Termostato regulación acumulador
- 154 Tubo descarga de condensado
- 178 Bulbo termómetro acumulador
- 179 Válvula de retención
- 180 Acumulador
- 192 Recirculación - Ø 3/4"
- 197 Purgador de aire manual
- 209 Ida a acumulador - Ø 3/4"
- 210 Retorno de acumulador - Ø 3/4"
- 233 Llave de descarga del acumulador
- 275 Llave de descarga circuito calefacción
- 278 Sensor doble (calefacción + seguridad)
- 293 Brida de inspección acumulador
- 295 Quemador

5.1 Dimensiones, conexiones y componentes principales

fig. 37 - Vista frontal

fig. 38 - Vista lateral

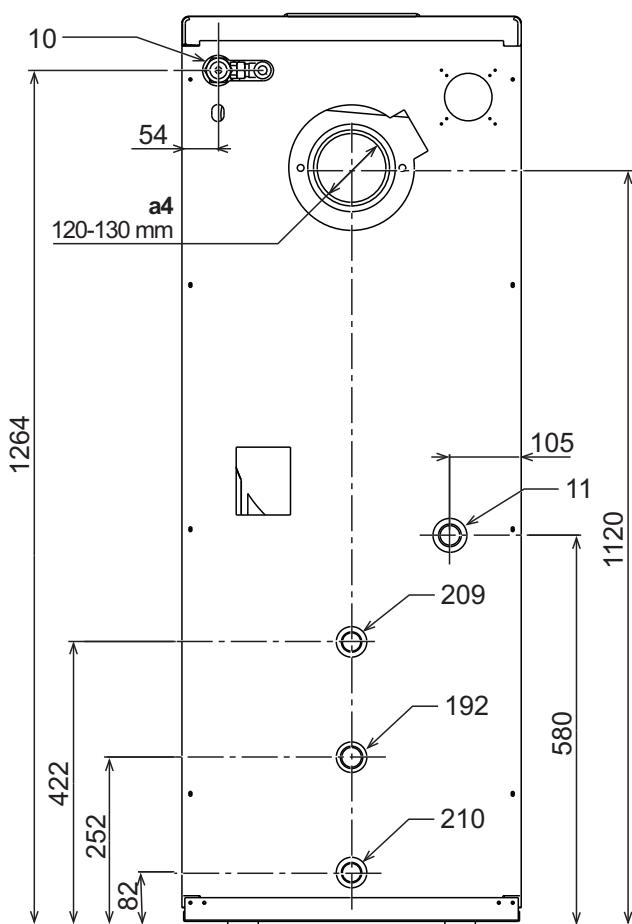


fig. 39 - Vista posterior

5.2 Circuito hidráulico


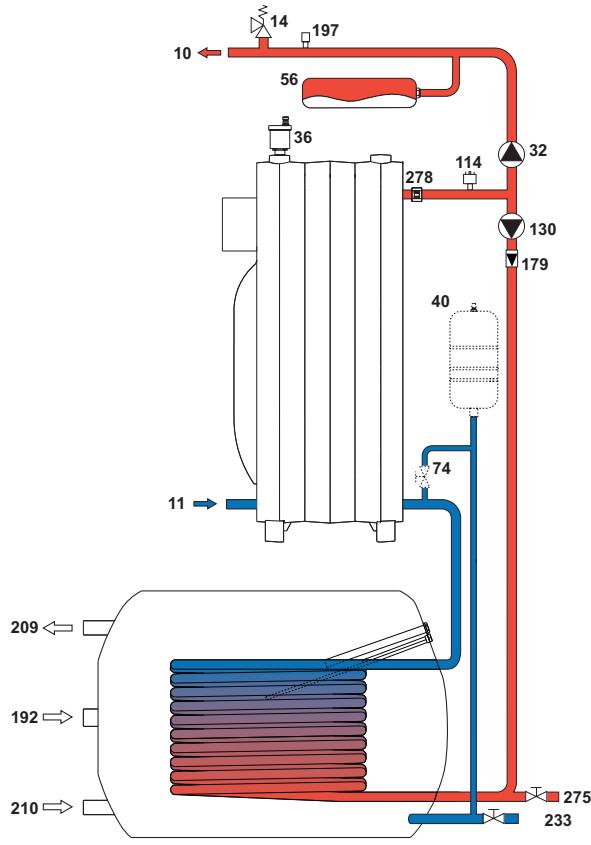


fig. 40 - Circuito hidráulico

5.3 Diagramas

Pérdida de carga/altura de elevación circuladores

- Altura de elevación del circulador con velocidad fija



H [m H₂O]


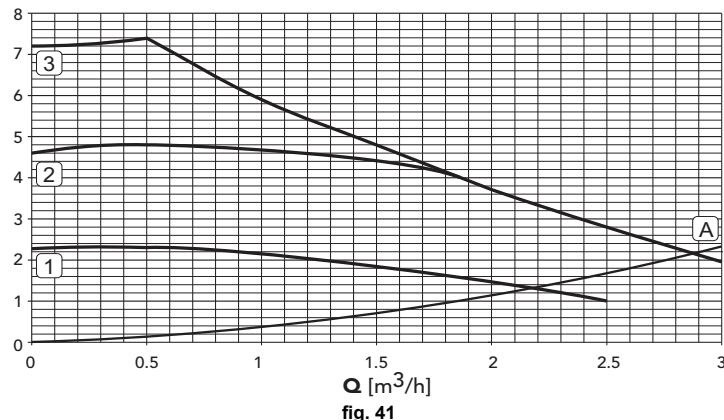


fig. 41

A Pérdidas de cargas de la caldera

1 - 2 - 3 Velocidad del circulador

- Altura de elevación del circulador con presión de impulsión proporcional



H [m H₂O]

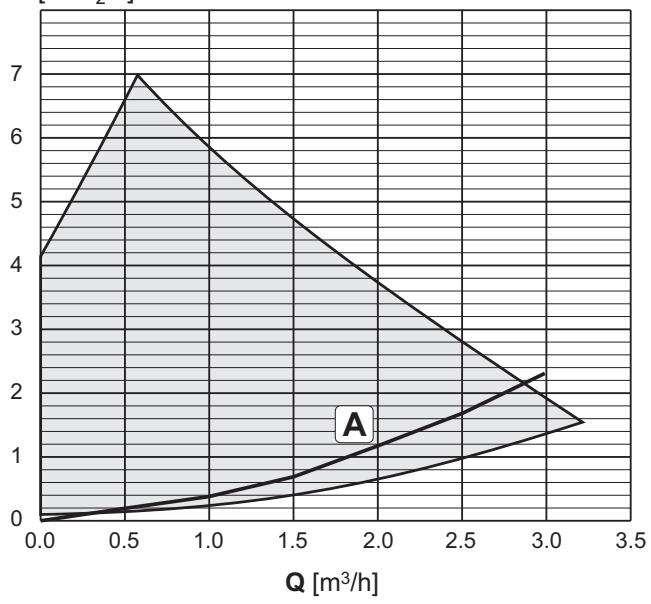


fig. 42

A Pérdidas de cargas de la caldera

5.4 Tabla de datos técnicos

Dato	Unidad	Valor	
Modelo		ATLAS 25 K 100 UNIT	
Número elementos	nº	3	
Capacidad térmica máxima calefacción (Hs)	kW	28,4	
Capacidad térmica máxima calefacción (Hi)	kW	26,6	(Q)
Capacidad térmica mínima calefacción (Hs)	kW	22,4	
Capacidad térmica mínima calefacción (Hi)	kW	21	(Q)
Potencia térmica máxima calefacción (80-60 °C)	kW	25	(P)
Potencia térmica mínima calefacción (80-60 °C)	kW	20	(P)
Capacidad térmica máxima ACS (Hs)	kW	28,3	
Capacidad térmica máxima ACS (Hi)	kW	26,6	(Q)
Capacidad térmica mínima ACS (Hs)	kW	22,4	
Capacidad térmica mínima ACS (Hi)	kW	21	(Q)
Potencia térmica máxima ACS (80/60 °C)	kW	25	(P)
Potencia térmica mínima ACS (80/60 °C)	kW	20	(P)
Rendimiento Pmáx. (80/60 °C) (Hs)	%	88	
Rendimiento Pmáx. (80/60 °C) (Hi)	%	93,7	
Rendimiento Pmín. (80/60 °C) (Hs)	%	89,1	
Rendimiento Pmín. (80/60 °C) (Hi)	%	94,9	
Rendimiento 30 % (Hs)	%	92	
Rendimiento 30 % (Hi)	%	98	
Presión máxima en calefacción	bar	6	(PMS)
Presión mínima en calefacción	bar	0,8	
Temperatura máxima agua calefacción	°C	110	(tmáx.)
Contenido agua de calefacción	litros	21	
Capacidad vaso expansión calefacción	litros	10	
Presión de precarga vaso expansión calefacción	bar	1	
Presión máxima en ACS	bar	9	(PMW)
Presión mínima en ACS	bar	0,1	
Contenido acumulador	litros	90	
Capacidad vaso expansión ACS	litros	4	
Caudal de AS Δt 30 °C	l/10 min	195	
Caudal de AS Δt 30 °C	l/h	750	
Grado de protección	IP	X0D	
Tensión de alimentación	V/Hz	230/50	
Potencia eléctrica absorbida calefacción	W	195	
Potencia eléctrica absorbida ACS	W	195	
Peso sin carga	kg	225	
Longitud cámara de combustión	mm	350	
Diámetro cámara de combustión	mm	300	
Pérdida de carga lado humos	mbar	0,11	


Ficha del producto ErP

MODELO: ATLAS 25 K 100 UNIT

Marca comercial: FERROLI			
Caldera de condensación: NO			
Caldera de baja temperatura (**): SÍ			
Caldera B1: NO			
Calefactor combinado: SÍ			
Aparato de calefacción de cogeneración: NO			
Elemento	Símbolo	Unità	Valor
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción			B
Potencia calorífica nominal	Pn	kW	25
Eficiencia energética estacional de calefacción	ηs	%	86
Potencia calorífica útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	P4	kW	25,0
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	P1	kW	7,8
Eficiencia útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	η4	%	88,0
A 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	η1	%	92,0
Consumo de electricidad auxiliar			
A plena carga	elmax	kW	0,150
A carga parcial	elmin	kW	0,069
En modo de espera	PSB	kW	0,005
Otros elementos			
Pérdida de calor en modo de espera	Pstby	kW	0,105
Consumo de electricidad del quemador de encendido	Pign	kW	0,000
Consumo anual de energía	QHE	GJ	83
Nivel de potencia acústica	LWA	dB	62
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NOx	mg/kWh	139
Para calefactores combinados			
Perfil de carga declarado			XL
Clase eficiencia energética del caldeo de agua			B
Consumo diario de electricidad	Qelec	kWh	0,262
Consumo anual de electricidad	AEC	kWh	55
Eficiencia energética del caldeo de agua	ηwh	%	65
Consumo diario de combustible	Qfuel	kWh	31,864
Consumo anual de combustible	AFC	GJ	25

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °C a la entrada del calefactor y una temperatura de alimentación de 80 °C a la salida del calefactor.

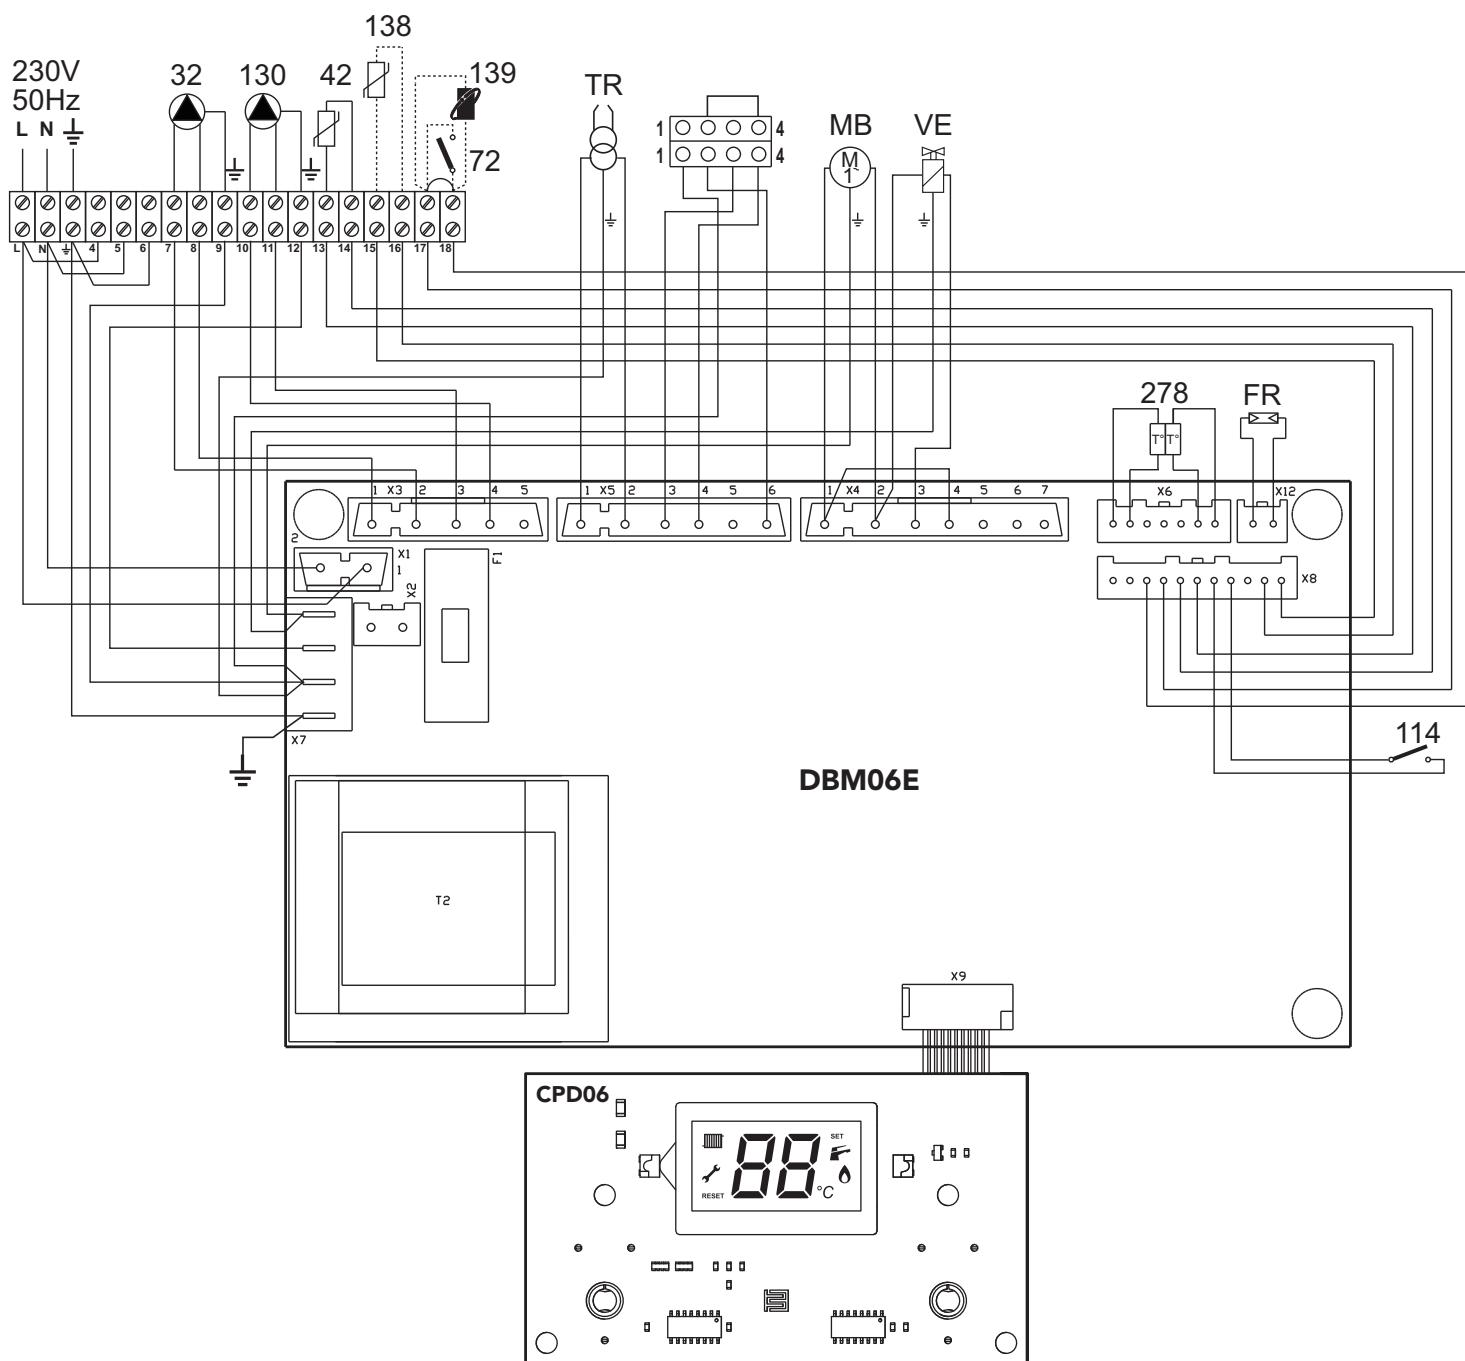(**) Baja temperatura se refiere a una temperatura de retorno (en la entrada del calefactor) de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura y 50 °C para los demás calefactores.

5.5 Esquema eléctrico

fig. 43 - Esquema eléctrico

32	Circulador de calefacción
42	Sonda de temperatura ACS
72	Termostato de ambiente (opcional)
114	Presostato del agua
130	Circulador del acumulador
138	Sonda exterior (opcional)
139	Cronomando remoto (opcional)
278	Sensor doble (seguridad + calefacción)
TR	Transformador de encendido
FR	Fotorresistencia
MB	Motor quemador
VE	Válvula electromagnética

Certificado de garantía

Esta garantía es válida para los equipos destinados a ser comercializados, vendidos e instalados sólo en el territorio español

FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U. garantiza las calderas y quemadores que suministra de acuerdo con la Ley 23/2003 (RD 1/2007) de garantía en la venta de Bienes de Consumo.

El período de garantía de dos años indicado en dicha Ley comenzará a contar desde la P. M. por nuestro Servicio Técnico o en su defecto a partir de la fecha de compra.

Dicha garantía tiene validez solo y exclusivamente para las calderas y quemadores vendidos e instalados en el territorio español.

GARANTÍA COMERCIAL

Adicionalmente **FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U.** garantiza en las condiciones y plazos que se indican, la sustitución sin cargo de los componentes, siendo por cuenta del usuario la mano de obra y el desplazamiento.:.

- Cuerpo de las calderas de chapa: **Un año**.
- Cuerpo de las calderas de hierro fundido: **Un año cada elemento**.
- Cuerpo de cobre de las calderas murales: **Un año**.
- Acumuladores de los grupos térmicos (montados en calderas): **Un año**.

Esta garantía comercial es válida siempre que se realicen las operaciones normales de mantenimiento descritas en las instrucciones técnicas suministradas con los equipos, y realizadas por el Servicio Técnico Oficial del Fabricante.

La garantía no cubre las incidencias producidas por:

- Transporte no efectuado a cargo de la empresa.
- Manipulación del producto por personal ajeno a **FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U.** durante el período de garantía.
- Si el montaje no respeta las instrucciones que se suministran en la máquina.
- La instalación de la máquina no respeta las Leyes y Reglamentaciones en vigor (electricidad, hidráulicas, combustibles, etc.).
- Defectos de instalación hidráulica, eléctrica, alimentación de combustible, de evacuación de los productos de la combustión, chimeneas y desagües.
- Anomalías por incorrecto tratamiento del agua de alimentación, por tratamiento desincrustante mal realizado, etc.
- Anomalías causadas por condensaciones.
- Anomalías por agentes atmosféricos (hielos, rayos, inundaciones, etc.) así como por corrientes erráticas.
- Corrosiones por causas de almacenamiento inadecuado.

El material sustituido en garantía quedará en propiedad de **FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U.**

NOTA: Es imprescindible la cumplimentación de la totalidad de los datos en el Certificado de Funcionamiento. La cumplimentación del certificado deberá realizarse inmediatamente a la P. M. y consignar la fecha correctamente enviándola seguidamente a **FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U.**. En caso contrario la Garantía Comercial quedará anulada automáticamente.

Las posibles reclamaciones deberán efectuarse ante el organismo competente en esta materia.



Sede Central y Fábrica:

Polígono Industrial de Villayuda
Apartado de Correos 267 - 09007 Burgos
Tel. 947 48 32 50 • Fax 947 48 56 72
e.mail: ferroli@ferroli.es
<http://www.ferroli.es>

Dirección Comercial:

Avda. Italia, 2
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 91 661 23 04 • Fax 91 661 09 91
e.mail: marketing@ferroli.es

Jefaturas Regionales de Ventas

CENTRO	Tel.: 91 661 23 04 - Fax: 91 661 09 73	e.mail: madrid@ferroli.es
CENTRO – NORTE	Tel.: 94 748 32 50 - Fax: 94 748 56 72	e.mail: burgos@ferroli.es
NOROESTE	Tel.: 98 179 50 47 - Fax: 98 179 57 34	e.mail: coruna@ferroli.es
LEVANTE – CANARIAS	Tel.: 96 378 44 26 - Fax: 96 139 12 26	e.mail: levante@ferroli.es
NORTE	Tel.: 94 748 32 50 - Fax: 94 748 56 72	e.mail: jnorte@ferroli.es
CATALUÑA – BALEARES	Tel.: 93 729 08 64 - Fax: 93 729 12 55	e.mail: barna@ferroli.es
ANDALUCIA	Tel.: 95 560 03 12 - Fax: 95 418 17 76	e.mail: sevilla@ferroli.es



1. GENEL UYARILAR

- Bu kullanım talimatları kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz.
- Kombi kurulumu yapıldıktan sonra, çalışması konusunda kullanıcıyı bilgilendiririz ve ürünün tamamlayıcı parçası olan ve daha sonra gereki oldukça başvurabileceğiniz kılavuzu vererek saklamasıni hatırlatınız.
- Kurulum ve bakım işlemleri, yürlükteki standartlara ve imalatçının talimatlarına uygun şekilde gerçekleştirilmeli ve mesleki açıdan kalifiye bir personel tarafından yerine getirilmelidir. Cihazın mühürlü ayar parçalarına müdahale yapmak yasaktır.
- Hatalı kurulum ya da yetersiz bakım insanlara, hayvanlara ya da nesnelere zarar verebilir. Üretici tarafından sağlanan talimatlara uyulmamasından ve uygulamadaki hatalardan kaynaklanan hasarlardan üretici hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Herhangi bir temizlik ya da bakım işlemi gerçekleştirmeden önce, sistem devre anahtarını ve/veya karşılık gelen açma kapama aygıtlarını kullanarak, cihazın şebekeye güç kaynağı ile bağlantısını kesiniz.
- Cihazda arızaların meydana gelmesi ve/veya yetersiz çalışması durumunda, cihaz kapatılmalıdır. Cihazı tamir etmeye kalkışmayın. Sadece mesleki olarak kalifiye personele başvurunuz. Ürünlerin herhangi bir onarım-değiştirme işlemi, sadece mesleki olarak kalifiye personel tarafından ve sadece orijinal parçalar kullanılarak yerine getirilmelidir. Yukarıda yer alan koşula uygun hareket edilmemesi ünitenin emniyetini tehlíkeye sokabilir.
- Bu cihaz, sadece özel olarak tasarılmış olduğu amaçlar için kullanılmalıdır. Bunun dışındaki herhangi bir kullanım, yanlış ve bu nedenle tehlíki olarak değerlendirilir.
- Ambalaj parçaları, olası tehlíke kaynağı olduğundan, çocukların erişebileceği yerlerde bırakılmamalıdır.
- Bu cihaz fiziksel kapasitesi olmayan, zeka geriliği olan veya duyu özürü olan insanlar (çocuklar dahil) veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmaya uygun değildir. Bu kişiler cihazın kullanımı ile ilgili güvenlik, denetim veya talimatlardan sorumlu bir kişinin bulunduğu zaman onun yardımı ile yararlanabilirler.
- Aygıtın ve buna ait aksesuarların imha edilmesi, yürlükteki kanunlar çerçevesinde uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
- Bu kılavuzda yer alan resimler, ürünün sadeleştirilmiş görüntüsünü temsil etmektedir. Bu temsili görüntülerde, size temin edilen ürün ile küçük ve önemli olmayan farklılıklar olabilir.

2. KULLANMA TALIMATLARI

2.1 Giriş

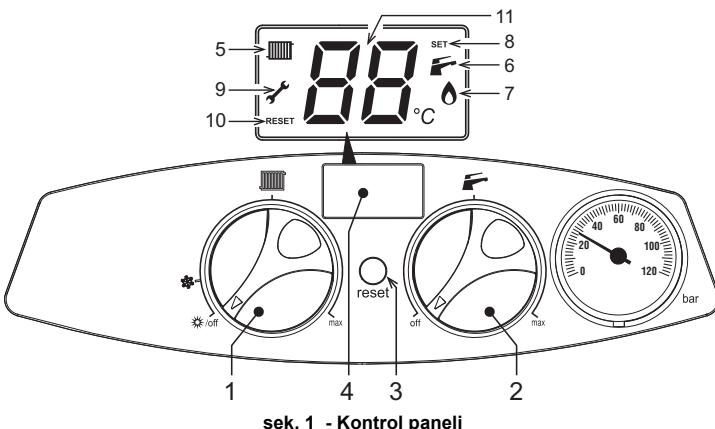
Sayın Müşteri,

Gelişmiş tasarım, en son teknoloji, yüksek güvenilirlik ve de kaliteli yapım içeren, duvara monte FERROLİ kombiyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanım talimi kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz, çünkü bunlar emniyetli kurulum (yerleştirme), kullanım ve bakım hakkında önemli bilgiler vermektedir.

ATLAS 25 K 100 UNIT mazotla çalışan brülörlerle adapte edilebilen, sıcak su üretimi veya ısıtma amaçlı kullanılan yüksek performanslı bir ısı üreticidir. Kombinin gövdesi, çelik manşon ve gergillerle bir araya getirilerek, hızlı sıcak su sağlayan, vitrifiye ve koroziyona karşı magnezyum anot ile korumalı bir kazan üstüne giydirilmiş döküm malzemelerden oluşmaktadır.

2.2 Kumanda paneli

Panel



sek. 1 - Kontrol paneli

Panel açıklamaları


- | | |
|------|---|
| 1 = | Sistem sıcaklığının ayarlanması ve Yaz/Kış/kapanma ayarları |
| 2 = | Sıcak su sıcaklığı ayarlaması ve kapatılması |
| 3 = | Çok fonksiyonlu tuş Devam Ettirme - "Ekonomi/Konfor" modu |
| 4 = | Gösterge |
| 5 = | Isıtma fonksiyonu gösterimi |
| 6 = | Sıcak su fonksiyonu gösterimi |
| 7 = | Brülör çalışıyor gösterimi - Konfor Modu |
| 8 = | Konfor modu gösterimi |
| 9 = | Anormalilik gösterimi |
| 10 = | Arızadan kurtarma/devam ettirme komutu |
| 11 = | Çok fonksiyon gösterimi |

Çalışma anındaki gösterim

Isıtma

Isıtma talebi (Ortam Termostatı veya Uzaktan Zamanlayıcı Kumanda tarafından gerçekleştirilen), radyatör simgesinin tanmasıyla belirtilir (kısım. 5 - sek. 1).

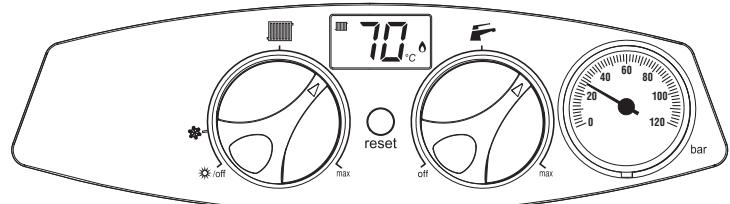Çok fonksiyonlu ekran (kısım. 11 - sek. 1) ısıtma sensörü sıcaklığını görüntüler.




sek. 2

Sıhhi su

Sıcak su talebi (tesisattan sıcak su çekilmesiyle oluşan), musluk simgesinin yanmasıyla belirtilir (kısım. 6 - sek. 1).

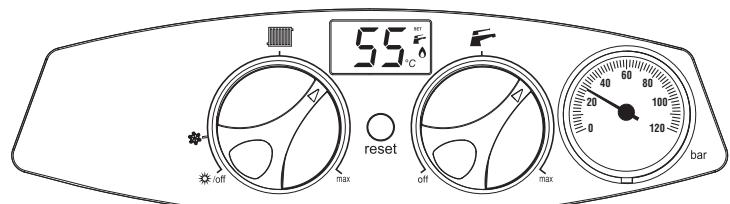Çok fonksiyonlu ekran (kısım. 11 - sek. 1) sıcak su sensörü sıcaklığını görüntüler.



sek. 3

Isıtıcı kazanın devre dışı bırakılması (ekonomi)

Isıtıcı kazanın haznesinin ısıtma yardımı/desteği devre dışı bırakılabilir Devre dışı bırakma durumunda, sıcak musluk suyu dağıtımını olmayacağından.

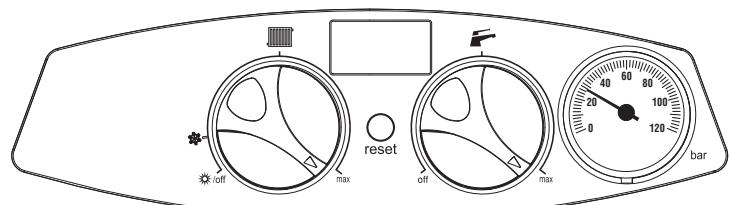
Kazan ısıticisi devredeken (varsayılan ayar), gösterge üzerinde **comfort** (kısım 8 - sek. 1) simgesi belirler.

Kazan, **reset** tuşuna basılarak kullanıcı tarafından kapatılabilir (ECO modu) (kısım. 3 - sek. 1). **Comfort** simboli (kısım. 8 - sek. 1) belirecektir ve ekranda 3 saniye için "EC" (eco) mesajı görüntülenecektir.

Comfort modunu aktive etmek için, **reset** düğmesine tekrar basınız. Comfort simboli yanacaktır ve ekranda 3 saniye için "CO" (comfort) mesajı görüntülenecektir.

2.3 Acma ve kapatma

Kombiye elektrik beslemesi yok





sek. 4 - Kombiye elektrik beslemesi yok

! Cihaza gelen elektrik veya gaz beslemesi kesilir ise anti-friz sistemi çalışmaz. Kış mevsiminde kombinin uzun süre kapalı kalması durumunda, donanın kaynaklanan hasarlardan kaçınmak için kombideki tüm suyun (sıcak su ve sistem suyunun) boşaltılması veya sadece sıcak suyun boşaltılıp, ısıtma sisteme sez. 3.3 bölümünde belirtilene uygun bir antifriz eklenmesi önerilir.

Kombinin yakılması

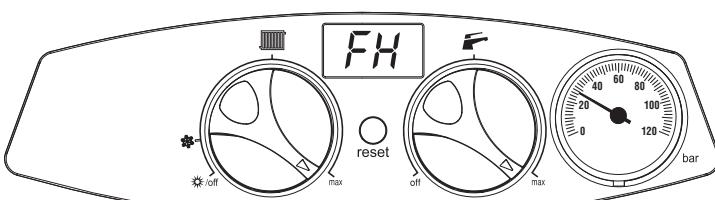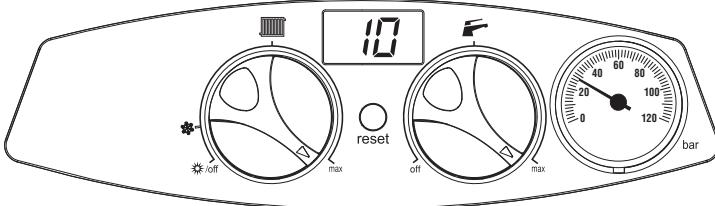
- Yakıt açma-kapama valfini açınız
- Cihazın elektrik beslemesini açınız

**Şek. 5 - Kombinin yakılması**

- 120 Saniye boyunca göstergede ekranında, ısıtma sisteminin hava boşaltma işlemini belirten FH mesajı görüntülenir
- İlk 5 saniye süresince, göstergede kart yazılımının versiyonu da görüntülenir
- FH mesajı kaybolduğu zaman, sıcak su çekildiği zaman veya ortam termostatı ısıtma komutu aldığı zaman, kombi otomatik olarak çalışmaya hazır duruma gelmiş demektir

Kombinin söndürülmesi

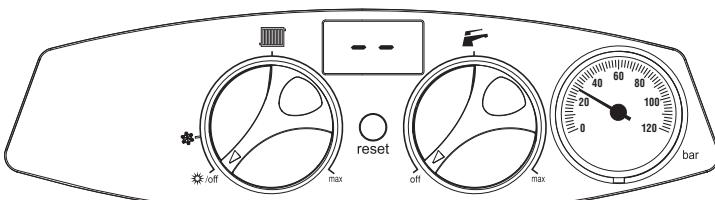
Her iki düğmeyi de minimuma getirin (kısım 1 ve 2 - sek. 1).

**Şek. 6 - Kombinin söndürülmesi**

Kombi kapatıldığında, elektronik kart elektrik beslemesi almaya devam eder.

Sıcak su ve ısıtma fonksiyonu devre dışıdır. Antifriz sistemi aktif halde kalır.

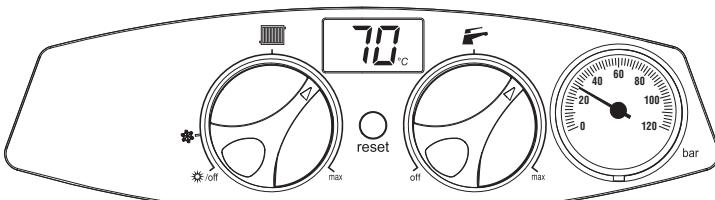
Kombiyi yeniden açmak için, her iki düğmeyi de (kısım 1 ve 2 - sek. 1) istenilen sıcaklık ayarına getirin.

**Şek. 7**

Sıcak su çekildiği zaman veya ortam termostatı ısıtma komutu aldığı zaman, kombi de-rhal otomatik olarak çalışmaya hazır duruma gelmiş olur

2.4 Ayarlamalar**Yaz/Kış mod değişimi**

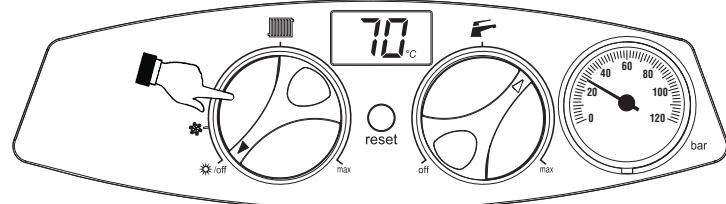Sadece ısıtma düğmesini minimum (Yaz) ayara getiriniz (kısım. 1 - sek. 1).

**Şek. 8**

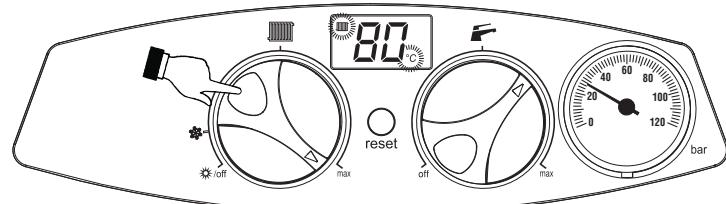
Kombi sadece sıcak su dağıtımı yapacaktır. Antifriz sistemi aktif halde kalır.

Yaz (Kış) modunu devre dışı bırakmak için, ısıtma düğmesini (kısım. 1 - sek. 1) istenilen sıcaklık ayarına getirin.


Isıtma sıcaklığı ayarı

Isıtma düğmesine müdahale ederek (kısım. 1 - sek. 1) sıcaklığı minimum 30°C ile maksimum 80°C arasında ayarlayın.

Bununla birlikte, kombi 45°C'nin altında çalıştırmanız tavsiye edilir.

**Şek. 9****Sıcak su sıcaklık ayarı**

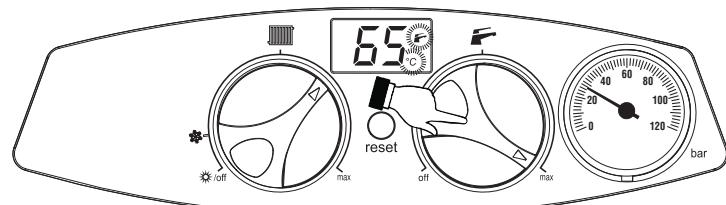Sıcak su düğmesine müdahale ederek (kısım. 2 - sek. 1) sıcaklığı minimum 10°C ile maksimum 65°C arasında ayarlayın.

**Şek. 10****Ortam sıcaklığının ayarlanması (opsiyonel ortam termostatı ile)**

Ortam termostatını kullanarak sıcaklık değerini oda için istenen değere ayarlayın. Eğer ortam termostati monte edilmiş değil ise kombi, sistemi ayarlanmış olan sistem çıkış sıcaklığı değerinde tutacaktır.

Ortam sıcaklığının ayarlanması (opsiyonel uzaktan zamanlayıcı ile)

Uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolünü kullanarak sıcaklık değerini oda için istenen değere ayarlayın. Kombi ünitesi, sistem suyunu istenilen ortam sıcaklığı değerine göre ayarlayacaktır. Uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolü ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bu cihazın kullanıcı kitabına bakınız.

Sıcaklık akışı

Harici sonda kurulumu (opsiyonel) yapıldığında ayarlama sistemi "Sıcaklık Akışı" ile çalışabilir. Bu moda, ısıtma sisteminin sıcaklığı harici çevre/klim şartlarına göre ayarlanır, böylece yılın her mevsiminde yüksek bir konfor seviyesi sağlanırken enerjiden de tasarruf edilmiş olur. Özellikle, harici ortam sıcaklığı arttığı zaman sistem çıkış sıcaklığı tespit edilen "kompenzasyon eğrisine" göre düşürülür.

Sıcaklık Akışının ayarlanmasıyla, ısıtma düğmesi vasıtıyla ayarlanan sıcaklık (kısım. 3 - sek. 1), sistem çıkışının maksimum sıcaklığına eşitlenir. Ayarlama sisteminin her zaman etkin ve faydalı bir şekilde çalışmasını sağlamak için maksimum değerin ayarlanması tavsiye edilir.

Kombi, kurulum aşamasında kalifiye personelce ayarlanmalıdır. Bununla birlikte, rahlığın daha da arttırılması amacıyla kullanıcı tarafından başka ayarlar da yapılabilir.

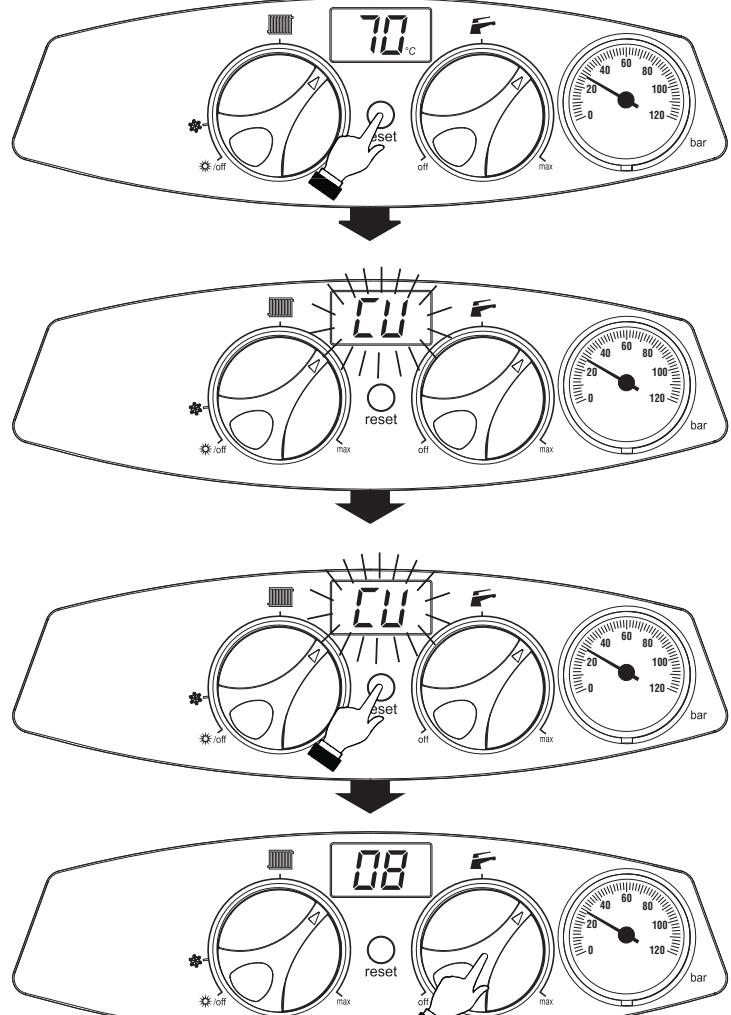
Kompenzasyon eğrisi ve eğrilerin öteleme

Reset tuşuna (kısım. 6 - sek. 1) 5 saniye basarak, "Sıcaklık Akışı" menüsüne erişebilirsiniz; yanıp sönen "CU" mesajı görüntülenir.

Reset tuşuna basıldığında (kısım. 3 - sek. 1), güncel kompenzasyon eğrisi (sek. 11) görüntülenir ve **sıcak su** düğmesi kullanılarak değiştirilmesi mümkündür (kısım. 2 - sek. 1).

Karakteristiğine (sek. 13) göre 1 ile 10 arasında eğriyi ayarlayın ve ardından **reset** düğmesine basın (kısım. 3 - sek. 1).


Eğri 0'a ayarlandığında, sıcaklık akışı ayarlaması devre dışı kalır



sek. 11 - Kompenzasyon eğrisi

Isıtma düğmesi döndürüldüğünde (kısım. 1 - sek. 1) yanıp sönen "OF" mesajı görüntülenir.

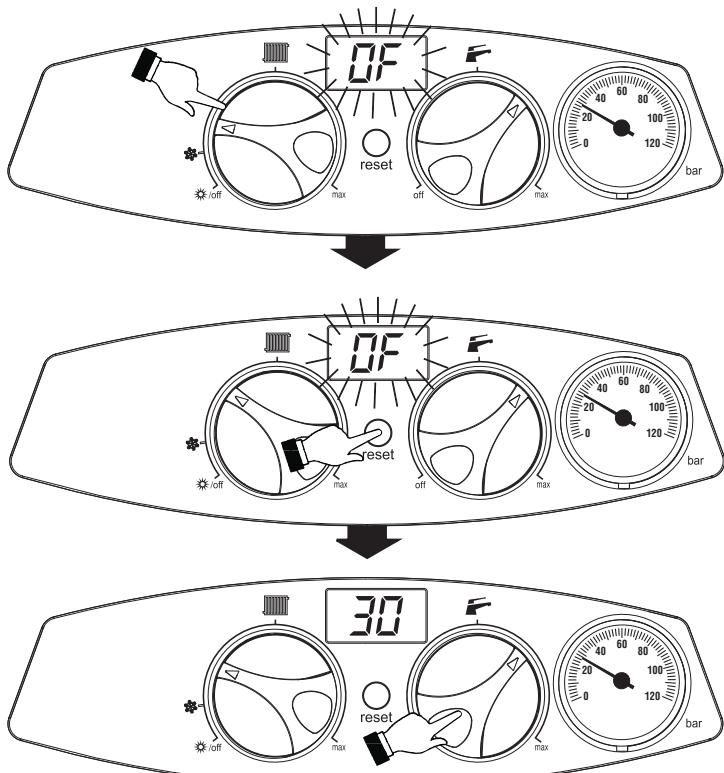
Reset tuşuna basıldığında (kısım. 3 - sek. 1), güncel eğri ötelemesi (sek. 12) görüntülenir ve sıcak su düşmesi ile bunu değiştirmek mümkün (kısım. 2 - sek. 1) ve ardından **reset** tuşuna basın (kısım. 3 - sek. 1).




sek. 12 - Eğrilerin paralel hareketi/ötelemesi

Isıtma düğmesi yeniden döndürüldüğünde (kısım. 1 - sek. 1) ve ardından Reset tuşuna (kısım. 3 - sek. 1) 5 saniye basın, böylece paralel eğri ayarlama modundan çıkarılır.

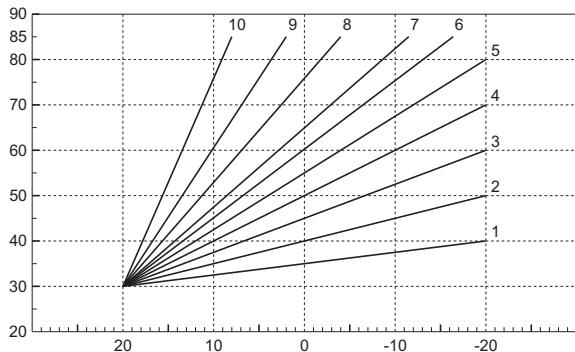
Eğer ortam sıcaklığı istenilen değerin altına düşerse, daha yüksek dereceden bir eğri ayarlanması veya tersi durumda bunun tersinin uygulanması tavsiye edilir. Bir derece artırma veya azaltma yapınız ve ortamdaki değişikliği kontrol ediniz



sek. 13 - Kompenzasyon eğrisi

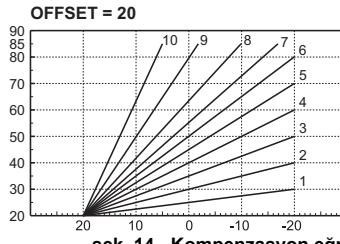

sek. 14 - Kompenzasyon eğrilerinin paralel hareketi için örnek

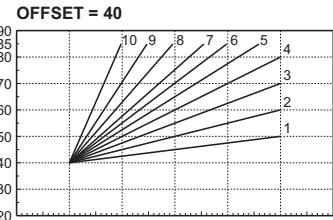

Uzaktan Zamanlayıcı Kontrolü ile ayarlama

Eğer kombiye bir Uzaktan Zamanlayıcı Kontrolü (opsiyonel) takılı ise, önceki kısımda açıklanan ayarlamalar tabella 1'de belirtilen değerlere göre yapılır.

Çizelge 1

Isıtma sıcaklığı ayarı	Ayarlama işlemi Uzaktan Zamanlayıcı Kontrolü menüsünden veya kombi kumanda panelinden yapılabilir.
Sıcak su sıcaklık ayarı	Ayarlama işlemi Uzaktan Zamanlayıcı Kontrolü menüsünden veya kombi kumanda panelinden yapılabilir.
Yaz/Kış mod değişimi	Yaz modu, Uzaktan Zamanlayıcı Kontrolünden gönderilen olası bir ısıtma komutuna göre daha önceliklidir.
ECO/COMFORT (Eko/Konfor) seçimi	Sıcak su fonksiyonu Uzaktan Zamanlayıcı Kontrolü menüsünden devre dışı bırakıldığında, kombi Ekonomi moduna geçer. Bu durumda, eco/comfort (eko/konfor) fonksiyonu kumanda panelinden devre dışı bırakılır. Sıcak su fonksiyonu Uzaktan Zamanlayıcı Kontrolü menüsünden etkinleştirildiğinde, kombi Konfor moduna geçer. Bu durumda, eco/comfort (eko/konfor) fonksiyonu kombinin kumanda panelinden seçilebilir.
Sıcaklık Akışı	Sıcaklık Akışı gerek Uzaktan Zamanlayıcı Kumanda gereke kombi kartı tarafından yönetilebilir: bu ikisi arasında kombi kartı ile yönetilen Sıcaklık Akışı öncelik sahiptir.

Ünite hidrolik basınç ayarı

Sistem soğuk haldeken cihazın hidrometresinden okunan doldurma basıncının değeri yaklaşık 1,0 bar değerinde olmalıdır.

Doldurma musluğunu/vanasını (eğer takılısa) kullanarak, sistem basıncını 1,0 bar değerinin üstüne geri getiriniz.

İşlem tamamlandıında, doldurma musluğunu daima geri kapatınız.

Doldurma musluğu ve sıcak su genleşme tankı kiti

Bir doldurma musluğu ve sıcak su genleşme tankından oluşan, talep üzerine temin edilen bir kit.

Musluk, ok ile gösterildiği şekilde monte edilmelidir.

Monte edildikten sonra, doldurma musluğunu/vanasını kullanarak sistem basıncını 1,0 bar değerinin üstüne geri getiriniz.

Cihazın basıncı geri yüklenmekten sonra, kombi göstergesi ekranında FH ile belirtilen hava tahliye döngüsünü 120 saniye içinde aktive edecektir

3. KURULUM**3.1 Genel talimatlar**

KOMBİ, BU TEKNİK KULLANIM KİTAPÇIGINDA BELİRTİLMEKTE OLAN BÜTÜN TALİMATLARA, YÜRÜRLÜKTE OLAN İLGİLİ ULUSAL STANDARTLARA VE YEREL TÜZÜKLERE UYGUN BİR ŞEKİLDE, İŞÇİLİK KURALLARINA TAM OLARAK UYGUNLUK İÇİNDE VE SADECE KALİFYİYE BİR PERSONEL TARAFINDAN MONTE EDİLMELİDİR.

3.2 Kurulum yeri

Kombi, dışarıya havalandırma açıklıkları olan uygun mekanlara, yürürlükte bulunan standartlara göre monte edilmelidir. Aynı mekânda ve aynı anda çalışacak birden fazla brülör veya aspiratör varsa, havalandırma açıklıkları tüm cihazların birlikte çalışmasına olanak sağlayacak şekilde boyutlandırılmalıdır. Cihazın monte edileceği yerin alev alıcı madde ve nesnelerden, aşındırıcı gazlardan, havalandırma cihazı tarafından çekildiğinde brülörün iç kanal yollarını ve yanma kafasını tıkayabilecek toz veya uçucu maddelerden arıtılmış olması gerekmektedir. Ortam kuru olmalı ve yağmur, kar ya da ayaza maruz kalmamalıdır.

Eğer cihaz bir mobilya içeresine veya yakınına monte edilecekse, muhafazanın çıkartılabilmesi için ve normal bakım işleri için bir açıklık bırakılmalıdır.

3.3 Su bağlantıları**Uyarılar**

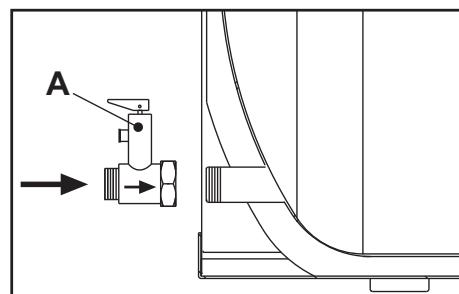
Cihazın ısıtma kapasitesi, mevcut standartlara göre binanın/evin ısı gereksinimini daha önceden hesaplamak suretiyle ayarlanmalıdır. Sistem, doğru ve düzenli bir çalışma için gerekli tüm bileşenlerle donatılmış olmalıdır. Eğer gerekirse, kombinin sisteme izolasyonunu sağlayabilmek amacıyla kombi ile ısıtma sistemi arasına bir açma-kapama valfinin monte edilmesi önerilebilir

Isıtma devresinde bir aşırı-başınç olması durumunda suyun zemin üzerine dökülmesini önlemek için emniyet valfi çıkış, bir bacaya veya toplama borusuna bağlanmalıdır. Aksi takdirde, tahliye valfinin devreye girmesi sonucunda odayı su basması halinde, kombinin üreticisi bu durumdan sorumlu tutulamaz. Su sisteminin borularını asla elektrikli cihazları topraklamak amacıyla kullanmayın.

Cihazın etkin çalışmasını engellemeyecek kalıntı veya pislikleri gidermek için kurulum işleminden önce sistemin bütün borularını iyice yıkayınız.


Bağlantıları, ilgili bağlı noktalara cap. 5 kısmında belirtildiği gibi ve cihaz üzerinde belirtilen sembollere riayet ederek yapınız

Kombiyle birlikte temin edilen emniyet ve çek valfin "A" (bkz. şek. 15) soğuk musluk su girişine monte edin. Valf üzerinde gösterilen ok yönüne uymanız gerekmektedir.



şek. 15 - Geri tepme ve emniyet valfinin takılması

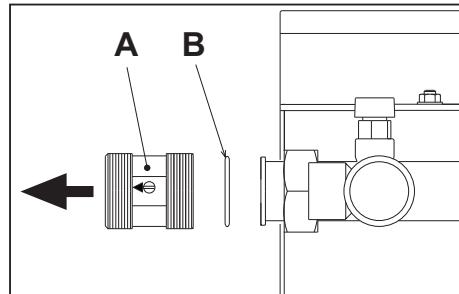
Sistem çıkışına, kombiyle birlikte teslim edilen geri dönüşsüz valfi "A" (bkz. şek. 16), "B" contasını kullanarak monte ediniz. Valf üzerinde gösterilen ok yönüne uymanız gerekmektedir.



şek. 16 - Geri dönüşsüz valfin takılması

Yüksek verimli kazan sirkülasyonu

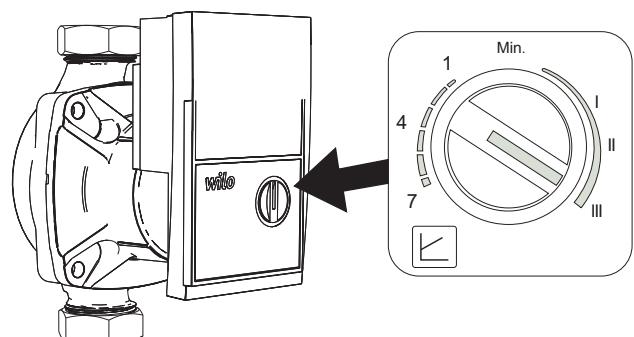
ATLAS 25 K 100 UNIT kombinin düzgün bir şekilde çalışması için, hız seçici (bkz. şek. 17) konum III'e ayarlanmalıdır.




şek. 17

Yüksek verimli ısıtma sirkülatörü

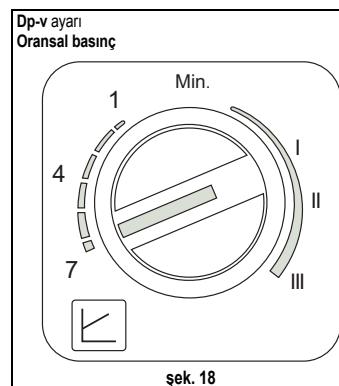Fabrika ayarları tüm tesisatlar için uygundur; Ancak, sistemin özelliklerine bağlı olarak farklı bir çalışma stratejisi ayarlayabilirsiniz.



şek. 18

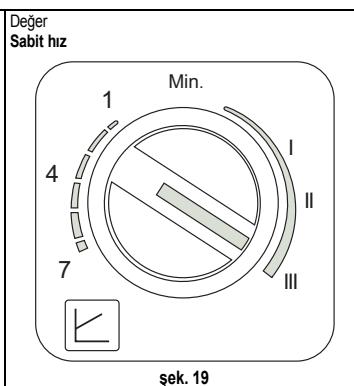

şek. 19

- Dp-v Oransal Basıncın Ayarlanması (şek. 18)

Sirkülatör basıncı, sistemin gerektirdiği debiyi otomatik olarak azaltmak için azaltılır. Bu ayar, radyatörlü (2 boru veya tek boru) ve/veya termostatik valfli sistemler için idealdir.

Mukavemet noktaları, sistemin talebini azaltmak için elektrik tüketimini düşürür ve radyatörlerdeki ve/veya termostatik valflerdaki gürültüyü azaltır. Çalışma aralığı minimum (1) ile maksimum (7) arasındadır.

- Sabit hız ayarlaması (şek. 19)

Sirkülatör, güç oranını değiştirmez. Çalışma prensibi geleneksel 3 hızlı sirkülatörlerinkine ile aynıdır (ancak güç tüketimi düşüktür). Çalışma aralığı hız 1 (I) ila hız (III) 3 arasındadır.

Sistem suyunun özellikleri

Suyun 25°Fr sertlik derecesinden ($1^{\circ}\text{F} = 10\text{ppm CaCO}_3$) daha sert olması halinde, kombide sert suyun sebep olduğu kireç oluşumlarını önlemek amacıyla uygun su kullanımı öneriz. Ancak, yapılan işlemin su sertliğini sertliği 15°F 'nin altında bir değere düşürmemesi gerekmektedir (DPR 236/88 - İnsanların su tüketimine yönelik kullanımlar için). Çok büyük sistemler veya sistemde suyun çok sık bir şekilde yeniden ikmal edildiği durumlarda suyu işlemenin geçirmek gerekmektedir.

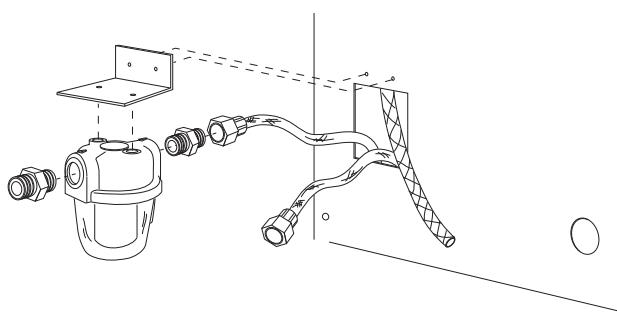
! Eğer kombinin soğuk su giriş kısmına kireç gidericiler/çözüçüler yerleştirilirse, suyun sertlik derecesinin aşırı düşürülmemesine özellikle dikkat ediniz, aksa halde kazanın magnezyum anodu vaktinden önce erip yok olabilir.

Anti-friz sistemi, anti-friz sıvısı, eklentiler ve inhibitörler

Kombi, sistem çıkış suyunun sıcaklık değeri 6°C 'nın altına düşüğü zaman kombiyi ısıtma moduna geçiren bir anti-friz sistemi ile donatılmıştır. Eğer cihaza gelen elektrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise cihaz çalışmamacaktır. Eğer gerekirse, anti-friz sıvısının, kimyasal ek/katkı maddelerinin ve inhibitörlerin kullanımına (eğer bu sıvıların veya kimyasal katkı maddelerinin üretici şirketi, bu ürünlerin bu amaç için kullanımının uygun olduğunu ve bunların ısı eşanjöründe veya diğer bileşenlere ve/veya kombi ünitesi ile sistemin aksamlarına zarar vermeyeceğini garanti ediyorsa) izin verilebilir. Isıtma sistemlerinde kullanımlarının uygun olduğu ve kombi ünitesi ile sistemlerinin aksamları ile uyumlu olduğu açıkça beyan edilmeyen normal/sıradan antifriz sıvılarının, kimyasal ek maddelerin veya inhibitörlerin kullanılması yasaktır.


3.4 Brülörün takılması

Brülör, sıvı yakıt (mazot) beslemesine bağlantı için esnek hortumlar ve bir filtre ile donatılmıştır. Esnek hortumları yan panelden dışarı çekip çıkartınız ve şek. 20 kısmında gösterildiği gibi takınız.




şek. 20 - Yakıt滤resinin takılması

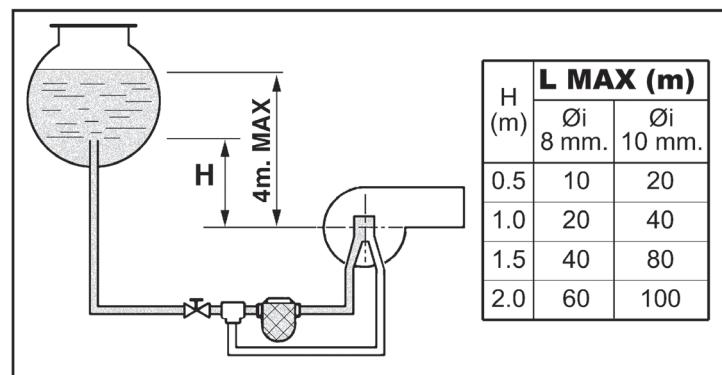Sıvı yakıt (mazot) besleme devresi aşağıda verilen şemalara göre kurulmalı ve tabloda belirtilmekte olan boru uzunluklarını (LMAX) aşmamalıdır.




şek. 21 - Ağırlığı ile besleme

H (m)	L MAX (m)	
	Øi 8 mm.	Øi 10 mm.
0.5	10	20
1.0	20	40
1.5	40	80
2.0	60	100

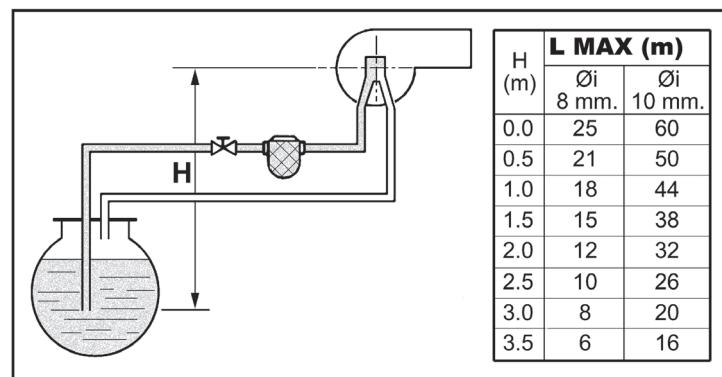


şek. 22 - Emis yoluya besleme

H (m)	L MAX (m)	
	Øi 8 mm.	Øi 10 mm.
0.0	25	60
0.5	21	50
1.0	18	44
1.5	15	38
2.0	12	32
2.5	10	26
3.0	8	20
3.5	6	16

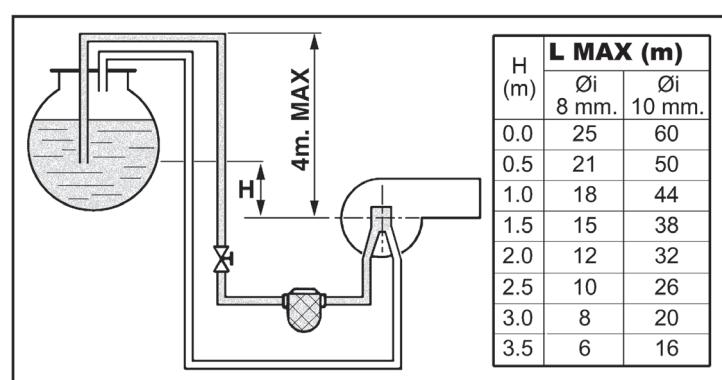

şek. 23 - Sifon yöntemiyle besleme

H (m)	L MAX (m)	
	Øi 8 mm.	Øi 10 mm.
0.0	25	60
0.5	21	50
1.0	18	44
1.5	15	38
2.0	12	32
2.5	10	26
3.0	8	20
3.5	6	16

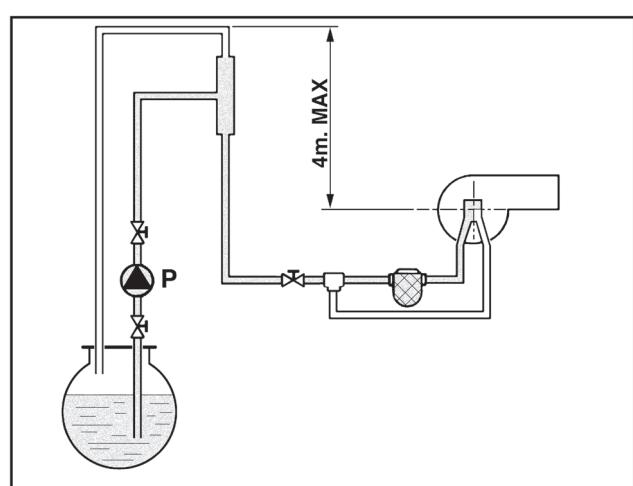

şek. 24 - Halka beslemesi

3.5 Elektrik bağlantıları**Elektrik şebekesine bağlantı**

! Cihazın elektriksel güvenliği sadece, eğer mevcut standartlara uygun bir şekilde verimli ve etkin topraklama sisteme doğru bir şekilde bağlanırsa garanti edilmektedir. Mesleki açıdan kalifiye bir personelle, topraklama sisteminin verimliliğini ve de uygunluğunu kontrol ettiğiniz; imalatçı, topraklama sistemindeki arıza nedeniyle meydana geleceğin hasarlarından dolayı sorumlu olmayacağından emin olun. Aynı zamanda, elektrik sisteminin, kombi bilgi levhasında belirtilen, alet tarafından maksimum (en yüksek) çıkış gücüne uygun şekilde ayarlı olup olmadığını da kontrol ediniz.

Kombinin elektrik kablolarının tesisati önceden yapılmış ve elektrik hattına bağlantı için bir Y-kablo ve de fiş ile birlikte temin edilmiştir. Ana bağlantılar kalıcı bir bağlantı şeklinde yapılmış ve minimum açıklığı en az 3 mm olan kontaklara sahip bir tek-kutuplu sıvıç ile donatılmış ve kombi ile hat arasında maksimum 3A değerinde bir ara sigorta yerleştirilmiştir. Elektrik bağlantılarında kutupların doğru olmasına dikkat edilmelidir (FAZ: kahverengi kablo / NÖTR: mavi kablo / TOPRAK: sarı - yeşil kablo). Montaj işlemi esnasında veya güç kablosunu değiştirirken, topraklama kablosu diğer kablolarla göre 2 cm daha uzun bırakılmalıdır.

! Kullanıcının cihazın güç kablosunu asla değiştirmemesi gerekmektedir. Eğer kablo hasar görürse, cihazı kapatınız ve bu kablounun sadece profesyonel açıdan kalifiye bir eleman tarafından değiştirilmesini sağlayınız. Eğer elektrik güç kablosunu değiştirecekseniz, sadece maksimum dış çeper çapı 8 mm olan bir "HAR H05 VV-F" 3x0.75 mm² kablosunu kullanınız.

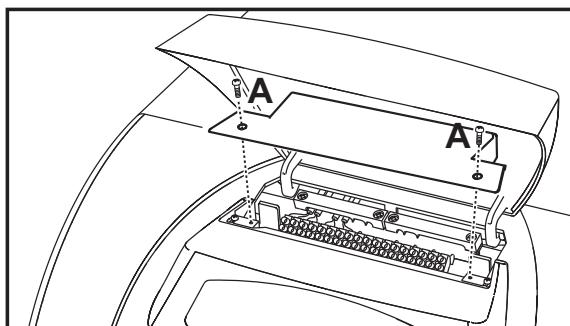
Ortam termostatı (opsiyonel)

! DİKKAT: ORTAM TERMOSTATININ KONTAKLARI TEMİZ DURUMDA OLMALIDIR. 230 V VOLTAJIN, ORTAM TERMOSTATININ TERMINALLERİNE BAĞLANMASI, ELEKTRONİK KARTTA TAMİRİ MÜMКÜN OLMAYAN ARIZALAR NEDEN OLACAKTIR.

Bir uzaktan kumanda veya zamanlayıcı takarken, bu cihazlar için elektrik beslemesini bunların kontakt kesim noktalarından yapmayıza. Bunlar için elektrik/güç temini için, cihazın tipine bağlı olarak direk olarak ana hatta veya aküllerde bağlantı yapılmalıdır.

Elektrik terminaline erişim

Kontrol panelinin üst kısmında bulunan iki vidayı ("A") sökünüz ve bağlantı kutusunu çıkartınız.



Şek. 25 - Bağlantı terminaline erişim

3.6 Bacaya bağlantı

Cihaz, yürürlükteki standartlara uygun bir şekilde projelendirilmiş ve tesis edilmiş bir baca yoluna bağlanacaktır. Kombi ve baca arasındaki kanal yolu (boru), amaca uygun yani ısıya ve aşırmaya dayanıklı bir malzemeden olmalıdır. Bağlantı noktalarında sizdirmazlığın sağlanması önerilir.

4. SERVIS VE BAKIM

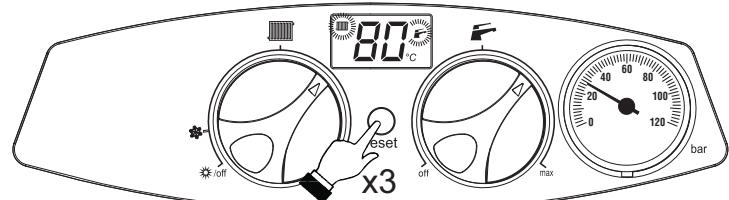
Açıklanan tüm ayarlama, dönüştürme, servis alma, aşağıda anlatılan bakım işlemleri yalnızca Müşteri Teknik Destek Servisinden gelen personel gibi Kalifiye bir Personel (yürürlükteki standartların öngördüğü profesyonel teknik gereklilikler hakkında bilgi sahibi olan bir kişi) tarafından gerçekleştirilmelidir.

FERROLİ cihazın yetkisiz kişiler tarafından kurcalanmasından kaynaklanan, insanlara ve/veya eşyalara gelebilecek hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

4.1 Ayarlamalar**TEST modunun aktive edilmesi**

Reset tuşuna 3 saniye içinde 3 kez basarak (kısım. 3 - şek. 1) TEST modunu aktive ediniz. Kombi, ısıtma ve sıcak su taleplerinden bağımsız olarak ateşleme yapar

Göstergede, ısıtma (kısım 5 - şek. 1) ve sıcak musluk suyu (kısım 6- şek. 1) sembollerini yanıp söner.



Şek. 26 - TEST modu

TEST modundan çıkmak için, aktive etme prosedürünu uygulayınız.

Her halükarda, TEST modu 15 dakika sonra otomatik olarak devre dışı kalır.

Brülörün ayarlanması

Brülörün ön ayarı, tablo 2 kısımında belirtildiği gibi fabrikada yapılmıştır. Brülörün gücünün, pompa ve uç basıncına, kafa ayarına, hava ayarına göre, aşağıdaki paragraftaki açıklamalar uyarınca ayarlanması mümkündür. Her halükarda, ayarlanan yeni gücün kombinin nominal çalışma değeri alanına girilmesi gereklidir. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra, yanma analizi cihazını kullanarak dumandaki %CO₂ değerinin %11 ile %12 arasında olup olmadığını kontrol ediniz.

Çizelge 2 - Brülörün ayarlanması

Termik kapasite	Brülör modeli	Brülör kapasitesi	Püskürtme ucu			Pompa basıncı	Kafa ayarı	Hava ayarı
kW		Kg/s	US Gall/s	Açı (köşebent)	Kod	Bar	litre	İşareti
28.3	SUN G6	2.24	0.60	60°	35601540	9	19	8

Mazot (dizel) için uç çıkış değeri tablosu

tabella 3 kısmında, mazot kapasite/çıkış değerleri (kg/s cinsinden), değişen pompa ve uç basıncına göre belirtilmektedir.


NOT: - Çizelgede verilen değerler yaklaşık rakamlar olup, püskürtme ucu değerlerinin ±%5'lik sapmalar gösterebileceğini unutmamak gereklidir. Ayrıca, ön ısıticili brülörler için yan aksın oranları, yaklaşık olarak %10 düşüş gösterir.

Çizelge 3


Pompa basıncı kg/cm ²							
PÜSKÜRTME UCU G.P.H.	8	9	10	11	12	13	14
0.40	1.36	1.44	1.52	1.59	1.67	1.73	1.80
0.50	1.70	1.80	1.90	1.99	2.08	2.17	2.25
0.60	2.04	2.16	2.28	2.39	2.50	2.60	2.70
0.65	2.21	2.34	2.47	2.59	2.71	2.82	2.92
0.75	2.55	2.70	2.85	2.99	3.12	3.25	3.37
0.85	2.89	3.06	3.23	3.39	3.54	3.68	3.82
1.00	3.40	3.61	3.80				
kg/s cinsinden uç çıkış değeri							

Pompa basıncı ayarı

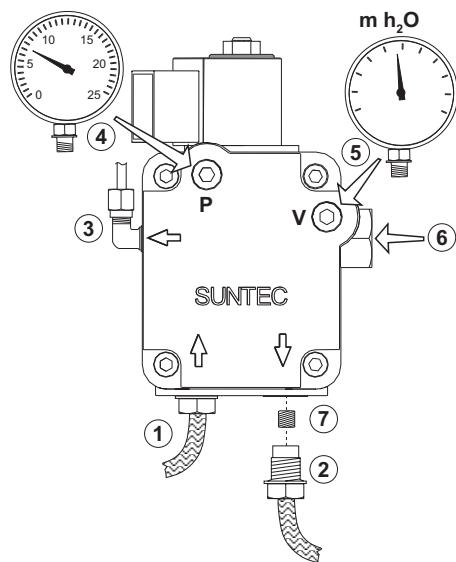Pompanın basıncı, optimum işletim (çalışma) için fabrikada ayarlanmış olup, normalde değiştirilmemesi gerekmektedir. Ancak, özel nedenerle farklı bir basınç ayarlanması gerekirse basınç göstergesini bağlayıp brülörü ateşledikten sonra, sek. 27 ve sek. 28'de belirtilen "6" ayarlama vidalarını kullanınız. Her halükarda, 10 - 14 bar aralığı içerisinde tutulması tavsiye edilir.



sek. 27 - Pompa SUNTEC

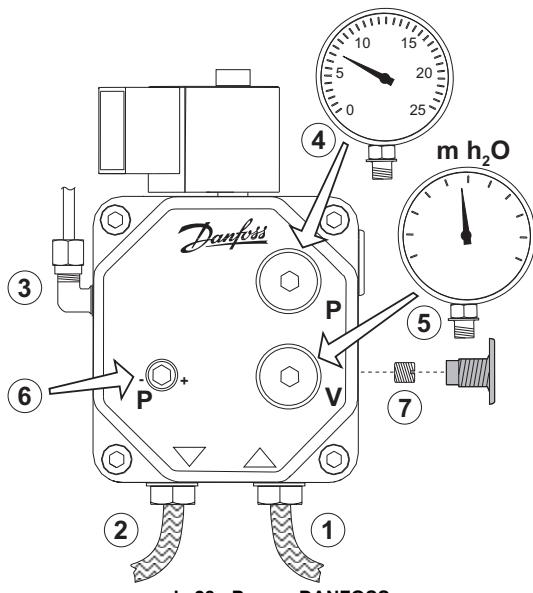


sek. 28 - Pompa DANFOSS

1. Giriş (emme)
2. Dönüş
3. Nozul çıkışı
4. Manometre (basınç göstergesi) bağlantısı
5. Vakumetre (vakum ölçer) bağlantısı
6. Ayar vidası
7. Baypas vidası

Hava kapak ve başlığı

Hava kafasını/başlığını ve çıkışını, belirtilmekte olan brülörün çalışmasına göre ayarlayınız şek. 29

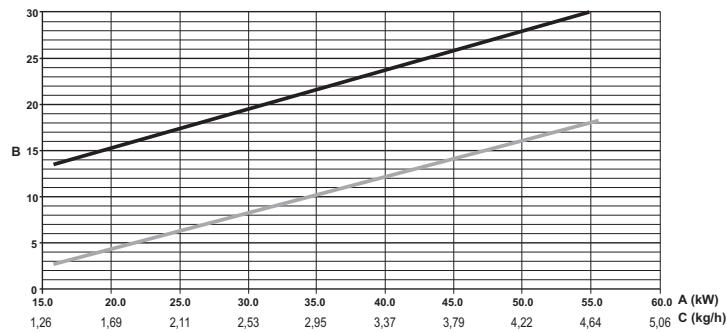
Başlığın/kafanın **B** (sek. 30) ayarvidasını saat yönünde veya saatin tersi yönde, **A** (sek. 30) üzerindeki işaret istenilen endeks değerine gelinceye kadar döndürünüz.



sek. 29 - Brülör ayarları grafiği Prodotto_Gr1

- A** Çıkış (Gücü)
B Ayarlama endeksi
C Mazot (dizel) çıkışı
 Kafa/başlık uzunluğu "L" (mm)
 Hava

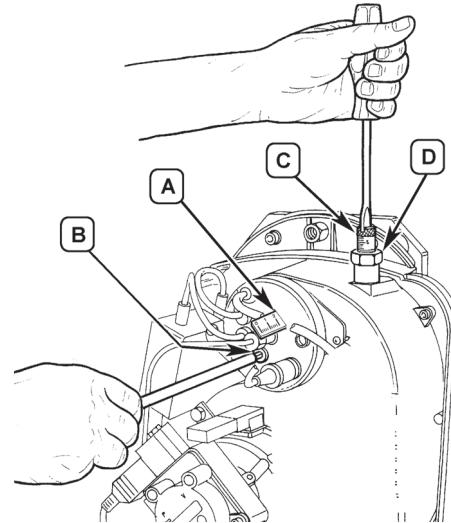
Hava çıkış gücünü ayarlamak için, **D** somununu gevşettikten sonra **C** (sek. 30) vidası ile ayarlama yapınız. Ayarlamayı yaptıktan sonra, **D** somununu yerine kilitleyiniz.



sek. 30 - Brülörün ayarlanması

Elektrot-deflektör konumu

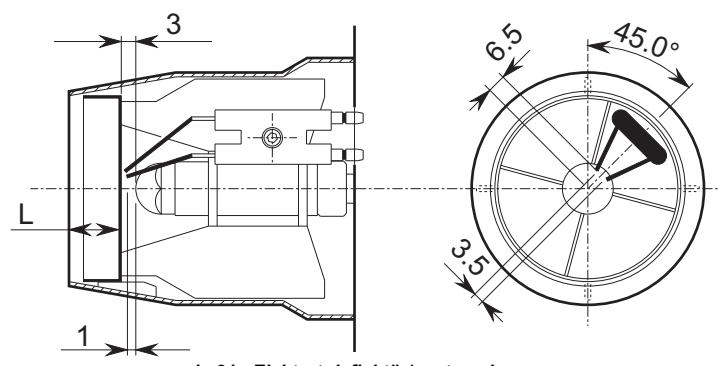Emme ağzını yerine takttan sonra, aşağıda belirtilen uzaklıklara göre elektrotların ve deflektörün doğru konumlarında olup olmadığını kontrol ediniz. Başlık/kafa üzerinde herhangi bir çalışma yapıldıktan sonra uzaklıklar kontrol edilmelidir.




sek. 31 - Elektrot-deflektör/saptırıcı konumu

4.2 Servise alma

İlk çalışma anında ve sistemlerden ayrılmaması gerektiren işlemlerden veya emniyet cihazlarında ya da kombinin diğer aksamlarında gerçekleştirilen müdahaleler sonra yapılacak kontroller:

Kombiyi yakmadan önce

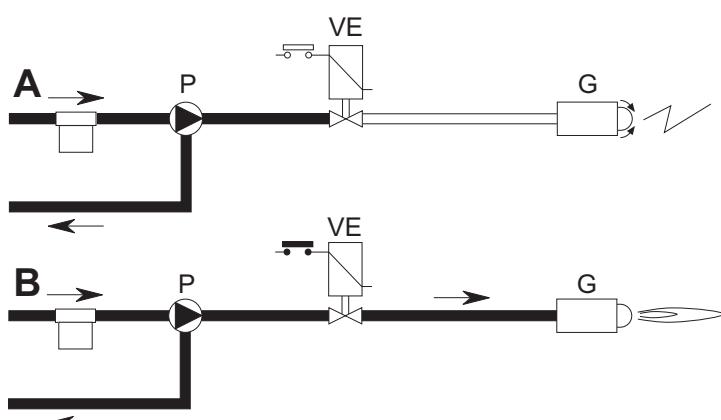- Kombi ile sistem arasındaki açma-kapama valflarından herhangi birisini açınız.
- Yakıt sisteminin sızdırmazlığını kontrol ediniz.
- Genleşme tankı ön-dolum basıncının doğru olduğunu emin olunuz.
- Su sistemini doldurunuz ve kombi ile sistem içerisinde bulunan tüm havanın kombi üzerindeki hava tahlile vanasını ve sistemdeki hava tahlile vanalarından herhangi birisini açarak boşaltılmasını sağlayınız.
- Sistemde veya kombide herhangi bir su kaçağı olmadığından emin olunuz.
- Elektrik sisteminin doğru bir şekilde bağlanmış olduğundan ve topraklama sisteminin işlevsel olduğundan emin olunuz.
- Kombinin yakınlarında alev alıcı özellikleri sıvılar veya malzemeler olmadıkından emin olunuz.
- Basınç göstergesini ve vakumetreyi (çalıştırmadan önce çıkarılmış) brülör pompa üzerine monte ediniz.
- Mazot (dizel) boru hattı uzun sürgülerini açın

Ateşleme

sek. 32 - Çalışma

A

Termostat hattı brülörü kapattığında, brülör pompa ile dönmeye başlayacaktır: çekilen gazların tamamen dönüşü (giriş kısmına) yolları. Brülör fanı ve ateşleme transformatörleri de çalışmaktadır ve böylece aşağıdaki aşamalardan geçilir:

- Ocak kısmının ön havalandırması.
- Mazot devresinin bir kısmının ön yıkaması.
- Elektrotların uçları arasındaki boşalımı ön ateşleme.

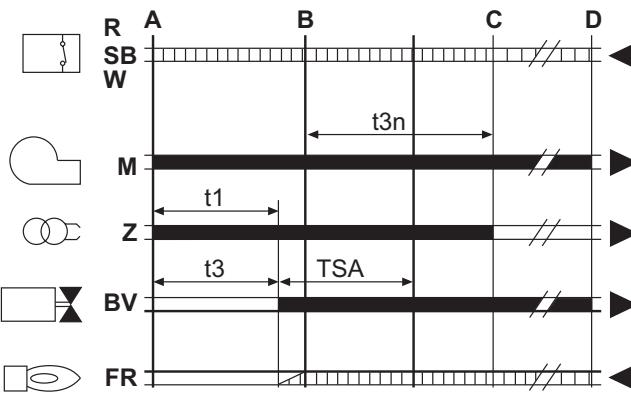
B

Ön yıkama aşamasının sonunda, alet; elektromanyetik valfi açar: mazot püskürme ucuna ulaşır ve oradan da püskürtülür.

Elektrotlar arasındaki boşalımla kontak, alevi ateşler.

Aynı zamanda emniyet süresi de başlar.

Cihaz döngüsü



sek. 33 - Cihaz döngüsü

R-SB-W Termostatlar/Presostatlar

M	Brülör motoru
Z	Ateşleme transformatörü
BV	Elektromanyetik valf
FR	Foto-rezistans
A'	Ön-isitici çalışmaya başlangıcı
A	Ön-isiticisiz çalışmaya başlangıcı
B	Alev mevcudiyeti
C	Normal çalışma
D	Ayar durdurucusu (TA-TC)
t1	Ön havalandırma süresi
TSA	Emniyet süresi

t3	Ön ateşleme süresi
t3n	Ateşleme sonrası süre
tw	Ön-isitma süresi
	Cihaz çıkış sinyalleri
	Girişte gerekli sinyaller

İşletim anındaki kontroller

- Cihazı sez. 2.3'de belirtildiği gibi çalıştırınız.
- Yakıt devresinin ve su sistemlerinin hava sızdırmazlığını kontrol ediniz.
- Kombi çalışırken, baca borusunun ve hava-duman kanallarının etkinliğini kontrol ediniz.
- Kombi ile sistemler arasında suyun doğru bir şekilde devir-daim edip etmediğini kontrol ediniz.
- Ortam termostatı veya uzaktan kumandalı zamanlayıcı vasıtıyla çeşitli ateşleme ve yakma testleri yapmak suretiyle kombinin iyi ateşleme yaptığından emin olunuz.
- Brülör kapısının ve duman odasının sızdırmaz olmasına dikkat ediniz ve kontrol ediniz.
- Brülörün doğru bir şekilde çalıştığından emin olunuz.
- Yanma analizini yapınız (kombi stabil durumdayken) ve dumandaki CO₂ yüzde içeriğinin %11 ile %12 arasında olup olmadığını kontrol ediniz.
- Parametrelerin doğru bir şekilde programlanmış olduğundan ve istenilen özel bir ihtiyaca cevap verebildiğinden (kompenzasyon eğrisi, güç, sıcaklıklar, v.s.) emin olunuz.

4.3 Bakım**Periyodik kontrol**

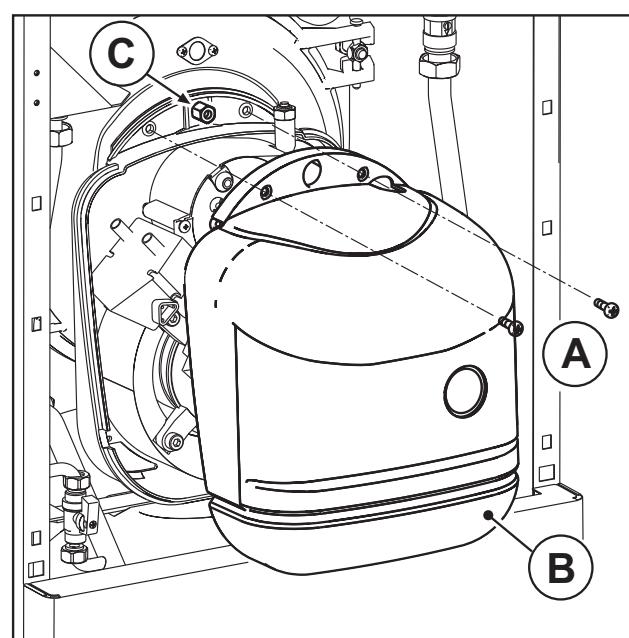
Cihazın zaman içinde düzgün bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için, aşağıdaki kontrol işlemleri yıllık olarak kalifiye bir personele yaptırmanız gerekmektedir:

- Kumanda ve emniyet cihazları doğru bir şekilde çalışıyor olmalıdır.
- Duman tahlile devresi mükemmel verimlilikte olmalıdır.
- Yakıt besleme ve geri dönüş borularında hiç bir engelleme/tikanıklık ya da göçüküldüğünden emin olunuz.
- Yakıt emme hattı filtresini temizleyin.
- Doğru yakıt tüketimini ölçün
- Girdap diski üzerindeki yakıt çıkış bölgelerinde yanma başlığını temizleyin.
- Yaklaşık on dakika süreyle brülörün tam kapasite çalıştırıp daha sonra aşağıdakileri gözden geçirerek yanmayı analiz edin:
 - Bu kitapçık içinde yer alan tüm elemanlar doğru olarak ayarlıdır
 - Duman yolundaki dumanların sıcaklıklar
 - CO₂ yüzde miktarı
- Kanallarda herhangi bir tikanıklık ve kaçak olmamalıdır.
- Brülör ve kombi yüzeyi temiz ve pişlik formasyonlarından arındırılmış durumda olmalıdır. Temizlik işlemlerinde kimyasal ürünler kullanmayın.
- Gaz ve su sistemleri hava geçirmez durumda olmalıdır.
- Soğuk su sistemindeki su basıncı değeri yaklaşık olarak 1 bar olmalıdır; eğer değil ise, bunu bu değerle ayarlayınız.
- Devir-daim pompa tikanmış olmamalıdır.
- Genleşme tankı doldurulmalıdır.
- Magnezyum anodunu kontrol ediniz ve gereklirse değiştiriniz.

Kombinin dış muhafazası, paneli ve estetik parçaları yumuşak nemli bir bez ile ve mümkünse sabunu su ile ve ıslatılmış bezle temizlenmelidir. Herhangi bir asındırıcı deterjan ya da solvent/çözücü kullanmayın.

Brülörün sökülmesi


- (A) vidasını gevştererek (B) mahfazasını çıkarın, böyleselike tüm aksesuarlar/ek birimler ulaşılabilir duruma gelecektir.
- (C) somununu gevşetip meme ağızına erişebilecek şekilde brülörü konumlandırın.



sek. 34 - Brülörün sökülmesi

Kombinin temizlenmesi

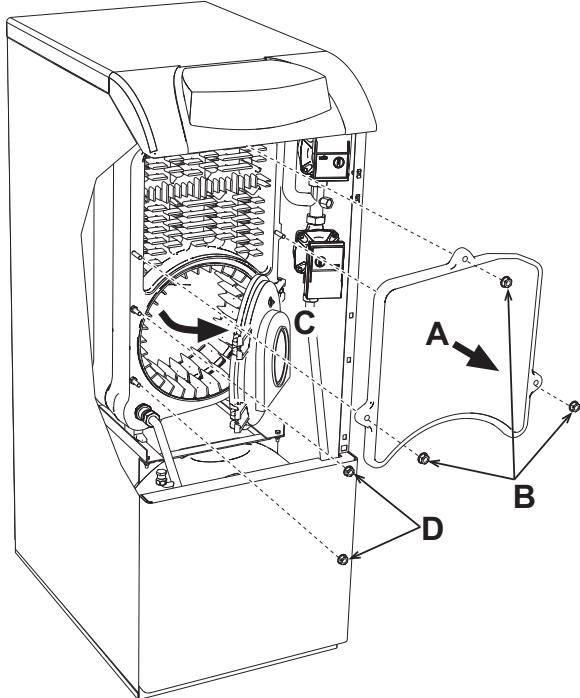1. Kombiye gelen elektrik beslemesini kesin.
2. Brülörü çıkartınız (bir önceki paragrafa bakınız).
3. Kombinin üst panelini çıkarınız.
4. Somunları "B" sökerek temizleme kapağını "A" çıkartınız.
5. Somunları "D" söktükten sonra, brülör kapaplığını "C" açınız.
6. Kombinin içini ve tüm duman tahliye kanallarını, bir baca temizleyicisi, vakumlu temizleyici veya basınçlı hava kullanarak temizleyin.
7. Son olarak kapakları kapatınız.



şek. 35

4.4 Sorun giderme**Arıza teşhis**

Kombi, ileri seviye bir otomatik arıza teşhis sistemi ile donatılmıştır. Kombide bir arıza olması halinde, göstergede arıza sembolü ile birlikte yanıp sönerken (kısım 22 - şek. 1) arıza kodunu gösterir.

Sürekli blokajlara neden olan sorunlar vardır (bunlar "A" harfi ile tanımlanır): Çalışmanın devam etmesi için RESET tuşuna (kısım 8 - şek. 1) 1 saniyelikçe basmak veya kurulu ise uzaktan krono-kumandanın (opsiyonel) RESET işlemi yapmak yeterlidir; kombi çalışmazsa çalışma ledlerinde işaret edilen arızanın giderilmesi gereklidir.

Cihazın geçici olarak bloke olmasına neden olan diğer anormallikler ("F" harfi ile tanımlanır), ayar değerleri kombinin normal çalışma değer aralığına geri geldiğinde otomatik olarak ortadan kalkar.

Çizelge 4 - Arıza listesi

Arıza kodu	Arıza	Olaşı neden	Çözüm
A01	Brülör tikanlığı	Pompa tikali	Değiştiriniz
		Elektrik motoru kusurlu	Değiştiriniz
		Arizalı gaz valfi	Değiştiriniz
		Depoda yakıt yok ya da dibinde su var	Yakıt doldurunuz veya suyu tahliye ediniz
		Gazolin besleme hattı vanası kapalı	Açınız
		Filtreler kirli (hat - pompa - püsürkütme ucu)	Temizleyiniz
		Pompa yerinden çıktı	Yerine takın ve yerinden çıkış nedenini araştırınız
		Ateşleme elektrotları hatalı ayarlanmış ya da kirli	Ayarlayınız ya da temizleyiniz
		Püsürkütme ucu tikali, kirli ya da deformelmiş	Değiştiriniz
		İsi ve sürgü düzgün ayarlanmamış	Ayarlayınız
		Elektrotlar kusurlu ya da topraklanmış	Değiştiriniz
		Ateşleme transformatörü arızalı	Değiştiriniz
		Elektrot kabloları hasarlı ya da topraklanmış	Değiştiriniz
		Yüksek sıcaklık nedeniyle elektrot kabloları deformelmiş	Değiştiriniz ve koruyunuz
A02	Brülör kapalı iken alev var sinyali	Valf ya da transformatör elektrik bağlantıları hatalı	Kontrol ediniz
		Motor pompa bağlantısı kırık	Değiştiriniz
A03	Aşırı-sıcaklık korumasının devreye girmesi	Pompa giriş, giriş borusuna bağlanmış	Bağlantı düzeltiniz
		Foto-rezistans arızası	Değiştiriniz
		Foto-rezistans kirli	Foto-rezistansı temizleyiniz
A04	Kart parametreleri arızası	Foto-rezistans kısa-devre	Foto-rezistansı değiştiriniz
		Harici ışık fotorezistansın üzerine geliyor	İşık kaynağını ortadan kaldırınız
		Isıtma sensörü hasarlı	Isıtma sensörünün doğru konumlandığından ve düzgün çalıştığından emin olun
F07	Ön-isıtıcı arızası (120 saniye içinde kontağı kapatılmıyor)	Sistemde su devir-daimi (sirkülasyon) yok	Sirkülatör kontrol edin (Bkz. tablo tabella 5)
		Sistemde hava var	Sistemin havasını boşaltın
		Kablolarda kopukluk var	Kablo tesisatını kontrol edin
F09	Kart parametreleri arızası	Kart parametresi yanlış ayarlanmış	Kontrol edin ve gerekirse kart parametresini değiştirin
		Sensör hasarlı	
		Kablo tesisatında kısa-devre	Sensörün kablo tesisatını kontrol edin veya sensörü değiştirin
F10	Çıkış sensörü 1 arızası	Kablolarda kopukluk var	
		Sensör hasarlı	
		Kablo tesisatında kısa-devre	Sensörün kablo tesisatını kontrol edin veya sensörü değiştirin
F11	Sicak su devresi sensöründen arıza	Kablo tesisatında kısa-devre	Sensörün kablo tesisatını kontrol edin veya sensörü değiştirin
		Kablolarda kopukluk var	
		Sensör hasarlı	
F12	Kart parametreleri arızası	Kablolarda kopukluk var	
		Kart parametresi yanlış ayarlanmış	Kontrol edin ve gerekirse kart parametresini değiştirin
		Sensör hasarlı	
F14	Çıkış sensörü 2 arızası	Kablo tesisatında kısa-devre	Sensörün kablo tesisatını kontrol edin veya sensörü değiştirin
		Kablolarda kopukluk var	
		Sensör hasarlı	
F16	Kart parametreleri arızası	Kablo tesisatında kısa-devre	Sensörün kablo tesisatını kontrol edin veya sensörü değiştirin
		Kablolarda kopukluk var	
		Sensör hasarlı	
F34	Besleme gerilimi 170V'dan az	Elektrik şebekesi problemi	Elektrik tesisatını kontrol edin
		Basınç çok düşük	Sistemi doldurun
		Su presostati bağlı değil veya hasarlı	Sensörü kontrol edin
F35	Şebeka frekansı anomal	Sensör hasarı veya kablo bağlantılarında kısa-devre	Sensörün kablo tesisatını kontrol edin veya sensörü değiştirin
		Elektrik şebekesi problemi	Elektrik tesisatını kontrol edin
		Basınç çok düşük	Sistemi doldurun
F37	Sistem su basıncı doğru değil	Su presostati bağlı değil veya hasarlı	Sensörü kontrol edin
		Sensör hasarı veya kablo bağlantılarında kısa-devre	Sensörün kablo tesisatını kontrol edin veya sensörü değiştirin
		Elektrik şebekesi problemi	Elektrik tesisatını kontrol edin
F39	Harici sensör arızası	Basınç çok düşük	Sistemi doldurun
		Sensör hasarı veya kablo bağlantılarında kısa-devre	Sensörün kablo tesisatını kontrol edin veya sensörü değiştirin
		Sicaklık akışı aktivasyonundan sonra sensörün bağlantısı kesilmiş	Harici sensör bağlantısını tekrar yapınız veya sıcaklık akışını devre dışı bırakınız
F40	Kart parametreleri arızası	Kart parametresi yanlış ayarlanmış	Kontrol edin ve gerekirse kart parametresini değiştirin
		Kart parametresi yanlış ayarlanmış	Kontrol edin ve gerekirse kart parametresini değiştirin
		Kart parametresi yanlış ayarlanmış	Kontrol edin ve gerekirse kart parametresini değiştirin
A41	Sensörlerin konumlandırılması	Çıkış sensörü kombi gövdesine takılı değil	Isıtma sensörünün doğru konumlandığından ve düzgün çalıştığından emin olun
		Sensör hasarlı	Sensörü değiştiriniz
F42	Isıtma sensöründen anomalilik	Kart parametresi yanlış ayarlanmış	Kontrol edin ve gerekirse kart parametresini değiştirin
		Kart parametresi yanlış ayarlanmış	Kontrol edin ve gerekirse kart parametresini değiştirin

Sirkülatör arıza teşhisleri

Sirkülatör ile ilgili bazı anomalilikler, hız seçicinin (şek. 36) etrafındaki LED lambaları ile belirtilir.



sek. 36


Çizelge 5 - Sikülatör LED gösterimleri

	<p>Kapalı Sirkülatör STAND-BY (Uyku) modunda</p>
	<p>Yeşil YANIK Sirkülatör Çalışıyor</p>
	<p>Yeşil Yanıp Sönüyor Hava tahlİYE işlemi</p>
	<p>Yeşil/Kırmızı değişken Sirkülatör harici nedenlerden ötürü bloke: <ul style="list-style-type: none"> - Aşırı voltaj (>270V) - Yetersiz gerilim (<160V) - Motor aşırı yüklenme </p>
	<p>Kırmızı Yanıp Sönüyor Sirkülatör dahili nedenlerden ötürü bloke: <ul style="list-style-type: none"> - Motor bloke - Elektronik bileşenlerde hasar </p>


5. TEKNİK ÖZELLİKLER VE VERİLERİ

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| A | Emniyet ve geri dönüş-önleme valfi |
| A4 | Baca gazi çıkışı |
| 10 | Sistem çıkışı - Ø 3/4" |
| 11 | Sistem giriş - Ø 1" |
| 14 | İsıtma emniyet valfi |
| 32 | İsıtma sirkülatörü |
| 36 | Otomatik hava tahliyesi |
| 40 | Sıcak su genleşme tankı (opsiyonel) |
| 56 | Genleşme tankı |
| 74 | Sistem doldurma musluğu (opsiyonel) |
| 97 | Magnezyum anodu |
| 114 | Su presostatı |
| 130 | Kazan sirkülatörü |
| 143 | Kazan ayar termostatı |
| 154 | Yoğunlaşma tahliye borusu |
| 178 | Kazan termometre haznesi |
| 179 | Geri-döngüsüz valf |
| 180 | Kazan |
| 192 | Devridaim - Ø 3/4" |
| 197 | Manuel hava tahliyesi |
| 209 | Kazan çıkışı - Ø 3/4" |
| 210 | Kazan giriş - Ø 3/4" |
| 233 | Kazan boşaltma musluğu |
| 275 | İsıtma sistemi boşaltma musluğu |
| 278 | Çift sensör (İsıtma + Emniyet) |
| 293 | Kazan gözlem flanşı |
| 295 | Briülör |

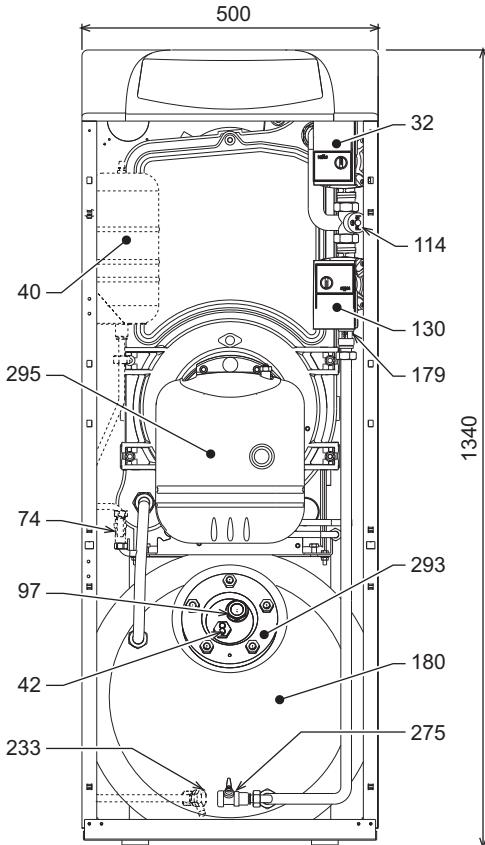
5.1 Boyutlar, bağlantılar ve ana bileşenler



sek. 37 - Önden görünüm


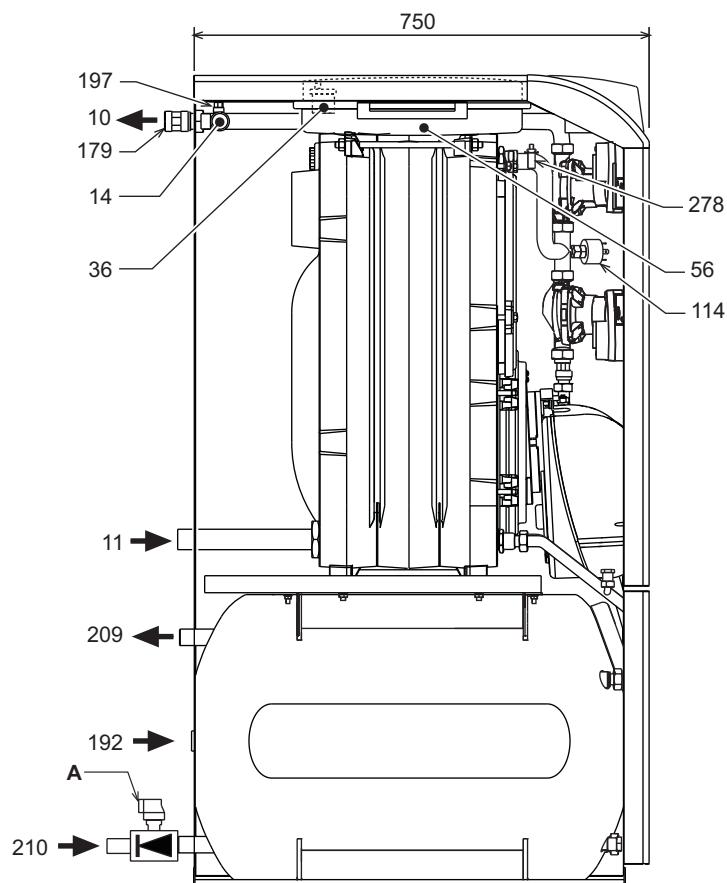


sek. 38 - Yandan görünüm

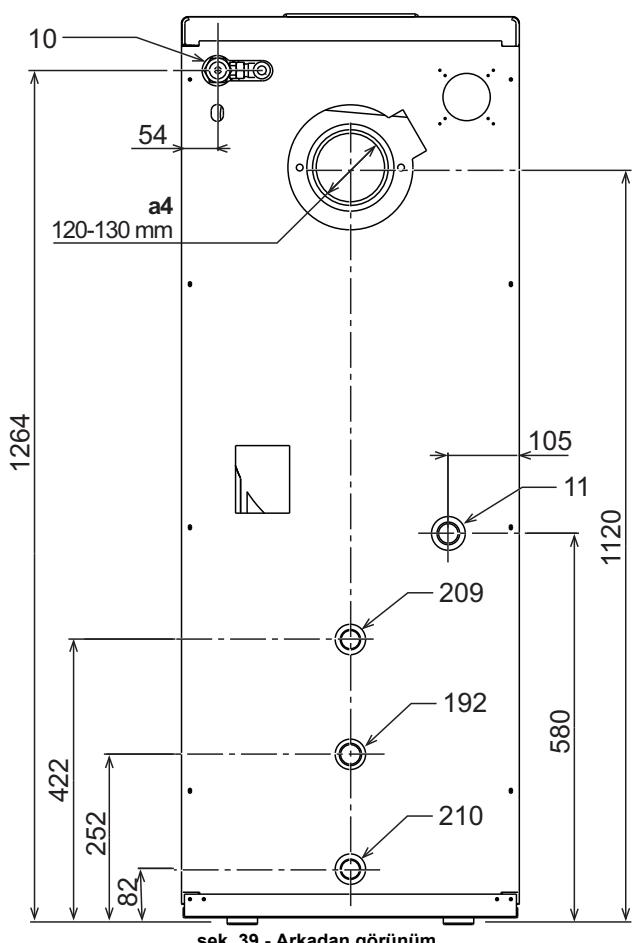**5.3 Diyagramlar**

Sirkülatör yük / basınç kayıpları


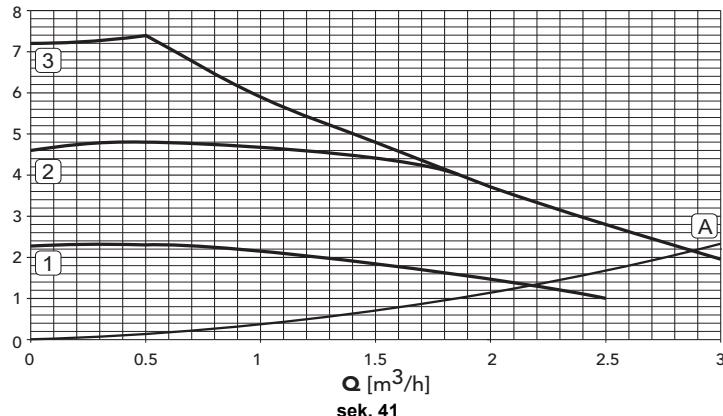
- "Sabit hız" ayarlı sirkülatör basıncı.

**H [m H₂O]**


A Kombi yük kayıpları

1 - 2 - 3 Sirkülatör hızı

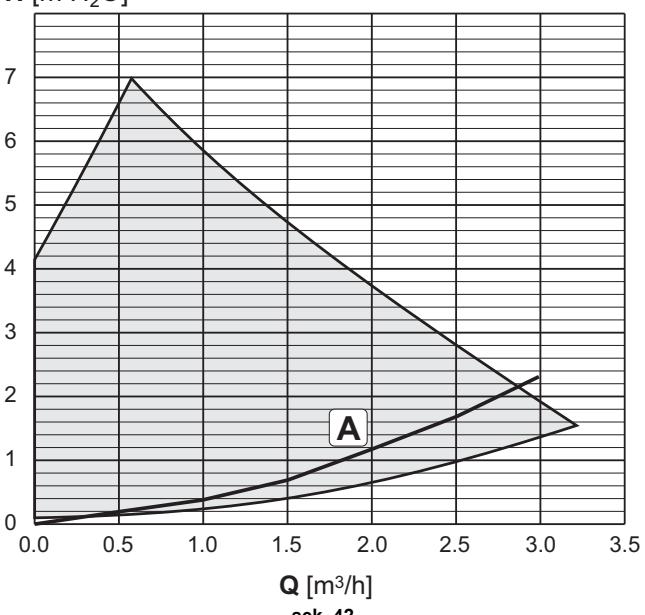- "Oransal basınç" ayarlı sirkülatör basıncı.

**H [m H₂O]**

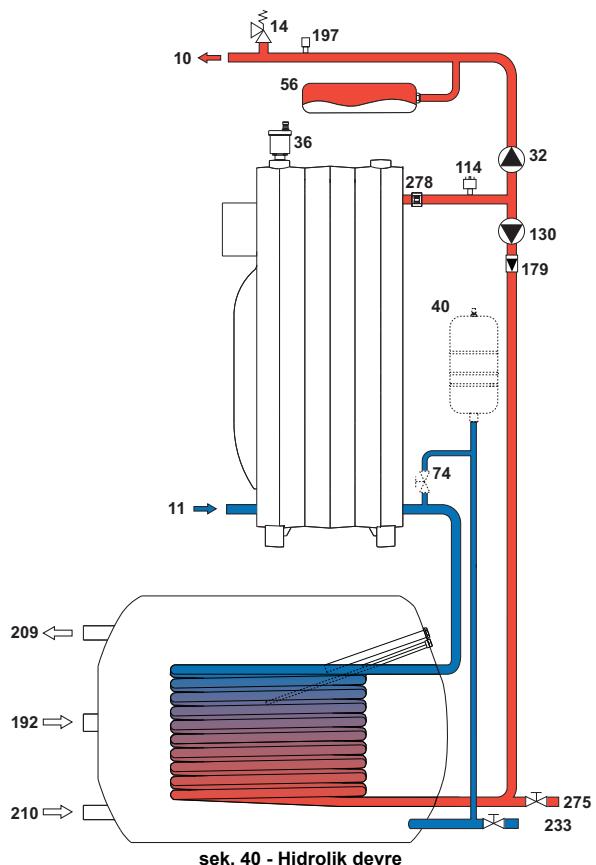A Kombi yük kayıpları

5.2 Hidrolik devre

5.4 Teknik veriler tablosu


Veri	Birim	Değer	
Model		ATLAS 25 K 100 UNIT	
Eleman sayısı	n°	3	
Isıt. maks. termik kapasitesi (Hs)	kW	28.4	
Isıt. maks. termik kapasitesi (Hi)	kW	26.6	(Q)
Isıt. min. termik kapasitesi (Hs)	kW	22.4	
Isıt. min. termik kapasitesi (Hi)	kW	21.0	(Q)
Isıtma maks. termik gücü (80-60°C)	kW	25.0	(P)
Isıtma min. termik gücü (80-60°C)	kW	20.0	(P)
Sıcak su maks. termik kapasitesi (Hs)	kW	28.3	
Sıcak su maks. termik kapasitesi (Hi)	kW	26.6	(Q)
Sıcak su min. termik kapasitesi (Hs)	kW	22.4	
Sıcak su min. termik kapasitesi (Hi)	kW	21.0	(Q)
Sıcak su maks. termik gücü (80-60°C)	kW	25.0	(P)
Sıcak su min. termik gücü (80-60°C)	kW	20.0	(P)
Verim Pmax (80-60°C) (Hs)	%	88.0	
Verim Pmax (80-60°C) (Hi)	%	93.7	
Verim Pmin (80-60°C) (Hs)	%	89.1	
Verim Pmin (80-60°C) (Hi)	%	94.9	
Verim %30 (Hs)	%	92.0	
Verim %30 (Hi)	%	98.0	
Isıtında maksimum çalışma basıncı	bar	6	(PMS)
Isıtında minimum çalışma basıncı	bar	0.8	
Isıtma maks. sıcaklığı	°C	110	(tmax)
Isıtma suyu kapasitesi	litre	21	
Isıtma genleşme tankı kapasitesi	litre	10	
Isıtma genleşme tankı ön-dolum basıncı	bar	1	
Sıcak su üretimi için maks. çalışma basıncı	bar	9	(PMW)
Sıcak su üretimi için min. çalışma basıncı	bar	0.1	
Kazan kapasitesi	litre	90	
Sıcak su genleşme tankı kapasitesi	litre	4	
Sıcak su kapasitesi Δt 30°C	l/10 dak.	195	
Sıcak su kapasitesi Δt 30°C	l/sa	750	
Koruma derecesi	IP	X0D	
Besleme gerilimi	V/Hz	230/50	
Isıtma devresi çekilen elektrik gücü	W	195	
Sıcak su devresi çekilen elektrik gücü	W	195	
Böş ağırlık	kg	225	
Yanma odası uzunluğu	mm	350	
Yanma odası çapı	mm	300	
Duman kısmı yük kaybı	mbar	0.11	

Scheda prodotto ErP

MODELLO: ATLAS 25 K 100 UNIT

Marchio: FERROLI			
Caldaia a condensazione: NO			
Caldaia a bassa temperatura (**): SI			
Caldaia di tipo B1: NO			
Apparecchio di riscaldamento misto: SI			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valore
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente			B
Potenza termica nominale	Pn	kW	25
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_s	%	86
Potenza termica utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P4	kW	25,0
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P1	kW	7,8
Efficienza utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η_4	%	88,0
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η_1	%	92,0
Consumo ausiliario di elettricità			
A pieno carico	elmax	kW	0,150
A carico parziale	elmin	kW	0,069
In modo Standby	PSB	kW	0,005
Altri elementi			
Dispersione termica in standby	Pstby	kW	0,105
Consumo energetico del bruciatore di accensione	Pign	kW	0,000
Consumo energetico annuo	QHE	GJ	83
Livello della potenza sonora all'interno	LWA	dB	62
Emissioni di ossidi di azoto	NOx	mg/kWh	139
Per gli apparecchi di riscaldamento misti			
Profilo di carico dichiarato			XL
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua			B
Consumo giornaliero di energia elettrica	Qelec	kWh	0,262
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	55
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	65
Consumo giornaliero di combustibile	Qfuel	kWh	31,864

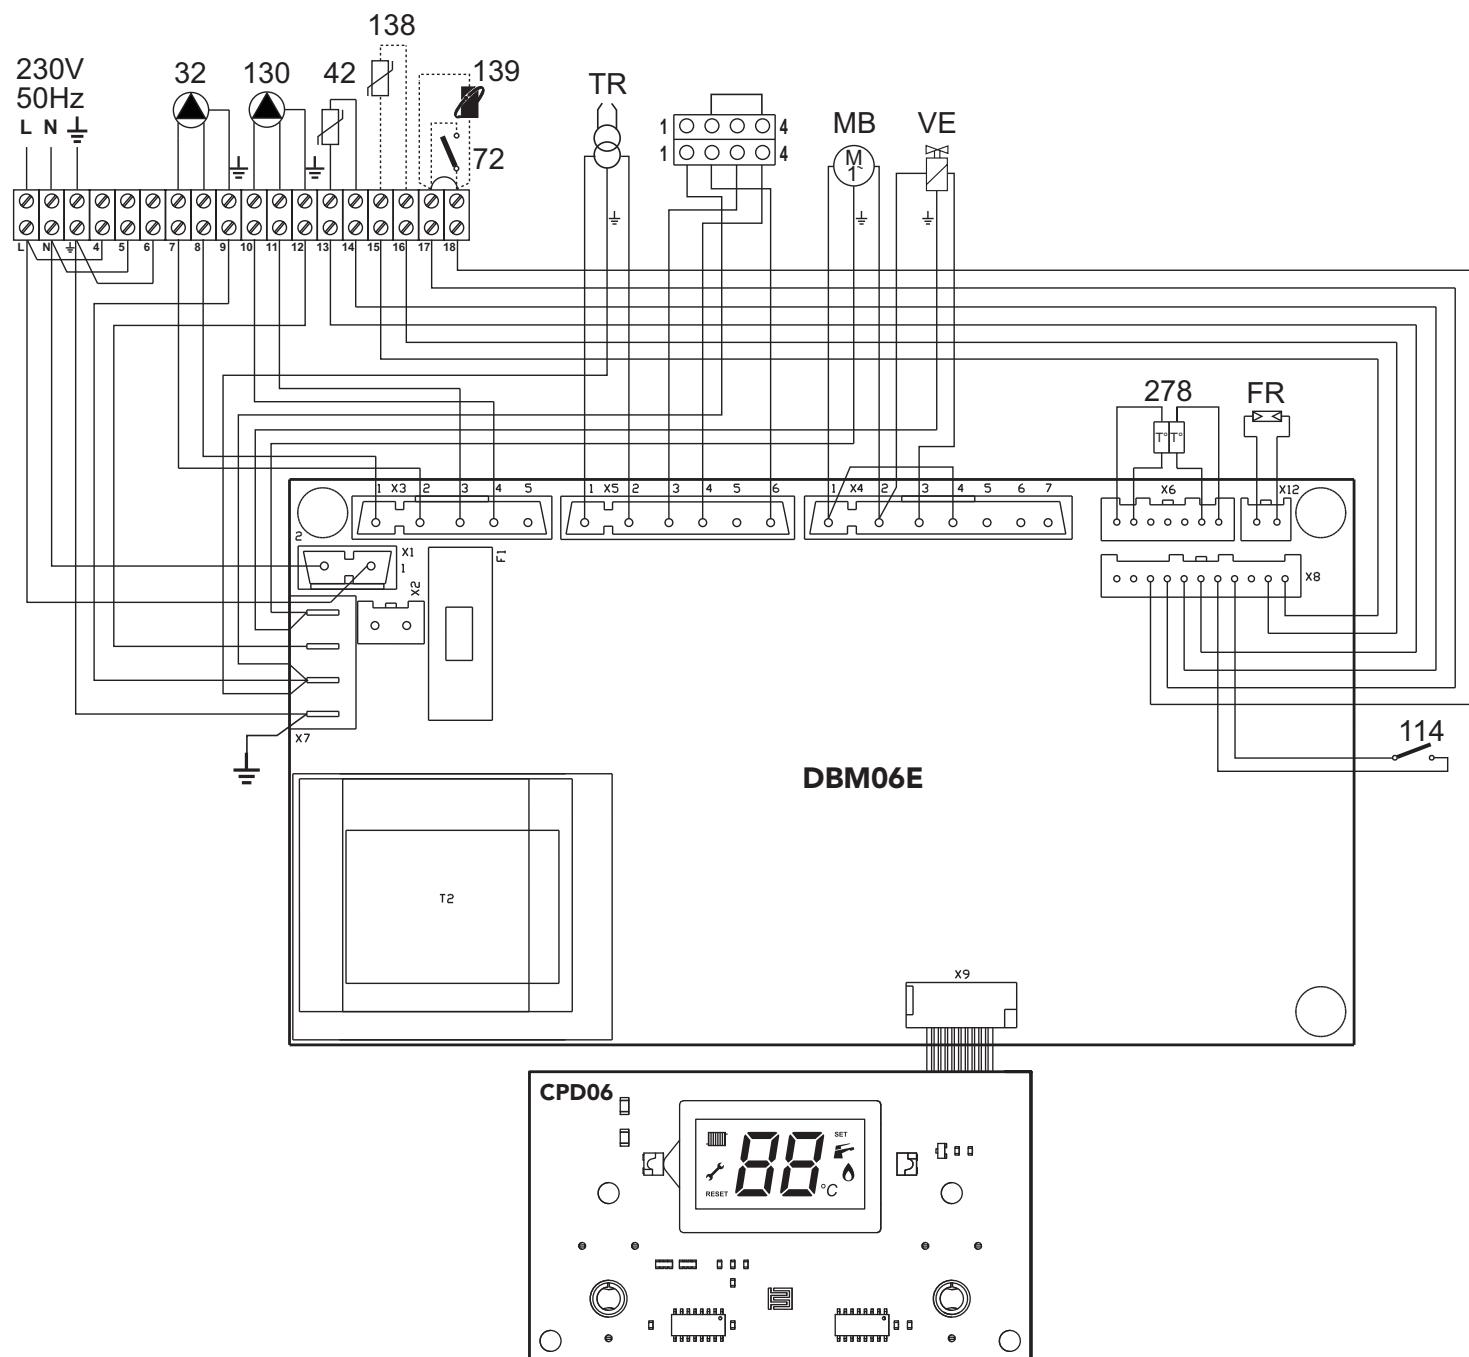5.5 Elektrik şeması



Şek. 43 - Elektrik şeması

- 32 Isıtma sirkülatörü
- 42 Sıcak su ısı sensörü
- 72 Ortam termostatı (opsiyonel)
- 114 Su presostatı
- 130 Kazan sirkülatörü
- 138 Harici sensör (opsiyonel)
- 139 Uzaktan zamanlayıcı kumanda (opsiyonel)
- 278 Çift sensör (Emniyet + Isıtma)
- TR Ateşleme transformatörü
- FR Foto-rezistans
- MB Brülör motoru
- VE Elektromanyetik valf

1. GENERAL WARNINGS

- Carefully read and follow the instructions contained in this instruction booklet.
- After boiler installation, inform the user regarding its operation and give him this manual, which is an integral and essential part of the product and must be kept with care for future reference.
- Installation and maintenance must be carried out by professionally qualified personnel, in compliance with the current regulations and according to the manufacturer's instructions. Do not carry out any operation on the sealed control parts.
- Incorrect installation or inadequate maintenance can result in damage or injury. The Manufacturer declines any liability for damage due to errors in installation and use, or failure to follow the instructions.
- Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the unit from the electrical power supply using the switch and/or the special cut-off devices.
- In case of a fault and/or poor operation, deactivate the unit and do not try to repair it or directly intervene. Contact professionally qualified personnel. Any repair/replacement of the products must only be carried out by qualified personnel using original replacement parts. Failure to comply with the above could affect the safety of the unit.
- This unit must only be used for its intended purpose. Any other use is deemed improper and therefore hazardous.
- The packing materials are potentially hazardous and must not be left within the reach of children.
- The unit must not be used by people (including children) with limited physical, sensory or mental abilities or without experience and knowledge of it, unless instructed or supervised in its use by someone responsible for their safety.
- The unit and its accessories must be appropriately disposed of, in compliance with the current regulations.
- The images given in this manual are a simplified representation of the product. In this representation there may be slight and insignificant differences with respect to the product supplied.

2. OPERATING INSTRUCTIONS

2.1 Introduction

Dear Customer,

Thank you for choosing a FERROLI boiler featuring advanced design, cutting-edge technology, high reliability and quality construction. Please read this manual carefully since it provides important information on safe installation, use and maintenance.

ATLAS 25 K 100 UNIT is a high-efficiency heat generator for heating and domestic hot water production, suitable for operation with oil burners. The boiler shell consists of cast-iron elements, assembled with double cones and steel stays placed over a quick storage domestic hot water tank, vitrified and protected against corrosion by a magnesium anode.

2.2 Control panel

Panel

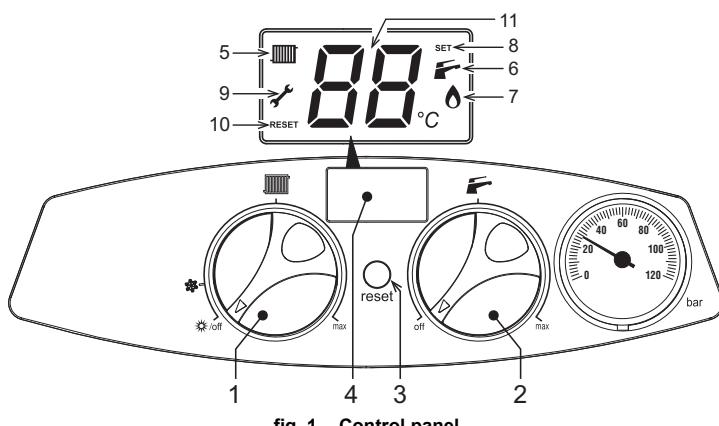


fig. 1 - Control panel

Panel legend

- | | |
|------|---|
| 1 = | "Summer/Winter/Off" switching and system temperature adjustment |
| 2 = | DHW temperature adjustment and off |
| 3 = | Reset - "Economy/Comfort" multifunction button |
| 4 = | Display |
| 5 = | Heating mode |
| 6 = | DHW mode |
| 7 = | Comfort mode - Burner lit |
| 8 = | Comfort mode |
| 9 = | Fault |
| 10 = | Fault reset required |
| 11 = | Multifunction |

Indication during operation

Heating

A heating demand (generated by the Room Thermostat or Remote Timer Control) is indicated by activation of the radiator (detail 5 - fig. 1).

The multifunction display (detail 11 - fig. 1) shows the heating sensor temperature.

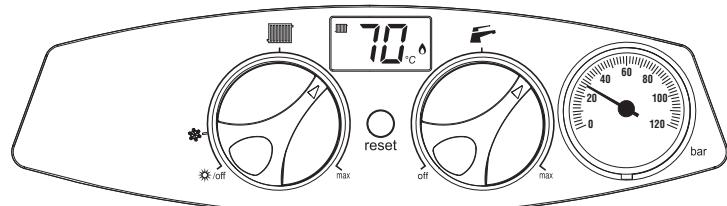


fig. 2

Domestic hot water (DHW)

A DHW demand (generated by drawing hot water) is indicated by activation of the tap (detail 6 - fig. 1).

The multifunction display (detail 11 - fig. 1) shows the heating sensor temperature.

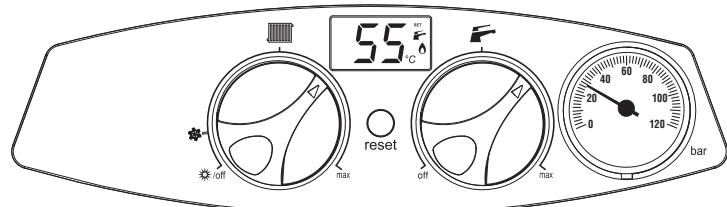


fig. 3

Exclude hot water storage tank (economy)

Hot water storage tank temperature maintaining/heating can be excluded by the user. If excluded, domestic hot water will not be delivered.

When the hot water tank heating is on (default setting), the comfort symbol (detail 8 - fig. 1).

The hot water tank can be deactivated by the user (ECO mode) by pressing the reset button (detail 3 - fig. 1). The comfort symbol (detail 8 - fig. 1) is activated and the display will show "EC" (eco) for 3 seconds.

To activate the comfort mode, press the reset button again. The comfort symbol is activated and the display will show "CO" (comfort) for 3 seconds.

2.3 Lighting and shutdown

Boiler not electrically powered

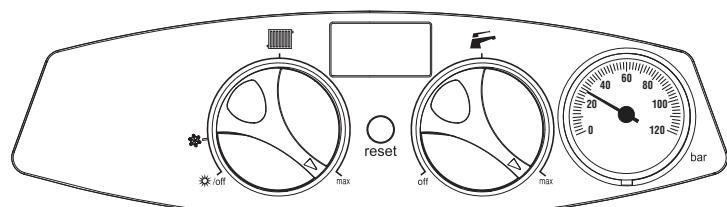


fig. 4 - Boiler not electrically powered



The antifreeze system does not work when the power and/or gas to the unit are turned off. To avoid damage caused by freezing during long shutdowns in winter, it is advisable to drain all water from the boiler, the DHW circuit and the heating system water; or drain just the DHW circuit and add a suitable antifreeze to the heating system, as prescribed in sec. 3.3.

Boiler lighting

- Open the fuel shut-off valves.
- Switch on the power to the unit.

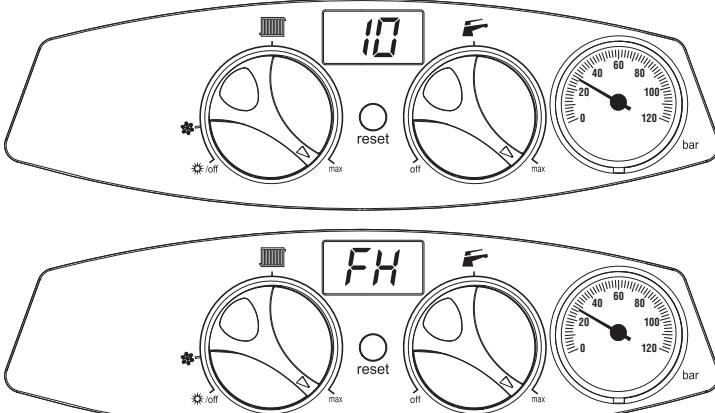


fig. 5 - Boiler lighting

- For the following 120 seconds the display will show FH which identifies the heating system air venting cycle.
- During the first 5 seconds the display will also show the card software version.
- When the message FH disappears, the boiler is ready to operate automatically whenever domestic hot water is drawn or in case of a room thermostat demand.

Turning the boiler off

Turn both knobs (details 1 and 2 - fig. 1) to minimum.

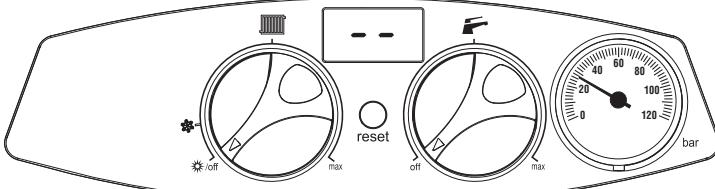


fig. 6 - Turning the boiler off

When the boiler is turned off, the PCB is still powered.

Domestic hot water and heating are disabled. The frost protection system remains activated.

To turn the boiler on again, turn both knobs (details 1 and 2 - fig. 1) to the desired temperature.

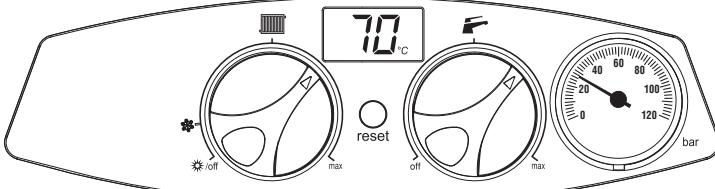


fig. 7

The boiler will be immediately ready to operate whenever domestic hot water is drawn or in case of a room thermostat demand.

2.4 Adjustments

Summer/Winter Switchover

Turn the Heating knob (detail 1 - fig. 1).

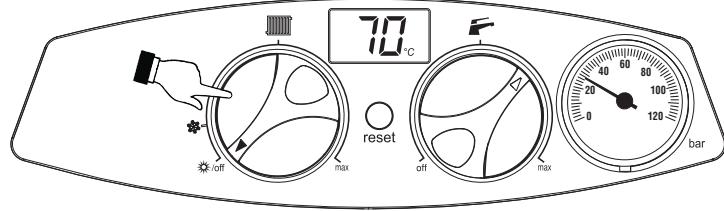


fig. 8

The boiler will only deliver domestic hot water. The frost protection system remains activated.

To deactivate the Summer (Winter) mode, turn the Heating knob (detail 1 - fig. 1) to the desired temperature.

Heating temperature adjustment

Operate the Heating knob (detail 1 - fig. 1) to adjust the temperature from a min. of 30°C to a max. of 80°C.

It is advisable not to operate the boiler below 45°C.

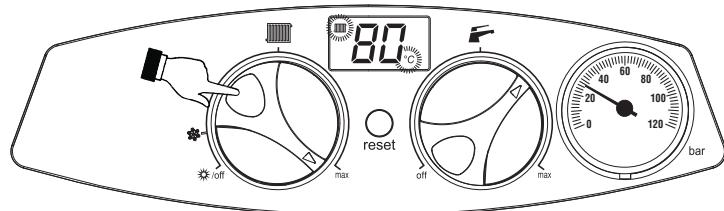


fig. 9

DHW temperature adjustment

Operate the DHW knob (detail 2 - fig. 1) to adjust the temperature from a min. of 10°C to a max. of 65°C.

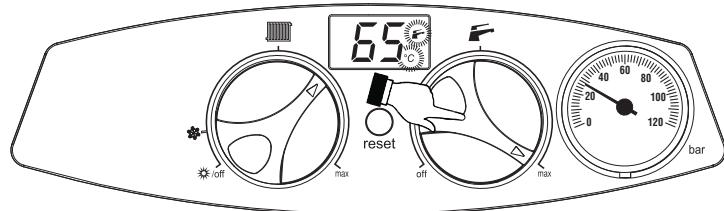


fig. 10

Room temperature adjustment (with optional room thermostat)

Using the room thermostat, set the temperature desired in the rooms. If the room thermostat is not installed the boiler will keep the heating system at its setpoint temperature.

Room temperature adjustment (with optional remote timer control)

Using the remote timer control, set the temperature desired in the rooms. The boiler unit will set the system water according to the required room temperature. For information on the remote timer control, please refer to its user's manual.

Sliding Temperature

When the optional external probe is installed the boiler adjustment system works with "Sliding Temperature". In this mode, the heating system temperature is regulated according to weather conditions, to ensure the high comfort and energy efficiency throughout the year. In particular, as the outside temperature increases the system delivery temperature decreases according to a specific "compensation curve".

With the Sliding Temperature adjustment, the temperature set with the heating knob (detail 3 - fig. 1) becomes the maximum system delivery temperature. It is advisable to set a maximum value to allow system adjustment throughout its useful operating range.

The boiler must be adjusted at the time of installation by qualified personnel. However, the user can make any further adjustments necessary to optimise comfort levels.


Compensation curve and curve offset

Press the reset button (detail 6 - fig. 1) for 5 seconds to access the "Sliding temperature" menu; the display shows "CU" flashing.

Pressing the **reset button** (detail 3 - fig. 1) displays the actual compensation curve (fig. 11) which can be modified with the **DHW** knob (detail 2 - fig. 1).


Adjust the desired curve from 1 to 10 according to the characteristic (fig. 13), then press the **reset button** (detail 3 - fig. 1).

By setting the curve to 0, the sliding temperature adjustment is disabled.

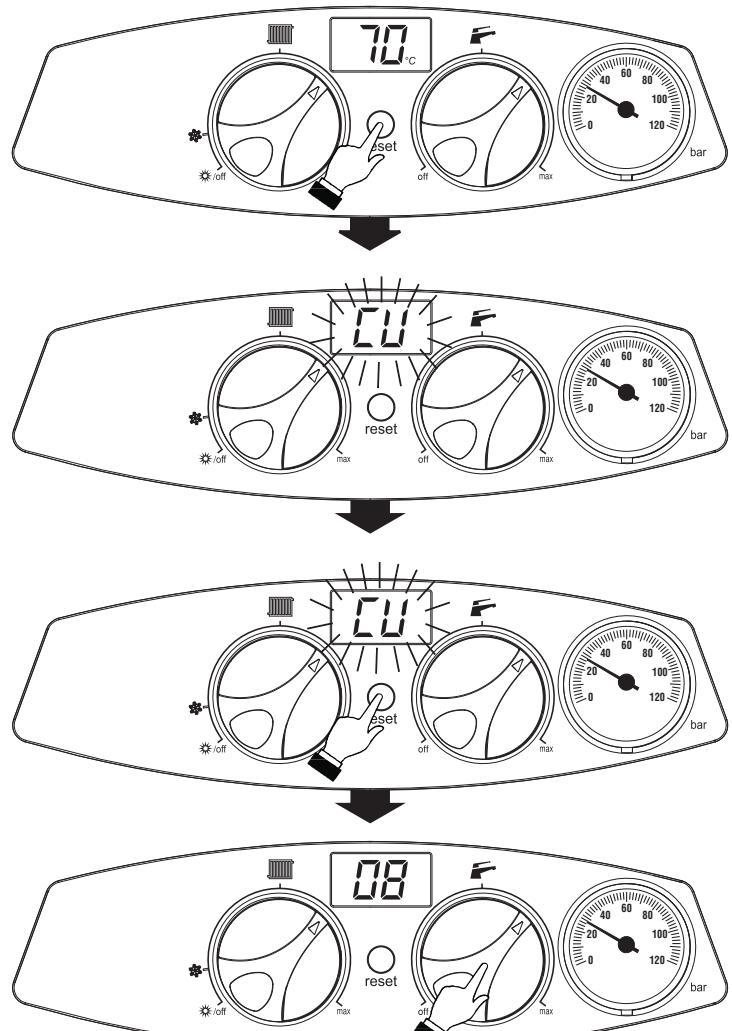**fig. 11 - Compensation curve**



Turning the heating knob (detail 1 - fig. 1) displays "OF" flashing.

Pressing the **Reset button** (detail 3 - fig. 1) displays the actual curve offset (fig. 12) which can be modified with the **DHW** knob (detail 2 - fig. 1), then press the **reset button** (detail 3 - fig. 1).

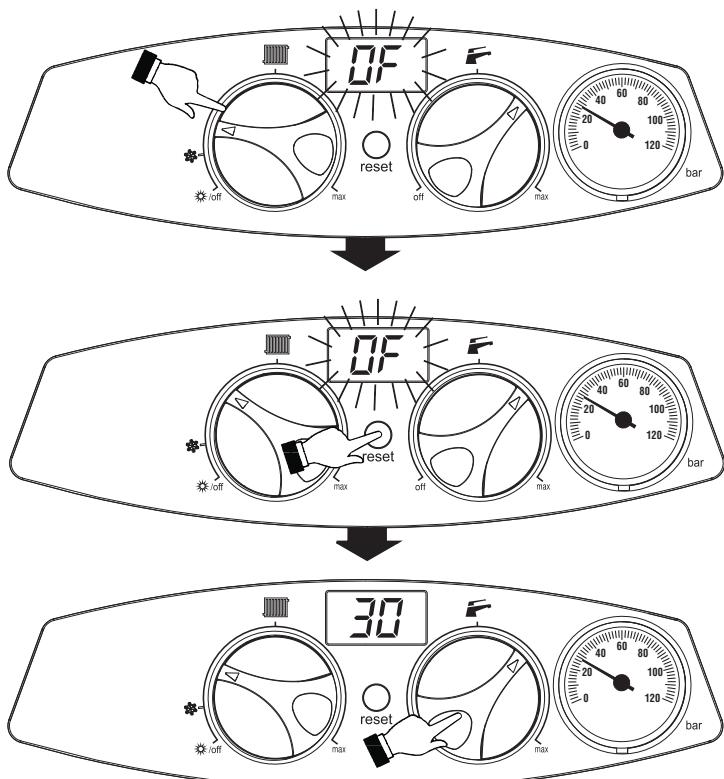**fig. 12 - Parallel curve offset**

Turn the heating knob (detail 1 - fig. 1) and then press the **Reset button** (detail 3 - fig. 1) for 5 seconds to exit the parallel curve adjustment mode.

If the room temperature is lower than the desired value, it is advisable to set a higher order curve and vice versa. Proceed by increasing or decreasing in steps of one and check the result in the room.

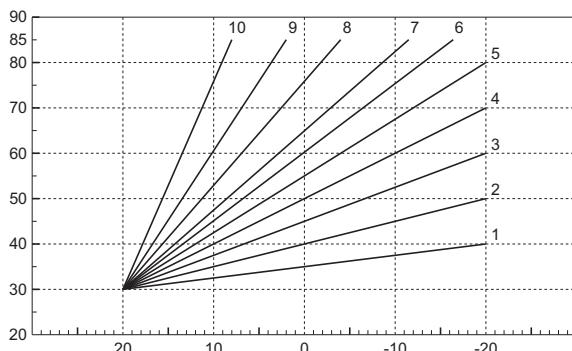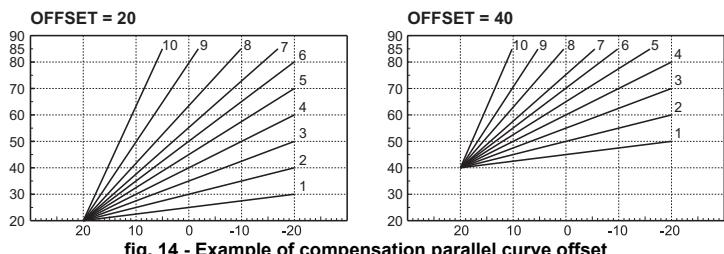**fig. 13 - Compensation curves****fig. 14 - Example of compensation parallel curve offset**

Adjustments from Remote Timer Control

If the boiler is connected to the Remote Timer Control (optional), the previously described adjustments are managed as described in table 1.

Table. 1

Heating temperature adjustment	Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler control panel.
DHW temperature adjustment	Adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler control panel.
Summer/Winter Switchover	Summer mode has priority over a possible Remote Timer Control heating demand.
Eco/Comfort selection	On disabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler selects Economy mode. In this condition, the eco/comfort function from the control panel is disabled.
	By enabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler selects Comfort mode. In this condition, the eco/comfort function can be selected from the boiler control panel.
Sliding Temperature	Both the Remote Timer Control and the boiler card manage Sliding Temperature adjustment: Sliding Temperature overrides the boiler card.

System water pressure adjustment

The filling pressure read on the system water gauge with the system cold must be approx. 1.0 bar.

Operating the filling cock (if installed), bring the system pressure to a value above 1.0 bar.

Always close the filling cock at the end of the operation.

Filling cock and DHW expansion vessel kit

A kit comprising a filling cock and DHW expansion vessel is available on request.

The cock must be installed respecting the direction of the arrow.

When installed, operate the filling cock to bring the system pressure to a value above 1.0 bar.

Once the system pressure is restored, the boiler will activate the 120-second air venting cycle indicated on the display by FH.

3. INSTALLATION

3.1 General Instructions

BOILER INSTALLATION MUST ONLY BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL, IN ACCORDANCE WITH ALL THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS TECHNICAL MANUAL, THE PROVISIONS OF CURRENT LAW, THE PRESCRIPTIONS OF NATIONAL AND LOCAL STANDARDS AND THE RULES OF PROPER WORKMANSHIP.

3.2 Place of installation

The boiler unit must be installed in a specific room with ventilation openings to the outside as prescribed by current regulations. If there are several burners or suction units that can work together in the same room, the ventilation openings must be sized for simultaneous operation of all the units. The place of installation must be free of flammable materials or objects, corrosive gases, powders or volatile substances that, conveyed by the burner fan, can obstruct the internal lines of the burner or the combustion head. The room must be dry and not exposed to rain, snow or frost.

If the unit is enclosed in a cabinet or mounted alongside, a space must be provided for removing the casing and for normal maintenance operations.

3.3 Plumbing connections

Important

The heating capacity of the unit must be previously established by calculating the building's heat requirement according to the current regulations. The system must be provided with all the components for correct and regular operation. It is advisable to install shutoff valves between the boiler and heating system allowing the boiler to be isolated from the system if necessary.

The safety valve outlet must be connected to a funnel or collection pipe to prevent water spouting onto the floor in case of overpressure in the heating circuit. Otherwise, if the discharge valve cuts in and floods the room, the boiler manufacturer cannot be held liable.

Do not use the water system pipes to earth electrical appliances.

Before installation, flush all the pipes of the system thoroughly to remove any residuals or impurities that could affect proper operation of the unit.

Carry out the relevant connections according to the diagram in cap. 5 and the symbols given on the unit.

Install on the cold water inlet the safety check valve "A" (see fig. 15) supplied with the boiler. Respect the direction of the arrow on the valve.

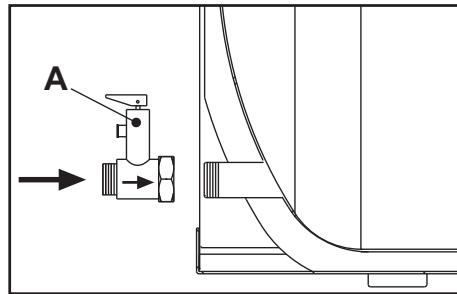


fig. 15 - Safety check valve installation

Install on the system delivery the non-return valve "A" (see fig. 16) supplied with the boiler, interposing the gasket "B". Respect the direction of the arrow on the valve.

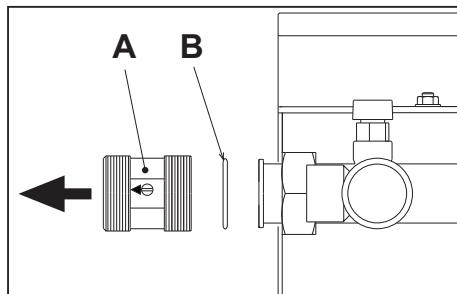


fig. 16 - Non-return valve installation

High efficiency hot water tank circulating pump

For proper operation of the boiler ATLAS 25 K 100 UNIT, the speed selector (see fig. 17) must be set to position III.

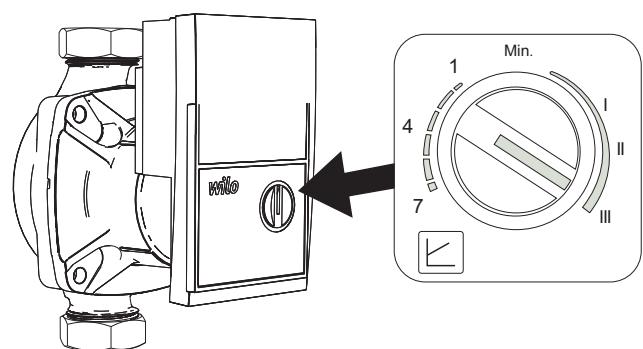


fig. 17

High efficiency heating circulating pump

The factory setting is suitable for all installations; however a different operation strategy can be set, depending on the characteristics of the system.

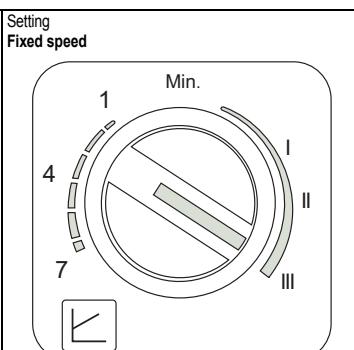
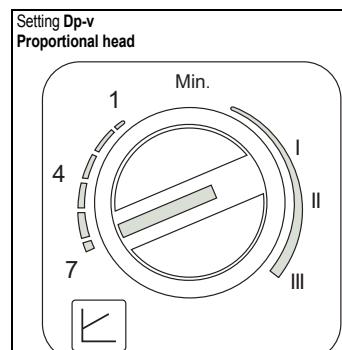


fig. 18

fig. 19

- Proportional Head Dp-v setting (fig. 18)

The circulating pump head will be automatically reduced with the decrease in flow rate required by the system. This setting is optimum for systems with radiators (2 pipes or single pipe) and/or thermostatic valves.

The strong points are the reduction in power consumption with the decrease in system demand and reduction of noise in radiators and/or thermostatic valves. The operating range is from min. (1) to max. (7).

- Setting Fixed speed (fig. 19)

The circulating pump does not modulate its power. The operating principle is that of conventional 3-speed circulating pumps (with a reduction in power consumption compared to them). The operating range goes from speed 1 (I) to speed 3 (III).

Water system characteristics

In the presence of water harder than 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO₃), use suitably treated water in order to avoid possible scaling in the boiler. Treatment must not reduce the hardness to values below 15° Fr (Decree 236/88 for uses of water intended for human consumption). Treatment of the water used is indispensable in case of very large systems or with frequent introduction of replenishing water in the system.

! If water softeners are installed at the boiler cold water inlet, make sure not to reduce the water hardness too much, as this could cause early deterioration of the magnesium anode in the hot water tank.

Antifreeze system, antifreeze fluids, additives and inhibitors

The boiler is equipped with an antifreeze system that turns on the boiler in heating mode when the system delivery water temperature falls under 6°C. The device will not come on if the electricity and/or gas supply to the unit are cut off. If it becomes necessary, it is permissible to use antifreeze fluid, additives and inhibitors only if the manufacturer of these fluids or additives guarantees they are suitable for this use and cause no damage to the heat exchanger or other components and/or materials of the boiler unit and system. It is prohibited to use generic antifreeze fluid, additives or inhibitors that are not expressly suited for use in heating systems and compatible with the materials of the boiler unit and system.

3.4 Burner connection

The burner is equipped with flexible pipes and a filter for connection to the oil feed line. Run the flexible pipes out of the back and install the filter as indicated in fig. 20.

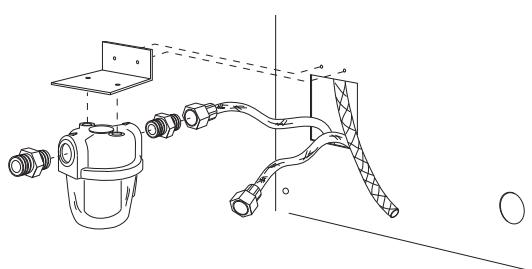


fig. 20 - Fuel filter installation

The oil feed circuit must be made according to one of the following diagrams, without exceeding the pipe lengths (LMAX) given in the table.

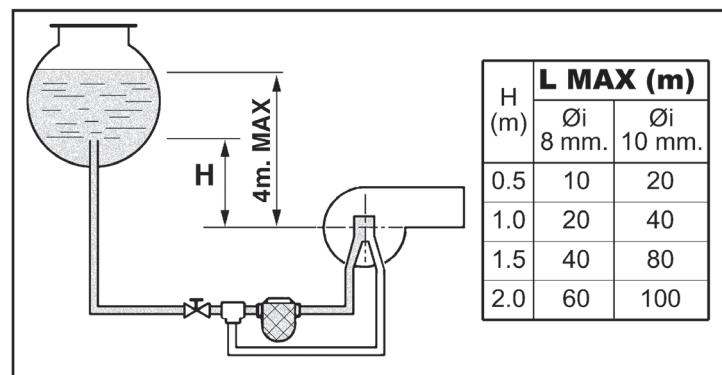


fig. 21 - Gravity feed

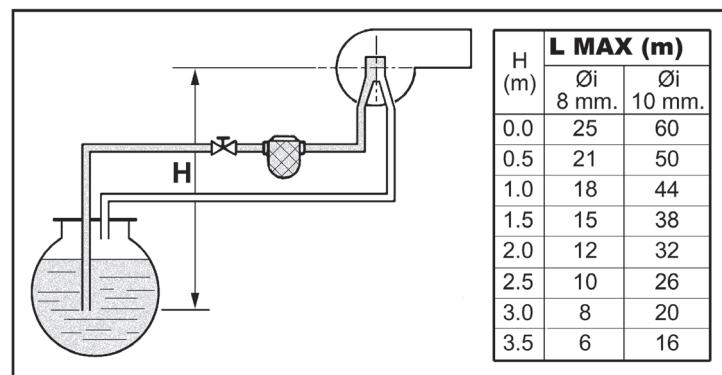


fig. 22 - Suction feed

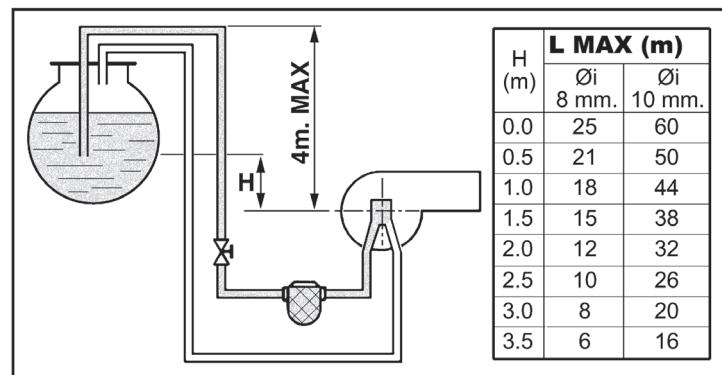


fig. 23 - Siphon feed

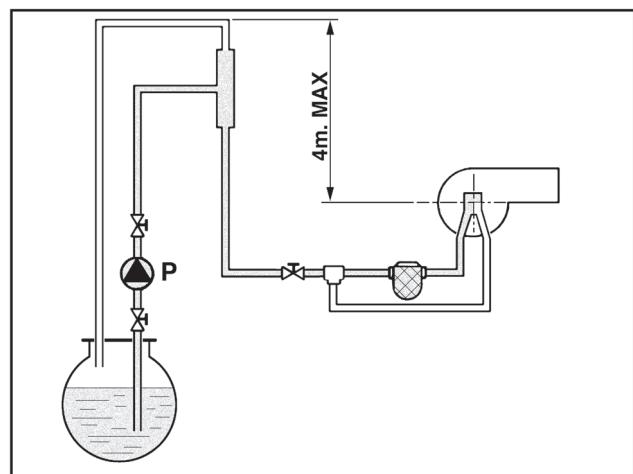


fig. 24 - Ring feed

3.5 Electrical connections**Connection to the electrical grid**

! The unit's electrical safety is only guaranteed when correctly connected to an efficient earthing system executed according to current safety standards. Have the efficiency and suitability of the earthing system checked by professionally qualified personnel. The manufacturer is not responsible for any damage caused by failure to earth the system. Also make sure that the electrical system is adequate for the maximum power absorbed by the unit, as specified on the boiler dataplate.

The boiler is prewired and provided with a Y-cable and plug for connection to the electricity line. The connections to the grid must be made with a permanent connection and equipped with a bipolar switch whose contacts have a minimum opening of at least 3 mm, interposing fuses of max. 3A between the boiler and the line. It is important to respect the polarities (LINE: brown wire / NEUTRAL: blue wire / EARTH: yellow-green wire) in making connections to the electrical line. During installation or when changing the power cable, the earth wire must be left 2 cm longer than the others.

! The user must never change the unit's power cable. If the cable gets damaged, switch off the unit and have it changed solely by professionally qualified personnel. If changing the electric power cable, use solely "HAR H05 VV-F" 3x0.75 mm² cable with a maximum outside diameter of 8 mm.

Room thermostat (optional)

! IMPORTANT: THE ROOM THERMOSTAT MUST HAVE VOLTAGE-FREE CONTACTS. CONNECTING 230 V TO THE ROOM THERMOSTAT TERMINALS WILL PERMANENTLY DAMAGE THE ELECTRONIC BOARD.

When connecting time controls or a timer, do not take the power supply for these devices from their breaking contacts. Their power supply must be by means of direct connection from the mains or with batteries, depending on the kind of device.

Accessing the electrical terminal block

Undo the two screws "A" located on the top part of the control panel and remove the cover.

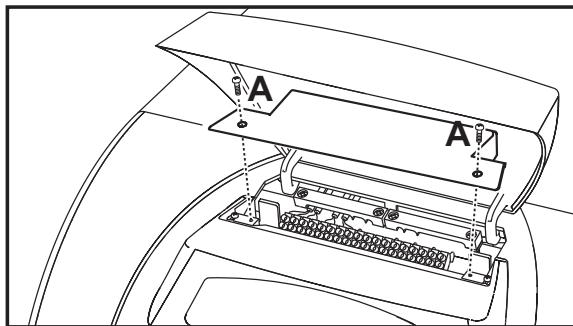


fig. 25 - Accessing the terminal board

3.6 Connection to the flue

The unit must be connected to a flue designed and built in compliance with the current regulations. The pipe between the boiler and flue must be made from material suitable for the purpose, i.e. heat and corrosion resistant. Ensure the seal at the joints.

4. SERVICE AND MAINTENANCE

All adjustment, conversion, commissioning and maintenance operations described below must only be carried out by Qualified Personnel (meeting the professional technical requirements of current regulations) such as the personnel of the Local After-Sales Technical Service.

FERROLI declines any liability for damage and/or injury caused by unqualified and unauthorised persons tampering with the unit.

4.1 Adjustments**TEST mode activation**

Press the Reset button (detail 3 - fig. 1) 3 times in 3 seconds to activate the TEST mode. The boiler lights irrespective of the heating or hot water demand.

The heating symbol (detail 5 - fig. 1) and DHW symbol (detail 6 - fig. 1) flash on the display.

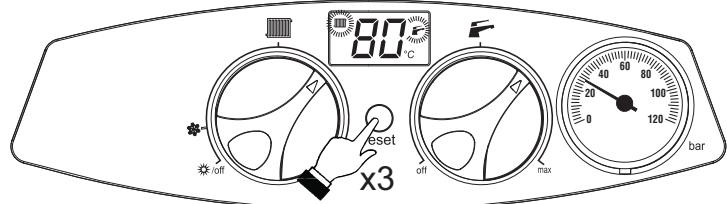


fig. 26 - TEST Mode

To deactivate TEST mode, repeat the activation sequence.

The TEST mode is automatically disabled in any case after 15 minutes.

Burner adjustment

The burner is factory-set as given in table 2. The burner can be set to a different power by adjusting the pump pressure, nozzle, head and air setting as described in the following paragraphs. In any case, the new power setting must come within the boiler's nominal working range. After making any adjustments, use a combustion analyser to check that the CO₂% in the fumes is between 11% and 12%.

Table. 2 - Burner adjustment

Heating capacity	Burner model	Burner capacity	Nozzle			Pump pressure	Head adjustment	Air adjustment
			kW	kg/h	US Gall/h			
28.3	SUN G6	2.24	0.60	60°	35601540	9	19	8

Oil nozzle delivery table

table 3 indicates the oil deliveries (in kg/h) as the pump and nozzle pressure changes.

N.B. - The values given in the table are approximate, since the nozzle deliveries can vary by ± 5%. Also, for burners with a preheater, the fuel flow rate decreases by approximately 10%.

Table. 3

NOZZLE G.P.H.	Pump pressure kg/cm ²							
	8	9	10	11	12	13	14	
0.40	1.36	1.44	1.52	1.59	1.67	1.73	1.80	
0.50	1.70	1.80	1.90	1.99	2.08	2.17	2.25	
0.60	2.04	2.16	2.28	2.39	2.50	2.60	2.70	
0.65	2.21	2.34	2.47	2.59	2.71	2.82	2.92	
0.75	2.55	2.70	2.85	2.99	3.12	3.25	3.37	
0.85	2.89	3.06	3.23	3.39	3.54	3.68	3.82	
1.00	3.40	3.61	3.80					
Delivery at nozzle outlet in kg/h								

Pump pressure adjustment

The pump pressure is factory set for optimum operation and should not normally be changed. However, if special needs require a different pressure, after applying the pressure gauge and lighting the burner turn the adjustment screw "6" indicated in fig. 28. It is anyhow recommended to keep within the range of 10 - 14 bar

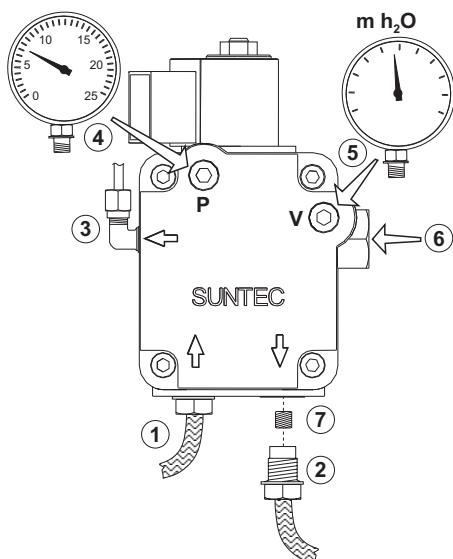


fig. 27 - SUNTEC pump

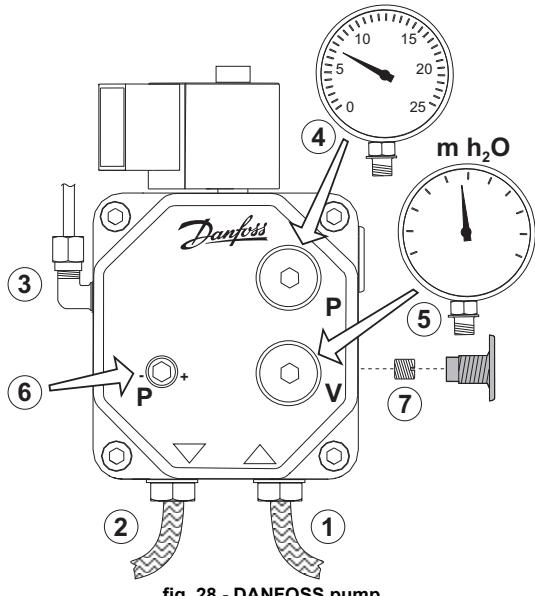


fig. 28 - DANFOSS pump

1. Inlet (suction)
2. Return
3. Outlet to nozzle
4. Pressure gauge connection
5. Vacuum gauge connection
6. Adjustment screw
7. By-pass screw

Head and air shutter

Adjust the head and air flow rate according to the burner power as indicated in fig. 29

Turn the head adjustment screw **B** (fig. 30) clockwise or anticlockwise until the mark on rod **A** (fig. 30) coincides with the pointer.

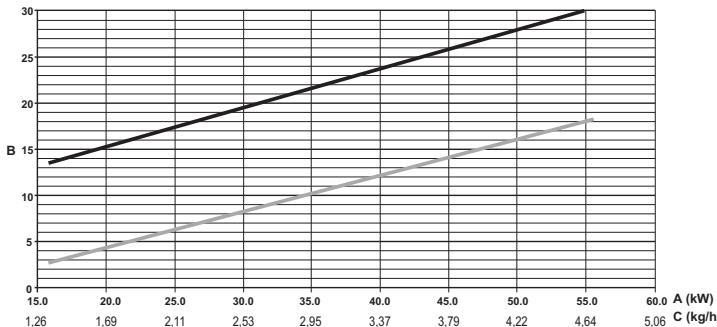


fig. 29 - Burner adjustments graph Prodotto_Gr1

- | | |
|----------|--------------------|
| A | Power |
| B | Adjustment pointer |
| C | Oil flow rate |
| | "L" head (mm) |
| | Air |

To adjust the air flow, turn screw **C** (fig. 30) after loosening nut **D**. After making the adjustment, tighten nut **D**.

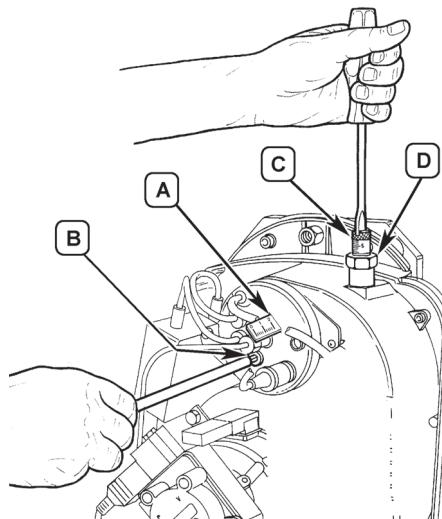


fig. 30 - Burner adjustment

Position of electrodes - baffle

After fitting the nozzle, check correct positioning of the electrodes and baffle, according to the values given below. It is advisable to check the values after every operation on the head.

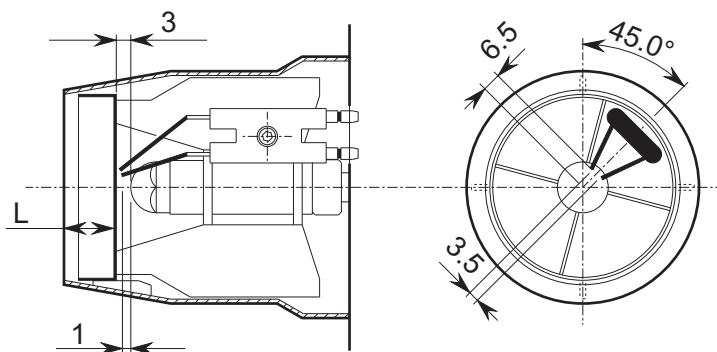


fig. 31 - Electrode - baffle position

4.2 Commissioning



Checks to be done at first lighting, and after all maintenance operations that involved disconnection from the systems or work on safety devices or parts of the boiler:

Before lighting the boiler

- Open any on-off valves between the boiler and the systems.
- Check the tightness of the fuel system.
- Check the pre-filling of the expansion tank
- Fill the water system and make sure that all air contained in the boiler and the system has been vented by opening the air vent valve on the boiler and any vent valves on the system.
- Make sure there are no water leaks in the system, hot water circuits, connections or boiler.
- Make sure the electrical system is properly connected and the earth system works properly.
- Make sure there are no flammable liquids or materials in the immediate vicinity of the boiler.
- Fit the pressure gauge and the vacuum gauge on the pump (remove after starting of the burner).
- open the gate valves along the diesel pipe

Lighting

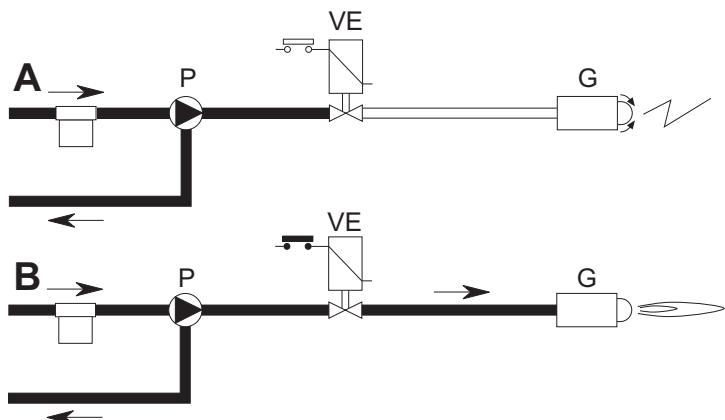


fig. 32 - Starting

A

When the thermostatic line closes, the burner motor starts turning together with the pump: all the oil sucked is sent to the return. The burner blower and the ignition transformer are also working, therefore the following stages are carried out:

- firebox prevention.
- prewash of a part of the oil circuit.
- preignition, with discharge between electrode tips.

B

At the end of prewash, the unit opens the electromagnetic valve: the oil reaches the nozzle, where it is finely sprayed.

Its contact with the discharge between the electrode tips creates the flame.

The safety time begins simultaneously.

Unit cycle

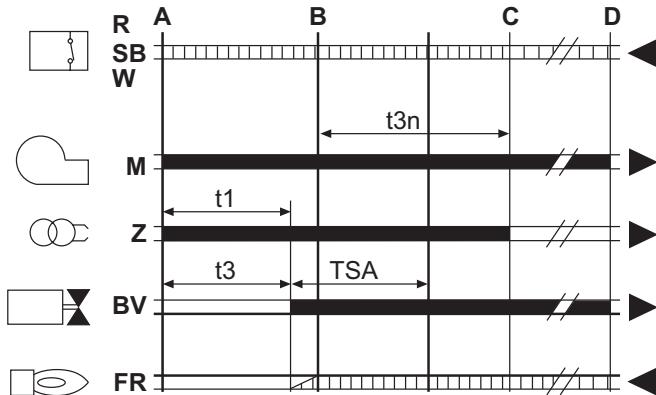


fig. 33 - Unit cycle

R-SB-W Thermostats/Pressure switches

M Burner motor

Z Ignition transformer

BV Electromagnetic valve

FR Photoresistance

A' Beginning of ignition with pre-heater

A Beginning of ignition without pre-heater

B Flame present

C Normal operation

D Adjustment stop (TA-TC)

t1 Pre-ventilation time

TSA	Safety time
t3	Pre-ignition time
t3n	Post-ignition time
tw	Preheating time
	Output signals from the unit
	Necessary input signals

Checks during operation

- Ignite the appliance as described in sec. 2.3.
- Check that the fuel circuit and water systems are airtight.
- Check the efficiency of the flue and air-fume ducts while the boiler is working.
- Check that the water is circulating properly between the boiler and the systems.
- Check the proper ignition of the boiler by performing various tests, turning it on and off with the room thermostat or remote control.
- Check that the burner door and fume chamber are tight.
- Check that the burner works properly.
- Analyse the combustion (with the boiler unit stable) and check that the content of CO₂ in the fumes is between 11% and 12%.
- Check the parameters are programmed correctly and perform any required customization (compensation curve, power, temperatures, etc.).

4.3 Maintenance

Periodical check

To ensure proper operation of the unit, have it checked yearly by qualified personnel, providing for the following:

- The control and safety devices must function correctly.
- The fume exhaust circuit must be perfectly efficient.
- Make sure there are no obstructions or dents in the fuel supply and return pipes.
- Clean the fuel intake line filter.
- Check correct fuel consumption
- Clean the combustion head in the fuel outlet zone, on the turbulence disc.
- Leave the burner operating at max. for about ten minutes, then analyse the combustion, checking:
 - Correct setting of all the elements specified in this manual
 - Fume temperatures at the flue
 - CO₂ percentage content
- The ducts must be free of obstructions and leaks
- The burner and exchanger must be clean and free of deposits. For cleaning, do not use chemical products.
- The fuel and water systems must be tight.
- The water pressure in the system when cold must be approx. 1 bar; otherwise bring it to that value.
- The circulating pump must not be blocked.
- The expansion tank must be filled.
- Check the magnesium anode and replace it if necessary.

The boiler casing, control panel and aesthetic parts can be cleaned with a soft and damp cloth, if necessary soaked in soapy water. Do not use any abrasive detergents and solvents.

Burner disassembly

- Remove the **casing (B)** by undoing the **screw (A)**, thus making all the accessories accessible.
- Undo the **nut (C)** and position the burner in order to access the nozzle.

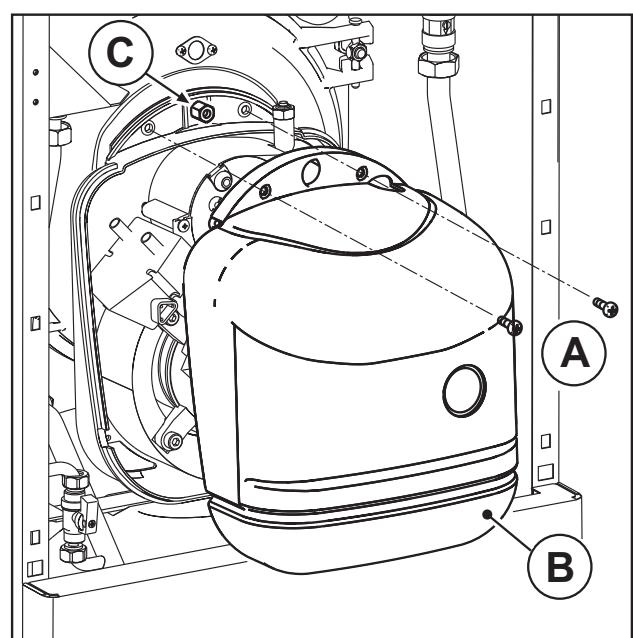


fig. 34 - Burner disassembly

Boiler cleaning

1. Disconnect the power supply to the boiler.
2. Remove the burner (see preceding section).
3. Remove the upper panel.
4. Remove the cleaning door "A" by undoing the nuts "B".
5. Open the burner door "C" after undoing the nuts "D".
6. Clean the inside of the boiler and the entire path of exhaust fumes, using a tube brush, exhauster or compressed air.
7. Then close the doors.

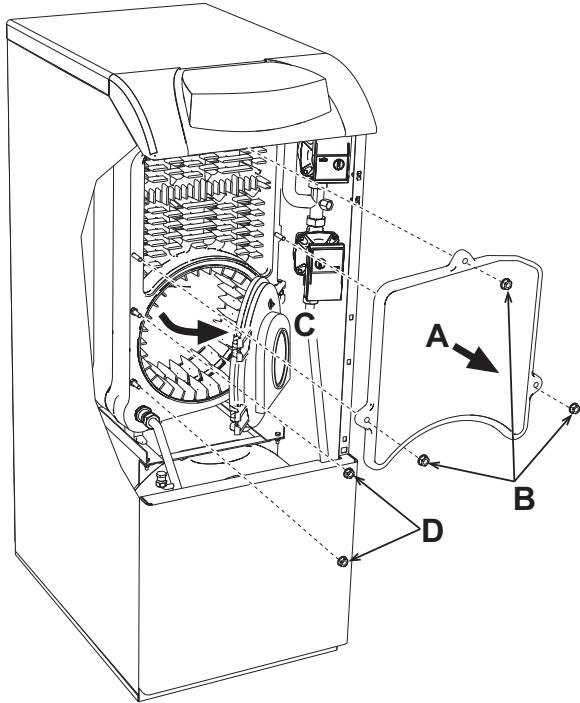


fig. 35

4.4 Troubleshooting**Diagnostics**

The boiler has an advanced self-diagnosis system. In case of a boiler fault, the display will flash together with the fault symbol (detail 22 - fig. 1) indicating the fault code.

There are faults that cause permanent shutdowns (marked with the letter "A"): to restore operation, just press the RESET button (detail 8 - fig. 1) for 1 second or use the RESET on the remote timer control (optional) if installed; if the boiler does not restart, it is necessary to eliminate the fault indicated in the operation LEDs.

Other faults cause temporary shutdowns (marked with the letter "F") which are automatically reset as soon as the value returns within the boiler's normal working range.

Table. 4 - List of faults

Fault code	Fault	Possible cause	Cure
A01	Burner block	Pump blocked	Replace
		Faulty electric motor	Replace
		Faulty oil valve	Replace
		No fuel in tank, or water on bottom	Refill with fuel or suck the water
		Oil line feed valves closed	Open
		Dirty filters (line-pump-nozzle)	Clean
		Pump unprimed	Prime and find the cause of unpriming
		Ignition electrodes not properly adjusted, or dirty	Adjust or clean them
		Nozzle clogged, dirty or deformed	Replace
		Unsuitable head and shutter adjustments	Adjust
		Faulty electrodes or earthed	Replace
		Faulty ignition transformer	Replace
		Faulty electrode wires or earthed	Replace
		Electrode wires deformed by high temperature	Replace and protect
A02	Flame present signal with burner off	Faulty valve or transformer electrical connections	Check
		Broken pump-motor joint	Replace
A03	Overtemperature protection activation	Pump inlet connected to return pipe	Correct the connection
		Faulty photosresistance	Replace
		Dirty photosresistance	Clean the photosresistance
A04	Card parameter fault	Photosresistance short circuit	Replace the photosresistance
		Extraneous light strikes the photosresistance	Eliminate the light source
F07	Preheater fault (the contact does not close in 120 seconds)	Heating sensor damaged	Check the correct positioning and operation of the heating sensor
		No water circulation in the system	Check the circulating pump (See table table 5)
		Air in the system	Vent the system
F09	Card parameter fault	Wrong card parameter setting	Check the card parameter and modify it if necessary
		Sensor damaged	
F10	Delivery sensor 1 fault	Wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring disconnected	
		Sensor damaged	
F11	DHW sensor fault	Wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
		Wiring disconnected	
		Sensor damaged	
F12	Card parameter fault	Wrong card parameter setting	Check the card parameter and modify it if necessary
		Sensor damaged	
		Wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
F14	Delivery sensor 2 fault	Wiring disconnected	
		Sensor damaged	
		Wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
F16	Card parameter fault	Wiring disconnected	
		Wrong card parameter setting	Check the card parameter and modify it if necessary
F34	Supply voltage under 170V.	Electric mains trouble	Check the electrical system
		Faulty mains frequency	Check the electrical system
F35	Incorrect system water pressure	Pressure too low	Fill the system
		Water pressure switch damaged or not connected	Check the sensor
F37	External probe fault	Probe damaged or wiring shorted	Check the wiring or replace the sensor
		Probe disconnected after activating the sliding temperature	Reconnect the external sensor or disable the sliding temperature
F40	Card parameter fault	Wrong card parameter setting	Check the card parameter and modify it if necessary
		Sensor positioning	Check the correct positioning and operation of the heating sensor
F42	Heating sensor fault	Sensor damaged	Replace the sensor
		Delivery sensor not inserted in boiler shell	
F47	Card parameter fault	Wrong card parameter setting	Check the card parameter and modify it if necessary
		Wrong card parameter setting	

Circulating pump diagnostics

Some faults linked to the circulating pump are signalled by the LED located around the speed selector (fig. 36).



fig. 36

Table. 5 - Circulating pump LED indications

	Off Circulating pump on STANDBY
	Green ON Circulating pump Working
	Green Flashing Air venting cycle
	Green/Red alternating Circulating pump blocked due to external causes: - Overvoltage (>270V) - Insufficient voltage (<160V) - Motor overload
	Red Flashing Circulating pump blocked due to internal causes: - Motor blocked - Damaged electronics

5. TECHNICAL DATA AND CHARACTERISTICS

Key of figures cap. 5

- A Safety and non-return valve
- A4 Fume outlet
- 10 System delivery - Ø 3/4"
- 11 System return - Ø 1"
- 14 Heating safety valve
- 32 Heating circulating pump
- 36 Automatic air vent
- 40 DHW expansion vessel (optional)
- 56 Expansion vessel
- 74 System filling cock (optional)
- 97 Magnesium anode
- 114 Water pressure switch
- 130 Hot water tank circulating pump
- 143 Hot water tank control thermostat
- 154 Condensate drain pipe
- 178 Hot water tank thermometer bulb
- 179 Non-return valve
- 180 Hot water tank
- 192 Recirculation - Ø 3/4"
- 197 Manual air vent
- 209 Hot water tank delivery - Ø 3/4"
- 210 Hot water tank return - Ø 3/4"
- 233 Hot water tank drain cock
- 275 Heating system drain cock
- 278 Double sensor (Heating + Safety)
- 293 Hot water tank inspection flange
- 295 Burner

5.1 Dimensions, connections and main components

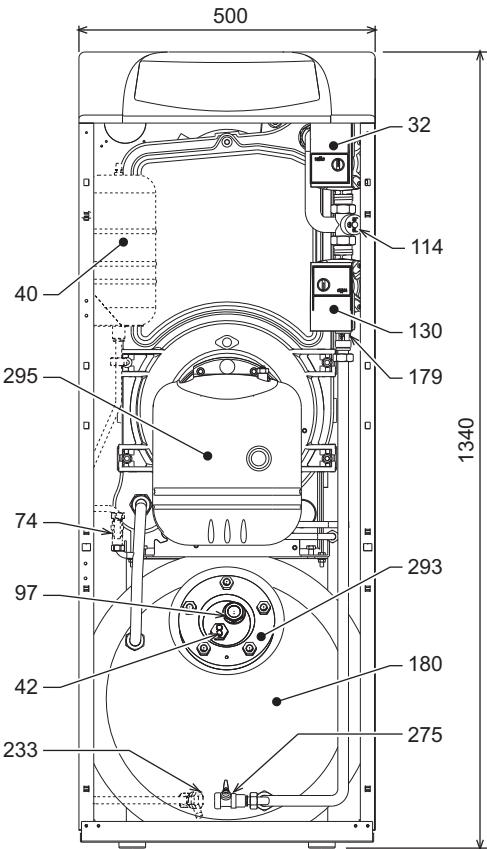


fig. 37 - Front view

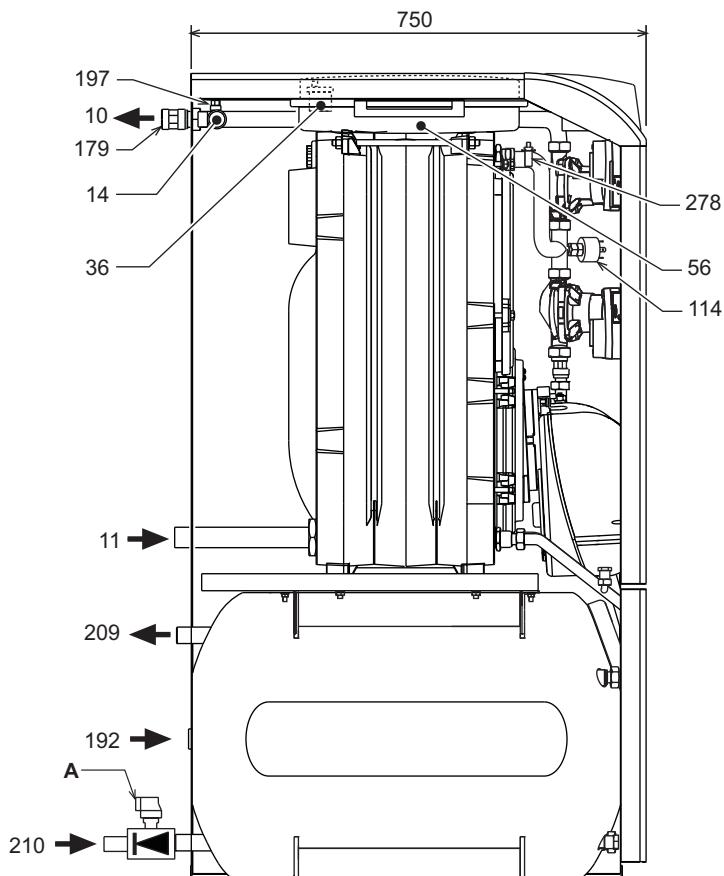


fig. 38 - Side view

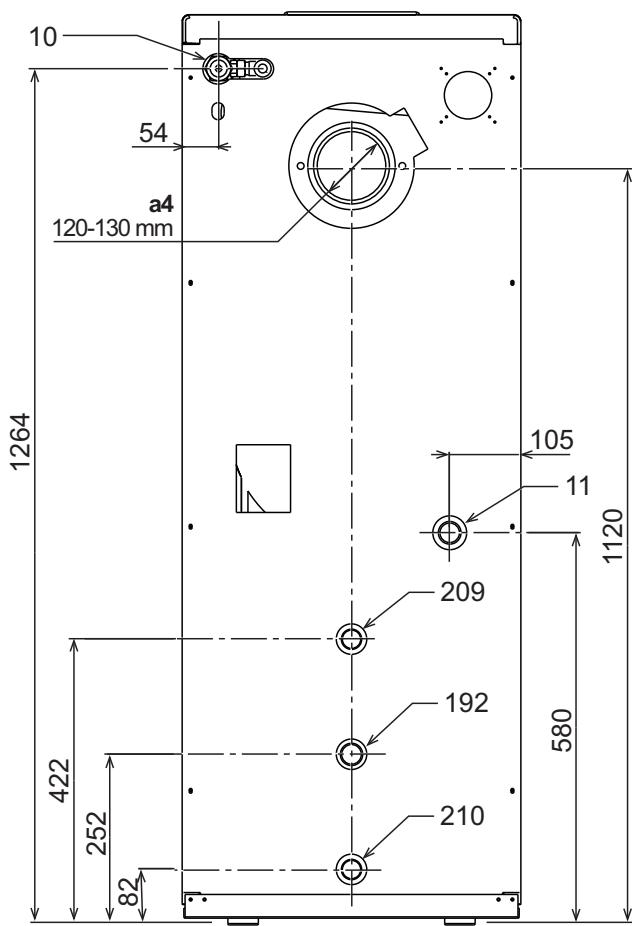


fig. 39 - Rear view

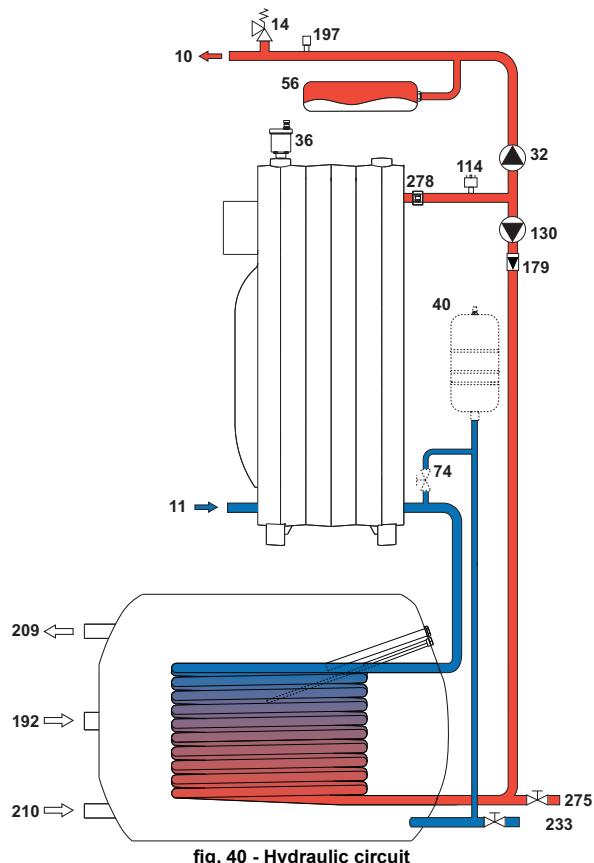
5.2 Hydraulic circuit

fig. 40 - Hydraulic circuit

5.3 Diagrams

Circulating pumps Head/Pressure loss

- Circulating pump head with setting at "fixed speed".


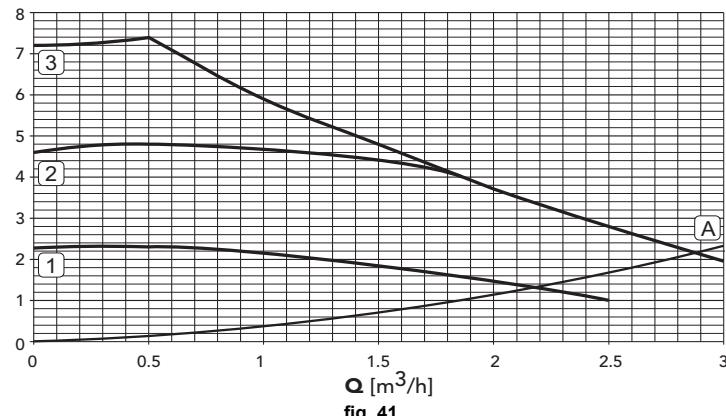
**H [m H₂O]**

fig. 41

A Boiler pressure losses

1 - 2 - 3 Circulating pump speed

- Circulating pump head with setting at "proportional head".


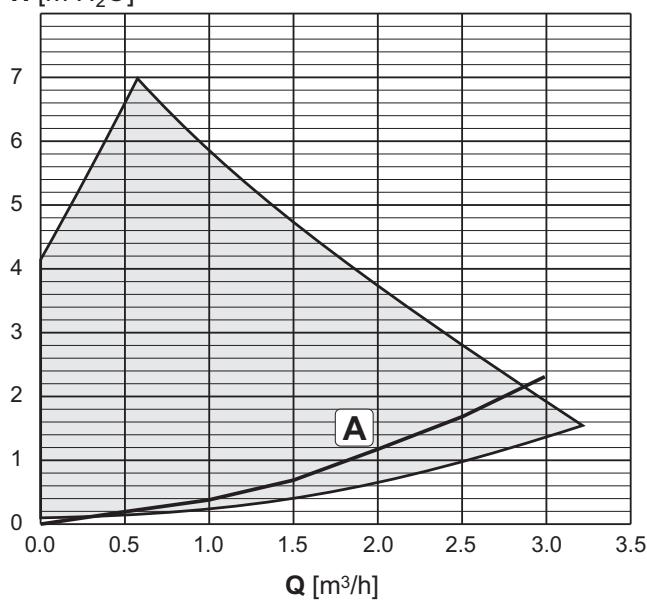
**H [m H₂O]**

fig. 42

A Boiler pressure losses

5.4 Technical data table

Data	Unit	Value	
Model		ATLAS 25 K 100 UNIT	
Number of elements	no.	3	
Max. heating capacity (Hs)	kW	28.4	
Max. heating capacity (Hi)	kW	26.6	(Q)
Min. heating capacity (Hs)	kW	22.4	
Min. heating capacity (Hi)	kW	21.0	(Q)
Max. heat output in heating (80-60°C)	kW	25.0	(P)
Min. heat output in heating (80-60°C)	kW	20.0	(P)
Max. heating capacity in DHW (Hs)	kW	28.3	
Max. heating capacity in DHW (Hi)	kW	26.6	(Q)
Min. heating capacity in DHW (Hs)	kW	22.4	
Min. heating capacity in DHW (Hi)	kW	21.0	(Q)
Max. heat output in DHW (80-60°C)	kW	25.0	(P)
Min. heat output in DHW (80-60°C)	kW	20.0	(P)
Pmax efficiency (80-60°C) (Hs)	%	88.0	
Pmax efficiency (80-60°C) (Hi)	%	93.7	
Pmin efficiency (80-60°C) (Hs)	%	89.1	
Pmin efficiency (80-60°C) (Hi)	%	94.9	
Efficiency 30% (Hs)	%	92.0	
Efficiency 30% (Hi)	%	98.0	
Max. working pressure in heating	bar	6	(PMS)
Min. working pressure in heating	bar	0.8	
Max. heating temperature	°C	110	(tmax)
Heating water content	litres	21	
Heating expansion vessel capacity	litres	10	
Heating expansion vessel prefilling pressure	bar	1	
Max. working pressure in DHW	bar	9	(PMW)
Min. working pressure in DHW	bar	0.1	
Hot water tank content	litres	90	
DHW expansion vessel capacity	litres	4	
DHW flow rate Δt 30°C	l/10min	195	
DHW flow rate Δt 30°C	l/h	750	
Protection rating	IP	X0D	
Power supply voltage	V/Hz	230/50	
Electrical power input in heating	W	195	
Electrical power input in DHW	W	195	
Empty weight	kg	225	
Combustion chamber length	mm	350	
Combustion chamber diameter	mm	300	
Pressure loss on flue side	mbar	0.11	

ErP product fiche

MODEL: ATLAS 25 K 100 UNIT

Trademark: FERROLI			
Condensing boiler: NO			
Low-temperature boiler (**): YES			
B1 Boiler: NO			
Combination heater: YES			
Cogeneration space heater: NO			
Item	Symbol	Unit	Value
Seasonal space heating energy efficiency class			B
Rated heat output	Pn	kW	25
Seasonal space heating energy efficiency	η_s	%	86
Useful heat output			
Useful heat output at rated heat output and high-temperature regime (*)	P4	kW	25,0
Useful heat output at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P1	kW	7,8
Useful efficiency			
Useful efficiency at rated heat output and high-temperature regime (*)	η_4	%	88,0
Useful efficiency at 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	η_1	%	92,0
Auxiliary electricity consumption			
At full load	elmax	kW	0,150
At part load	elmin	kW	0,069
In standby mode	PSB	kW	0,005
Other items			
Standby heat loss	Pstby	kW	0,105
Ignition burner power consumption	Pign	kW	0,000
Annual energy consumption	QHE	GJ	83
Sound power level	LWA	dB	62
Emissions of nitrogen oxides	NOx	mg/kWh	139
For combination heaters			
Declared load profile			XL
Water heating energy efficiency class			B
Daily electricity consumption	Qelec	kWh	0,262
Annual electricity consumption	AEC	kWh	55
Water heating energy efficiency	η_{wh}	%	65
Daily fuel consumption	Qfuel	kWh	31,864
Annual fuel consumption	AFC	GJ	25

(*) High-temperature regime means 60°C return temperature at heater inlet and 80°C feed temperature at heater outlet.

(**) Low temperature means for condensing boilers 30°C, for low-temperature boilers 37°C and for other heaters 50°C return temperature (at heater inlet).

5.5 Wiring diagram

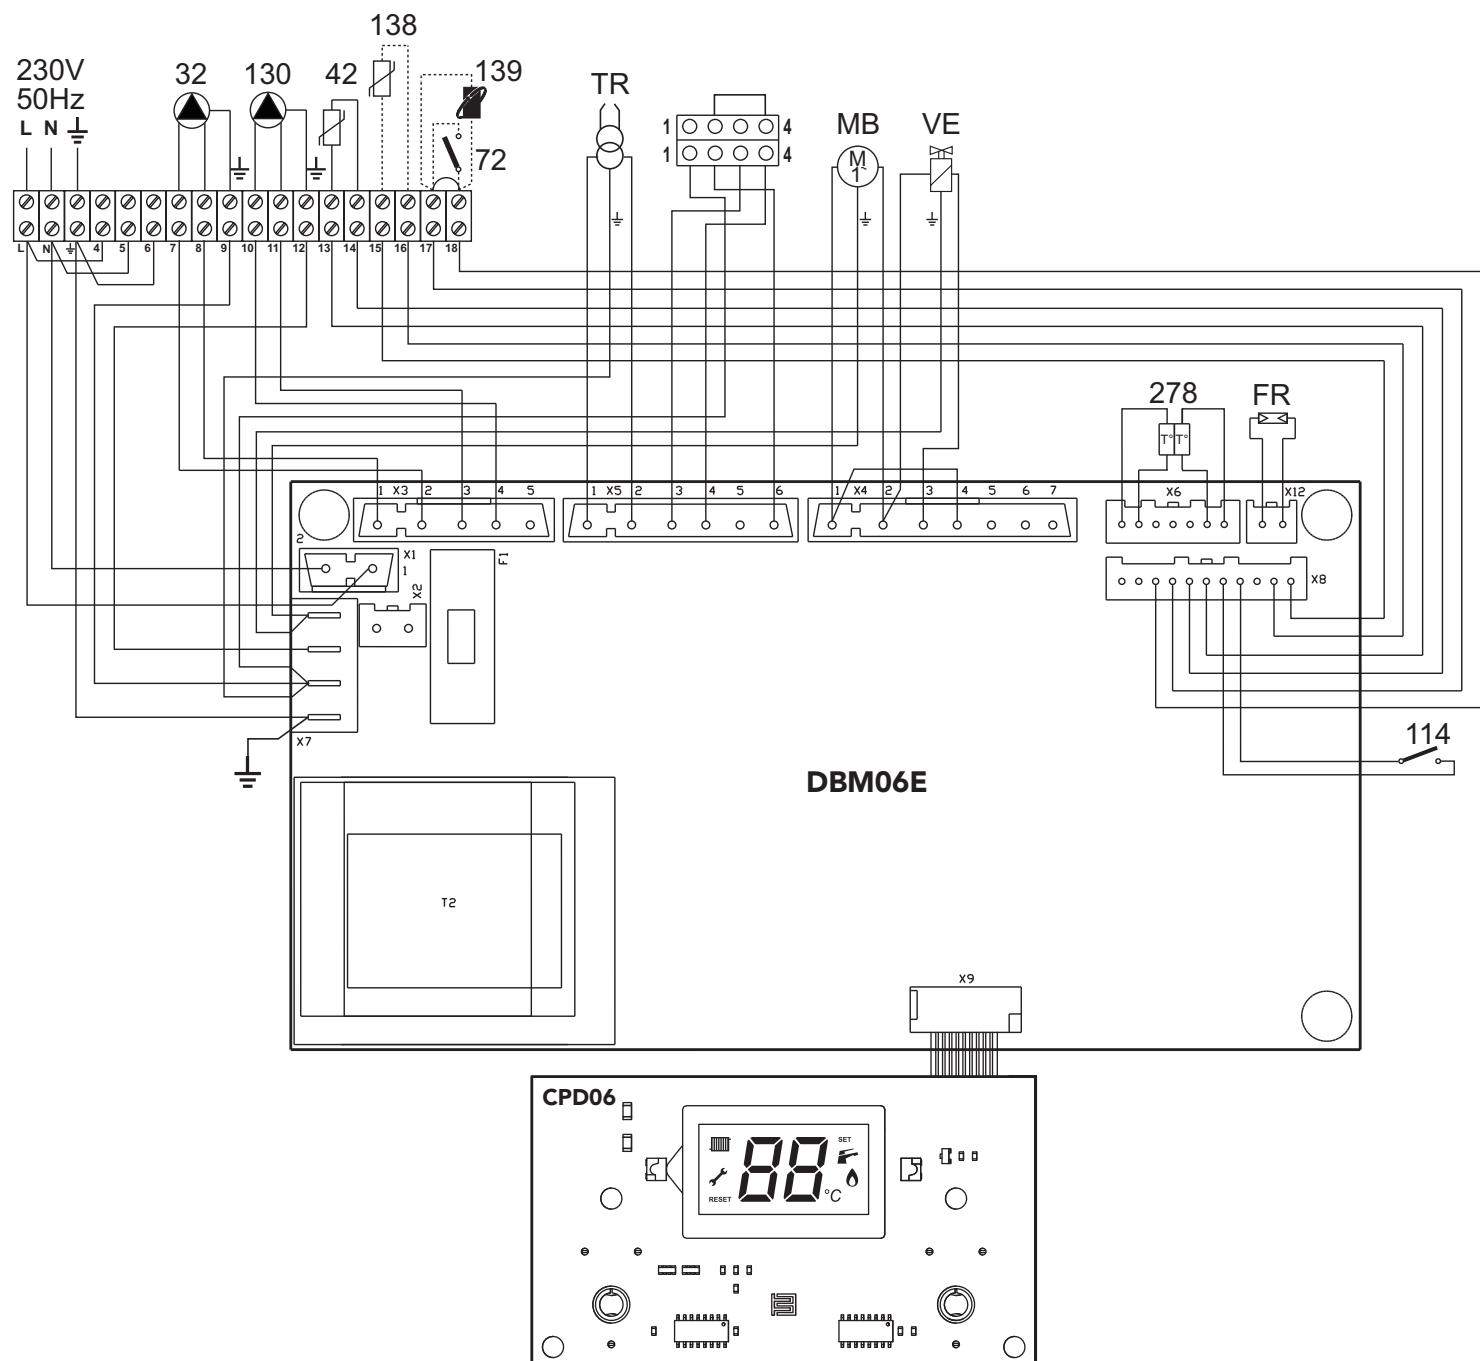


fig. 43 - Wiring diagram

32	Heating circulating pump
42	DHW temperature probe
72	Room thermostat (optional)
114	Water pressure switch
130	Hot water tank circulating pump
138	External probe (optional)
139	Remote Timer Control (optional)
278	Double sensor (Safety + heating)
TR	Ignition transformer
FR	Photoresistance
MB	Burner motor
VE	Electromagnetic valve

FR

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- Lire attentivement et respecter les avertissements contenus dans le présent livret d'instructions.
- Après l'installation de la chaudière, l'installateur doit informer l'utilisateur sur son fonctionnement et lui remettre le présent livret qui fait partie intégrante et essentielle du produit ; en outre, ce livret doit être conservé avec soin pour toute consultation future.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués conformément aux normes en vigueur, selon les instructions du constructeur et par des techniciens qualifiés. Toute opération sur les organes de réglage scellés est interdite.
- Une installation incorrecte ou un entretien impropre peuvent entraîner des dommages corporels ou matériels. Le constructeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par des erreurs d'installation et d'utilisation et, dans tous les cas, en cas de non observance des instructions.
- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, isoler l'appareil du réseau d'alimentation électrique en actionnant l'interrupteur de l'installation et/ou au moyen des dispositifs d'isolation prévus.
- Désactiver l'appareil en cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement en s'abstenant de toute tentative de réparation ou d'intervention directe. S'adresser uniquement à un technicien professionnel qualifié. Les éventuelles réparations ou remplacements de composants sont réservés exclusivement à un technicien professionnel qualifié en n'utilisant que des pièces de rechange d'origine. La non-observation de ce qui précède compromet les conditions de sécurité de l'appareil.
- Cet appareil ne peut servir que dans le cadre des utilisations pour lesquelles il a été conçu. Tout autre usage doit être considéré comme impropre et donc dangereux.
- Les éléments de l'emballage ne peuvent être laissés à la portée des enfants du fait qu'ils pourraient représenter une source potentielle de danger.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Mettre l'appareil et ses accessoires au rebut conformément aux normes en vigueur.
- Les images contenues dans ce manuel ne sont qu'une représentation simplifiée de l'appareil. Cette représentation peut présenter de légères différences, non significatives, par rapport à l'appareil.

2. CONSIGNES D'UTILISATION

2.1 Introduction

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi FERROLI, une chaudière de conception avancée, de technologie d'avant-garde, de fiabilité élevée et de haute qualité constructive. Lire attentivement les instructions contenues dans la présente notice, car elles fournissent des indications importantes concernant la sécurité d'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

ATLAS 25 K 100 UNIT est un générateur de chaleur à haut rendement destiné au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire, pouvant fonctionner avec des brûleurs au fioul. Le corps de la chaudière se compose d'éléments en fonte avec bâtonnets et tirants en acier, superposés à un ballon pour l'eau chaude sanitaire à accumulation rapide, vitrifié, et protégé contre la corrosion par une anode de magnésium.

2.2 Tableau des commandes

Panneau

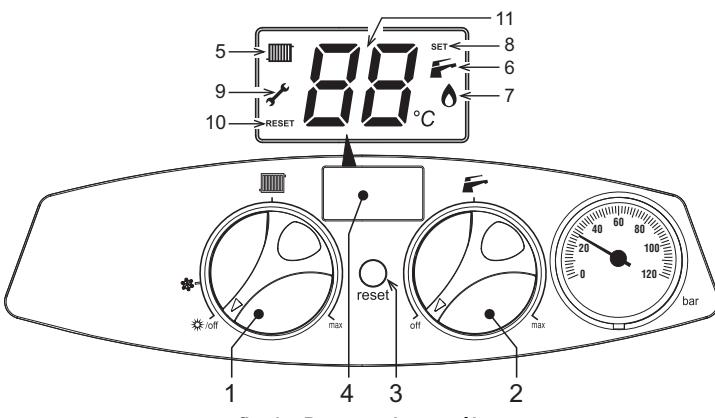


fig. 1 - Panneau de contrôle

Légende panneau

- | | |
|------|--|
| 1 = | Régulation de la température installation et commutation Été/Hiver/Off |
| 2 = | Réglage de la température d'eau chaude sanitaire et off |
| 3 = | Touche multifonction de Réarmement - Mode Economy/Confort |
| 4 = | Afficheur |
| 5 = | Indication fonctionnement chauffage |
| 6 = | Indication du fonctionnement eau chaude sanitaire |
| 7 = | Indication brûleur allumé - Mode Confort |
| 8 = | Indication mode Confort |
| 9 = | Indication "Anomalie" |
| 10 = | Demande réarmement anomalie |
| 11 = | Indication multifonction |

Indication durant le fonctionnement

Chauffage

Lors d'une demande de chauffage (venant du thermostat d'ambiance ou de la chronocommande à distance), le radiateur (rep. 5 - fig. 1).

L'afficheur multifonction (rep. 11 - fig. 1) visualise la température du capteur de chauffage.

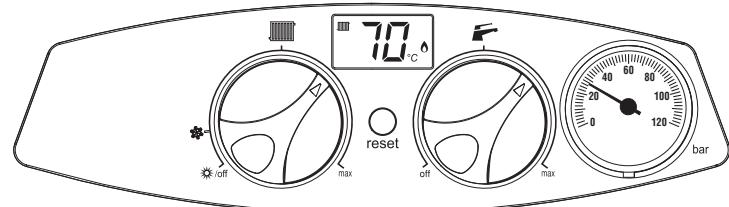


fig. 2

Sanitaire

La demande d'ECS (correspondant à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude) est signalée par l'activation du robinet (rep. 6 - fig. 1).

L'afficheur multifonction (rep. 11 - fig. 1) visualise la température du capteur ECS.

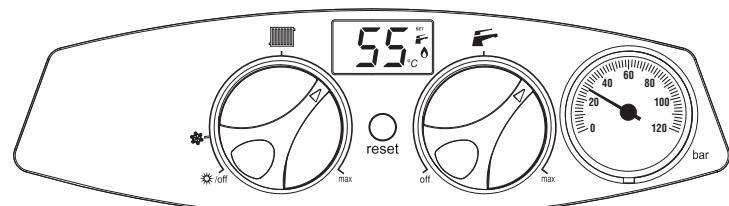


fig. 3

Exclusion du ballon (ECO)

L'utilisateur peut exclure le chauffage/maintien de la température dans le ballon. En cas d'exclusion, l'eau chaude sanitaire ne sera pas disponible.

Lorsque le ballon est en service (configuration par défaut), l'afficheur visualise le symbole **confort** (rep. 8 - fig. 1).

Le ballon peut être désactivé par l'utilisateur (mode ECO) en appuyant sur la touche **reset** (rep. 3 - fig. 1). Le symbole **confort** (rep. 8 - fig. 1) sera activé et l'afficheur visualisera 3 secondes « **EC** » (eco).

Pour activer le mode confort, rappuyer sur la touche **reset**. Le symbole **confort** sera activé et l'afficheur visualisera 3 secondes « **CO** » (confort).

2.3 Allumage et extinction

Chaudière non alimentée électriquement

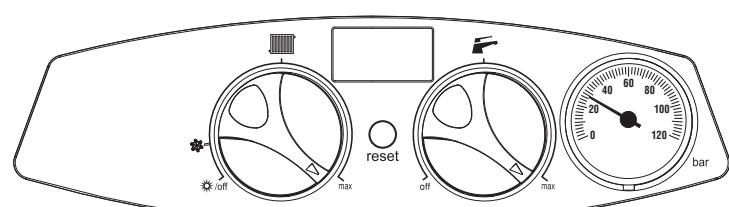


fig. 4 - Chaudière non alimentée électriquement



En cas de coupure de la tension d'alimentation de l'appareil et/ou de coupure de l'arrivée de gaz, le système antigel ne fonctionne pas. Pour les longues périodes d'arrêt en hiver et afin d'éviter les dommages causés par le gel, il est conseillé d'éliminer toute l'eau contenue dans la chaudière, dans le circuit sanitaire et dans l'installation ou bien de ne vider que l'eau sanitaire et de verser l'antigel approprié dans l'installation de chauffage, en respectant les prescriptions au sez. 3.3.

Allumage de la chaudière

- Ouvrir les vannes d'arrêt du combustible
- Mettre l'appareil sous tension

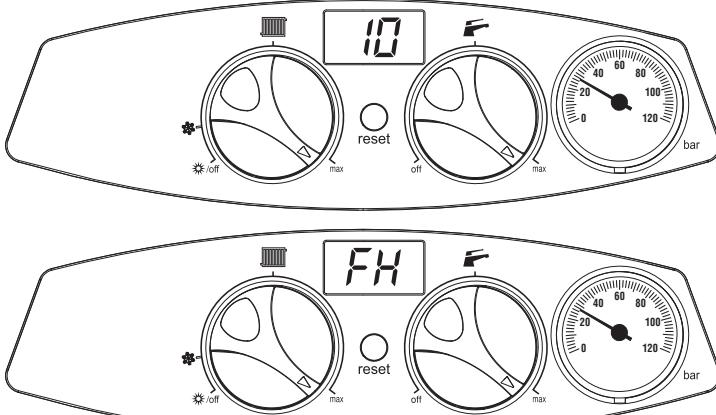


fig. 5 - Allumage de la chaudière

- Pendant les 120 secondes qui suivent, l'afficheur visualise FH (cycle de purge de l'air du circuit de chauffage).
- Pendant les 5 premières secondes, l'afficheur visualise également la version du logiciel de la carte.
- Dès que l'indication FH disparaît, la chaudière est prête à fonctionner automatiquement chaque fois que l'on préleve de l'eau chaude sanitaire ou en présence d'une demande de la part du thermostat d'ambiance.

Extinction de la chaudière

tourner les deux manettes en les positionnant sur le minimum (rep. 1 et 2 - fig. 1).

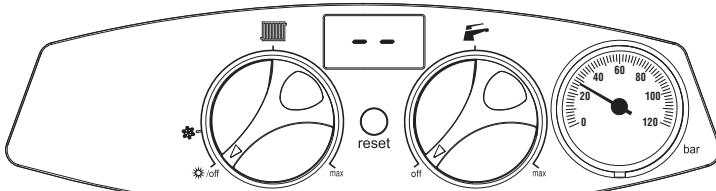


fig. 6 - Extinction de la chaudière

Au moment où l'on éteint la chaudière, la carte électronique reste encore sous tension. Le fonctionnement eau sanitaire et chauffage est désactivé. Le système antigel reste actif. Pour rallumer la chaudière, mettre les deux manettes (rep. 1 et 2 - fig. 1) sur les températures choisies.

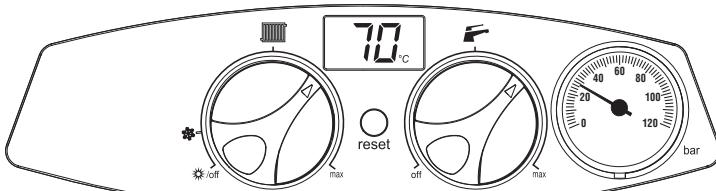


fig. 7

La chaudière est prête à fonctionner immédiatement chaque fois que l'on préleve de l'eau chaude sanitaire (puisage) ou en présence d'une signalisation de besoin par le thermostat d'ambiance.

2.4 Réglages

Commutation Été/Hiver

tourner uniquement la manette du chauffage sur le minimum (Été) (rep. 1 - fig. 1).

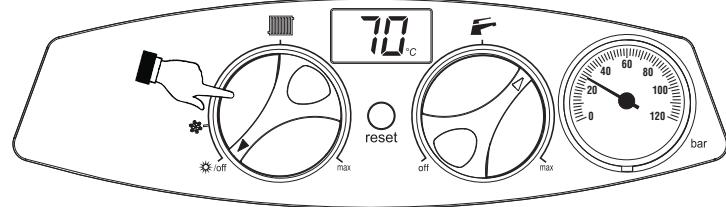


fig. 8

La chaudière ne fournira que de l'eau chaude sanitaire. Le système antigel reste actif. Pour désactiver le mode Été (Hiver), tourner la manette du chauffage (rep. 1 - fig. 1) sur la température choisie.

Réglage de la température de chauffage

Agir sur la manette du chauffage (rep. 1 - fig. 1) pour régler la température entre 30 °C (minimum) et 80 °C (maximum).

Toutefois, il est conseillé de ne pas faire fonctionner la chaudière en dessous de 45 °C.

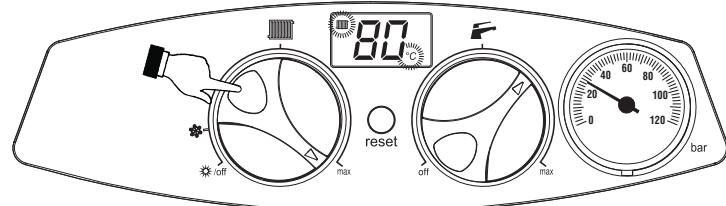


fig. 9

Réglage de la température d'eau chaude sanitaire

Agir sur la manette ECS (rep. 2 - fig. 1) pour régler la température entre 10 °C (minimum) et 65 °C (maximum).

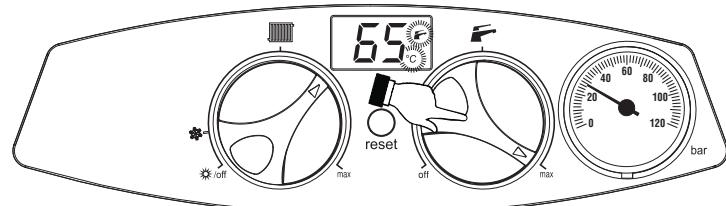


fig. 10

Régulation de la température ambiante (par thermostat d'ambiance en option)

Programmer à l'aide du thermostat d'ambiance la température souhaitée à l'intérieur des pièces. Si le thermostat d'ambiance n'est pas monté, la chaudière maintiendra la température dans l'installation à la consigne départ.

Régulation de la température ambiante (par chronocommande à distance en option)

Programmer à l'aide de la chronocommande à distance la température souhaitée à l'intérieur des pièces. La chaudière réglera la température dans le circuit d'eau de l'installation en fonction de la température ambiante demandée. Pour le fonctionnement par chronocommande à distance, se reporter au manuel d'utilisation spécifique.

Température évolutive

Si la sonde extérieure (option) est montée, le système de réglage de la chaudière travaillera en « Température évolutive ». Dans ce mode, la température de l'installation chauffage est régulée en fonction des conditions climatiques extérieures de manière à garantir un confort élevé et une économie d'énergie pendant toute l'année. En particulier, lorsque la température extérieure augmente la température de départ installation diminue selon une "courbe de compensation" donnée.

Avec le réglage évolutif, la température sélectionnée par la touche chauffage (rep. 3 - fig. 1) devient la température maximum de refoulement de l'installation. Il est conseillé de régler la valeur maximale pour permettre au système de réguler la température sur toute la plage utile de fonctionnement.

La chaudière doit être réglée au cours de l'installation par un professionnel qualifié. Noter que l'utilisateur pourra faire des adaptations ou ajustements éventuels pour améliorer le confort.


Courbe de compensation et déplacement des courbes

Appuyer 5 secondes sur la touche reset (rep. 6 - fig. 1) pour accéder au menu « Température évolutive » ; « CU » clignote sur l'afficheur.

Appuyer sur la touche **reset** (rep. 3 - fig. 1) pour afficher la courbe actuelle de compensation (fig. 11) ; il est possible de la modifier à travers la manette **ECS** (rep. 2 - fig. 1).


Régler la courbe désirée de 1 à 10, selon la caractéristique (fig. 13) puis appuyer sur la touche **reset** (rep. 3 - fig. 1).

Si la courbe est réglée sur 0, le réglage de la température évolutive est désactivé.

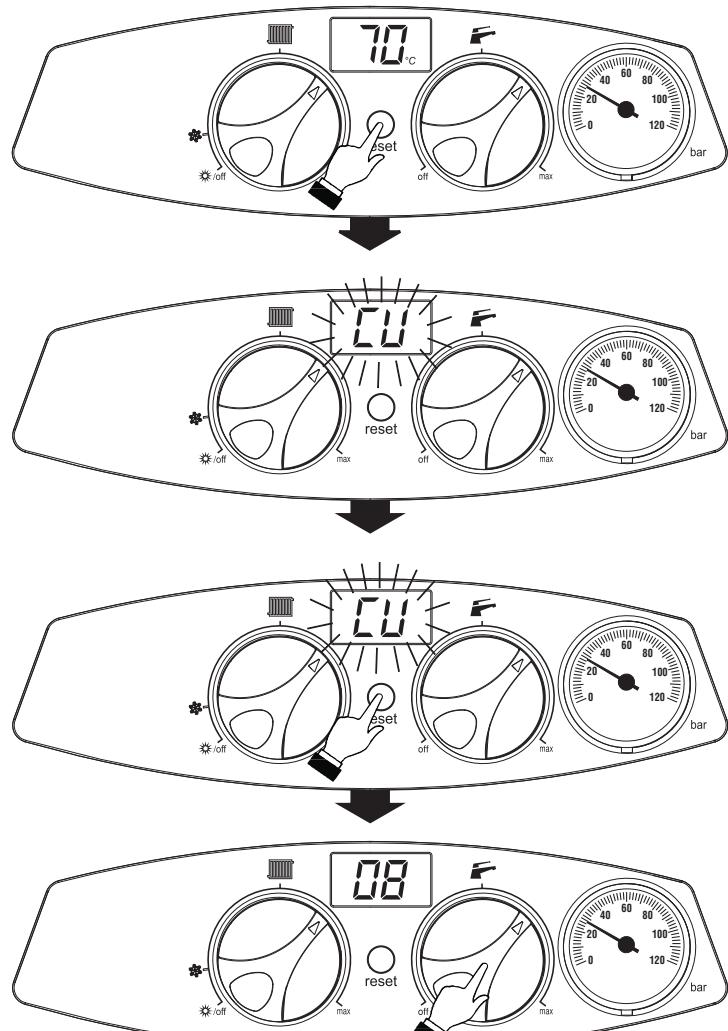**fig. 11 - Courbe de compensation**



En tournant la manette du chauffage (rep. 1 - fig. 1) « OF » clignote.

Appuyer sur la touche **Reset** (rep. 3 - fig. 1) pour afficher le déplacement actuel des courbes (fig. 12) ; il est possible de le modifier à travers la manette **ECS** (rep. 2 - fig. 1) et en appuyant ensuite sur la touche **reset** (rep. 3 - fig. 1).

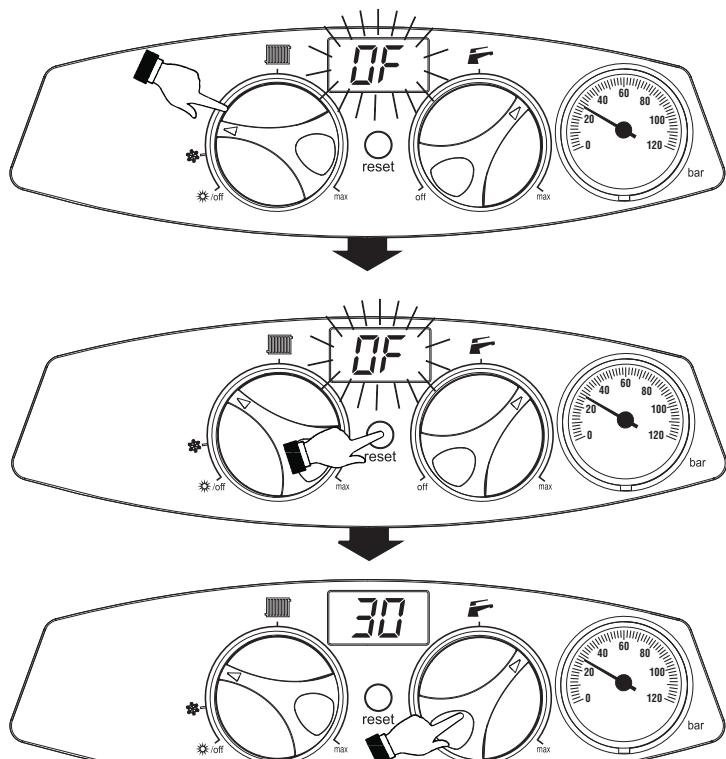**fig. 12 - Déplacement parallèle des courbes**

En tournant à nouveau la manette du chauffage (rep. 1 - fig. 1) et en appuyant ensuite 5 secondes sur la touche **Reset** (rep. 3 - fig. 1) on quitte le mode réglage des courbes parallèles.

Si la température ambiante est inférieure à la valeur désirée, il est conseillé de définir une courbe supérieure et vice versa. Augmenter ou diminuer d'une unité et vérifier le résultat dans la pièce ou le local

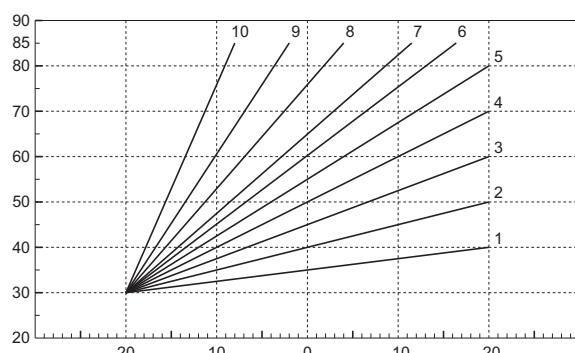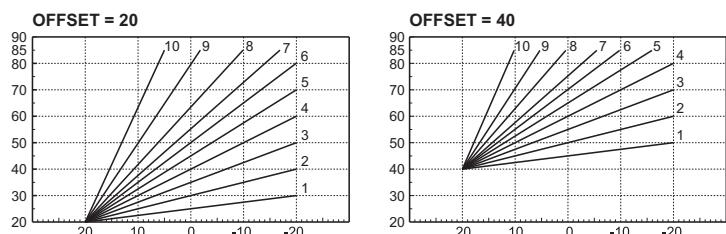**fig. 13 - Courbes de compensation****fig. 14 - Exemple de déplacement parallèle des courbes de compensation**

Réglages à partir de la chronocommande à distance

 Si la chaudière est reliée à la chronocommande à distance (option), les réglages ci-dessus seront gérés comme indiqué dans le tableau tableau 1.

Tableau 1

Réglage de la température de chauffage	Le réglage peut être effectué à partir du menu de la chronocommande à distance ou directement sur le tableau des commandes de la chaudière.
Réglage de la température d'eau chaude sanitaire	Le réglage peut être effectué à partir du menu de la chronocommande à distance ou directement sur le tableau des commandes de la chaudière.
Communauté Été/Hiver	Le mode Été a la priorité sur une éventuelle demande de chauffage provenant de la chronocommande à distance
Sélection Eco/Confort	En désactivant l'option ECS du menu de la chronocommande à distance, la chaudière sélectionne le mode Economy. Dans cette condition, la fonction eco/comfort est désactivée au tableau de commandes.
	En activant l'option ECS du menu de la chronocommande à distance, la chaudière sélectionne le mode Confort. Dans cette condition, la fonction eco/comfort peut être sélectionnée à partir du tableau de commandes de la chaudière.
Température évolutive	La chronocommande à distance et la carte chaudière commandent le réglage de la température évolutive : entre les deux, c'est la température évolutive de la carte chaudière qui a la priorité.

Réglage de la pression hydraulique de l'installation

La pression de remplissage lue sur l'hydromètre de l'installation, lorsque celle-ci est encore froide, doit être d'environ 1,0 bar.

Agir sur le robinet de remplissage (s'il est présent) pour rétablir la pression de l'installation à une valeur supérieure à 1,0 bar.

 Toujours refermer le robinet de remplissage après cette opération.

Kit robinet de remplissage et vase d'expansion sanitaire

À disposition sur demande un kit comprenant un robinet de remplissage et un vase d'expansion sanitaire.

Installer le robinet en respectant le sens de la flèche.

S'il est présent, agir sur le robinet de remplissage pour rétablir la pression de l'installation à une valeur supérieure à 1,0 bar.

 Après le rétablissement de la pression de l'installation, la chaudière activera le cycle de purge de l'air pendant 120 secondes ; cette condition est signalée sur l'afficheur par la mention FH.

3. INSTALLATION**3.1 Dispositions générales**

L'INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE CONFORMÉMENT AUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET RÈGLES DE L'ART EN VIGUEUR, SUIVANT LES INSTRUCTIONS DU CONSTRUCTEUR ET PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.

3.2 Emplacement

La chaudière (générateur de chaleur) doit être installée en conformité avec les normes en vigueur dans un local possédant des ouvertures d'aération vers l'extérieur. En présence de plusieurs brûleurs ou aspirateurs dans le local qui fonctionnent simultanément, les ouvertures d'aération doivent être dimensionnées pour le fonctionnement de tous les appareils. Le lieu d'installation doit être exempt de tout objet ou matériel inflammable, gaz corrosif, poudres ou substances volatiles qui, rappelées par le ventilateur du brûleur sont susceptibles de boucher les conduites internes du brûleur ou la tête de combustion. Le local d'installation du brûleur doit en outre être sec et à l'abri de la pluie, de la neige et du gel.

 Si l'appareil est installé entre deux meubles ou juxtaposé, prévoir de l'espace pour le démontage du manteau et pour l'entretien normal.

3.3 Raccordements hydrauliques**Avertissements**

La capacité thermique de l'appareil sera préalablement définie à l'aide d'un calcul des besoins caloriques de l'édifice, conformément aux normes en vigueur. L'installation doit comprendre tous les accessoires requis pour garantir un fonctionnement correct et régulier. Il est conseillé d'installer entre la chaudière et le circuit, des vannes d'arrêt (ou d'isolation) permettant, au besoin, d'isoler la chaudière de l'installation.



L'évacuation de la soupe de sûreté doit être raccordée à un entonnoir d'écoulement, ou à une tuyauterie de récupération, pour éviter le dégorgement d'eau au sol en cas de surpression dans le circuit de chauffage. Dans le cas contraire, si la soupape de sûreté se déclenche et provoque l'inondation du local, le fabricant de la chaudière ne sera pas tenu pour responsable des dégâts conséquents.

Ne pas utiliser les tuyauteries des installations hydrauliques comme mise à la terre d'appareils électriques.

Avant l'installation, laver soigneusement toutes les tuyauteries de l'installation afin d'éliminer toutes les impuretés ou résidus risquant de compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

Effectuer les raccordements aux raccords prévus, comme indiqué au chapitre cap. 5 et conformément aux plaques des pictogrammes apposées sur l'appareil.



Installer la soupape de retenue et de sûreté « A » (voir fig. 15) fournie avec la chaudière, sur l'arrivée d'eau froide sanitaire. Respecter le sens de la flèche indiquée sur le clapet.

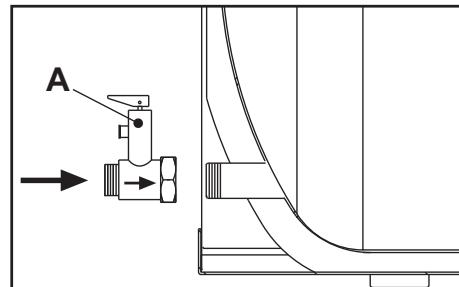


fig. 15 - Installation soupape de retenue et de sûreté



Installer le clapet anti-retour « A » (voir fig. 16), fourni avec la chaudière, sur le départ installation, en interposant le joint « B ». Respecter le sens de la flèche indiquée sur le clapet.

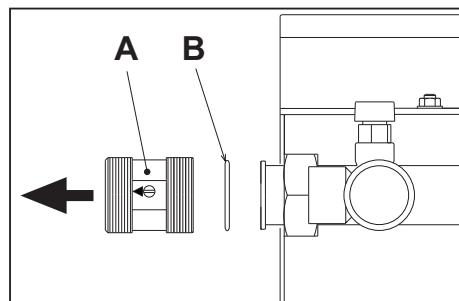


fig. 16 - Installation clapet anti-retour

Circulateur Ballon haute efficacité

Pour assurer le fonctionnement correct de la chaudière ATLAS 25 K 100 UNIT, mettre le sélecteur de vitesse (voir fig. 17) sur la position III.

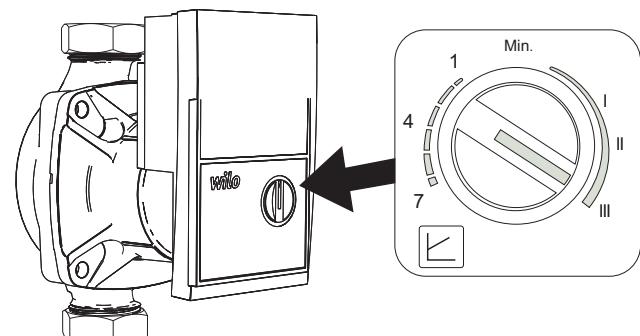
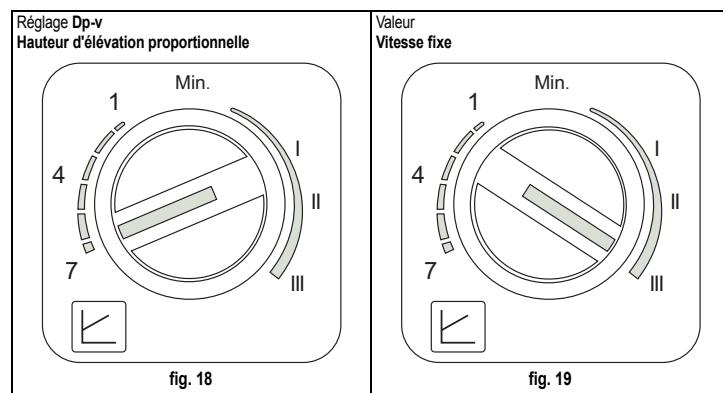


fig. 17

Circulateur Chauffage haute efficacité

La configuration standard s'adapte à tous les types d'installation ; il est toutefois possible de définir un mode de fonctionnement différent en fonction des caractéristiques de l'installation.

**- Réglage de la valeur Dp-v Hauteur d'élévation proportionnelle (fig. 18)**

La hauteur d'élévation du circulateur diminuera automatiquement, proportionnellement au débit nécessaire au circuit. Ce réglage s'avère optimal pour des installations prévues des radiateurs (2 tubes ou monotube) et/ou des vannes thermostatiques.

Ses atouts sont la réduction de consommation d'énergie qui s'adapte à la demande et la réduction du niveau de bruit sur les radiateurs et/ou les vannes thermostatiques. La plage de fonctionnement va d'une valeur minimum (1) à une valeur maximum (7).

- Réglage Vitesse fixe (fig. 19)

Le circulateur n'adapte pas sa puissance. Dans ce cas, il fonctionne comme les circulateurs traditionnels à 3 vitesses (avec une réduction de la consommation d'énergie par rapport à ces derniers). La plage de fonctionnement passe d'une vitesse 1 (I) à une vitesse 3 (III).

Caractéristiques de l'eau de l'installation

En présence d'une eau ayant un degré de dureté supérieur à 25° Fr (1°F = 10 ppm CaCO₃), il est recommandé d'utiliser une eau spécialement traitée afin d'éviter toute incrustation éventuelle dans la chaudière. Le traitement ne doit pas réduire la dureté à des valeurs inférieures à 15°F (DPR 236/88, utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine). Le traitement de l'eau utilisée s'impose également dans le cas de circuits d'installations très étendus ou d'appoints fréquents d'eau dans l'installation.

! En présence d'installation de détartrants au niveau de l'entrée de l'eau froide dans la chaudière, faire particulièrement attention à ne pas réduire de façon excessive la dureté de l'eau car cela entraînerait une dégradation prématuree de l'anode de magnésium du ballon.

Système antigel, produits antigel, additifs et inhibiteurs.

La chaudière est équipée d'un système antigel dans l'électronique de fonctionnement qui active la chaudière en mode chauffage quand la température de l'eau de départ installation descend en dessous de 6 °C. Le système n'est pas actif en cas de coupure de la tension d'alimentation de la chaudière et/ou de coupure de l'arrivée de gaz à la chaudière. Si nécessaire, il est possible d'utiliser des liquides antigel, des additifs et des inhibiteurs, seulement et exclusivement si le producteur de ces liquides ou additifs fournit une garantie qui assure que ses produits sont idoines à l'utilisation et ne provoquent pas de dommages à l'échangeur de la chaudière ou à d'autres composants et/ou matériaux de la chaudière et de l'installation. Il est interdit d'utiliser des liquides antigel, des additifs et des inhibiteurs non spécifiquement prévus pour l'utilisation dans des installations thermiques et compatibles avec les matériaux composant la chaudière et l'installation.

3.4 Raccordement du brûleur

Le brûleur est doté de tuyaux flexibles et de filtre de branchement à la ligne d'alimentation à gazole. Faire sortir les tuyaux flexibles du mur AR et installer le filtre comme indiqué en fig. 20.

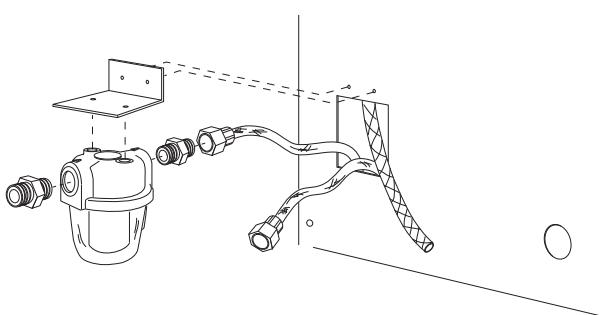


fig. 20 - Installation filtre combustible

Le circuit d'alimentation en gazole doit être réalisé selon un des schémas suivants, ne dépassant pas les longueurs de tuyaux (LMAX) indiquées sur le tableau.

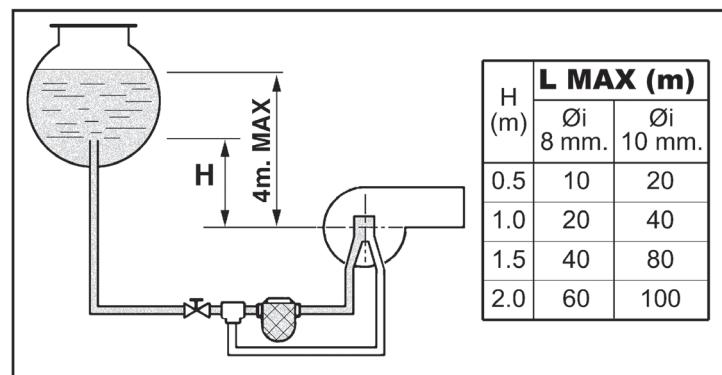


fig. 21 - Alimentation par gravité

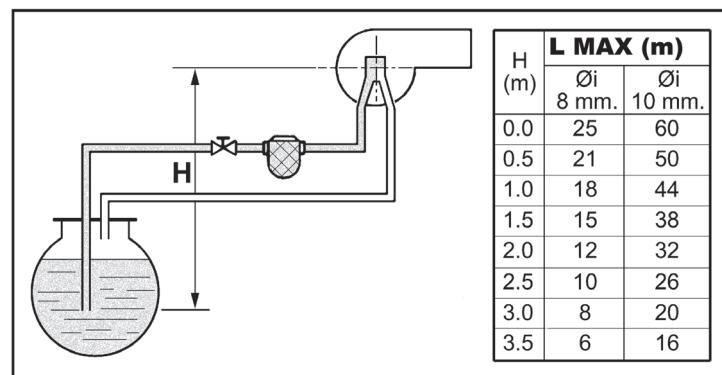


fig. 22 - Alimentation par aspiration

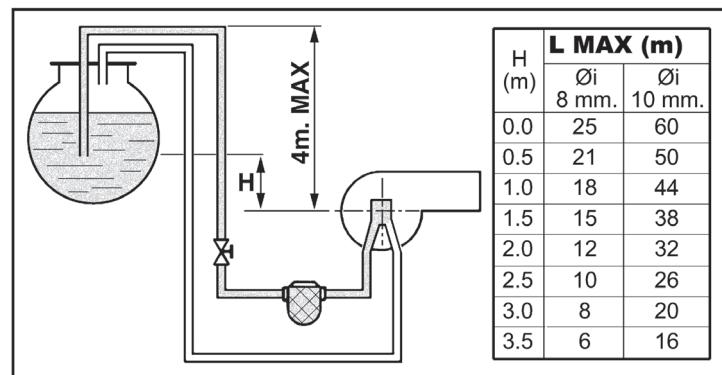


fig. 23 - Alimentation par siphon

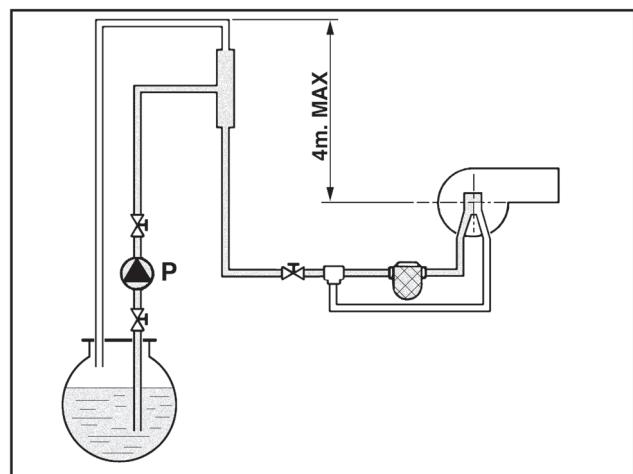


fig. 24 - Alimentation par anneau

3.5 Raccordements électriques**Raccordement au réseau électrique**

! La sécurité électrique de l'appareil ne peut être assurée que lorsque celui-ci est correctement raccordé à un dispositif de mise à la terre efficace conformément aux normes électriques en vigueur. Faire vérifier par un professionnel qualifié l'efficacité et la conformité du dispositif de mise à la terre. Le constructeur ne saur être tenu pour responsable des dommages éventuels découlant de l'absence de connexion de mise à la terre efficace. Faire vérifier que l'installation électrique est adaptée à la puissance maximale absorbée par l'appareil, indiquée sur la plaque signalétique de la chaudière.

La chaudière est précablée; le câble de raccordement au réseau électrique est de type "Y" sans fiche. Les connexions au réseau électrique doivent être réalisées par raccordement fixe et dotées d'un interrupteur bipolaire avec une distance entre les contacts d'ouverture d'au moins 3 mm, en interposant des fusibles de 3A maximum entre la chaudière et la ligne. Il est important de respecter la polarité (LIGNE: câble marron / NEUTRE: câble bleu / TERRE: câble jaune-vert) dans les raccordements au réseau électrique. Lors de l'installation ou du remplacement du câble d'alimentation, la longueur du conducteur de terre doit être de 2 cm plus longue des autres.

! Le câble d'alimentation de l'appareil ne doit pas être remplacé par l'utilisateur. En cas d'endommagement du câble, éteindre l'appareil et confier exclusivement son remplacement à un professionnel qualifié. En cas de remplacement du câble d'alimentation, utiliser exclusivement un câble "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm² avec diamètre extérieur de 8 mm maximum.

Thermostat d'ambiance (optionnel)

! ATTENTION : LE THERMOSTAT D'AMBANCE DOIT ÊTRE À CONTACTS PROPRES. EN RELIANT 230 V. AUX BORNES DU THERMOSTAT, LA CARTE ÉLECTRONIQUE EST IRRÉMÉDIABLEMENT DÉTÉRIORÉE.

En raccordant une chronocommande ou un interrupteur horaire (minuterie), éviter d'utiliser l'alimentation de ces dispositifs à partir de leur contact d'interruption. Leur alimentation doit se faire par raccordement direct au secteur ou par piles selon le type de dispositif.

Accès au bornier électrique

Dévisser les deux vis "A" situées sur la partie supérieure du tableau et déposer le volet.

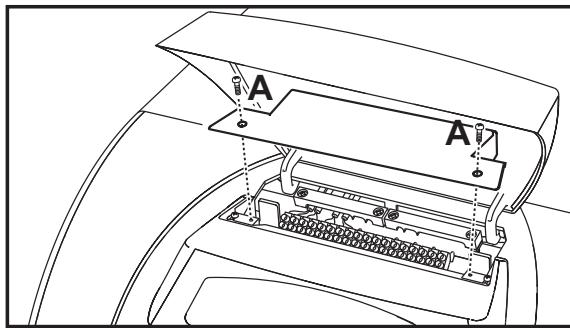


fig. 25 - Accès au bornier

3.6 Raccordement au conduit de fumée

L'appareil doit être raccordé à une cheminée conçue et construite conformément aux normes en vigueur. Le conduit entre la chaudière et la cheminée doit être en matériau adapté à cette fonction, c'est-à-dire qu'il doit résister à la chaleur et à la corrosion. Assurer une bonne étanchéité sur tous les points de jonction.

4. UTILISATION ET ENTRETIEN

Toutes les opérations de réglage, transformation, mise en service, entretien décrites ci-après sont réservées à des techniciens qualifiés (ayant suivi la formation professionnelle prévue par les normes en vigueur) tel que le personnel du SAV.

FERROLI Toute responsabilité contractuelle et extracontractuelle du constructeur est exclue pour les dommages causés par des erreurs dans l'installation et l'utilisation et, dans tous les cas, par le non-respect des instructions fournies par le constructeur.

4.1 Réglages**Activation du mode TEST**

Appuyer 3 fois en 3 secondes sur la touche Reset (rep. 3 - fig. 1) pour activer le mode TEST. La chaudière s'allume indépendamment de la demande de chauffage ou d'eau chaude

Les symboles de chauffage (rep. 5 - fig. 1) et sanitaire (rep. 6 - fig. 1) clignotent sur l'afficheur.

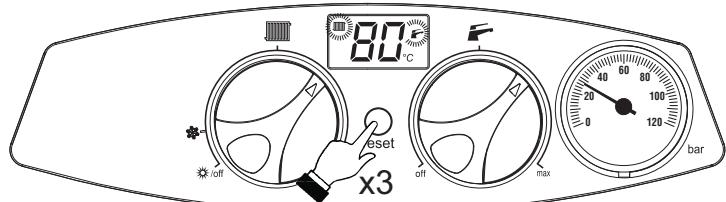


fig. 26 - Mode TEST

Pour quitter le mode TEST, refaire la séquence d'activation.

Le mode TEST se désactive automatiquement après un laps de temps de 15 minutes.

Réglage du brûleur

Le brûleur est préréglé en usine (voir tableau tableau 2). Le brûleur peut être réglé sur une puissance différente en agissant sur la pression de la pompe, le gicleur, le réglage de la tête, le réglage de l'air, comme décrit dans les paragraphes suivants. En tous cas, la nouvelle puissance réglée doit être comprise dans la plage de fonctionnement nominal de la chaudière. Après avoir effectué les éventuels réglages, vérifier à l'aide de l'analyseur de combustion que la teneur en CO₂ % des fumées est comprise entre 11 et 12.

Tableau 2 - Réglage du brûleur

Puissance thermique	Modèle brûleur	Puis-sance brûleur	Gicleur			Pression pompe	Réglage tête de combustion	Réglage air
			kW	kg/h	gal US/h			
28.3	SUN G6	2.24	0.60	60°	35601540	9	19	8

Tableau des débits des gicleurs fioul

Le tableau tableau 3 montre les débits fioul (en kg/h) en fonction de la variation de la pression de la pompe et des gicleurs.

N. B. - Les valeurs ci-dessous sont données à titre purement indicatif, car il faut tenir compte que les débits des gicleurs peuvent varier de ± 5. En outre, pour les brûleurs avec réchauffeur, le débit du combustible diminue de 10% environ.

Tableau 3

GICLEUR G.P.H.	Pression pompe kg/cm ²							
	8	9	10	11	12	13	14	
0.40	1.36	1.44	1.52	1.59	1.67	1.73	1.80	
0.50	1.70	1.80	1.90	1.99	2.08	2.17	2.25	
0.60	2.04	2.16	2.28	2.39	2.50	2.60	2.70	
0.65	2.21	2.34	2.47	2.59	2.71	2.82	2.92	
0.75	2.55	2.70	2.85	2.99	3.12	3.25	3.37	
0.85	2.89	3.06	3.23	3.39	3.54	3.68	3.82	
1.00	3.40	3.61	3.80					
Débit en sortie de gicleur en kg/h								

Réglage de la pression de la pompe

La pression de la pompe est réglée en usine pour un fonctionnement optimal. En règle générale, il ne faut jamais modifier ce réglage. Toutefois, si pour des exigences particulières, il est nécessaire d'avoir une pression différente, agir sur la vis de réglage "6" indiquée dans le tableau fig. 28 après le montage du manomètre et l'allumage du brûleur. En tout cas, il est conseillé d'ajuster la pression dans la gamme comprise entre 10 et 14 bars.

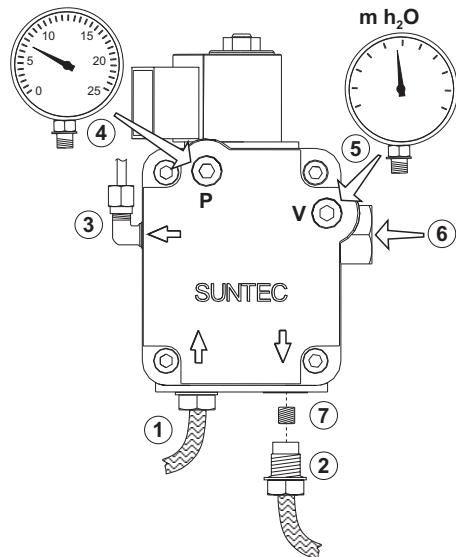


fig. 27 - Pompe SUNTEC

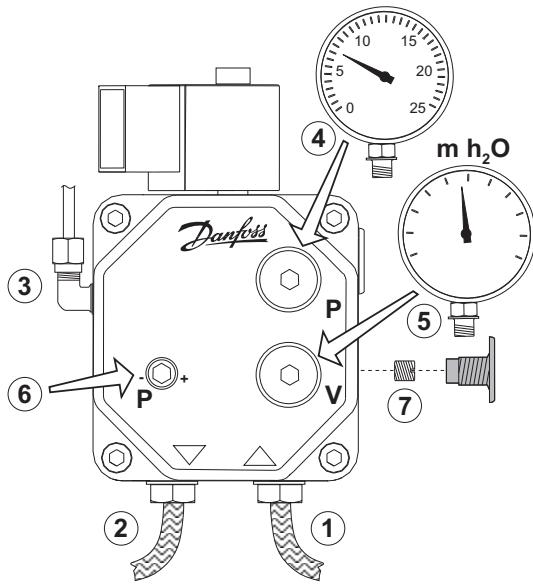


fig. 28 - Pompe DANFOSS

1. Entrée (aspiration)
2. Retour
3. Sortie gicleur
4. Prise manomètre de pression
5. Prise vacuomètre
6. Vis de réglage
7. Vis de by-pass

Tête et registre d'air

Régler la tête et le débit de l'air en fonction de la puissance du brûleur comme indiqué dans le fig. 29

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ou dans le sens contraire, la vis de réglage de la tête B (fig. 30) jusqu'à ce que le repère indiqué sur la tige A (fig. 30) coïncide avec le repère voulu.

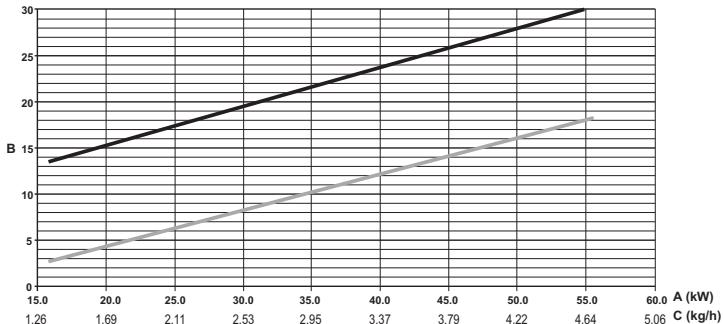


fig. 29 - Graphique réglages brûleur Prodotto_Gr1

- A** Puissance
B Repère de réglage
C Débit fioul
 "L" tête de combustion (mm)
 Air

Pour le réglage du débit d'air, agir sur la vis C (fig. 30) après avoir desserré l'écrou D. Après le réglage, serrer l'écrou D.

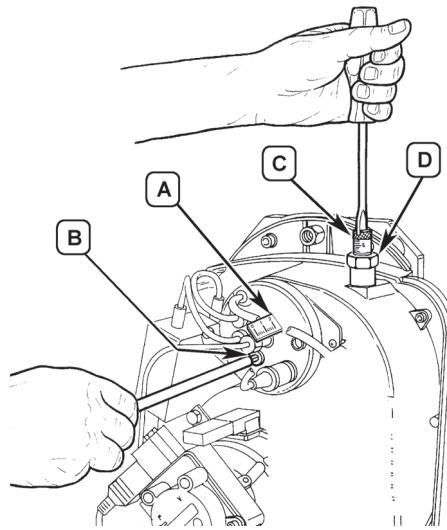


fig. 30 - Réglage du brûleur

Position des électrodes - déflecteur

Après avoir monté le gicleur vérifier le positionnement correct des électrodes et des déflecteurs selon les cotes indiquées. Procéder à une vérification des cotes après chaque intervention sur la tête.

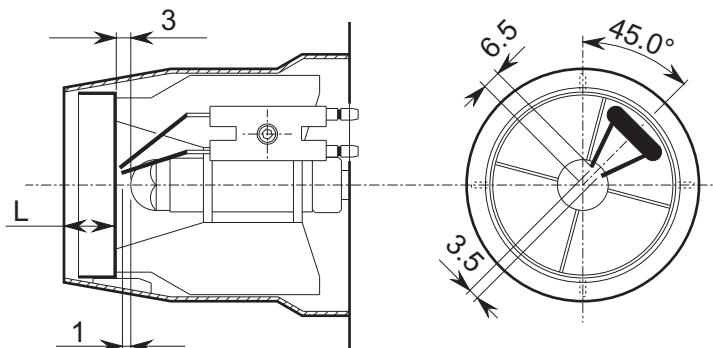


fig. 31 - Position des électrodes - déflecteur

4.2 Mise en service



Vérifications à effectuer au premier allumage et après toutes les opérations d'entretien ayant occasionné le débranchement des installations ou une intervention sur des dispositifs de sécurité ou parties de la chaudière :

Avant d'allumer la chaudière

- Ouvrir les soupapes d'arrêt éventuelles entre la chaudière et l'installation.
- Vérifier l'étanchéité du circuit de gazole.
- Vérifier la précharge du vase d'expansion
- Remplir les tuyauteries et assurer l'évacuation complète de l'air dans la chaudière et les installations, en ouvrant la vanne d'évacuation d'air sur la chaudière et les vannes d'évacuation sur l'installation.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites d'eau dans l'installation ni dans la chaudière.
- Vérifier le raccordement de l'installation électrique et le fonctionnement de la mise à la terre.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de liquides ou de matériaux inflammables dans les alentours immédiats de la chaudière.
- Monter le manomètre et le vidémètre sur la pompe (retirer après la mise en service) du brûleur.
- ouvrir les soupapes le long du tuyau de fuel

Allumage

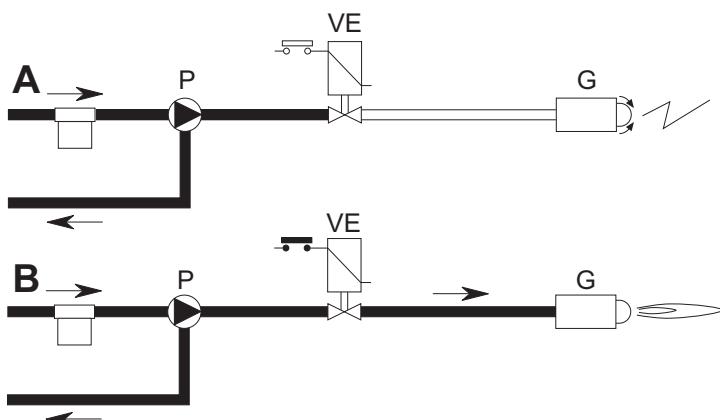


fig. 32 - Allumage

T

A la fermeture de la ligne thermostatique le moteur du brûleur démarre avec la pompe : le fuel aspiré est totalement envoyé vers le retour. Le ventilateur du brûleur et le transformateur d'allumage fonctionnent, et le dispositif actionne les phases de :

- prévention du foyer.
- prélavage d'une partie du circuit de fuel.
- pré-allumage, avec étincelle entre les électrodes.

B

A la fin du prélavage l'appareil ouvre la soupape électromagnétique : le fuel arrive au gicleur et en sort vaporisé.

Le contact avec l'étincelle des électrodes provoque la flamme.

Simultanément le temps de sécurité commence.

Cycle de l'appareil

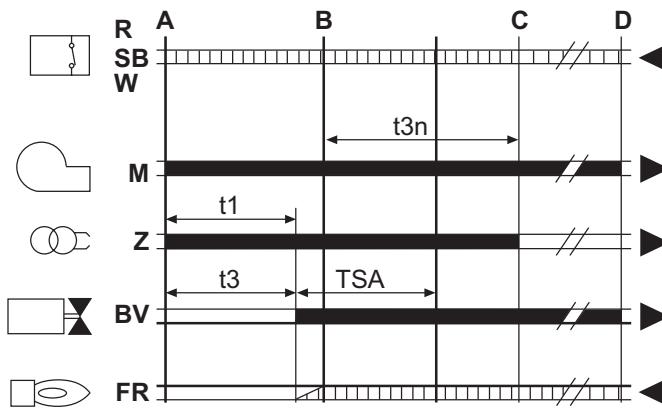


fig. 33 - Cycle de l'appareil

R-SB-W Thermostats/pressostats

M Moteur brûleur

Z Transformateur d'allumage

BV Soupape électromagnétique

FR Cellule photorésistante

A' Début démarrage avec préchauffage

A Début démarrage sans préchauffage

B Présence flamme

C Fonctionnement normal

D Arrêt réglage (TA-TC)

t1 Temps de prévention

TSA Temps de sécurité

t3	Temps de préallumage
t3n	Temps de post-allumage
tw	Temps de préchauffage
	Signaux de sortie de l'appareil
	Signaux nécessaires en entrée

Vérifications en cours de fonctionnement

- Allumer l'appareil comme indiqué dans la sez. 2.3.
- S'assurer de l'étanchéité des circuits combustible et eau.
- Contrôler l'efficacité de la cheminée et des conduits d'air/fumées pendant le fonctionnement de la chaudière.
- Vérifier que la circulation d'eau entre la chaudière et l'installation s'effectue correctement.
- Vérifier que l'allumage de la chaudière se fasse correctement, en effectuant plusieurs essais d'allumage et d'extinction au moyen du thermostat d'ambiance et de la commande à distance.
- Vérifier que la porte du brûleur et de la chambre de fumées soient étanches.
- Vérifier que le brûleur fonctionne correctement.
- Effectuer une analyse de la combustion (avec chaudière en stabilité) et vérifier que le contenu de CO₂ dans les fumées soit compris entre 11% e 12%.
- Vérifier la programmation correcte des paramètres et effectuer les personnalisations (courbe de compensation, puissance, température etc...).

4.3 Entretien

Contrôle périodique

Pour un fonctionnement correct durable de l'appareil, il est nécessaire de faire effectuer par un professionnel qualifié un contrôle annuel qui prévoit les opérations suivantes :

- Les dispositifs de commande et de sécurité doivent fonctionner correctement.
- Le circuit d'évacuation des fumées doit être parfaitement efficace.
- S'assurer que les tuyauteries d'alimentation et de retour du combustible ne sont pas bouchées ni endommagées.
- Nettoyer le filtre d'aspiration du combustible.
- Noter la consommation de combustible correcte
- Effectuer le nettoyage de la tête de combustion dans la zone de sortie du combustible, sur le disque de turbulence.
- Faire fonctionner le brûleur à pleine allure pendant dix minutes et analyser la combustion en vérifiant :
 - les réglages corrects de tous les éléments indiqués dans la présente notice
 - les températures des fumées au conduit de fumée
 - le pourcentage de CO₂
- Les conduits de fumée doivent être libres de tout obstacle et ne pas présenter de fuites
- Le brûleur et l'échangeur doivent être en parfait état de propreté et détartrés. Pour le nettoyage ne pas utiliser de produits chimiques.
- Les installations de gaz et d'eau doivent être parfaitement étanches.
- La pression de l'eau dans l'installation à froid doit être d'environ 1 bar ; si ce n'est pas le cas, ramener la pression à cette valeur.
- La pompe de circulation ne doit pas être bloquée.
- Le vase d'expansion doit être gonflé.
- Contrôler l'anode au magnésium et, le cas échéant, la remplacer.

L'éventuel nettoyage de l'habillage, du tableau de commande et des "enjoliveurs" de la chaudière peut être effectué avec un chiffon doux et humide, éventuellement imbibé d'eau savonneuse. Tous les produits abrasifs et solvants sont à proscrire.

Démontage du brûleur

- Retirer le capot (B) en dévissant la vis (A) pour accéder aux accessoires.
- Dévisser l'écrou (C) et positionner le brûleur de façon à accéder au gicleur.

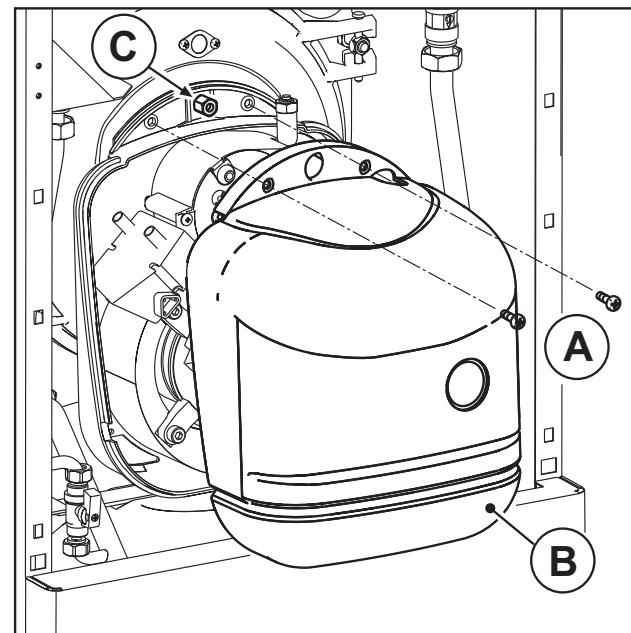


fig. 34 - Démontage du brûleur

Nettoyage de la chaudière

1. Couper l'alimentation électrique de la chaudière..
2. Démonter le brûleur (voir paragraphe précédent).
3. Ôter le panneau supérieur.
4. Ôter la porte « A » permettant de procéder au nettoyage en dévissant les écrous « B ».
5. Ouvrir la porte du brûleur « C » après avoir dévissé les écrous « D ».
6. Nettoyer l'intérieur de la chaudière et tout le parcours des fumées à l'aide d'un écrou-villon, d'un aspirateur ou à l'air comprimé.
7. Refermer les portes.

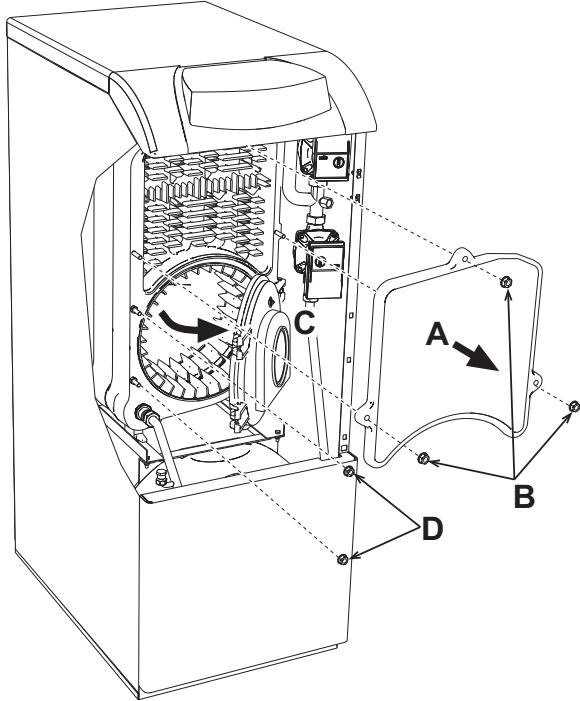


fig. 35

4.4 Dépannage**Diagnostic**

La chaudière est équipée d'un dispositif d'autodiagnostic avancé. En cas d'anomalies de fonctionnement de la chaudière, l'affichage clignote avec le symbole d'anomalie (rep. 22 - fig. 1) indiquant le code de l'anomalie.

Les anomalies qui causent le blocage permanent du brûleur sont indiquées par la lettre «A» : pour rétablir le fonctionnement normal, il suffit d'appuyer sur la touche RESET (rep. 8 - fig. 1) pendant 1 seconde ou de procéder au RESET de la chronocommande à distance (option) si installée ; si la chaudière ne redémarre pas, résoudre d'abord l'anomalie signalée par les leds.

Les autres anomalies qui entraînent le blocage momentané du brûleur (indiquées par la lettre «F») sont automatiquement éliminées dès que la valeur se trouve de nouveau dans la plage de fonctionnement normal de la chaudière.

Tableau 4 - Liste des anomalies

Code anomalie	Anomalie	Causes probables	Solution
A01	Pompe bloquée	Remplacer	
	Moteur électrique défectueux	Remplacer	
	Vanne fioul défectiveuse	Remplacer	
	Manque de combustible dans le réservoir, ou présence d'eau au fond	Remplir avec du combustible ou aspirer l'eau	
	Vannes d'alimentation ligne fioul fermées	Ouvrir	
	Filtres sales (ligne-pompe-gicleur)	Nettoyer	
	Pompe désarmée	Amorcer et rechercher la cause du désarmement	
	Électrodes d'allumage mal réglées ou sales	Régler ou nettoyer les électrodes	
	Gicleur bouché, sale ou déformé	Remplacer	
	Mauvais réglages de la tête et du registre d'air	Régler	
	Électrodes défectueuses ou à la masse	Remplacer	
	Transformateur d'allumage défectueux	Remplacer	
	Câbles électrodes défectueux ou à la masse	Remplacer	
	Câbles électrodes déformés par la haute température	Remplacer et protéger	
A02	Faux raccordements électriques vanne ou transformateur	Vérifier	
	Joint moteur-pompe cassé	Remplacer	
	Aspiration pompe reliée à la tuyauterie de retour	Corriger le branchement	
	Cellule photorésistante défectueuse	Remplacer	
	Cellule photorésistante sale	Nettoyer la cellule photorésistante	
	Cellule photorésistante en court-circuit	Remplacer la cellule photorésistante	
	Une lumière étrangère éclaire la cellule photorésistante.	Éliminer les sources de lumière	
A03	Déclenchement de la protection de surtempérature	Capteur chauffage endommagé	Contrôler le positionnement et le fonctionnement corrects du capteur de température chauffage
	Absence de circulation d'eau dans l'installation	Vérifier le circulateur (Voir tableau tableau 5)	
	Présence d'air dans l'installation	Purger l'installation	
A04	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte
F07	Anomalie préchauffeur (ne ferme pas le contact en 120 secondes)	Câblage interrompu	Vérifier le câblage
F09	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte
F10	Anomalie capteur départ 1	Capteur endommagé Câblage en court-circuit Câblage interrompu	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
	Anomalie capteur d'eau chaude sanitaire	Capteur endommagé Câblage en court-circuit Câblage interrompu	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte
F14	Anomalie capteur départ 2	Capteur endommagé Câblage en court-circuit Câblage interrompu	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
	Anomalie sonde extérieure	Sonde endommagée ou court-circuit câblage Sonde débranchée après l'activation de la fonction « température évolutive »	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte
F34	Tension d'alimentation inférieure à 170 V	Problèmes au réseau électrique	Vérifier l'installation électrique
F35	Fréquence de réseau anormale	Problèmes au réseau électrique	Vérifier l'installation électrique
F37	Pression eau installation incorrecte	Pressostat non relié ou endommagé	Vérifier le capteur
F39	Anomalie sonde extérieure	Sonde endommagée ou court-circuit câblage	Contrôler le câblage ou remplacer le capteur
	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte
F40	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte
F40	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte
A41	Positionnement des capteurs	Capteur de départ non monté sur le corps de la chaudière	Contrôler le positionnement et le fonctionnement corrects du capteur de température chauffage
F42	Anomalie capteur de température chauffage	Capteur endommagé	Remplacer le capteur
F47	Anomalie paramètres carte	Mauvais paramétrage de la carte	Vérifier et modifier éventuellement le paramètre carte

Diagnostic circulateur

Certaines anomalies liées au circulateur sont signalées par la led à proximité du sélecteur de vitesse (fig. 36).



fig. 36

Tableau 5 - Indications led circulateur

	<p>Éteint Circulateur en état de VEILLE</p>
	<p>Vert ON Circulateur en marche</p>
	<p>Vert clignotant Cycle événement</p>
	<p>Vert/Rouge alterné Circulateur bloqué pour cause externe : - Surtension (>270V) - Tension insuffisante (<160V) - Surcharge moteur</p>
	<p>Rouge clignotant Circulateur bloqué pour cause interne : - Moteur bloqué - Électronique endommagée</p>

5. CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Légende des figures cap. 5

- | Légende des figures cap. | |
|--------------------------|--|
| A | Clapet de sécurité et anti-retour |
| A4 | Sortie de fumée |
| 10 | Départ installation - Ø 3/4" |
| 11 | Départ installation - Ø 1" |
| 14 | Soupape de sûreté circuit chauffage |
| 32 | Circulateur circuit chauffage |
| 36 | Purgeur automatique |
| 40 | Vase d'expansion sanitaire (option) |
| 56 | Vase d'expansion |
| 74 | Robinet de remplissage installation (option) |
| 97 | Anode en magnésium |
| 114 | Pressostat eau |
| 130 | Circulateur ballon |
| 143 | Thermostat de réglage ballon |
| 154 | Tuyau d'évacuation des condensats |
| 178 | Sonde thermomètre ballon |
| 179 | Clapet anti-retour |
| 180 | Ballon |
| 192 | Recirculation - Ø 3/4 |
| 197 | Évent air manuel |
| 209 | Départ ballon - Ø 3/4" |
| 210 | Retour ballon - Ø 3/4" |
| 233 | Robinet de vidange ballon |
| 275 | Robinet de vidange circuit chauffage |
| 278 | Capteur double (chauffage + sécurité) |
| 293 | Flasque d'inspection ballon |
| 295 | Brûleur |

5.1 Dimensions, raccords et composants principaux

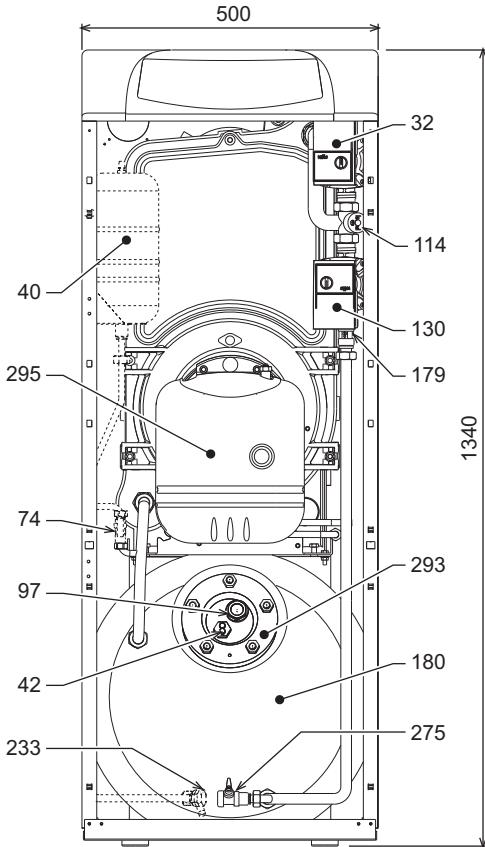


fig. 37 - Vue avant

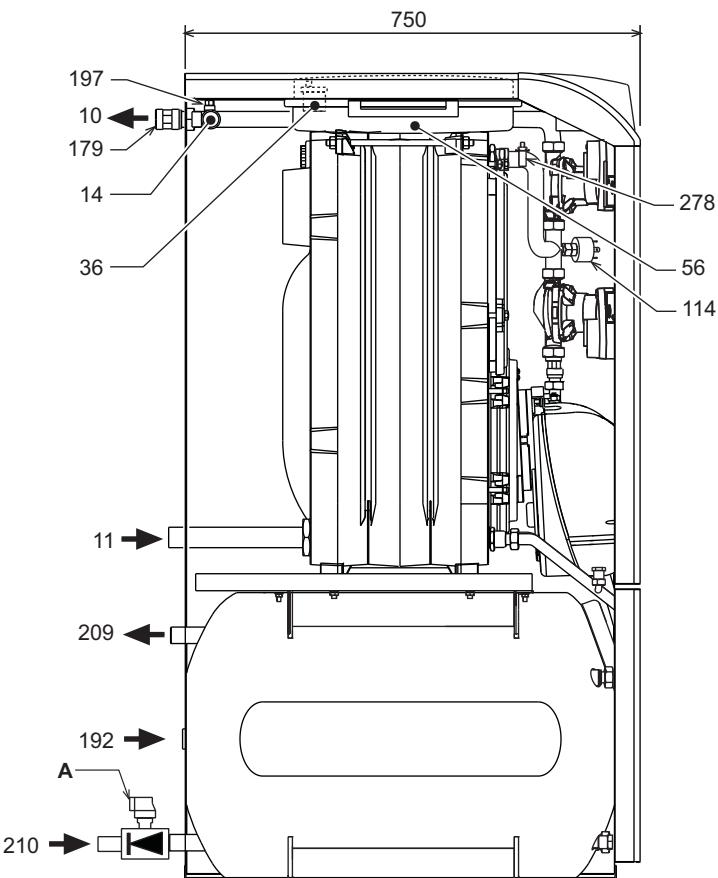
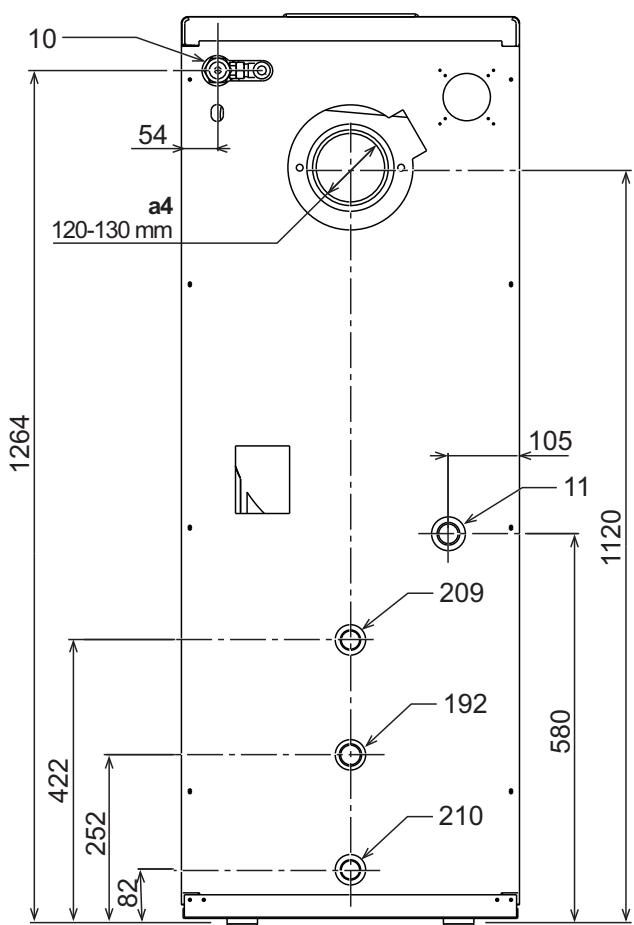
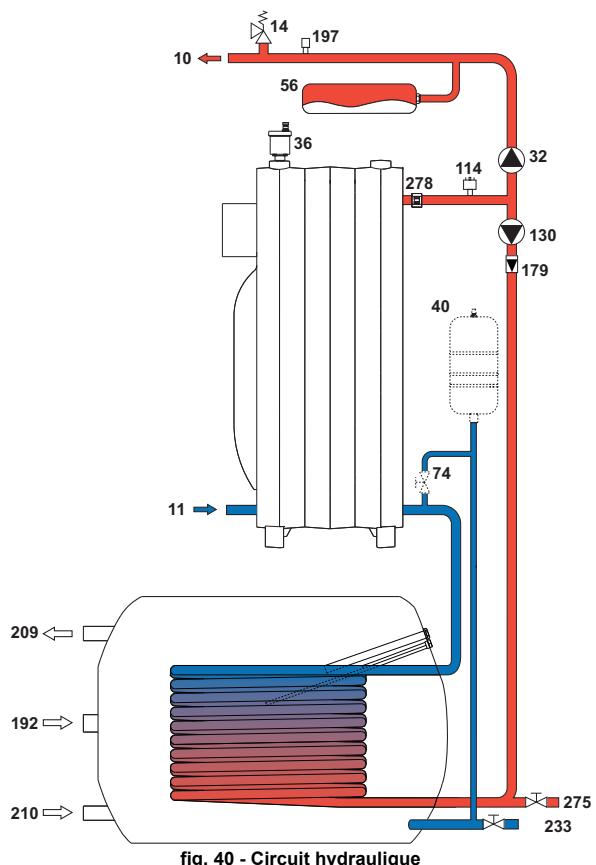

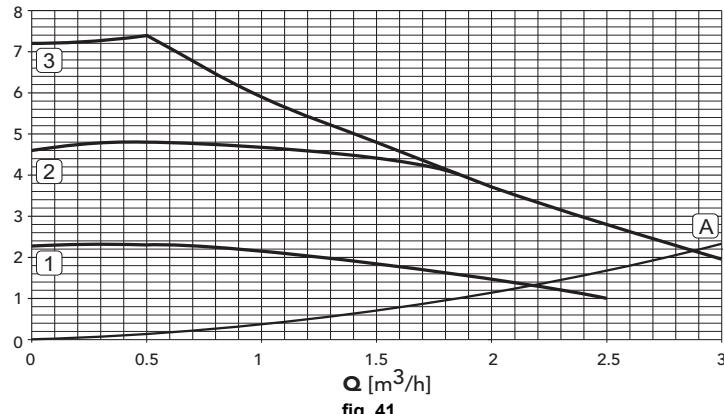


fig. 38 - Vue latérale

5.2 Circuit hydraulique5.3 Diagrammes

Perte de charge/Pression circulateurs



- Pression du circulateur avec réglage à « vitesse fixe ».

**H [m H₂O]**

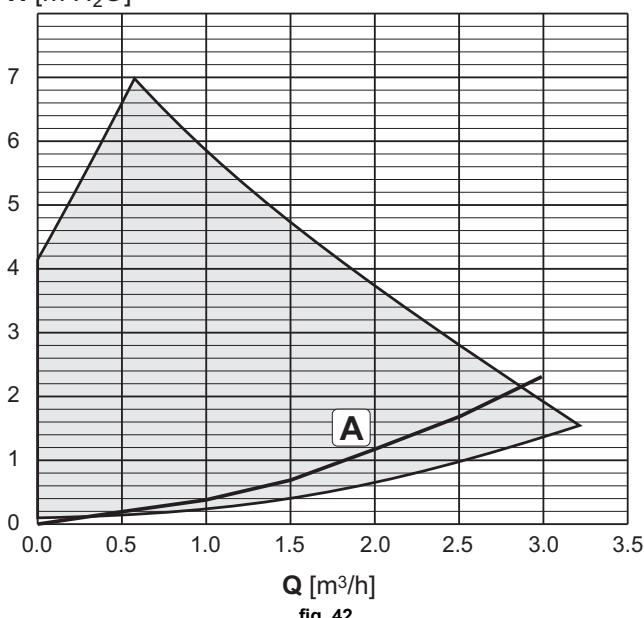A Pertes de charge chaudière

1 - 2 - 3 Vitesse circulateur

- Pression du circulateur avec réglage à « hauteur d'élévation proportionnelle ».

**H [m H₂O]**

A Pertes de charge chaudière

5.4 Tableau des caractéristiques techniques

Donnée	Unité	Valeur	
Modèle		ATLAS 25 K 100 UNIT	
Nombre d'éléments	nbre	3	
Débit thermique maxi chauffage (Hs)	kW	28.4	
Débit thermique maxi chauffage (Hi)	kW	26.6	(Q)
Débit thermique mini chauffage (Hs)	kW	22.4	
Débit thermique mini chauffage (Hi)	kW	21.0	(Q)
Puissance thermique maxi chauff. (80-60°C)	kW	25.0	(P)
Puissance thermique mini chauff. (80-60°C)	kW	20.0	(P)
Débit thermique maxi sanitaire (Hs)	kW	28.3	
Débit thermique maxi sanitaire (Hi)	kW	26.6	(Q)
Débit thermique mini sanitaire (Hs)	kW	22.4	
Débit thermique mini sanitaire (Hi)	kW	21.0	(Q)
Puissance thermique maxi sanitaire (80-60 °C)	kW	25.0	(P)
Puissance thermique mini sanitaire (80-60 °C)	kW	20.0	(P)
Rendement Pmax (80-60 °C) (Hs)	%	88.0	
Rendement Pmax (80-60 °C) (Hi)	%	93.7	
Rendement Pmin (80-60 °C) (Hs)	%	89.1	
Rendement Pmin (80-60 °C) (Hi)	%	94.9	
Rendement 30% (Hs)	%	92.0	
Rendement 30% (Hi)	%	98.0	
Pression maxi d'utilisation chauffage	bar	6	(PMS)
Pression mini d'utilisation chauffage	bar	0.8	
Température maxi chauffage	°C	110	(tmax)
Capacité eau circuit chauffage	litres	21	
Capacité du vase d'expansion chauffage	litres	10	
Pression prégonflage vase d'expansion chauffage	bar	1	
Pression maxi d'utilisation sanitaire	bar	9	(PMW)
Pression mini d'utilisation sanitaire	bar	0.1	
Contenance ballon	litres	90	
Capacité vase d'expansion eau chaude sanitaire	litres	4	
Débit sanitaire à Δte 30 °C	l/10 min	195	
Débit sanitaire à Δte 30 °C	l/h	750	
Indice de protection	IP	X0D	
Tension d'alimentation	V/Hz	230/50	
Puissance électrique consommée chauffage	W	195	
Puissance électrique consommée ECS	W	195	
Poids à vide	kg	225	
Longueur chambre de combustion	mm	350	
Diamètre chambre de combustion	mm	300	
Perte de charge côté fumées	mbar	0.11	

Fiche de produit ErP

MODÈLE: ATLAS 25 K 100 UNIT

Marque commerciale: FERROLI			
Chaudière à condensation: NO			
Chaudière basse température (**): OUI			
Chaudière de type B1: NO			
Dispositif de chauffage mixte: OUI			
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: NO			
Caractéristique	Symbol	Unité	Valeur
Classe d'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux			B
Puissance thermique nominale	Pn	kW	25
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η_s	%	86
Production de chaleur utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	P4	kW	25,0
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	P1	kW	7,8
Efficacité utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température (*)	η_4	%	88,0
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température (**)	η_1	%	92,0
Consommation d'électricité auxiliaire			
À pleine charge	elmax	kW	0,150
À charge partielle	elmin	kW	0,069
En mode veille	PSB	kW	0,005
Autres caractéristiques			
Pertes thermiques en régime stabilisé	Pstby	kW	0,105
Consommation d'électricité du brûleur d'allumage	Pign	kW	0,000
Consommation annuelle d'énergie	QHE	GJ	83
Niveau de puissance acoustique	LWA	dB	62
Émissions d'oxydes d'azote	NOx	mg/kWh	139
Pour dispositifs de chauffage mixtes			
Profil de soutirage déclaré			XL
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau			B
Consommation journalière d'électricité	Qelec	kWh	0,262
Consommation annuelle d'électricité	AEC	kWh	55
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	η_{wh}	%	65
Consommation journalière de combustible	Qfuel	kWh	31,864
Consommation annuelle de combustible	AFC	GJ	25

(*) Par régime haute température, on entend une température de retour de 60 °C à l'entrée du dispositif de chauffage et une température d'alimentation de 80 °C à la sortie du dispositif de chauffage.

(**) Par basse température, on entend une température de retour (à l'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudières à condensation, de 37 °C pour les chaudières basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

5.5 Schéma électrique

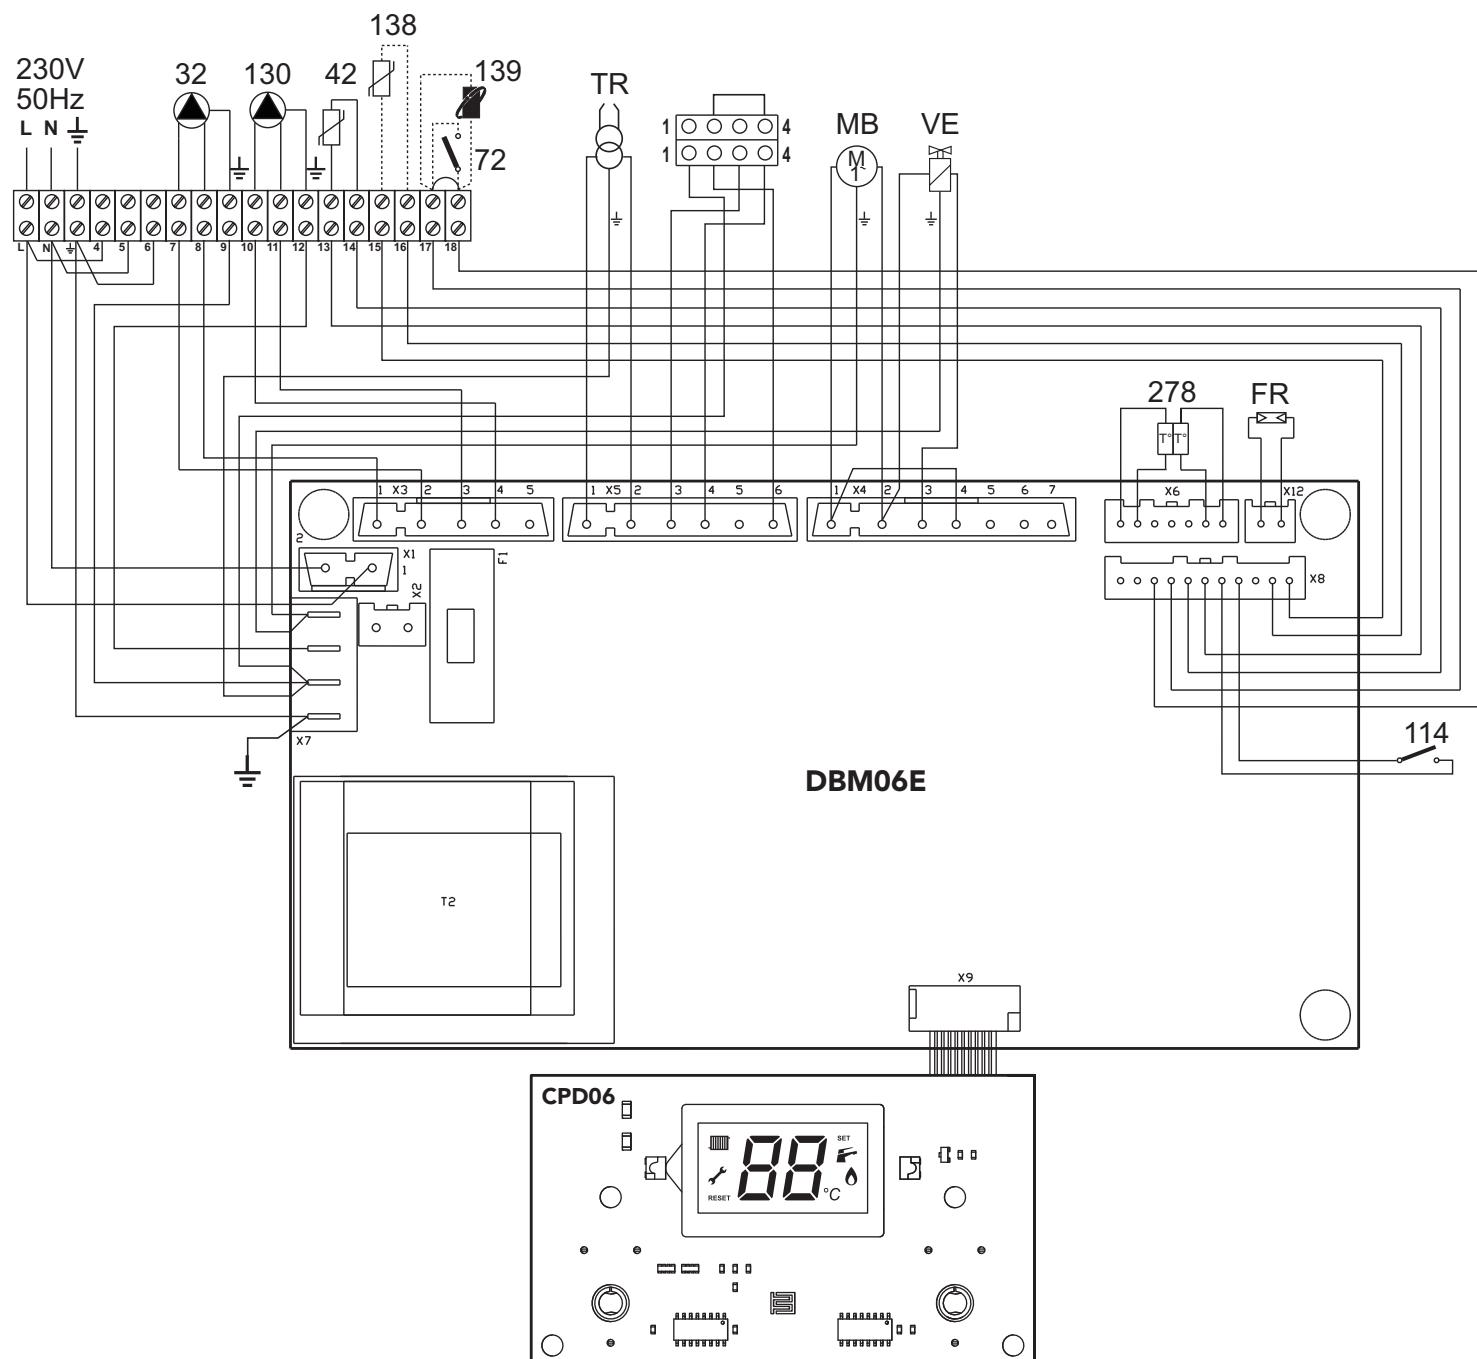


fig. 43 - Schéma électrique

- 32 Circulateur circuit chauffage
- 42 Sonde température ECS
- 72 Thermostat d'ambiance (option)
- 114 Pressostat eau
- 130 Circulateur ballon
- 138 Sonde extérieure (option)
- 139 Chronocommande à distance (option)
- 278 Capteur double (sécurité + chauffage)
- TR Transformateur d'allumage
- FR Cellule photorésistante
- MB Moteur brûleur
- VE Soupape électromagnétique

GR

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχείριο.
- Μετά την εγκατάσταση του λέβητα, ενημερώστε το χρήστη αναφορικά με τη λειτουργία του και παραδώστε του το παρόν εγχείριο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο και βασικό τμήμα του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσεται προσεκτικά για μελλοντική αναφορά.
- Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε σφραγισμένα χειριστήρια ρύθμισης.
- Η εσφαλμένη εγκατάσταση ή η ανεπαρκή συντήρηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς από ασφυξία ή ζωντανής ή υλικές ζημιές. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε εσφαλμένη εγκατάσταση και χρήση, καθώς και σε μη τήρηση των οδηγιών.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας το διακόπτη της εγκατάστασης ή/και τα ειδικά χειριστήρια διακοπής λειτουργίας.
- Σε περίπτωση βλάβης ή/και δυσλειτουργίας της συσκευής, απενεργοποιήστε τη συσκευή και μην επιχειρήστε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απενθύνθετε αποκλειστικά και μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή-αντικατάσταση του προϊόντος θα πρέπει να εκτελεστεί μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών μπορεί να επρέψει την ασφάλεια της συσκευής.
- Η παρούσα συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και, συνεπώς, επικίνδυνη.
- Τα υλικά της συσκευασίας πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά, καθώς αποτελούν πιθανότητα εστία κινδύνου.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειονές σωματικές, αισθητηριες ή διανοητικές ή χωρίς εμπειρία ή γνώσεις, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επιτήρηση ενός ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους ή έχουν λαβεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
- Η απόρριψη της συσκευής και των εξαρτημάτων της πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οι εικόνες που υπάρχουν στο παρόν εγχείριο αποτελούν μια απλοποιημένη απεικόνιση του προϊόντος. Η απεικόνιση αυτή μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από το προϊόν που αγοράστε.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

2.1 Πλαρουσίαση

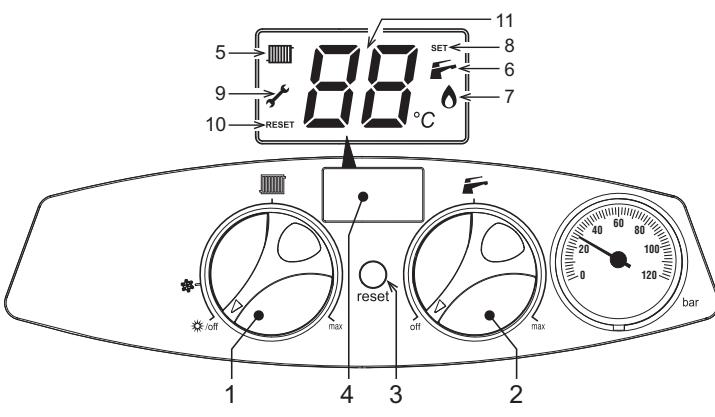
Αγαπητοί πελάτες,

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα λέβητα **FERROLI** προηγμένης και πρωτοποριακής τεχνολογίας, υψηλής αξιοπιστίας και κατασκευαστικής αριτιότητας. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχείριο, καθώς παρέχει σημαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφαλή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

ATLAS 25 K 100 UNIT είναι μια γεννητήρια θερμομότητας υψηλής απόδοσης, για την παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης και θέρμανσης, κατάλληλη για λειτουργία με καυστήρες πετρελαίου. Το σώμα του λέβητα περιλαμβάνει στοιχεία από χυτοσίδηρο, συναρμολογημένα με αμφικινικά στοιχεία και χαλύβδινους εντατήρες που τοποθετούνται πάνω από ένα υαλοποιημένο μπούλερ ταχείας συλλογής ζεστού νερού οικιακής χρήσης, το οποίο προστατεύεται από τη διάβρωση με άνοδο μαγνησίου.

2.2 Πίνακας χειριστηρίων

Πίνακας



ΕΙΚ. 1 - Πίνακας χειριστηρίων

Επεξήγηση συμβόλων πίνακα

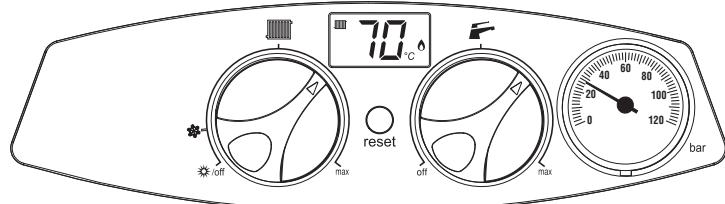
- 1 = Ρύθμιση θερμοκρασίας εγκατάστασης και επιλογή «θερινής/χειμερινής λειτουργίας/απενεργοποίησης»
- 2 = Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού οικιακής χρήσης και απενεργοποίησης
- 3 = Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών Επαναφορά - Λειτουργία «Economy/Comfort»
- 4 = Οθόνη
- 5 = Ένδειξη λειτουργίας θέρμανσης
- 6 = Ένδειξη λειτουργίας νερού οικιακής χρήσης
- 7 = Ένδειξη ενεργοποιημένου καυστήρα - Λειτουργία Comfort
- 8 = Ένδειξη λειτουργίας Comfort
- 9 = Ένδειξη δυσλειτουργίας
- 10 = Εντολή αποκατάστασης δυσλειτουργίας
- 11 = Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών

Ένδειξη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Θέρμανση

Η εντολή θέρμανσης (μέσω θερμοστάτη χώρου ή τηλεχειριστηρίου με χρονοδιακόπτη) υποδεικνύεται από την ενεργοποίηση του καλοριφέρ (λεπτ. 5 - fig. 1).

Η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών (λεπτ. 11 - fig. 1) εμφανίζει τη θερμοκρασία του αισθητήρα θέρμανσης.




ΕΙΚ. 2

Νερό οικιακής χρήσης

Η εντολή για νερό οικιακής χρήσης (με το άνοιγμα βρύσης ζεστού νερού οικιακής χρήσης) υποδεικνύεται από την ενεργοποίηση της στροφίγγας (λεπτ. 6 - fig. 1).

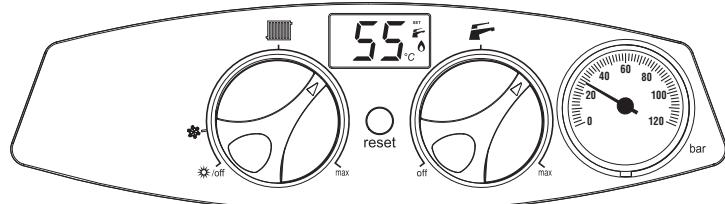Η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών (λεπτ. 11 - fig. 1) εμφανίζει τη θερμοκρασία του αισθητήρα νερού οικιακής χρήσης.



ΕΙΚ. 3

Ακύρωση λειτουργίας μπόιλερ (economy)

Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει τη θέρμανση/διατήρηση της θερμοκρασίας του μπόιλερ. Στην περίπτωση αυτή, δεν παρέχεται ζεστό νερό οικιακής χρήσης.

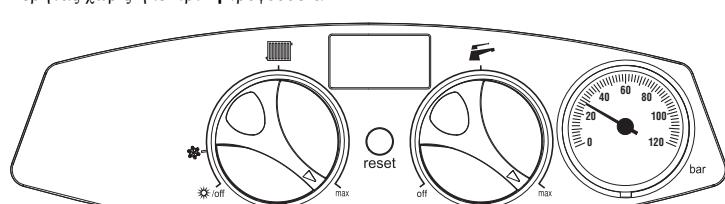
Οταν είναι ενεργοποιημένη η θέρμανση του μπόιλερ (προεπιλεγμένη ρύθμιση), στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο **comfort** (λεπτ. 8 - fig. 1).

Ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει το μπόιλερ (λειτουργία ECO) πατώντας το κουμπί **reset** (λεπτ. 3 - fig. 1). Το σύμβολο **comfort** (λεπτ. 8 - fig. 1) ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα η ένδειξη «EC» (eco).

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **comfort**, πατήστε ξανά το κουμπί **reset**. Το σύμβολο **comfort** ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα η ένδειξη «CO» (comfort).

2.3 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Λέβητας χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία




ΕΙΚ. 4 - Λέβητας χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία

Οταν διακοπεί η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος ή/και αερίου της συσκευής, το σύστημα προστασίας από τον παγετό δεν λειτουργεί. Για να αποφευχθούν βλάβες λόγω παγετού κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων διαστημάτων διακοπής χρήσης τη χειμερινή περίοδο, συνιστάται η εκκένωση όλου του νερού από τον λέβητα, τόσο του νερού οικιακής χρήσης όσο και του νερού της εγκατάστασης ή η εκκένωση μόνο του νερού οικιακής χρήσης και η προσθήκη του κατάλληλου αντιψυκτικού υγρού στην εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες στην sez. 3.3.

Ενεργοποίηση λέβητα

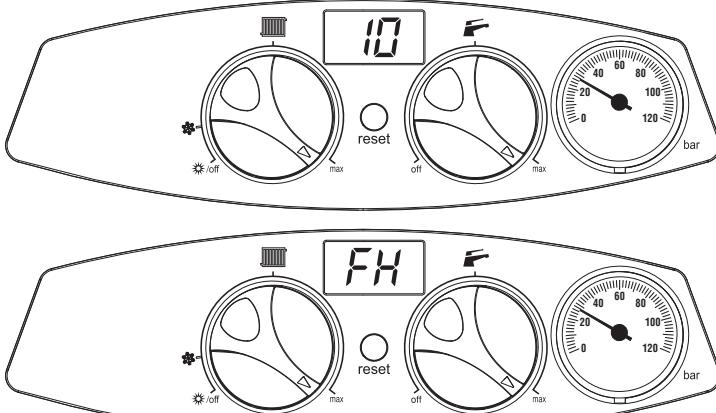- Ανοίξτε τις βαλβίδες διακοπής παροχής καυσίμου.
- Συνδέστε τη συσκευή στην ηλεκτρική τροφοδοσία.




ΕΙΚ. 5 - Ενεργοποίηση λέβητα

- Στα επόμενα 120 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη FH που υποδεικνύει την εκτέλεση του κύκλου εξαέρωσης της εγκατάστασης θέρμανσης.
- Στα 5 πρώτα δευτερόλεπτα, εμφανίζεται επίσης στην οθόνη η έκδοση λογισμικού της πλακέτας.
- Όταν σταματήσει να εμφανίζεται η ένδειξη FH, ο λέβητας είναι έτοιμος για αυτό ματη λειτουργία κάθε φορά που χρησιμοποιείται ζεστό νερό οικιακής χρήσης ή με ταδίσται μια εντολή από το θερμοστάτη χώρου.

Απενεργοποίηση λέβητα

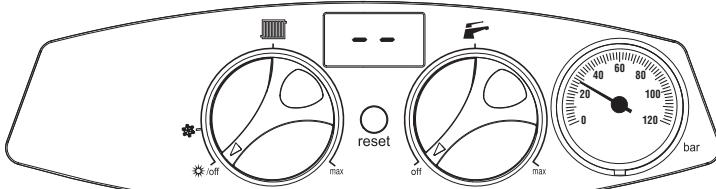Περιστρέψτε στην ελάχιστη ρύθμιση και τους δύο διακόπτες (λεπτ. 1 και 2 - fig. 1).




ΕΙΚ. 6 - Απενεργοποίηση λέβητα

Όταν απενεργοποιηθεί ο λέβητας, η ηλεκτρική τροφοδοσία της ηλεκτρονικής πλακέτας συνεχίζεται.

Απενεργοποιείται η λειτουργία νερού οικιακής χρήσης και θέρμανσης. Το σύστημα προστασίας από τον παγετό παραμένει ενεργοποιημένο.

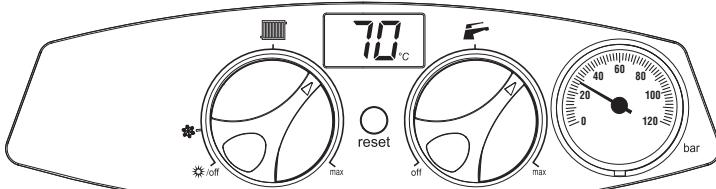Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον λέβητα, τοποθετήστε και τους δύο διακόπτες (λεπτ. 1 και 2 - fig. 1) στις επιθυμητές θερμοκρασίες.




ΕΙΚ. 7

Ο λέβητας είναι έτοιμος για λειτουργία κάθε φορά που χρησιμοποιείται ζεστό νερό οικιακής χρήσης ή παρέχεται μια εντολή από το θερμοστάτη χώρου.

2.4 Ρυθμίσεις

Επιλογή θερινής/χειμερινής λειτουργίας

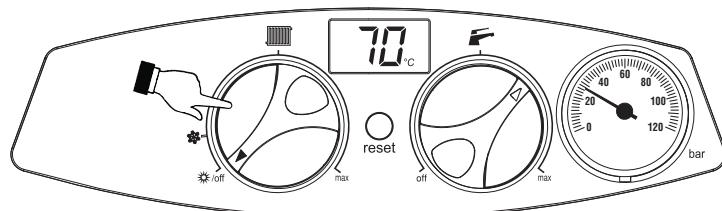Περιστρέψτε στην ελάχιστη ρύθμιση (θερινή λειτουργία) μόνο τον διακόπτη θέρμανσης (λεπτ. 1 - fig. 1).



ΕΙΚ. 8

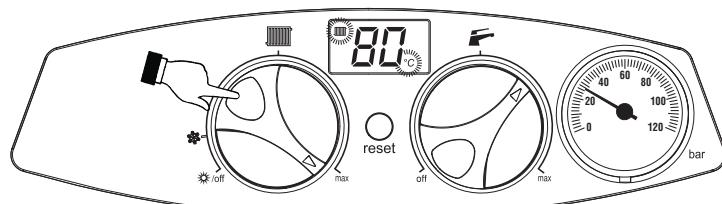
Ο λέβητας παράγει μόνο νερό οικιακής χρήσης. Το σύστημα προστασίας από τον παγετό παραμένει ενεργοποιημένο.

Για να απενεργοποιήσετε τη θερινή λειτουργία (χειμερινή λειτουργία), τοποθετήστε τον διακόπτη θέρμανσης (λεπτ. 1 - fig. 1) στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη θέρμανσης (λεπτ. 1 - fig. 1) για να μεταβάλετε τη θερμοκρασία από τους 30°C το ελάχιστο έως τους 80°C το μέγιστο.


Ωστόσο, συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε τον λέβητα σε θερμοκρασία κάτω από τους 45°C.



ΕΙΚ. 9

Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού οικιακής χρήσης

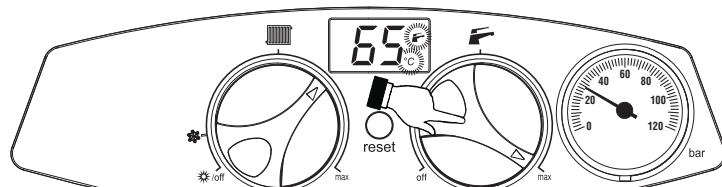Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη νερού οικιακής χρήσης (λεπτ. 2 - fig. 1) για να μεταβάλετε τη θερμοκρασία από τους 10°C το ελάχιστο έως τους 65°C το μέγιστο.



ΕΙΚ. 10

Ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (με προαιρετικό θερμοστάτη περιβάλλοντος)

Επιλέξτε μέσω του θερμοστάτη περιβάλλοντος την επιθυμητή θερμοκρασία στο εσωτερικό των θέρμανσην χώρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θερμοστάτης περιβάλλοντος, ο λέβητας φροντίζει να διατηρεί την εγκατάσταση στην προγραμματισμένη θερμοκρασία κατάθλιψης.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (με προαιρετικό εξωτερικό χειριστήριο)

Επιλέξτε μέσω του εξωτερικού χειριστήριον την επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος στο εσωτερικό των θέρμανσην χώρων. Ο λέβητας ρυθμίζει το νερό της εγκατάστασης αναλόγως με την επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για τη λειτουργία με εξωτερικό χειριστήριο συμβουλευθείτε το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης.

Μεταβλητή θερμοκρασία

Όταν έχει εγκατασταθεί ο (προαιρετικός) εξωτερικός ανιχνευτής, το σύστημα ρύθμισης του λέβητα λειτουργεί με «κμεταβλητή θερμοκρασία». Στη λειτουργία αυτή, η θερμοκρασία της εγκατάστασης θέρμανσης ρυθμίζεται ανάλογα με τις εξωτερικές κλιματικές συνθήκες, ώστε να διασφαλίζεται μέγιστη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα, όταν αυξάνεται η εξωτερική θερμοκρασία, μειώνεται η θερμοκρασία παροχής της εγκατάστασης σύμφωνα με μια προκαθορισμένη «καμπύλη αντιστάθμισης».

Στη ρύθμιση με «κμεταβλητή θερμοκρασία», η ρυθμισμένη θερμοκρασία με τον διακόπτη θέρμανσης (λεπτ. 3 - fig. 1) γίνεται η μέγιστη θερμοκρασία παροχής της εγκατάστασης. Συνιστάται η επίλογή της μέγιστης τιμής, ώστε το σύστημα να μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία σε όλο το εύρος λειτουργίας.

Ο λέβητας πρέπει να ρυθμίζεται κατά την εγκατάσταση από εξειδικευμένο προσωπικό. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν προσαρμογές από τον χρήστη για μεγαλύτερη άνεση.

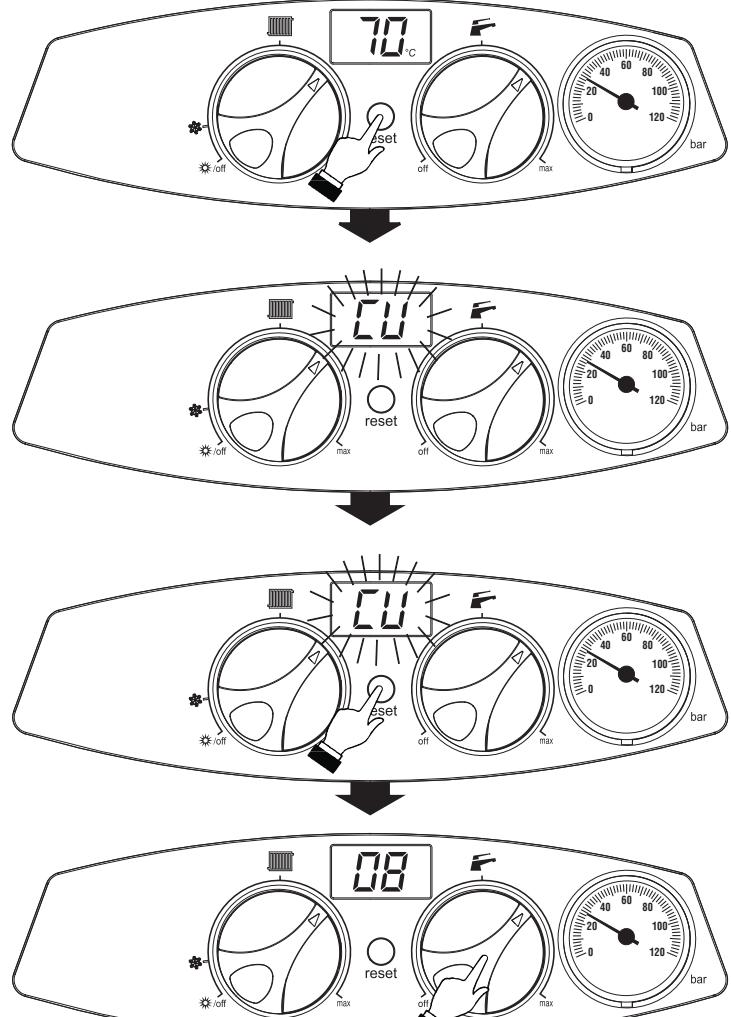
Καμπύλη αντιστάθμισης και μετατόπιση των καμπυλών

Εάν πατήσετε το κουμπί reset (λεπτ. 6 - fig. 1) για 5 δευτερόλεπτα, θα αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού «Μεταβλητή Θερμοκρασία». Εμφανίζεται η ένδειξη «CU» που αναβοσβήνει.

Εάν πατήσετε το κουμπί reset (λεπτ. 3 - fig. 1) εμφανίζεται η τρέχουσα καμπύλη αντιστάθμισης (fig. 11), την οποία μπορείτε να τη μεταβάλετε με τον διακόπτη νερού οικιακής χρήσης (λεπτ. 2 - fig. 1).

Ρυθμίστε την επιθυμητή καμπύλη από 1 έως 10 σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά (fig. 13) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί reset (λεπτ. 3 - fig. 1).


Εάν ρυθμίσετε την τιμή 0 για την καμπύλη, η ρύθμιση με μεταβλητή θερμοκρασία απενεργοποιείται.



ΕΙΚ. 11 - Καμπύλη αντιστάθμισης

Εάν περιστρέψετε τον διακόπτη θέρμανσης (λεπτ. 1 - fig. 1), εμφανίζεται η ένδειξη «OF» που αναβοσβήνει.

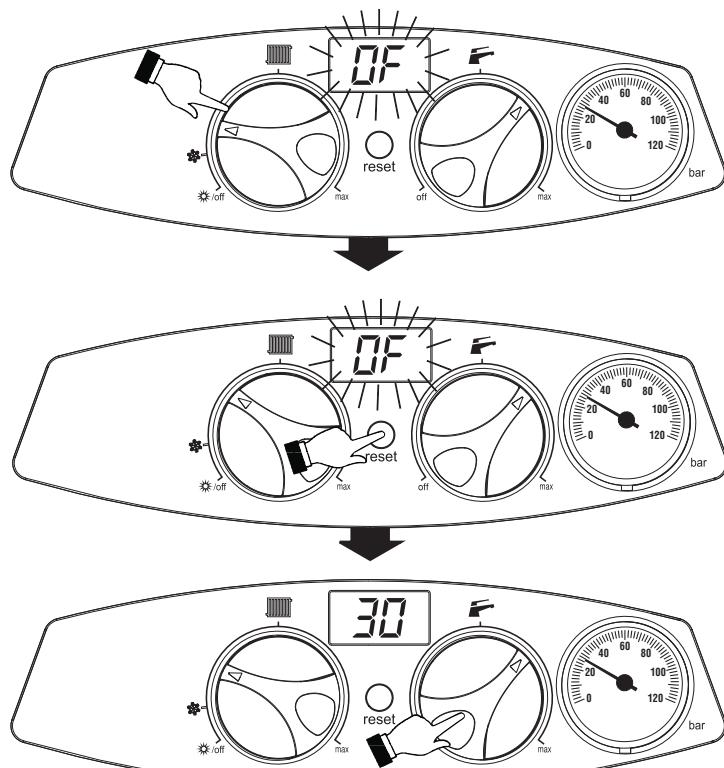
Εάν πατήσετε το κουμπί Reset (λεπτ. 3 - fig. 1), εμφανίζεται η τρέχουσα μετατόπιση των καμπυλών (fig. 12) και μπορείτε να τη μεταβάλετε με τον διακόπτη νερού οικιακής χρήσης (λεπτ. 2 - fig. 1). Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί reset (λεπτ. 3 - fig. 1).




ΕΙΚ. 12 - Παράλληλη μετατόπιση των καμπυλών

Εάν περιστρέψετε ξανά τον διακόπτη θέρμανσης (λεπτ. 1 - fig. 1) και, στη συνέχεια, πατήσετε το κουμπί Reset (λεπτ. 3 - fig. 1) για 5 δευτερόλεπτα, η λειτουργία ρύθμισης παράλληλων καμπυλών απενεργοποιείται.

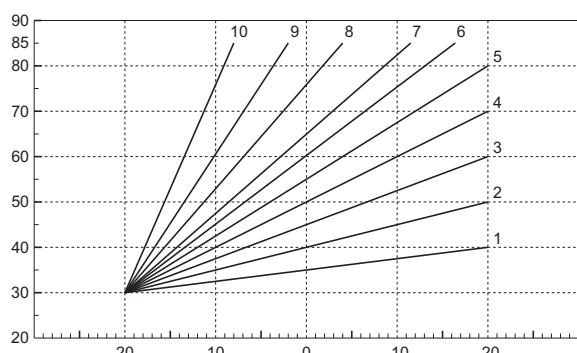Εάν η θερμοκρασία χώρου είναι μικρότερη από την επιθυμητή τιμή, συνιστάται η ρύθμιση ανώτερης καμπύλης και αντιστροφα. Αυξήστε ή μειώστε την τιμή κατά μία μονάδα και ελέγξτε το αποτέλεσμα στον χώρο.



ΕΙΚ. 13 - Καμπύλες αντιστάθμισης

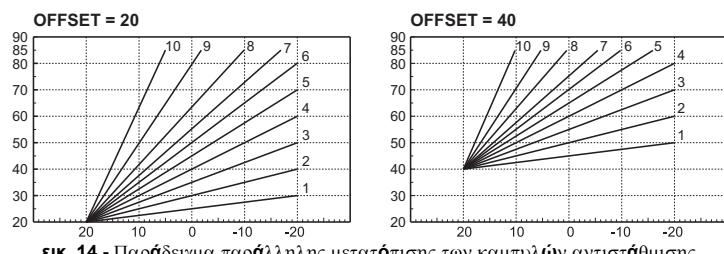

ΕΙΚ. 14 - Παράδειγμα παράλληλης μετατόπισης των καμπυλών αντιστάθμισης

Ρυθμίσεις με το τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη

Εάν ο λέβητας είναι συνδεδεμένος στο (προαιρετικό) τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη, οι ρυθμίσεις που περιγράφονται παραπάνω πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνει ο λέβητας.

Πίνακας 1

Ρύθμιση θερμοκρασίας θύρμανσης	Η ρύθμιση μπορεί να γίνει είτε από το μενού του τηλεχειριστήριου με χρονοδιακόπτη είτε από τον πινακά χειριστήρων του λέβητα.
Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού οικιακής χρήσης	Η ρύθμιση μπορεί να γίνει είτε από το μενού του τηλεχειριστήριου με χρονοδιακόπτη είτε από τον πινακά χειριστήρων του λέβητα.
Επιλογή θερμικής λειτουργίας	Η θερμική λειτουργία ζητεί προτεραιότητα για να γίνει το τοπικό θύρμανσης από το τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη.
Επιλογή λειτουργίας Eco/Comfort	Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παραγωγής νερού οικιακής χρήσης από το μενού του τηλεχειριστήριου με χρονοδιακόπτη, ο λέβητας επιλέγει τη λειτουργία Eco/Comfort. Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία eco/comfort από τον πινακά χειριστήρων είναι απενεργοποιημένη.
Μεταβλητή θερμοκρασία	Η ρύθμιση της μεταβλητής θερμοκρασίας πραγματοποιείται τύπο από το τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη μέσο και από τον πινακά του λέβητα: προτεραιότητα μεταξύ των δύο ζητεί η ρύθμιση μεταβλητής θερμοκρασίας του πινακά του λέβητα.

Ρύθμιση υδραυλικής πίεσης εγκατάστασης

Η πίεση πλήρωσης με κρύα εγκατάσταση, η οποία αναγράφεται στο υδρόμετρο της εγκατάστασης, πρέπει να είναι περίπου 1,0 bar.

Ανοίξτε τη στρόφιγγα πλήρωσης (εάν έχει εγκατασταθεί) για να επαναφέρετε την πίεση της εγκατάστασης σε τιμή άνω του 1,0 bar.

Στο τέλος της διαδικασίας, κλείνετε πάντα τη στρόφιγγα πλήρωσης.

Κιν στρόφιγγας πλήρωσης και δοχείο διαστολής νερού οικιακής χρήσης

Κατόπιν παραγγελίας, διατίθεται κιτ που αποτελείται από στρόφιγγα πλήρωσης και δοχείο διαστολής νερού οικιακής χρήσης.

Η στρόφιγγα πρέπει να εγκατασταθεί προς την κατεύθυνση του βέλους.

Ανοίξτε τη στρόφιγγα πλήρωσης, όταν έχει εγκατασταθεί, για να επαναφέρετε την πίεση της εγκατάστασης σε τιμή άνω του 1,0 bar.

Μετά την επαναφορά της πίεσης της εγκατάστασης στην κανονική τιμή, ο λέβητας θα ενεργοποιήσει τον κύκλο εξαέρωσης 120 δευτερολέπτων, ο οποίος επισημαίνεται στην οθόνη με την ένδειξη FH.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3.1 Γενικές οδηγίες

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.

3.2 Χώρος εγκατάστασης

Ο λέβητας πρέπει να εγκαθίσταται σε ειδικό χώρο με ανοίγματα αερισμού προς το εξωτερικό σύμφωνα με δύο ορίζουν οι ισχύοντες κανονισμού. Εάν στον ίδιο χώρο υπάρχουν περισσότεροι καυστήρες ή απορροφητήρες που μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα, τα ανοίγματα αερισμού πρέπει να είναι διαστασιολογημένα για την ταυτόχρονη λειτουργία όλων των συσκευών. Ο χώρος εγκατάστασης δεν πρέπει να περιέχει εύφλεκτα αντικείμενα ή υλικά, διαβρωτικά αέρια, σκόνες ή πτητικές ουσίες που μπορεί να αναφροδίσουν ο ανεμιστήρας και να βουλώσουν τους εσωτερικούς αγωγούς του καυστήρα ή την κεφαλή καύσης. Ο χώρος πρέπει να είναι στεγνός και προστατευμένος από τη βροχή, το χιόνι και τον παγετό.

Εάν η συσκευή περιβάλλεται από έπιπλα ή τοποθετηθεί δίπλα σε αυτά, πρέπει να προβλέπεται χώρος για την αφαίρεση του περιβλήματος και για τις συνήθεις εργασίες συντήρησης.

3.3 Υδραυλικές συνδέσεις

Προειδοποιήσεις

Η θερμαντική ικανότητα της συσκευής πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων μέσω υπολογισμού των αναγκών θέρμανσης του χώρου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονικούς σμόδις. Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει όλα τα εξαρτήματα για σωστή και ομαλή λειτουργία. Συνιστάται να εγκατασταθεί βαλβίδες διακοπής μεταξύ του λέβητα και της εγκατάστασης που παρέχουν τη δυνατότητα απομόνωσης του λέβητα από την εγκατάσταση, εάν είναι απαραίτητο.

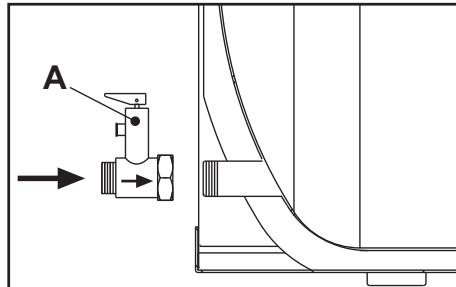
Η έξοδος της βαλβίδας ασφαλείας πρέπει να συνδέται σε χοάνη ή σωλήνα συλλογής, ώστε να αποφεύγεται η εκροή του νερού στο δάπεδο σε περίπτωση υπερπίεσης στο κύκλωμα θέρμανσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κατεκευαστής του λέβητα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος, εάν ο χώρος πλημμυρίσει λόγω ενεργοποίησης της βαλβίδας εξαγωγής.

Μη χρησιμοποιείτε τους σωλήνες των υδραυλικών εγκαταστάσεων ως γείσωση για τις λεικτρικές συσκευές.

Πριν από την τοποθέτηση, πρέπει να πλύνετε καλά όλες τις σωληνώσεις της εγκατάστασης, ώστε να απομακρυνθούν υπολείμματα ή ακαθαρσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής.


Πραγματοποιήστε τις συνδέσεις στις αντίστοιχες υποδοχές σύμφωνα με το σχέδιο στο cap. 5 και τα σύμβολα πάνω στη συσκευή.

Τοποθετήστε στην είσοδο κρύου νερού οικιακής χρήσης τη βαλβίδα αντεπιστροφής «Α» και ασφαλείας «Β» (βλ. fig. 15) που παρέχεται με τον λέβητα. Τηρείτε την κατεύθυνση του βέλους που αναγράφεται στη βαλβίδα.



ΕΙΚ. 15 - Τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής και ασφαλείας

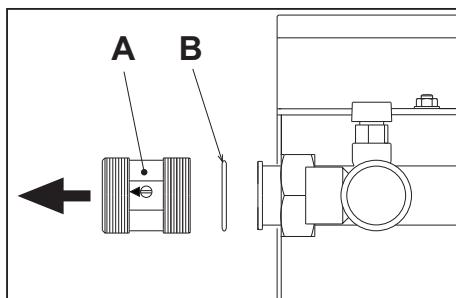
Εγκαταστήστε στην παροχή της εγκατάστασης τη βαλβίδα αντεπιστροφής «Α» (βλ. fig. 16) που παρέχεται με τον λέβητα και τοποθετήστε ενδιմαστά την τιμούχα «Β». Τηρείτε την κατεύθυνση του βέλους που αναγράφεται στη βαλβίδα.



ΕΙΚ. 16 - Τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής

Κυκλοφορητής μπόλιερ υψηλής απόδοσης

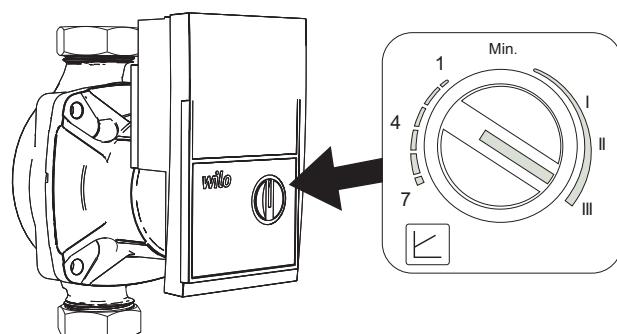
Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του λέβητα ATLAS 25 K 100 UNIT, ο επιλογέας ταχύτητας (βλ. fig. 17) πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση III.



ΕΙΚ. 17

Κυκλοφορητής θέρμανσης υψηλής απόδοσης

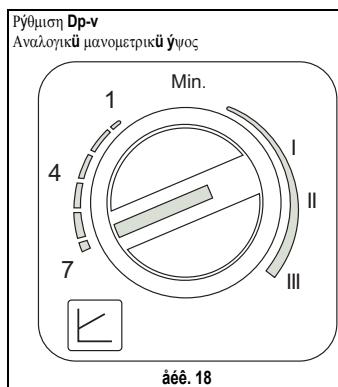Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι κατάλληλη για όλες τις εγκαταστάσεις. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικό τρόπο λειτουργίας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης.



- Ρύθμιση Δρ-v αναλογικού μανομετρικού ύψους (fig. 18)

Το μανομετρικό ύψος του κυκλοφορητή θα μειωθεί αυτόματα όταν μειωθεί η παροχή που απαιτείται από την εγκατάσταση. Αυτή η ρύθμιση είναι βέλτιστη για εγκαταστάσεις με καλοριφέρ (με 1 ή 1 σωλήνα) ή/και θερμοστατικές βαλβίδες.

Τα πλεονεκτήματα είναι η μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης όταν μειωθεί η ζήτηση της εγκατάστασης και η μείωση του θορύβου στα καλοριφέρ ή/και στις θερμοστατικές βαλβίδες. Το εύρος λειτουργίας κυμαίνεται από την ελάχιστη (1) έως τη μέγιστη τιμή (7).

- Ρύθμιση σταθερής ταχύτητας (fig. 19)

Ο κυκλοφορητής δεν διαμορφώνει την ισχύ του. Η αρχή λειτουργίας είναι ίδια με εκείνη των συμβατικών κυκλοφορητών 3 ταχυτήτων (με μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης). Το εύρος λειτουργίας κυμαίνεται από την ταχύτητα 1 (I) έως την ταχύτητα 3 (III).

Χαρακτηριστικά του νερού της εγκατάστασης

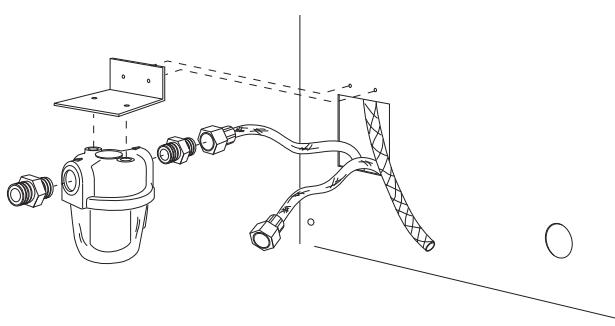
Εάν η σκληρότητα του νερού της εγκατάστασης υπερβαίνει τους 25°Fr ($1^{\circ}\text{F} = 10\text{ppm CaCO}_3$), συνιστάται η χρήση κατάλληλα επεξεργασμένου νερού ώστε να αποφευγεται ο πιθανός σχηματισμός αλάτων στο λέβητα. Η επεξεργασία δε θα πρέπει να μειώνει τη σκληρότητα σε τιμές μικρότερες από 15°Fr (Π.Δ. 236/88 για χρήσεις νερού προς κατανάλωση από τον δινθρωπό). Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία του χρησιμοποιούμενου νερού είναι απαραίτητη σε εγκαταστάσεις μεγάλης έκτασης ή με συχνές αναπληρώσεις του νερού της εγκατάστασης.

! Σε περίπτωση εγκατάστασης αποσκληρυντών στην είσοδο κρύου νερού του λέβητα, απαιτείται προσοχή ώστε να μην μειώνεται υπερβολικά ο βαθμός σκληρότητας του νερού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά της ανόδου μαγνησίου στο θερμαντήρα.





Σύστημα αντιπαγκοτικής προστασίας, αντιψυκτικά υγρά, προσθετικά και αναστολείς. Ο λέβητας διαθέτει σύστημα αντιπαγκοτικής προστασίας για την ενεργοποίηση της λειτουργίας θέρμανσης όταν η θερμοκρασία του νερού καταθλιψης στην εγκατάσταση πέσει κάτω από τους 6°C . Το σύστημα δεν λειτουργεί εάν διακοπεί η ηλεκτρική τροφοδοσία ή/και η παροχή αερίου στη συσκευή. Εάν είναι αναγκαίο, επιτρέπεται η χρήση αντιψυκτικών υγρών, προσθετικών και αναστολών, αποκλειστικά και μόνο εάν ο παραγωγός των αντιψυκτικών ή των προσθετικών αυτών παρέχει εγγύηση ότι οι διασφαλίζει ότι τα προϊόντα του είναι κατάλληλα γι' αυτήν τη χρήση και δεν προκαλούν βλάβες στον εναλλάκτη του λέβητα ή σε άλλα εξαρτήματα ή/και υλικά του λέβητα και της εγκατάστασης. Απαγορεύεται η χρήση αντιψυκτικών υγρών, προσθετικών και αναστολών γενικής χρήσης όταν δεν αναφέρεται ρητά ότι είναι κατάλληλα για χρήση σε θερμικές εγκαταστάσεις και συμβατά με τα υλικά του λέβητα και της εγκατάστασης.

3.4 Σύνδεση καυστήρα

Ο καυστήρας διαθέτει εύκαμπτους σωλήνες και φίλτρο για σύνδεση με τη γραμμή τροφοδοσίας πετρελαίου. Περάστε τους εύκαμπτους σωλήνες από το πίσω τοίχωμα και το ποθετήστε το φίλτρο όπως φαίνεται στην fig. 20.



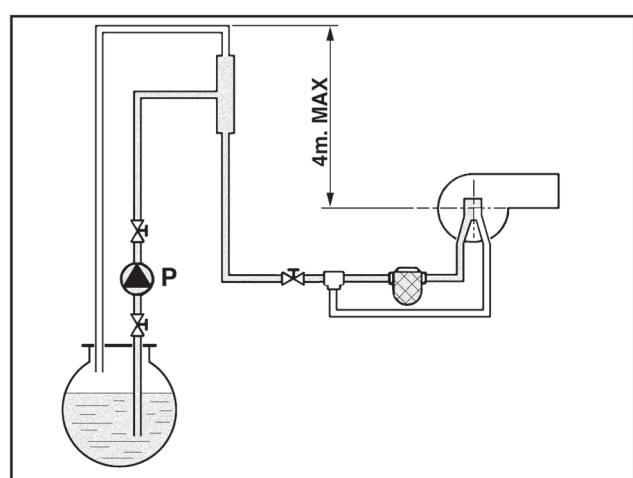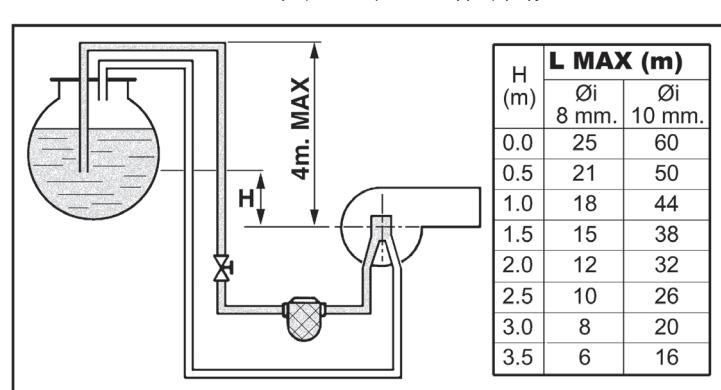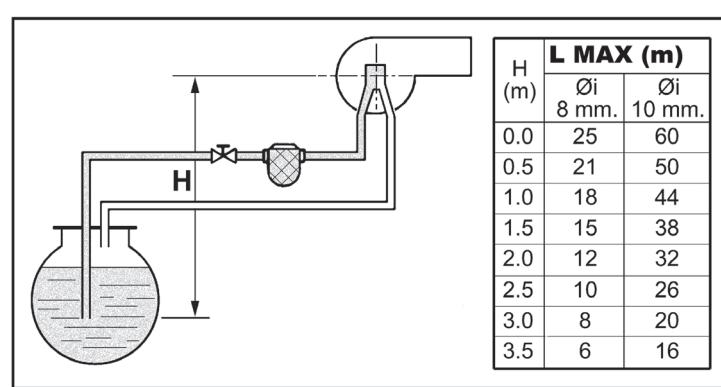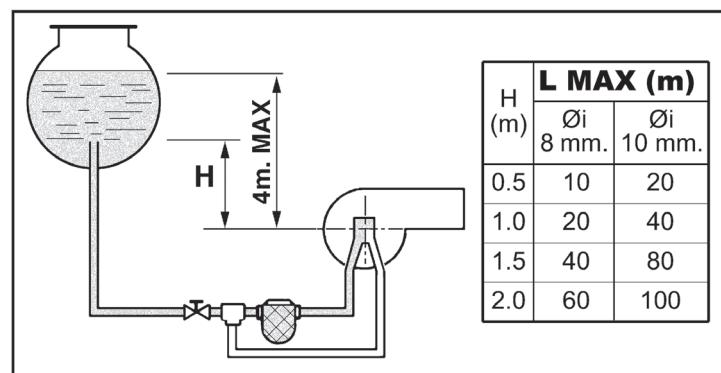Το κύκλωμα τροφοδοσίας πετρελαίου πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με ένα από τα παρακάτω διαγράμματα, τηρώντας το μήκος των σωληνών (LMAX) που αναγράφεται στον πίνακα.



3.5 Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο



Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής διασφαλίζεται μόνο όταν είναι σωστά συνδεδεμένη σε αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα της εγκατάστασης γείωσης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται στην έλλειψη γείωσης της εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι καταλληλή για τη μέγιστη ισχύ της συσκευής που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών του λέβητα.

Ο λέβητας είναι προκαλωδιωμένος και διαθέτει καλώδιο σύνδεσης με την ηλεκτρική γραμμή τύπου "Y" χορίς φις. Οι συνδέσεις με το δίκτυο πρέπει να είναι σταθερές και να διαθέτουν διακόπτη οι επαφές του οποίου να έχουν άνοιγμα τον υλάχιστον 3 mm, παρεμβάλλοντας ασφαλεία των 3A παχα μεταξύ λέβητα και γραμμής. Είναι σημαντικό να τηρείται η πολικότητα (ΠΡΑΜΜΗ: καφέ καλώδιο / ΟΥΑΕΤΕΡΟ: μπλε καλώδιο / ΓΕΙΩΣΗ: κίτρινο-πράσινο καλώδιο) στις συνδέσεις της ηλεκτρικής γραμμής. Κατά την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, ο αγωγός γείωσης πρέπει να έχει μήκος μεγαλύτερο κατά 2 cm σε σχέση με τους υπδοιπούς.



Το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής δεν πρέπει να αντικαθίσταται από το χρήστη. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, σβήστε τη συσκευή και για την αντικατάστασή του απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Σε περίπτωση αντικατάστασης του ηλεκτρικού καλωδίου, χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο **'HAR H05 VV-F' 3x0,75 mm²** με μέγιστη εξωτερική διάμετρο 8 mm.

Θερμοστάτης δωματίου (προαιρετικά)

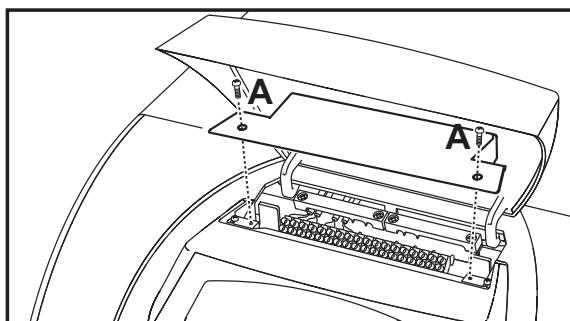


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΠΑΦΕΣ. ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ 230 V ΣΤΟΥΣ ΑΚΡΟΑΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ.

Κατά τη σύνδεση εξωτερικών χειριστηρίων ή χρονοδιακοπών, αποφύγετε τη λήψη της τροφοδοσίας για αυτές τις διατάξεις από τις επαφές διακοπής τους. Η τροφοδοσία τους πρέπει να γίνεται μέσω άμεσης σύνδεσης από το δίκτυο να μπαταρίες, αναλόγως με τον τύπο της διάταξης.

Πρόσβαση στη βάση ακροδεκτών

Ξεβιδώστε τις δύο βίδες "A" στο πάνω μέρος του πίνακα και βγάλτε τη θυρίδα.



ΕΙΚ. 25 - Accesso alla morsettiera

3.6 Σύνδεση στην καπνοδόχο

Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε καπνοδόχο, σχεδιασμένη και κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ο αγωγός ανάμεσα στο λέβητα και στην καπνοδόχο πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό για το σκοπό αυτό, δηλ. ανθεκτικό στη θερμοκρασία και στη διάβρωση. Συνιστάται η σφράγιση των σημείων ένωσης.

4. Σέρβις ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όλες οι εργασίες ρύθμισης, μετατροπής, λειτουργίας και συντήρησης που περιγράφονται στη συνέχεια πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό με κατάλληλη κατάρτιση (με τις απαραίτητες επαγγελματικές τεχνικές γνώσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία), δημοσίως από το προσωπικό των τοπικών τμημάτων τεχνικής υποστήριξης πελατών.

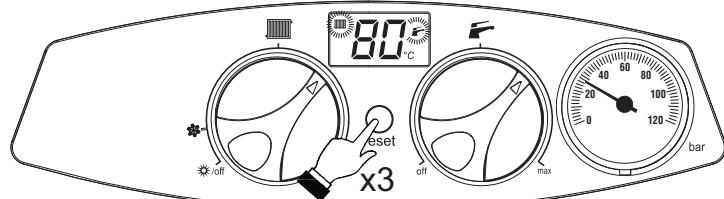
FERROLI δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικές ζημιές ή/και τραυματισμούς που οφείλονται σε επεμβάσεις στη συσκευή από μη εξειδικευμένο και μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

4.1 Ρυθμίσεις

Ενεργοποίηση λειτουργίας ΕΛΕΓΧΟΥ

Πατήστε 3 φορές για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Reset (λεπτ. 3 - fig. 1) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΥ. Ο λέβητας ενεργοποιείται ανεξάρτητα από την εν τολή θέρμανσης ή νερού οικιακής χρήσης.

Στην οθόνη αναβισθήνουν τα σύμβολα θέρμανσης (λεπτ. 5 - fig. 1) και νερού οικιακής χρήσης (λεπτ. 6 - fig. 1).



ΕΙΚ. 26 - Λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΥ

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΥ, επαναλάβετε τη διαδικασία ενεργοποίησης.

Η λειτουργία ΕΛΕΓΧΟΥ απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά.

Ρύθμιση καυστήρα

Οι εργαστασιακές ρυθμίσεις του καυστήρα φύνονται στο **tabella 2**. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον καυστήρα σε διαφορετική ισχύ μεταβάλλοντας την πίεση της αντλίας, το μπλε, τη ρύθμιση της κεφαλής και τη ρύθμιση του αέρα σύμφωνα με τις οδηγίες στις επόμενες παραγράφους. Σε κάθε περίπτωση, η νέα ισχύς πρέπει να βρίσκεται στο πεδίο ονομαστικής λειτουργίας του λέβητα. Μετά την εκτέλεση ενδεχόμενων ρυθμίσεων, ελέγξτε με έναν ανάλυτη καύσης εάν το ποσοστό του CO₂% στα καυσαέρια κυμαίνεται από 11% έως 12%.

Πίνακας 2 - Ρύθμιση καυστήρα

Παροχή θερμικής εργασίας	Μοντέλο καυστήρα	Παροχή καυστήρα	Μπλε	Πίεση αντλίας	Ρύθμιση κεφαλής	Ρύθμιση αέρα		
kW		kg/h	US Gall/h	Γωνία	Καθοικύς	Bar	L	Εγκοπή
28.3	SUN G6	2.24	0.60	60°	35601540	9	19	8

Πίνακας παροχής μπλε για πετρέλαιο

Στον **tabella 3** παρουσιάζεται η παροχή πετρελαίου (σε kg/h) όταν μεταβάλλονται η πίεση αντλίας και τα μπλε.

ΣΗΜ. - Οι τιμές που αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικές, καθώς η παροχή των μπλε πυρού προφέρει να παρουσιάζει διακύμανση ± 5%. Επίσης, στους καυστήρες με προθερμαντήρα, η παροχή καυσίμου μειώνεται περίπου κατά 10%.


Πίνακας 3

Πίεση αντλίας kg/cm ²							
MΠΕΚ G.P.H.	8	9	10	11	12	13	14
0,40	1,36	1,44	1,52	1,59	1,67	1,73	1,80
0,50	1,70	1,80	1,90	1,99	2,08	2,17	2,25
0,60	2,04	2,16	2,28	2,39	2,50	2,60	2,70
0,65	2,21	2,34	2,47	2,59	2,71	2,82	2,92
0,75	2,55	2,70	2,85	2,99	3,12	3,25	3,37
0,85	2,89	3,06	3,23	3,39	3,54	3,68	3,82
1,00	3,40	3,61	3,80				


Παροχή στην Υγρόδια πετρελαίου σε kg/h

Ρύθμιση πίεσης αντλίας

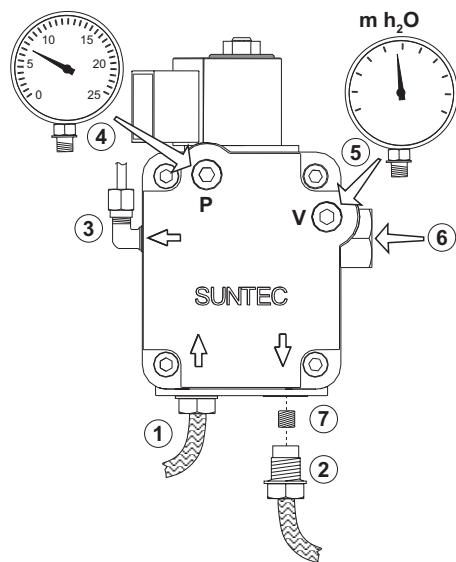Η πίεση της αντλίας ρυθμίζεται εργοστασιακά για βέλτιστη λειτουργία και, κατά κανό να, δεν πρέπει να μεταβάλλεται. Εάν, ωστόσο, λόγω ειδικών συνθηκών απαιτείται δια φορετική πίεση, συνδέστε το μανόμετρο, ενεργοποιήστε τον καυστήρα και γυρίστε τη βίδα ρύθμισης «θ» που φαίνεται στην fig. 27 και στην fig. 28. Η ρύθμιση της πίεσης συνιστάται να είναι εντός του εύρους 10 - 14 bar.



ΕΙΚ. 27 - Αντλία SUNTEC

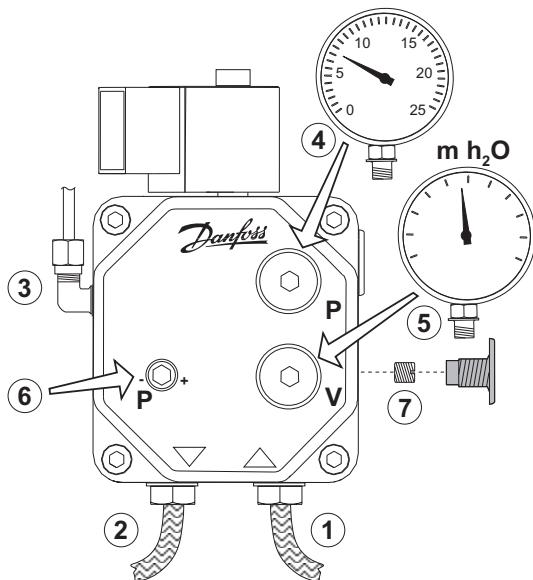


ΕΙΚ. 28 - Αντλία DANFOSS

1. Είσοδος (αναρρόφηση)
2. Επιστροφή
3. Έξοδος προς μπεκ
4. Σύνδεση μανόμετρου πίεσης
5. Σύνδεση μετρητή κενού
6. Βίδα ρύθμισης
7. Βίδα παράκαμψης

Κεφαλή και τάμπερ αέρος

Ρυθμίστε την κεφαλή και την παροχή αέρα αναλόγως με την ισχύ του καυστήρα σύμφωνα με τον fig. 29

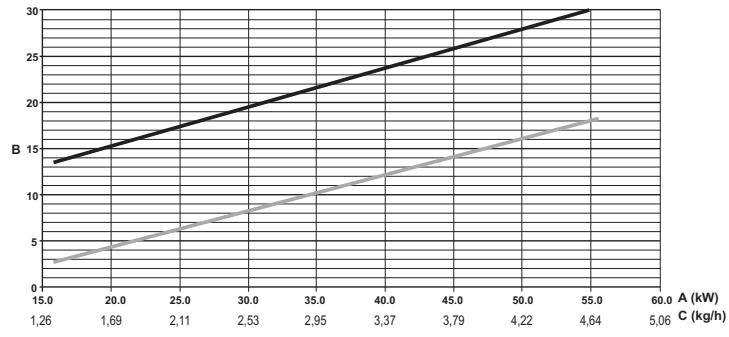
Γυρίστε δεξιούστροφα ή αριστερόστροφα τη βίδα ρύθμισης της κεφαλής **B** (fig. 30) έως ότου συμπέσει η εγκοπή στη ράβδο **A** (fig. 30) με την επιθυμητή ένδειξη.



ΕΙΚ. 29 - Γράφημα ρυθμίσεων καυστήρα Prodotto_Gr1

- A** Ισχύς
B Δείκτης ρύθμισης
C Παροχή πετρελαίου
 "I." κεφαλής (mm)
 Αέρας

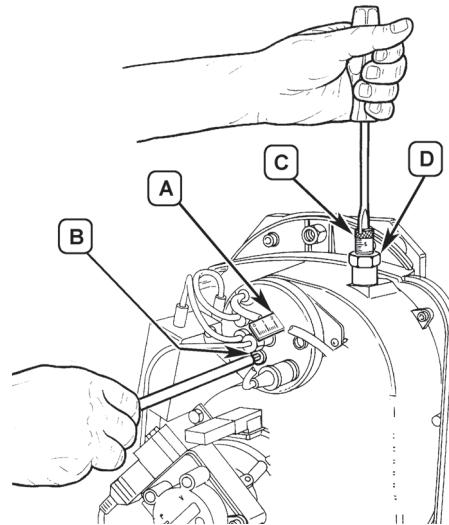
Για τη ρύθμιση της παροχής αέρα γυρίστε τη βίδα **C** (fig. 30) αφού λασκάρετε το παξιμάδι **D**. Μετά τη ρύθμιση σφίξτε το παξιμάδι **D**.



ΕΙΚ. 30 - Ρύθμιση καυστήρα

Θέση ηλεκτροδίων - διαφράγματος

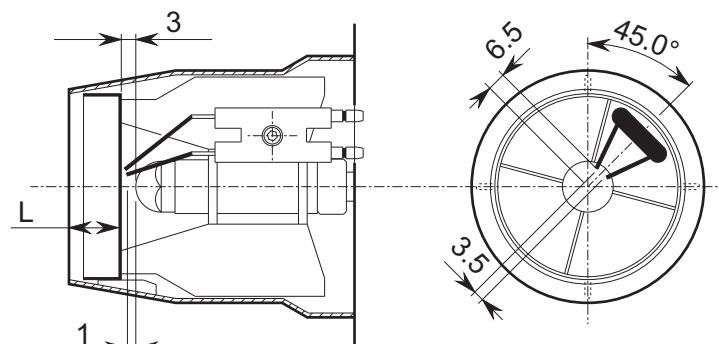Αφού τοποθετήσετε το μπεκ, βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση των ηλεκτροδίων και του διαφράγματος, σύμφωνα με τις ακόλουθες αποστάσεις. Είναι σκόπιμο να γίνεται έλεγχος των αποστάσεων μετά από κάθε επέμβαση στην κεφαλή.



ΕΙΚ. 31 - Θέση ηλεκτροδίων - διαφράγματος

4.2 Λειτουργία

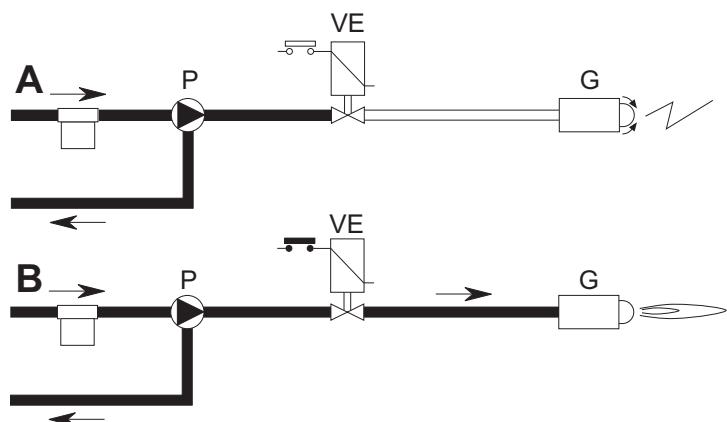


Έλεγχοι που πρέπει να εκτελούνται κατά την πρώτη ενεργοποίηση, καθώς και μετά από όλες τις εργασίες συντήρησης για τις οποίες απαιτείται αποσύνδεση από τις εγκαταστάσεις ή επέμβαση στα δργανα ασφαλείας ή στα εξαρτήματα του λέβητα:

Πριν ανάψετε το λέβητα

- Ανοίξτε τις ενδεχόμενες βαλβίδες διακοπής μεταξύ λέβητα και εγκαταστάσεων.
- Ελέγξτε τη στεγανότητα της εγκαταστάσης καυσίμου.
- Ελέγξτε τη σωστή προφύρτιση του δοχείου διαστολής.
- Γεμίστε την υδραυλική εγκατάσταση και βεβαιωθείτε για την πλήρη εξαέρωση του αέρα που περιέχει ο λέβητας και η εγκατάσταση ανοίγοντας τη βαλβίδα διαφυγής αέρα που λέβητα και τις ενδεχόμενες βαλβίδες εξαέρωσης της εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού στην εγκατάσταση, στα κυκλώματα νερού χρήσης, στις συνδέσεις ή στο λέβητα.
- Βεβαιωθείτε για τη σωστή σύνδεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και για την αποτελεσματική της γείωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή υλικά κοντά στο λέβητα.
- Τοποθετήστε το μανόμετρο και το κενόμετρο στην αντλία του καυστήρα (αφαίρεστε τα μετά τη θέση σε λειτουργία).
- Ανοίξτε τις βάνες στους σωλήνες του πετρελαίου

Ενεργοποίηση



ΕΙΚ. 32 - Ενεργοποίηση

A

Όταν κλείσει η θερμοστατική γραμμή, ο κινητήρας του καυστήρα τίθεται σε λειτουργία μαζί με την αντλία: το πετρέλαιο της ανανέρθωσης οδηγείται όλο προς την επιστροφή. Λειτουργούν επίσης ο ανεμιστήρας στην καυστήρα και ο μετασχηματιστής έναυσης και κατά συνέπεια εκτελούνται οι φάσεις:

- προεξαερισμός της εστίας.
- πρόπλυνσης ενός τμήματος του κυκλώματος πετρελαίου.
- προανάφλεξης με εκκένωση μεταξύ των δικρων των ηλεκτροδιόνων.

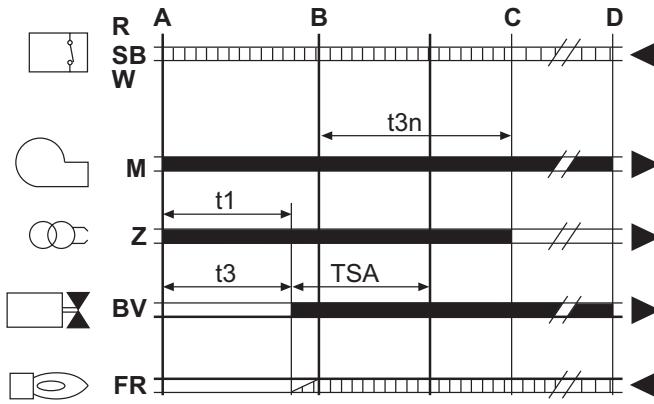
B

Στο τέλος της πρόπλυνσης ο πίνακας ελέγχου ανοίγει την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα: το πετρέλαιο φτάνει στο μπεκ από το οποίο ψεκάζεται.

Η επαφή με την εκκένωση μεταξύ των ηλεκτροδιόνων προκαλεί το σχηματισμό της φλόγας.

Ταυτόχρονα, αρχίζει ο χρόνος ασφαλείας.

Κύκλος συσκευής



ΕΙΚ. 33 - Κύκλος συσκευής

R-SB-W Θερμοστάτες/Πιεσοστάτες

- M Κινητήρας καυστήρα
Z Μετασχηματιστής έναυσης
BV Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
FR Φωτοαντίσταση
A' Έναρξη με προθερμαντήρα
A Έναρξη χωρίς προθερμαντήρα
B Παρουσία φλόγας
C Κανονική λειτουργία
D Διακοπή ρύθμισης (TA-TC)

t1	Χρόνος προ-αερισμού
TSA	Χρόνος ασφαλείας
t3	Χρόνος προ-ανάφλεξης
t3n	Χρόνος μετα-ανάφλεξης
tw	Χρόνος προθέρμανσης
	Σήματα εξόδου από τη συσκευή
	Απαραίτητα σήματα στην είσοδο

Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

- Ανάψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στην sez. 2.3.
- Βεβαιωθείτε για τη στεγανότητα του κυκλώματος καυσίμου και των εγκαταστάσεων νερού.
- Ελέγξτε τη σωστή προθέρμανση της καυτίνας και των αγωγών αέρα-καυσαερίων με το λέβητα σε λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε για τη σωστή κυκλοφορία του νερού στο λέβητα και στις εγκαταστάσεις.
- Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του λέβητα πραγματοποιώντας ορισμένες δοκιμές έναυσης και σθήσματος μέσω του θερμοστάτη περιβάλλοντος ή του εξωτερικού χειριστηρίου.
- Ελέγξτε τη στεγανότητα της πόρτας του καυστήρα και του θαλάμου καυσαερίου.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν λειτουργεί σωστά.
- Εκτελέστε μια ανάλυση της καύσης (με το λέβητα σταθεροποιημένο) και βεβαιωθείτε ότι το ποσοστό CO_2 στα καυσαέρια κυμαίνεται από 11% έως 12%.
- Ελέγξτε το σωστό προγραμματισμό των παραμέτρων και εκτελέστε τυχόν αναγκαίες προσωπικές ρυθμίσεις (καμπύλη αντιστάθμισης, ισχύς, θερμοκρασίες κ.λ.π.).

4.3 Συντήρηση

Περιοδικός έλεγχος

Για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της συσκευής με την πάροδο του χρόνου, θα πρέπει να αναθέστε σε εξειδικευμένο προσωπικό το ετήσιο σέρβις που θα προβλέπει τους ακόλουθους έλεγχους:

- Οι διατάξεις χειρισμού και ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν σωστά.
- Το κυκλώμα παγωγής των καυσαερίων πρέπει να λειτουργεί τέλεια.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες τροφοδοσίας και επιστροφής καυσίμου δεν είναι βουλωμένοι και δεν έχουν χυτημάτα.
- Καθαρίστε το φίλτρο της γραμμής αναρρόφησης του καυσίμου.
- Μετρήστε τη σωστή κατανάλωση καυσίμου
- Καλαρίστε την κεφαλή καύσης στη ζώνη εξόδου του καυσίμου, στο δίσκο στροβιλισμού.
- Αφήστε τον καυστήρα να λειτουργήσει με τη μέγιστη ισχύ επί δέκα περίπου και στη συνέχεια αναλύστε τα καυσαέρια για να ελέγχετε:

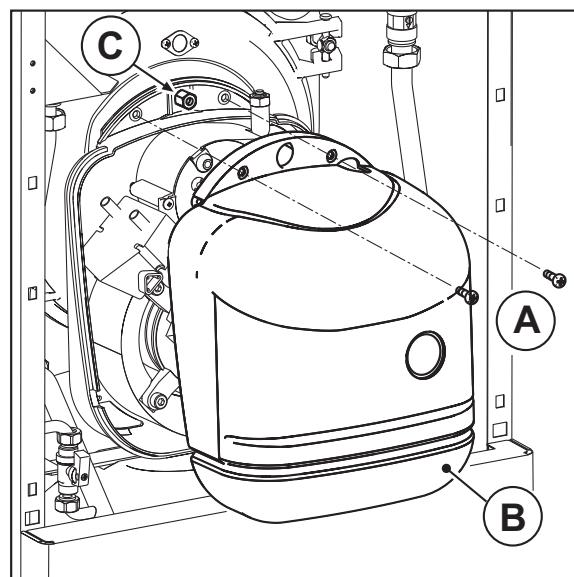
 - Τις σωστές ρυθμίσεις όλων των στοιχείων που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο
 - Τις θερμοκρασίες των καυσαερίων στην καυτίνα
 - Το ποσοστό περιεκτικότητας CO_2

- Οι αγωγοί πρέπει να έχουν απομόνωση από εμπόδια και δεν πρέπει να παρουσιάζουν διαρροές
- Ο καυστήρας και ο εναλλάκτης πρέπει να είναι καθαροί και ελεύθεροι από άλατα. Για τον ενδεχόμενο καθαρισμό μη χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα.
- Οι εγκαταστάσεις αερίου και νερού πρέπει να είναι στεγανές.
- Η πίεση του νερού με την εγκατάσταση κρύα πρέπει να είναι περίπου 1 bar. Σε αν τίθεται περίπτωση πρέπει να την επαναφέρετε σε αυτήν την τιμή.
- Ο κυκλοφορήτης δεν πρέπει να είναι μπλοκαρισμένος.
- Το δοχείο διαστολής πρέπει να είναι γεμάτο.
- Ελέγξτε την άνοδο του μαγνησίου και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο.

Για τον πιθανό καθαρισμό του περιβλήματος, του πίνακα και των διακοσμητικών στοιχείων του λέβητα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό και υγρό πανί βρεγμένο ενδεχομένως σε διάλυμα με απορρυπαντικό. Πρέπει να αποφεύγονται όλα τα διαβρωτικά απορρυπαντικά και οι διαλύτες.

Αποσυναρμολόγηση του καυστήρα


- Αφαιρέστε το κάλυμμα (B) ξεβιδώντας τη βίδα (A) με τρόπο ώστε να καταστούν προσβάσιμα όλα τα εξαρτήματα.
- Ξεβιδώστε το παξιμάδι (C) και τοποθετήστε τον καυστήρα ώστε να ελευθερώσετε την πρόσβαση στο μπεκ.



ΕΙΚ. 34 - Αποσυναρμολόγηση καυστήρα

Καθαρισμός λέβητα

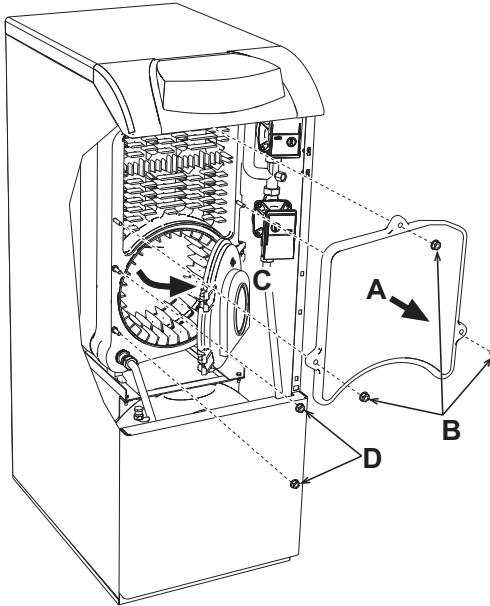- Αποσυνδέστε τον λέβητα από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- Αφαιρέστε τον καυστήρα (βλ. προηγούμενη παράγραφο).
- Αφαιρέστε τον πάνω πίνακα.
- Αφαιρέστε την πόρτα καθαρισμού «A» ξεβιδύνοντας τα παξιμάδια «B».
- Ανοίξτε την πόρτα του καυστήρα «C» αφού ξεβιδύστε τα παξιμάδια «D».
- Καθαρίστε το εσωτερικό του λέβητα και ολόκληρη τη διαδρομή των καυσαερίων χρησιμοποιώντας βούρτσα, ηλεκτρική σκούπα ή πεπιεσμένο αέρα.
- Στο τέλος, κλείστε τις πόρτες.



ΕΙΚ. 35

4.4 Επίλυση προβλημάτων

Διάγνωση

Ο λέβητας διαθέτει προηγμένο σύστημα αυτοδιάγνωσης. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του λέβητα, η οθόνη αναβοστήνει μαζί με το σύμβολο δυσλειτουργίας (λεπτ. 22 - fig. 1) και υποδεικνύει τον κωδικό δυσλειτουργίας.

Υπάρχουν δυσλειτουργίες που προκαλούν μόνιμη εμπλοκή (επισημαίνονται με την ένδειξη «A»): για αποκατάσταση της λειτουργίας, πατήστε το κουμπί RESET (Επανα φορά) (λεπτ. 8 - fig. 1) για 1 δευτερόλεπτο ή χρησιμοποιήστε το κουμπί RESET (Επανα φορά) στο τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη (προαιρετικό), εάν έχει εγκατασταθεί. Εάν ο λέβητας δεν λειτουργεί, πρέπει να αποκατασταθεί η δυσλειτουργία που υποδεικνύουν οι λυχνίες led λειτουργίας.

Αλλες δυσλειτουργίες προκαλούν προσωρινή εμπλοκή (επισημαίνονται με την ένδειξη «F»), οι οποίες αποκαθίστανται αυτόματα μόλις η τιμή επανέλθει στο κανονικό εύρος λειτουργίας του λέβητα.

Πίνακας 4 - Λίστα δυσλειτουργιών

Κωδικός δυσλειτουργίας	Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	Λύση
A02	Σύμμα ηπαρξής φλόγας με απενεργοποιημένο καυστήρα	Βραχυκύλωμα φωτοαντίβασης Εξωτερική φώτη στη φωτοαντίβαση	Αντικαταστήστε τη φωτοαντίβαση Απομακρύνετε την πηφ φώτης
A03	Ενεργοποίηση προστασίας από υπερθύμανση	Βλ.Üβη αισθητήρα θύρας λειτουργίας	Ελ.Üγετε τη σωστή τοποθήση και λειτουργία του αισθητήρα θύρας σης
A04	Ακατάλληλες παραγμένες πλακέτες	Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρου πλακέτας	Ελ.Üγετε την εγκατάσταση Εξαρθρώστε την εγκατάσταση
F07	Δυσλειτουργία προστασίας θερμαντήρα (η επαφή δεν κλείνει σε 120 δευτερόλεπτα)	Διακοπή καλωδίωσης	Ελ.Üγετε την καλωδίωση
F09	Ακατάλληλες παραγμένες πλακέτες	Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρου πλακέτας	Ελ.Üγετε και τροποποιήστε, ελ.Üν απαιτείται, την παραμέτρη της πλακέτας
F10	Δυσλειτουργία αισθητήρα παροχής 1	Βλ.Üβη αισθητήρα θύρας λειτουργίας	Ελ.Üγετε την καλωδίωση ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα
F11	Δυσλειτουργία αισθητήρα παροχής 2	Βλ.Üβη αισθητήρα θύρας λειτουργίας	Ελ.Üγετε την καλωδίωση ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα
F12	Δυσλειτουργία αισθητήρα παροχής 2	Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρου πλακέτας	Ελ.Üγετε και τροποποιήστε, ελ.Üν απαιτείται, την παραμέτρη της πλακέτας
F14	Δυσλειτουργία αισθητήρα παροχής 3	Βλ.Üβη αισθητήρα θύρας λειτουργίας	Ελ.Üγετε την καλωδίωση ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα
F16	Ακατάλληλες παραγμένες πλακέτες	Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρου πλακέτας	Ελ.Üγετε και τροποποιήστε, ελ.Üν απαιτείται, την παραμέτρη της πλακέτας
F34	Πάση τροφοδοσίας κύτω από 170V.	Προβληματα στο ηλεκτρικό δίδυτο	Ελ.Üγετε την ηλεκτρική εγκατάσταση
F35	Ακατάλληλη συγκάτηση στούπητου	Προβληματα στο ηλεκτρικό δίδυτο	Ελ.Üγετε την ηλεκτρική εγκατάσταση
F37	Εσφαλμένη περιστροφή νερού εγκατάστασης	Πολύ γαμηλή περιστροφή νερού εγκατάστασης	Γεμίστε την εγκατάσταση
F39	Δυσλειτουργία εξωτερικού ανιχνευτή	Βλ.Üβη ανιχνευτή ή βραχυκύλωμα καλωδίωσης	Ελ.Üγετε την καλωδίωση ή αντικαταστήστε τον αισθητήρα
F40	Ακατάλληλες παραγμένες πλακέτες	Ποσούνδεδημόνος ανιχνευτής μετατροπής νερού	Συνδέστε ξανά την εξωτερική ανιχνευτή με την περιφερειακή πλακέτα σερβιτούρας
F40	Ακατάλληλες παραγμένες πλακέτες	Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρου πλακέτας	Ελ.Üγετε την εγκατάσταση
F40	Ακατάλληλες παραγμένες πλακέτες	Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρου πλακέτας	Ελ.Üγετε την εγκατάσταση
A41	Τοποθέτηση αισθητήρων	Αποσυνδέσμηνος αισθητήρας παροχής στο σήμα του λέβητα	Ελ.Üγετε τη σωστή τοποθήση και λειτουργία του αισθητήρα θύρας
F42	Δυσλειτουργία αισθητήρα παροχής	Βλ.Üβη αισθητήρα	Αντικαταστήστε τον αισθητήρα
F47	Ακατάλληλες παραγμένες πλακέτες	Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρου πλακέτας	Ελ.Üγετε και τροποποιήστε, ελ.Üν απαιτείται, την παραμέτρη της πλακέτας

Κωδικός δυσλειτουργίας	Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	Λύση
A01	Εμπλοκή καυστήρα	Εμπλοκή αντλίας Βλ.Üβη ηλεκτρικού κινητήρα Βλ.Üβη βαλβίδες πετρελαίου Δεν υπάρχει καύσιμο στο δοχείο ή υπόρχει νερό στο πυθμένα Κλειστής βαλβίδες τροφοδοσίας γραμμής πετρελαίου Βρήμικα φίλτρα (γραμμής - αντλίας - μπεκ) Φίδεια αντλίας Εσφαλμένη ρύθμιση ή βρημικα ηλεκτρικής πλακέτας Πραγμάτων, βρημικού ή παραμορφωμένου μπεκ Ακατάλληλες ρυθμιστές κεφαλής και τύμπανο Βλ.Üβη η γεβωση ηλεκτροδύοντος Βλ.Üβη μετασχηματιστή γνωστής πλακέτας Βλ.Üβη η γεβωση καλωδίων ηλεκτροδύοντος Παραμύθιση καλωδίων ηλεκτροδύοντος Αναρρύθμιση αντλίας συνδέσμης Βλ.Üβη φωτοαντίβασης Βρημική φωτοαντίβαση	Αντικαταστήστε το εξυρτήμα Αντικαταστήστε το εξυρτήμα Αντικαταστήστε το εξυρτήμα Γεμίστε το δοχείο με καύσιμο ή αναρρυθμίστε τη γεβωση Ανοίξτε τις βαλβίδες πετρελαίου Καθαρίστε τα φίλτρα (γραμμής - αντλίας - μπεκ) Γεμίστε την αντλία και εντοπίστε την αιτία της εκκίνωσης Ρυθμίστε ή βρημικα ηλεκτρικής πλακέτας Ρυθμίστε ή βρημικού ή παραμορφωμένου μπεκ Ρυθμίστε τα ρυθμιστές κεφαλής και τύμπανο Αντικαταστήστε το εξυρτήμα Αντικαταστήστε το εξυρτήμα Αντικαταστήστε το εξυρτήμα Αντικαταστήστε τη φωτοαντίβαση Αντικαταστήστε τη φωτοαντίβαση Καθαρίστε τη φωτοαντίβαση

Διαγνωστικός έλεγχος κυκλοφορητή

Ορισμένες δυσλειτουργίες που σχετίζονται με τον κυκλοφορητή επισημαίνονται από τη λυχνία LED κοντά στον επιλογέα ταχύτητας (fig. 36).



ΕΙΚ. 36

Πίνακας 5 - Ενδείξεις λυχνίας LED κυκλοφορητή


	Σβήστε Ο κυκλοφορητής βρίσκεται στην κατάσταση ANAMONΗΣ
	Ανήβει με πρώτινο χρήμα Ο κυκλοφορητής λειτουργεί
	Αναβοσθήνει με πρώτινο χρήμα Κύκλος εξαγόρωσης
	Ανήβει με πρώτινο κύκλικο χρήμα εναλλάξ Εμπλοκή του κυκλοφορητή λόγω εσωτερικής αιτίας: - Υγρασία (>270V) - Ανεπαρκής τάση (<160V) - Υπερφύτωση κινητήρα
	Αναβοσθήνει με κύκλικο χρήμα Εμπλοκή του κυκλοφορητή λόγω εσωτερικής αιτίας: - Εμπλοκή κινητήρα - Βλάβη ηλεκτρονικού συστήματος

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Λεζάντα εικόνων cap. 5

- A Βαλβίδα ασφαλείας και αντεπιστροφής
- A4 Έξοδος καυσαερίου
- 10 Παροχή εγκατάστασης - Ψ 3/4"
- 11 Επιστροφή εγκατάστασης - Ψ 1"
- 14 Βαλβίδα ασφαλείας θέρμανσης
- 32 Κυκλοφορητής θέρμανσης
- 36 Αυτόματη βαλβίδα εξαέρωσης
- 40 Δοχείο διαστολής νερού οικιακής χρήσης (προαιρετικό)
- 56 Δοχείο διαστολής
- 74 Στρόφιγγα πλήρωσης εγκατάστασης (προαιρετική)
- 97 Ανοδός μαγνητίσου
- 114 Διακόπτης πλεσίσι νερού
- 130 Κυκλοφορητής μπόιλερ
- 143 Θερμοστάτης ρύθμισης μπόιλερ
- 154 Σωλήνας εξαγωγής συμπυκνώματος
- 178 Σφαίρα θερμιμετρού μπόιλερ
- 179 Βαλβίδα αντεπιστροφής
- 180 Μπόιλερ
- 192 Ανακυκλοφορία - Ψ 3/4"
- 197 Χειροκίνητη βαλβίδα εξαέρωσης
- 209 Παροχή μπόιλερ - Ψ 3/4"
- 210 Επιστροφή μπόιλερ - Ψ 3/4"
- 233 Στρόφιγγα εξαγωγής μπόιλερ
- 275 Στρόφιγγα εξαγωγής εγκατάστασης θέρμανσης
- 278 Διπλός αισθητήρας (θέρμανσης + ασφαλείας)
- 293 Φλάντζα ελέγχου μπόιλερ
- 295 Καυστήρας

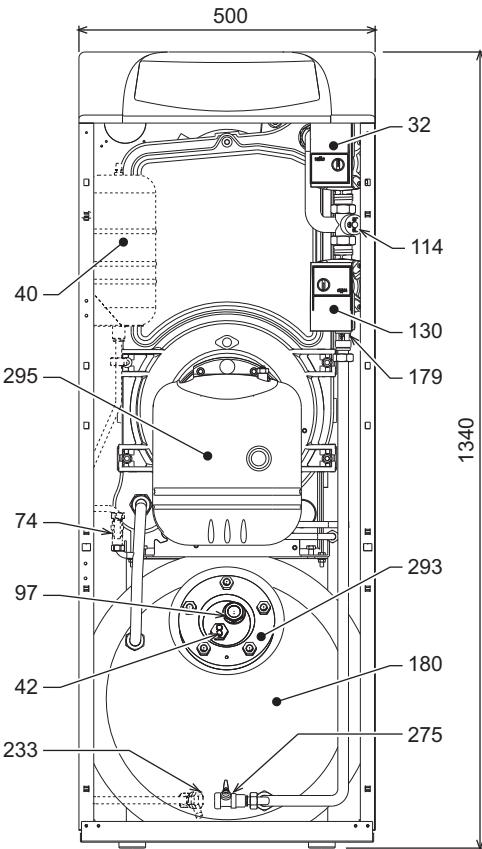
5.1 Διαστάσεις, συνδέσεις και κύρια εξαρτήματα



ΕΙΚ. 37 - Μπροστινό τμήμα

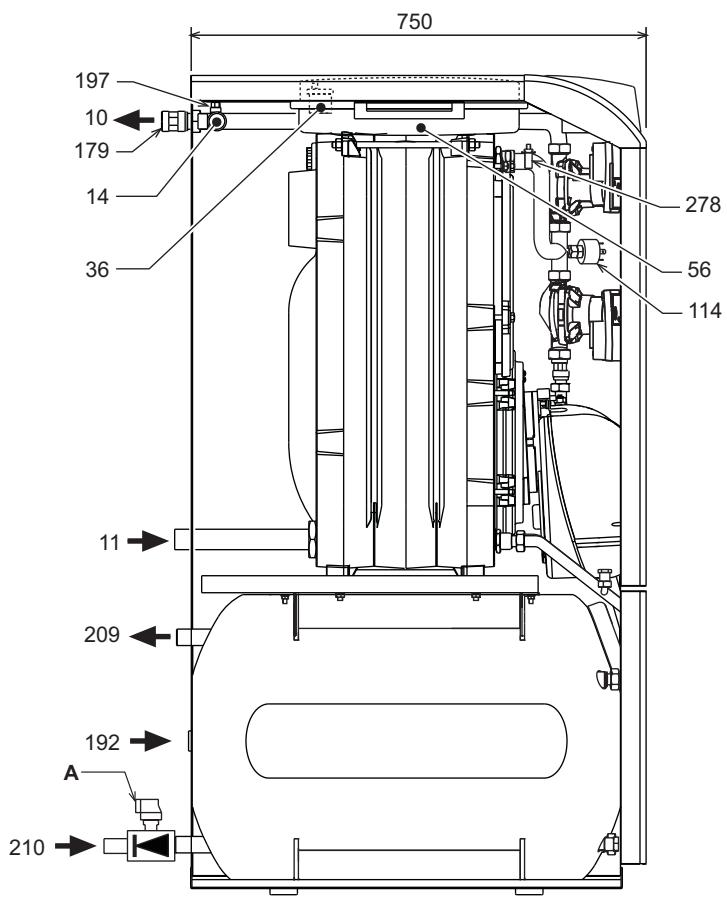

ΕΙΚ. 38 - Πλαϊνό τμήμα


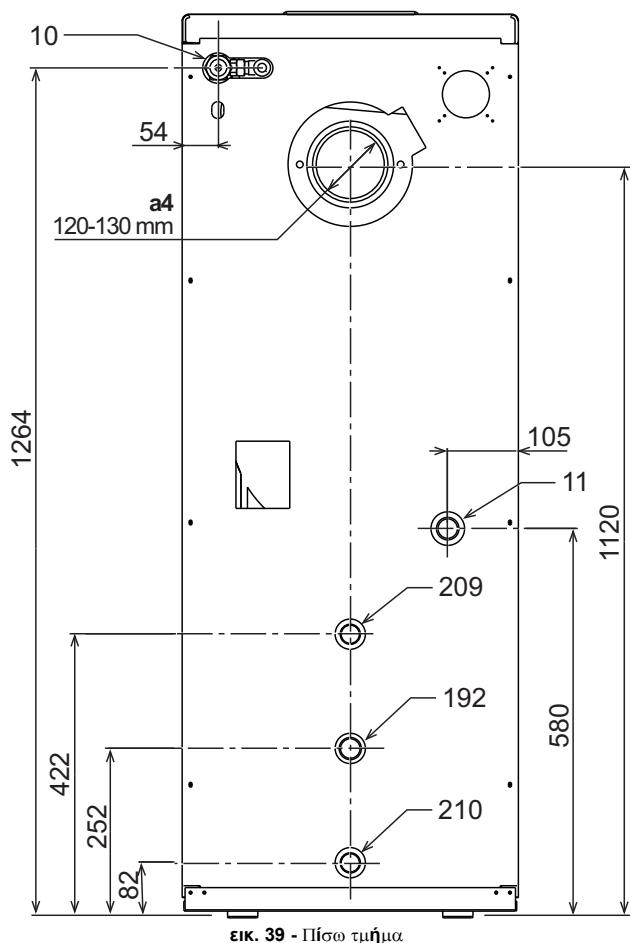


ΕΙΚ. 39 - Πίσω τμήμα

5.3 Διαγράμματα

Απώλεια φορτίου/Μανομετρικό ύψος κυκλοφορητών

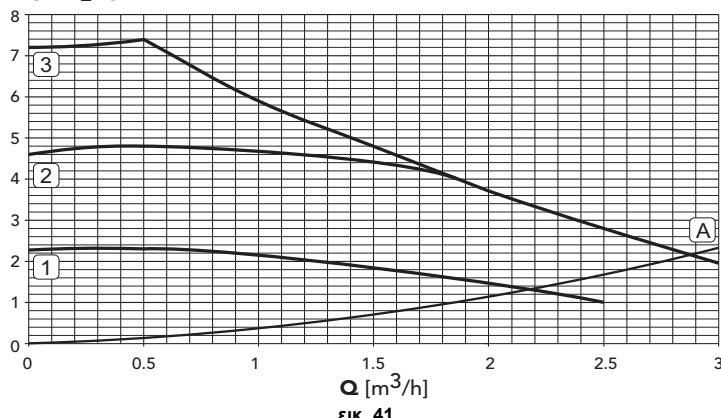- Μανομετρικό ύψος κυκλοφορητή με ρύθμιση «σταθερής ταχύτητας».



**H [m H₂O]**

ΕΙΚ. 41


A Απώλεια φορτίου λέβητα

1 - 2 - 3 Ταχύτητα κυκλοφορητή

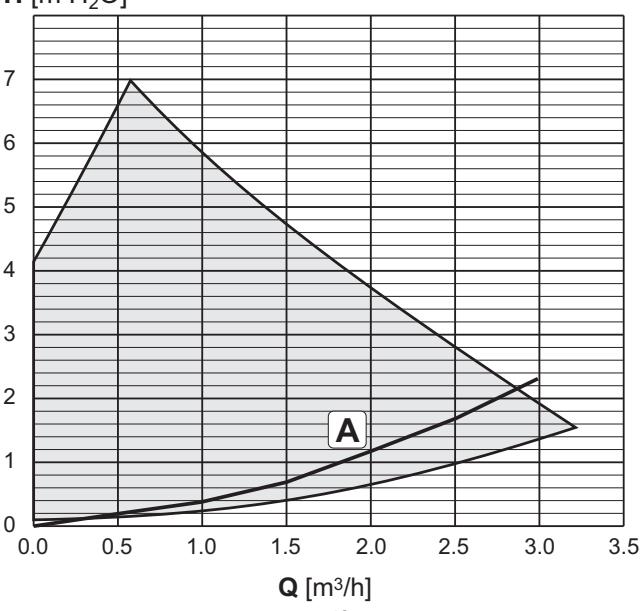- Μανομετρικό ύψος κυκλοφορητή με ρύθμιση «αναλογικού» μανομετρικού ύψους.

**H [m H₂O]**

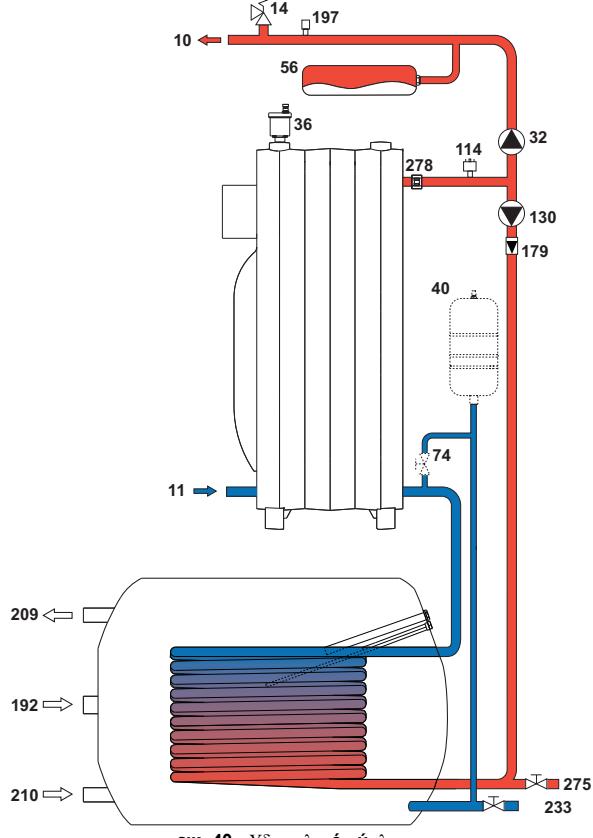ΕΙΚ. 42

A Απώλεια φορτίου λέβητα**5.2 Υδραυλικό κύκλωμα**

ΕΙΚ. 40 - Υδραυλικό κύκλωμα

5.4 Πίνακας τεχνικών στοιχείων

Στοιχείο	Μον. Δα	Τιμή	
Μοντέλο		ATLAS 25 K 100 UNIT	
Αριθμός στοιχείων	αρ.	3	
ΜÝγιστη θερμική παροχή θÝρμανσης (Hs)	kW	28.4	
ΜÝγιστη θερμική παροχή θÝρμανσης (Hi)	kW	26.6	(Q)
ΕλÝχιστη θερμική παροχή θÝρμανσης (Hs)	kW	22.4	
ΕλÝχιστη θερμική παροχή θÝρμανσης (Hi)	kW	21.0	(Q)
ΜÝγιστη θερμική ισχύς θÝρμανσης (80-60°C)	kW	25.0	(P)
ΕλÝχιστη θερμική ισχύς θÝρμανσης (80-60°C)	kW	20.0	(P)
ΜÝγιστη θερμική παροχή νερού οικιακής χρήσης (Hs)	kW	28.3	
ΜÝγιστη θερμική παροχή νερού οικιακής χρήσης (Hi)	kW	26.6	(Q)
ΕλÝχιστη θερμική παροχή νερού οικιακής χρήσης (Hs)	kW	22.4	
ΕλÝχιστη θερμική παροχή νερού οικιακής χρήσης (Hi)	kW	21.0	(Q)
ΜÝγιστη θερμική ισχύς νερού οικιακής χρήσης (80-60°C)	kW	25.0	(P)
ΕλÝχιστη θερμική ισχύς νερού οικιακής χρήσης (80-60°C)	kW	20.0	(P)
Απόδοση Pmax (80-60°C) (Hs)	%	88.0	
Απόδοση Pmax (80-60°C) (Hi)	%	93.7	
Απόδοση Pmin (80-60°C) (Hs)	%	89.1	
Απόδοση Pmin (80-60°C) (Hi)	%	94.9	
Απόδοση 30% (Hs)	%	92.0	
Απόδοση 30% (Hi)	%	98.0	
ΜÝγιστη πίεση λειτουργίας θÝρμανσης	bar	6	(PMS)
ΕλÝχιστη πίεση λειτουργίας θÝρμανσης	bar	0.8	
ΜÝγιστη θερμοκρασία θÝρμανσης	°C	110	(tmax)
Χωρητικότητα νερού θÝρμανσης	λ.βτρα	21	
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής θÝρμανσης	λ.βτρα	10	
Πίεση προπλήρωσης δοχείου διαστολής θÝρμανσης	bar	1	
ΜÝγιστη πίεση λειτουργίας νερού οικιακής χρήσης	bar	9	(PMW)
ΕλÝχιστη πίεση λειτουργίας νερού οικιακής χρήσης	bar	0.1	
Περιεκτικότητα μπύλερ	λ.βτρα	90	
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής νερού οικιακής χρήσης	λ.βτρα	4	
Παροχή νερού οικιακής χρήσης Δt 30°C	l/10min	195	
Παροχή νερού οικιακής χρήσης Δt 30°C	l/h	750	
Βαθμός προστασίας	IP	X0D	
ΤÜση τροφοδοσίας	V/Hz	230/50	
Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς για θÝρμανση	W	195	
Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς για νερό οικιακής χρήσης	W	195	
ΒÜρος εν κενφ	kg	225	
ΜΡκος θαλÝμου καύσης	mm	350	
ΔιÜμετρος θαλÝμου καύσης	mm	300	
Απόλεια φορτίου πλευρÙς καυσαερίων	mbar	0.11	

Δελτίο προϊόντος ErP


ΜΟΝΤΕΛΟΥ: ATLAS 25 K 100 UNIT

εμπορικό σήμα: FERROLI			
Λέβητας συμπύκνωσης: OXI			
Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας (**): NAI			
Λέβητας B1: OXI			
Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας: NAI			
Θερμαντήρας χώρου με συμπαραγωγή: OXI			
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Τάξη ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου			B
Ονομαστική θερμική ισχύς	Pn	kW	25
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου	ηs	%	86
Ωφέλιμη θερμική ισχύς			
σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)	P4	kW	25,0
στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)	P1	kW	7,8
Ωφέλιμη απόδοση			
σε ονομαστική θερμική ισχύ και υψηλές θερμοκρασίες (*)	η4	%	88,0
στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος και υψηλές θερμοκρασίες (**)	η1	%	92,0
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας			
υπό πλήρες φορτίο	elmax	kW	0,150
υπό μερικό φορτίο	elmin	kW	0,069
σε κατάσταση αναμονής	PSB	kW	0,005
Λοιπά χαρακτηριστικά			
Απώλειες θερμότητας σε κατά- σταση αναμονής	Pstby	kW	0,105
Κατανάλωση ισχύος ανάφλεξης καυστήρα	Pign	kW	0,000
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	QHE	GJ	83
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσω- τερικού χώρου	LWA	dB	62
Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NOx	mg/kWh	139
Για θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας			
δηλωμένο προφίλ φορτίου			XL
Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού			B
Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	Qelec	kWh	0,262
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	AEC	kWh	55
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού	ηwh	%	65
Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου	Qfuel	kWh	31,864
Ετήσια κατανάλωση καυσίμου	AFC	GJ	25

(*) Καθεστώς υψηλής θερμοκρασίας: Θερμοκρασία επιστροφής 60 °C στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα και θερμοκρασία τροφοδοσίας 80 °C στο στόμιο εξόδου του θερμαντήρα.

(**) Χαμηλή θερμοκρασία: 30°C για λέβητες συμπύκνωσης, 37 °C για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας και για τους λουτουύς θερμαντήρες θερμοκρασία επιστροφής 50 °C (στο στόμιο εισόδου του θερμαντήρα).

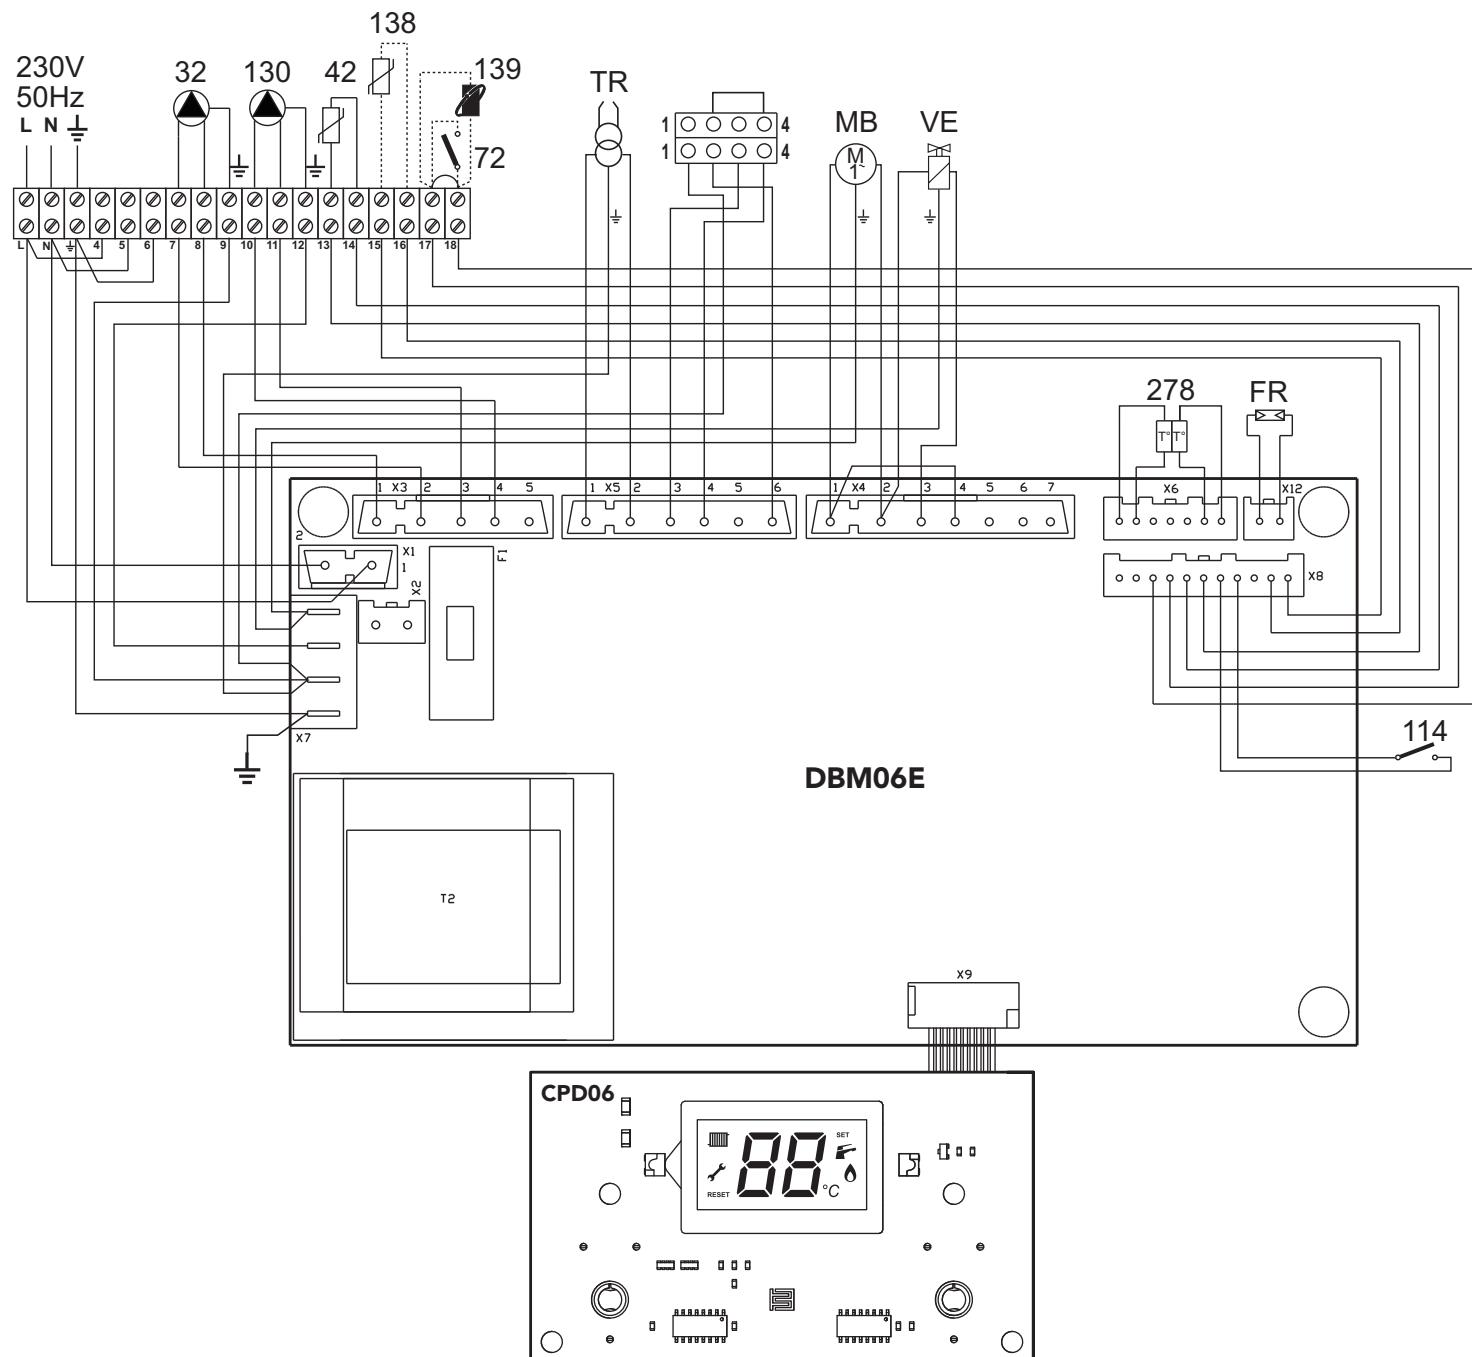5.5 Ηλεκτρολογικό διάγραμμα



ΕΙΚ. 43 - Ηλεκτρολογικό διάγραμμα

- 32** Κυκλοφορητής θέρμανσης
- 42** Ανιχνευτής θερμοκρασίας νερού οικιακής χρήσης
- 72** Θερμοστάτης χώρου (προαιρετικός)
- 114** Διακόπτης πίεσης νερού
- 130** Κυκλοφορητής μπόλερ
- 138** Εξωτερικός ανιχνευτής (προαιρετικός)
- 139** Τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη (προαιρετικό)
- 278** Διπλός αισθητήρας (ασφαλείας + θέρμανσης)
- TR** Μετασχηματιστής έναυσης
- FR** Φωτοαντίσταση
- MB** Κινητήρας καυστήρα
- VE** Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

NL

1. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- Lees de aanwijzingen in deze handleiding aandachtig door en leef ze na.
- Na de installatie van de ketel moet u de gebruiker informeren over de werking en moet u hem deze handleiding overhandigen, die een integraal en essentieel onderdeel vormt van het product. De handleiding moet zorgvuldig bewaard worden voor toekomstige raadpleging.
- De installatie en het onderhoud moet door technisch gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd en met inachtneming van de geldende normen en overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant. Alle ingrepen op verzegelde regelinrichtingen zijn verboden.
- Verkeerde installatie of slecht onderhoud kan letsel veroorzaken aan personen of dieren en tot materiële schade leiden. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door een niet goed uitgevoerde installatie, oneigenlijk gebruik en het niet opvolgen van de aanwijzingen.
- Alvoren willekeurige reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, het apparaat van het elektriciteitsnet loskoppelen door de hoofdschakelaar van de installatie uit te schakelen en/of de daarvoor bestemde afsluitsystemen te activeren.
- In geval van storingen en/of als het apparaat slecht werkt, moet het uitgeschakeld worden. Er mogen op geen enkele wijze pogingen tot reparatie of andere ingrepen worden uitgevoerd. Wendt u zich uitsluitend tot technisch gekwalificeerd, geautoriseerd personeel. Eventuele reparaties-vervanging van producten mogen uitsluitend door technisch gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd en uitsluitend met gebruik van originele onderdelen ter vervanging. Het niet naleven van bovenstaande voorschriften kan tot gevolg hebben dat het apparaat niet veilig meer is.
- Dit apparaat mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Ieder ander gebruik wordt als oneigenlijk, en dus gevarenlijk beschouwd.
- De onderdelen van de verpakking mogen niet binnen het bereik van kinderen worden achtergelaten, want dat kan gevaar opleveren.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) van wie de lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens beperkt zijn, of die gebrek aan ervaring en kennis hebben, tenzij zij worden bijgestaan door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of aanwijzingen hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
- Het apparaat en de bijbehorende accessoires moeten op passende wijze tot afgval verwerkt worden, in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- De afbeeldingen in deze handleiding zijn een vereenvoudigde voorstelling van het product. Er kunnen lichte en niet-significante verschillen zijn tussen deze voorstelling en het geleverde product.

2. GEBRUIKSAANWIJZINGEN

2.1 Presentatie

Beste klant,

Wij danken u dat uw keus is gevallen op een verwarmingsketel **FERROLI** met geavanceerd concept en vooruitstrevende technologie, een uiterst betrouwbare constructie van hoogstaande kwaliteit. Wij verzoeken u deze handleiding aandachtig door te lezen, want er staan belangrijke veiligheidsvoorschriften in vermeid omtrent installatie, gebruik en onderhoud.

ATLAS 25 K 100 UNIT is een hoge-rendements warmtegenerator voor distributie van warm sanitair water en verwarming, die geschikt is om met blaasbranders op dieselolie te werken. De verwarmingsketel bestaat uit gietijzeren elementen, met dubbelkegelvormige en stalen trekstangassemblage, gemonteerd op een verglaasde, snelvul-boiler voor warm sanitair water, met magnesiumanode voor roestwering.

2.2 Bedieningspaneel

Panel

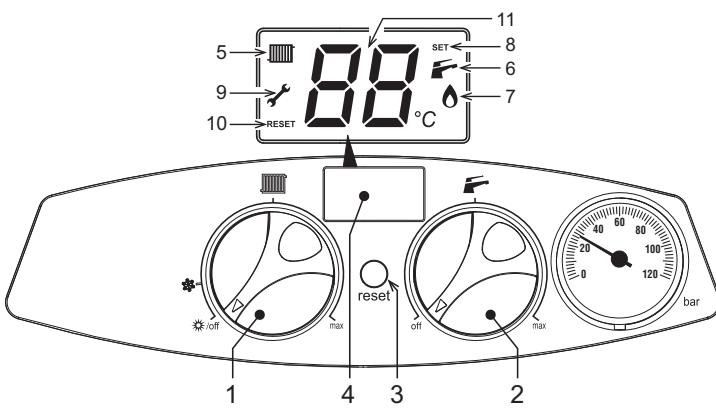


fig. 1 - Stuurpaneel

Legenda paneel

- | | |
|------|--|
| 1 = | Temperatuurregeling en omstelling 'Zomer/Winter/off' |
| 2 = | Temperatuurregeling sanitair water en off |
| 3 = | Multifunctionele toets Herstel - 'Economy/Comfort'-modus |
| 4 = | Display |
| 5 = | Aanduiding werking verwarming |
| 6 = | Aanduiding sanitaire werking |
| 7 = | Aanduiding brander aan - Comfort-modus |
| 8 = | Aanduiding Comfort-modus |
| 9 = | Storingsindicatie |
| 10 = | Verzoek herstel storing |
| 11 = | Multifunctionele aanduiding |

Aanduiding tijdens werking

Verwarming

Het verzoek om verwarming (door de omgevingstermostaat of de timerafstandsbediening) wordt aangegeven door de activering van de radiator (detail 5 - fig. 1).

Het multifunctionele display (detail 11 - fig. 1) toont de temperatuur van de verwarmingssensor.

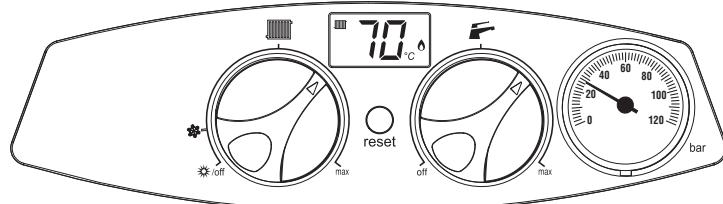


fig. 2

Sanitair water

De sanitaire vraag (door het afnemen van warm sanitair water) wordt aangegeven door de inschakeling van de kraan (detail 6 - fig. 1).

Het multifunctionele display (detail 11 - fig. 1) toont de temperatuur van de sensor sanitair water.

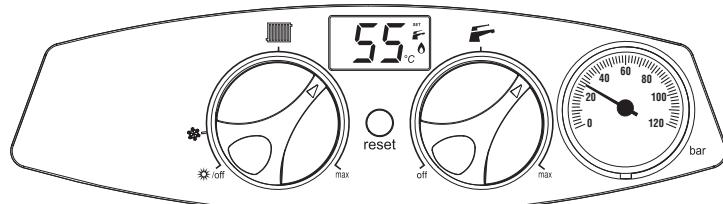


fig. 3

Uitschakeling boiler (economy)

De gebruiker kan het verwarmen/op temperatuur houden van de boiler uitschakelen. Als hij uitgeschakeld wordt, wordt er geen sanitair warm water geleverd.

Als de verwarming van de boiler actief is (standaard instelling), brandt op het display het symbool **comfort** (detail 8 - fig. 1).

De boiler kan door de gebruiker worden uitgeschakeld (ECO-modus) door op de toets **reset** te drukken (detail 3 - fig. 1). Het symbool **comfort** (detail 8 - fig. 1) wordt ingeschakeld en het display toont 3 seconden lang 'EC' (eco).

Om de comfort-modus te activeren, drukt u nogmaals op de toets **reset**. Het symbool **comfort** wordt ingeschakeld en het display toont 3 seconden lang 'CO' (comfort).

2.3 In- en uitschakelen

Ketel zonder stroomvoeding

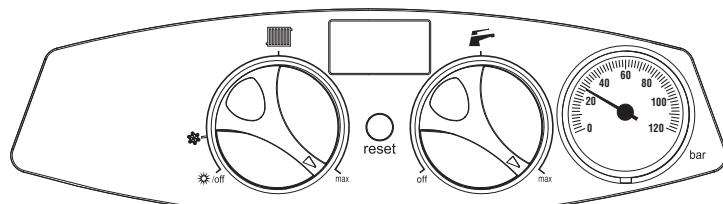


fig. 4 - Ketel zonder stroomvoeding

! Wanneer de stroomvoeding en/of gasvoervoir van het apparaat wordt onderbroken werkt het antivriesysteem niet. Voor lange pauzes tijdens de winterperiode is het derhalve raadzaam, om schade door vorst te voorkomen, al het water in de verwarmingsketel, het sanitaire water en het water in de installatie af te tappen; of alleen het sanitaire water af te tappen en een speciaal antivriesproduct in de verwarmingsinstallatie te doen, in overeenstemming met hetgeen is voorgeschreven door de sez. 3.3.

Aanzetten verwarmingsketel

- Maak de brandstofkleppen open.
- Schakel de stroom naar het apparaat in.

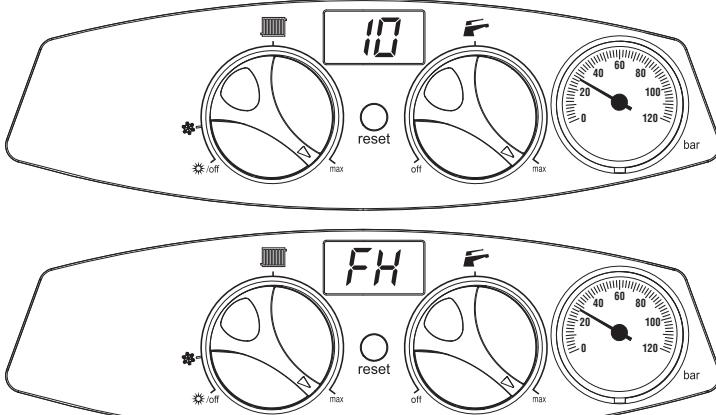


fig. 5 - Aanzetten verwarmingsketel

- De eerstvolgende 120 seconden wordt op het display FH weergegeven, hetgeen betekent dat de verwarmingsinstallatie ontluft wordt.
- De eerste 5 seconden verschijnt op het display tevens de softwareversie van de kaart.
- Wanneer de melding FH niet meer zichtbaar is, is de verwarmingsketel gereed om automatisch te starten telkens wanneer er sanitair warm water wordt gebruikt of wanneer de omgevingsthermostaat hierom vraagt.

Uitschakelen verwarmingsketel

Draai beide knoppen op de minimumstand (detail 1 en 2 - fig. 1).

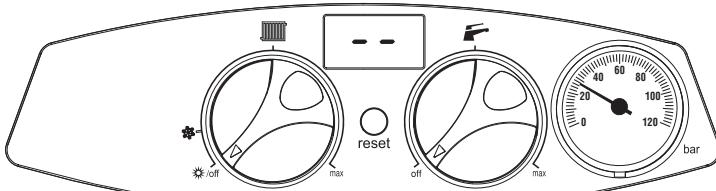


fig. 6 - Uitschakelen verwarmingsketel

Wanneer de verwarmingsketel wordt uitgezet, wordt de elektronische kaart nog van stroom voorzien.

De sanitaire en verwarmingswerkking is niet meer actief. Het antivriessysteem blijft actief. Om de verwarmingsketel weer in te schakelen, moeten beide knoppen (detail 1 en 2 - fig. 1) weer op de gewenste temperaturen worden gezet.

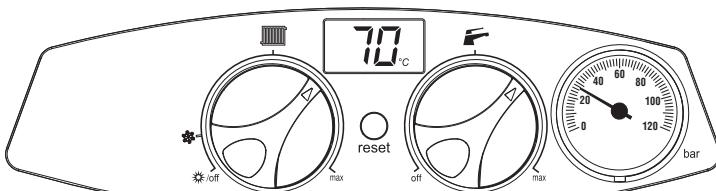


fig. 7

De verwarmingsketel is onmiddellijk gereed om te werken telkens wanneer er warm sanitair water wordt gebruikt of de omgevingsthermostaat hierom vraagt.

2.4 Instellingen

Omschakelen Zomer/Winter

Draai alleen de knop van de verwarming weer op het minimum (Zomer) (detail 1 - fig. 1).

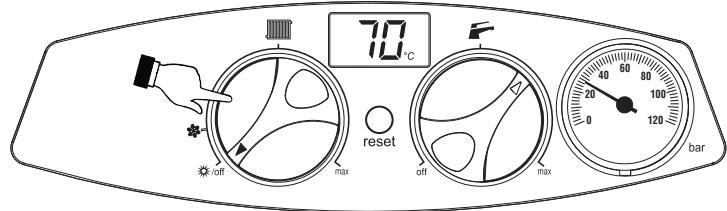


fig. 8

De verwarmingsketel levert uitsluitend warm water. Het antivriessysteem blijft actief. Om de Zomer-modus uit te schakelen (Winter), moet de knop van de verwarming (detail 1 - fig. 1) weer op de gewenste temperatuur worden gezet.

Regeling van verwarmingstemperatuur

Bedien de knop van de verwarming (detail 1 - fig. 1) om de temperatuur te variëren van minimaal 30°C tot maximaal 80°C.

Geadviseerd wordt echter de verwarmingsketel niet te laten werken bij een temperatuur lager dan 45°C.

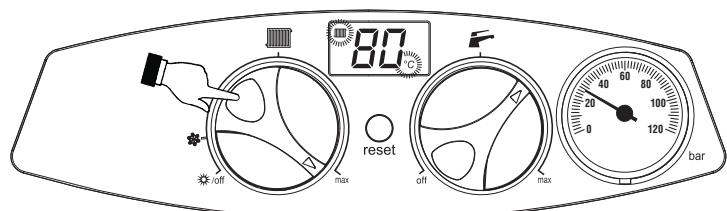


fig. 9

Regeling van temperatuur sanitair water

Bedien de knop van het sanitaire water (detail 2 - fig. 1) om de temperatuur te variëren van minimaal 10°C tot maximaal 65°C.

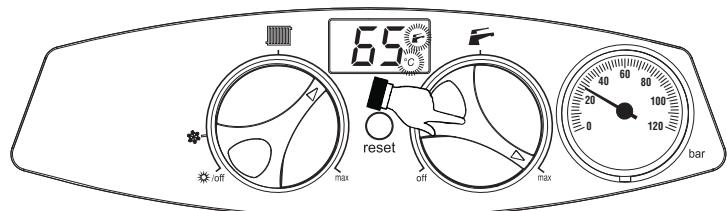


fig. 10

Regeling van de omgevingstemperatuur (met optionele omgevingsthermostaat)

Stel met behulp van de omgevingsthermostaat de voor de vertrekken gewenste temperatuur in. Als er geen omgevingsthermostaat aanwezig is, zorgt de verwarmingsketel ervoor dat het systeem op de ingestelde setpoint-temperatuur aan de drukzijde van de installatie gehouden wordt.

Regeling van de omgevingstemperatuur (met optionele timerafstandsbediening)

Stel met behulp van de timerafstandsbediening de gewenste temperatuur voor de vertrekken in. De verwarmingsketel stelt de temperatuur van het water in de installatie af op grond van de gewenste omgevingstemperatuur. Voor wat de werking met timerafstandsbediening betreft, wordt verwezen naar de betreffende gebruikershandleiding.

Weersafhankelijke temperatuur

Wanneer de externe sonde (optioneel) wordt geïnstalleerd, werkt het regelsysteem van de verwarmingsketel met een 'Weersafhankelijke temperatuur'. In deze modus wordt de temperatuur van de verwarmingsinstallatie gereguleerd overeenkomstig de externe weersomstandigheden, zodat gedurende het hele jaar verhoogd comfort en energiebesparing wordt gegarandeerd. Bij toename van de buitentemperatuur wordt de uitgangstemperatuur van de installatie namelijk volgens een vastgestelde 'compensatiecurve' verlaagd.

Met de weersafhankelijke temperatuurregeling wordt de temperatuur die met de knop van de verwarming is ingesteld (detail 3 - fig. 1) de maximale aanvoertemperatuur van de installatie. Aanbevolen wordt om de maximumwaarde in te stellen, zodat het systeem bij het regelen gebruik kan maken van het gehele werkingsbereik.

De verwarmingsketel moet tijdens de installatiefase door gekwalificeerd personeel worden afgesteld. Ter verhoging van het comfort kan de gebruiker echter ook enige aanpassingen programmeren.

Compensatiecurve verplaatsen van curven

Door de toets **reset** (detail 6 - fig. 1) gedurende 5 seconden in te drukken, wordt het menu 'Weersafhankelijke temperatuur' geopend; 'CU' wordt knipperend weergegeven.

Door de toets **reset** (detail 3 - fig. 1) in te drukken wordt de actuele compensatiecurve (fig. 11) weergegeven, die gewijzigd kan worden met de knop **sanitair water** (detail 2 - fig. 1).

Regel de gewenste curve van 1 tot 10 op grond van het kenmerk (fig. 13) en druk daarna op de toets **reset** (detail 3 - fig. 1).

Wanneer de curve op 0 wordt ingesteld, is de weersafhankelijke temperatuur niet geactiveerd.

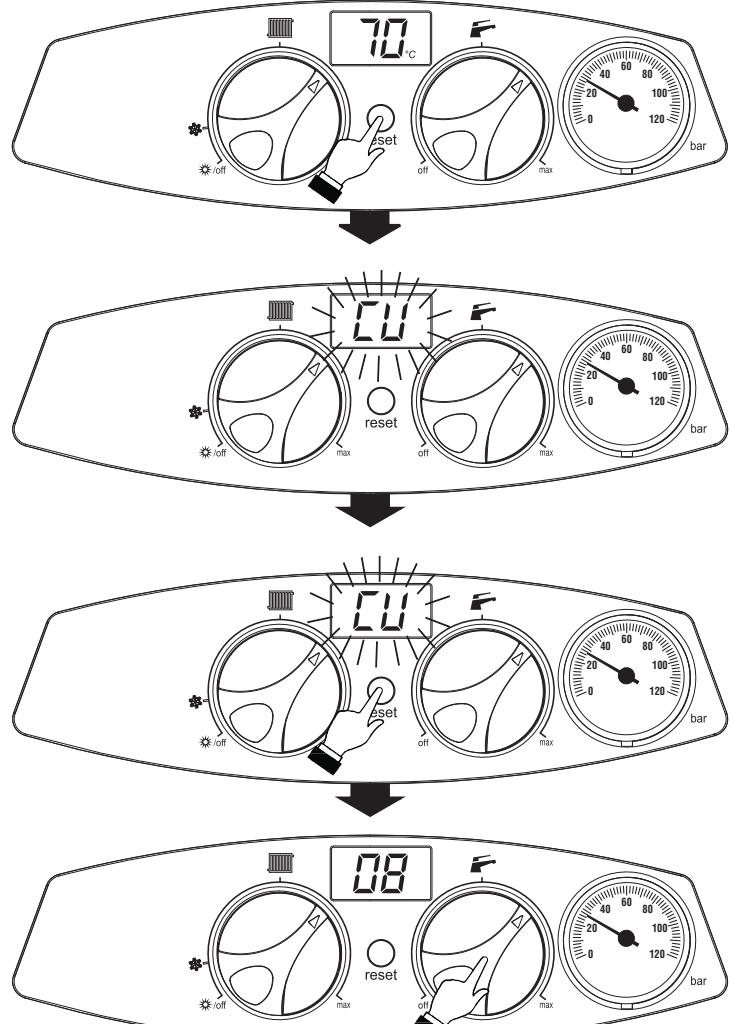


fig. 11 - Compensatiecurve

Door de knop verwarming te draaien (detail 1 - fig. 1) wordt 'OF' knipperend weergegeven.

Door de toets **Reset** (detail 3 - fig. 1) in te drukken wordt de huidige verplaatsing van de curves (fig. 12) weergegeven, die gewijzigd kan worden met de knop **sanitair water** (detail 2 - fig. 1) en druk daarna op de toets **reset** (detail 3 - fig. 1).

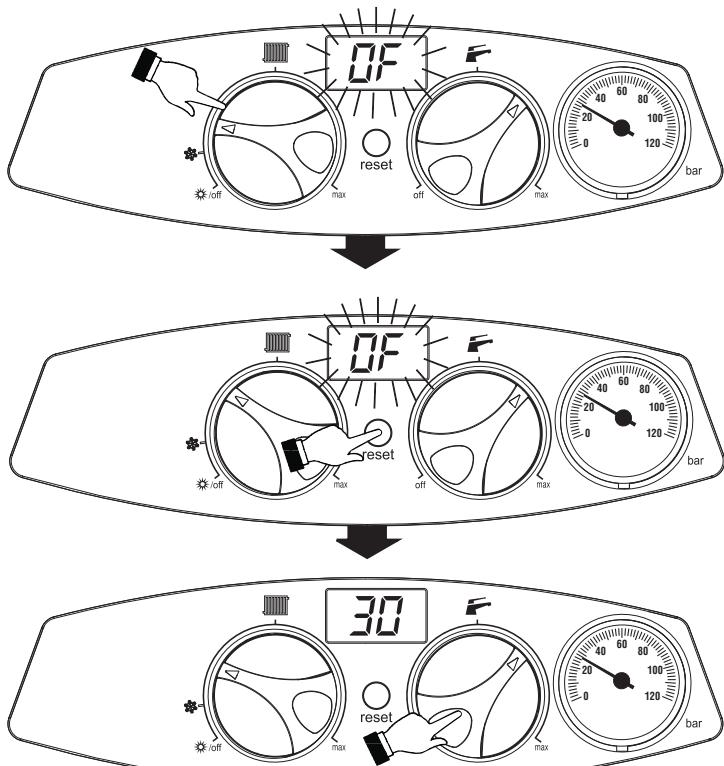


fig. 12 - Parallel verplaatsen van de curven

Door de knop verwarming weer te draaien (detail 1 - fig. 1) en daarna op de toets **Reset** (detail 3 - fig. 1) te drukken gedurende 5 seconden wordt de modus voor parallel verplaatsen van de curven afgesloten.

Als de omgevingstemperatuur lager blijkt dan de gewenste waarde, wordt aanbevolen een hogere curve in te stellen en omgekeerd. Verhoog of verlaag de curve met één eenheid en verifieer daarna de omgevingstemperatuur.

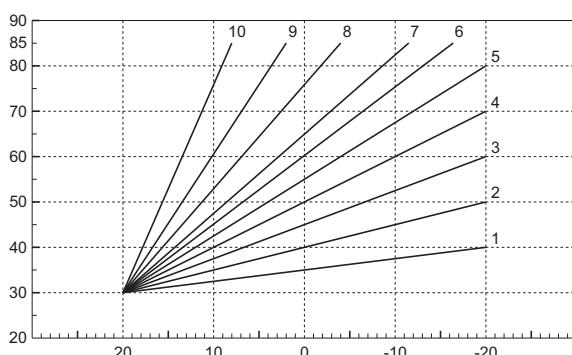


fig. 13 - Compensatiecurven

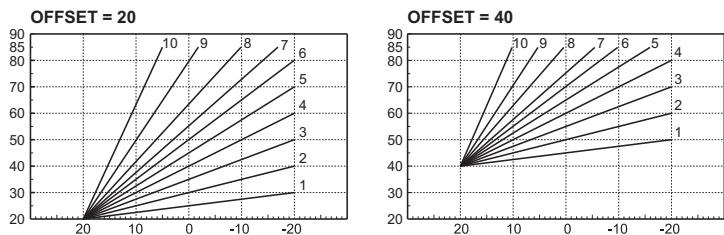


fig. 14 - Voorbeeld van parallelle verplaatsing van de compensatiecurven

Regeling vanaf de klokthermostaat met afstandsbediening

Als de verwarmingsketel aangesloten is op een klokthermostaat met afstandsbediening (optioneel), dan worden de bovengenoemde instellingen uitgevoerd volgens hetgeen vermeld staat in tabella 1.

Tabella. 1

Regeling van verwarmingstemperatuur	Deze temperatuur kan zowel in het menu van de klokthermostaat met afstandsbediening afgesteld worden als op het bedieningspaneel van de verwarmingsketel.
Regeling van temperatuur sanitair water	Deze temperatuur kan zowel in het menu van de klokthermostaat met afstandsbediening afgesteld worden als op het bedieningspaneel van de verwarmingsketel.
Omschakelen Zomer/Winter	De functie Zomer heeft voorrang op de eventuele vraag om verwarming van de klokthermostaat met afstandsbediening.
Keuze Eco/Comfort	Bij uitschakeling van de functie Sanitair in het menu van de klokthermostaat met afstandsbediening gaat de verwarmingsketel over naar de Economy-modus. In deze conditie is de eco/comfort-functie vanaf het bedieningspaneel uitgeschakeld.
Weersafhankelijke temperatuur	Zowel de klokthermostaat met afstandsbediening als de kaart van de verwarmingsketel beheren de regeling van de weersafhankelijke temperatuur: van de twee, heeft de weersafhankelijke temperatuur van de kaart van de verwarmingsketel voorrang.

Afstelling hydraulische druk installatie

De vuldruk bij een koude installatie, afgelezen op de vochtmeter, moet ongeveer 1,0 bar bedragen.

Bedien de vulkraan (indien geïnstalleerd) om de druk in de installatie weer terug te brengen naar een waarde van meer dan 1,0 bar.

Draai na deze handeling altijd de vulkraan dicht.

Kit vulkraan en expansievat sanitair water

Op aanvraag is een kit verkrijgbaar bestaande uit een vulkraan en een expansievat voor sanitair water.

De kraan moet geïnstalleerd worden waarbij de richting van de pijl in acht genomen moet worden.

Als een vulkraan geïnstalleerd is, moet deze bediend worden om de druk in de installatie weer terug te brengen naar een waarde van meer dan 1,0 bar.

Wanneer de druk in de installatie weer hersteld is, activeert de verwarmingsketel een ontluftingscyclus van 120 seconden, hetgeen op het display met FH wordt weergegeven.

3. INSTALLATIE

3.1 Algemene regels

DE INSTALLATIE VAN DE VERWARMINGSKETEL MAG UITSLUITEND DOOR GESPECIALISEERD EN SPECIFIEK OPGELEID PERSONEEL WORDEN UITGEVOERD, MET INACHTNEMING VAN ALLE INSTRUCTIES VAN DEZE TECHNISCHE LEIDING, VAN DE BEPALINGEN VAN DE GELDENDE WETGEVING, VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE PLAATSELJK EN LANDELJK VAN KRACHT ZIJNDE NORMEN, EN VOLGENS DE REGELS VAN GOEDE TECHNIEK.

3.2 Installatieplaats

De verwarmingsketel moet in een aparte ruimte geplaatst worden, met ventilatieopeningen naar buiten, in overeenstemming met de geldende voorschriften. Als er zich in dezelfde ruimte meerdere branders of afzuiginstallaties bevinden die tegelijkertijd kunnen functioneren, moeten de ventilatieopeningen afgemeten hebben die geschikt zijn voor gelijktijdige werking van alle apparatuur. Er mogen zich geen brandbare voorwerpen of materialen in de ruimte bevinden of bijtende gassen, stoffen of vluchtbare deeltjes die, aangezogen door de branderventilator, verstopping van de interne branderleidingen of van de verbrandingskop kunnen veroorzaken. Het vertrek moet droog zijn en mag niet blootstaan aan regen, sneeuw of vorst.

Als het apparaat wordt omsloten door meubels of als er meubels naast worden gemonteerd, moet er ruimte worden vrijgehouden voor demontage van de behuizing en om de normale onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren

3.3 Hydraulische aansluitingen

Aanwijzingen

Het thermisch vermogen van het apparaat moet vooraf worden vastgesteld door berekening van de warmtebehoefte van het gebouw volgens de geldende voorschriften. De installatie moet uitgerust zijn met alle componenten, zodat ze correct en regelmatig kan werken. Het is raadzaam om tussen verwarmingsketel en verwarmingsinstallatie afsluitkleppen te plaatsen waarmee de verwarmingsketel zo nodig van de installatie geïsoleerd kan worden.



De afvoer van de veiligheidsklep moet worden verbonden met een trechter of een verzamelleiding, om te voorkomen dat er water over de vloer loopt als er overdruk in het verwarmingscircuit is. Indien dit niet gebeurt en de afvoerklep ingrijpt waardoor de ruimte onder water loopt, kan de fabrikant van de verwarmingsketel niet aansprakelijk worden gesteld.

Gebruik de leidingen van de hydraulische installaties niet voor aarding van elektrische apparaten.

Reinig, voordat u de installatie verricht, alle leidingen van het systeem zorgvuldig om eventuele restmaterialen of vuil te verwijderen, die de goede werking van het apparaat nadelig kunnen beïnvloeden.

Verricht de aansluitingen op de overeenkomstige aansluitpunten, zoals in de afbeelding van cap. 5 is weergegeven en volgens de op het apparaat aangebrachte symbolen.



Installeer bij de ingang van het sanitair koud water de terugslag- en veiligheidsklep 'A' (zie fig. 15), die met de ketel wordt meegeleverd. Houd rekening met de richting van de pijl op de klep.

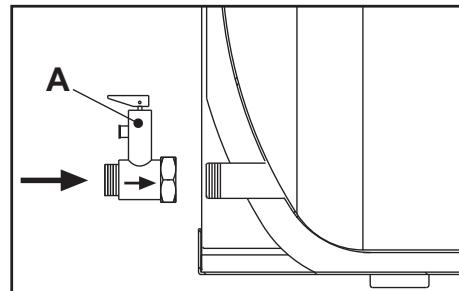


fig. 15 - Installatie terugslag- en veiligheidsklep



Installeer op de toevier van de installatie de terugslagklep 'A' (ziefig. 16), die met de ketel wordt meegeleverd en breng de pakking 'B' aan. Houd rekening met de richting van de pijl op de klep.

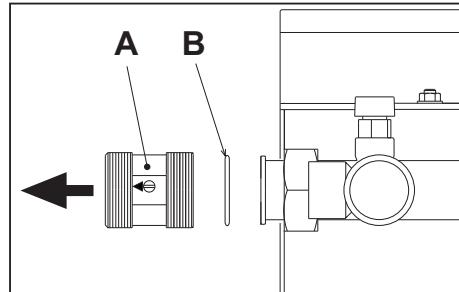


fig. 16 - Installatie terugslagklep

Hoog efficiënte circulatiepomp boiler

Voor een goede werking van de verwarmingsketel ATLAS 25 K 100 UNIT, moet de snelheidskeuzeknop (zie fig. 17) op stand III gezet worden.

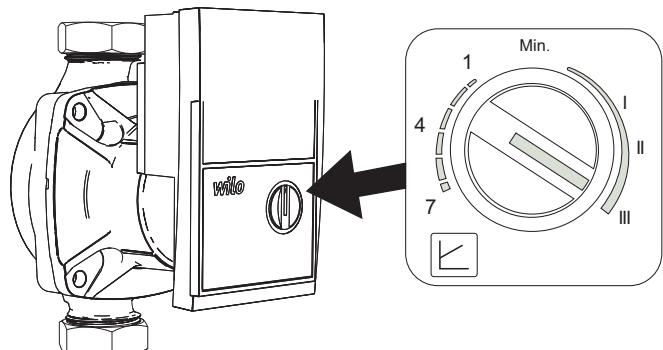
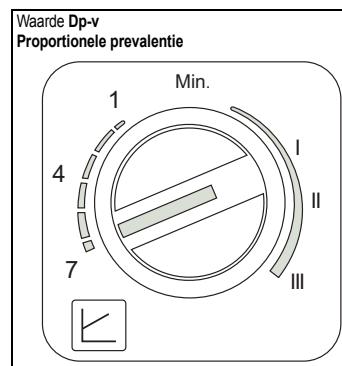


fig. 17

Circulatiepomp Hoog efficiënte verwarming

De fabrieksinstelling is geschikt voor alle installaties; het is echter mogelijk om een andere werkingsstrategie in te stellen, op basis van de eigenschappen van de installatie.

**- Waarde Dp-v Proportionele prevalentie (fig. 18)**

De Prevalentie van de circulatiepomp zal automatisch beperkt worden bij de afname van het door de installatie gevraagde debiet. Deze waarde blijkt optimaal voor installaties met radiatoren (2 buizen of een enkele buis) en/of thermostaatkleppen.

De sterke punten zijn de beperking van elektriciteitsverbruik bij de afname van de vraag van de installatie en de vermindering van het lawaai op radiatoren en/of thermostaatkleppen. Het werksbereik loopt van minimum (1) tot maximum (7).

- Waarde Vaste snelheid (fig. 19)

De circulatiepomp moduleert het eigen vermogen niet. Het werkingsprincipe is dat van de traditionele circulatiepompen met 3 snelheden (met een beperking van het elektriciteitsverbruik ten opzichte daarvan). Het werksbereik loopt van snelheid 1 (I) tot snelheid 3 (III).

Kenmerken van het water van de installatie

Bij een waterhardheidsgraad van meer dan 25° Fr (1°F = 10 ppm CaCO₃), is het noodzakelijk dat het water op passende wijze behandeld wordt om afzettingen in de verwarmingsketel te voorkomen. Na behandeling mag de hardheidsgraad niet minder dan 15°F bedragen (DPR 236/88 betreffende gebruik van water bestemd voor consumptie). Behandeling van het water is onontbeerlijk bij uitgebreide installaties of bij frequente invloed van suppletiewater in de installatie.



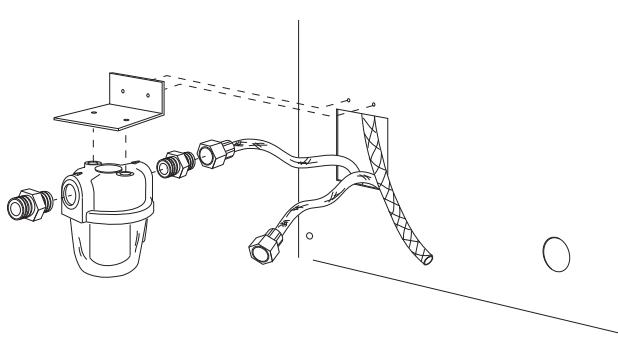
Indien er een waterontharder bij de inlaat van het koude water van de verwarmingsketel wordt geïnstalleerd, dient u erop te letten dat de hardheidsgraad niet te laag wordt daar de magnesiumanode van de boiler daardoor sneller achteruit kan gaan.

Antivriessysteem, antivriesmiddel, additieven en remmende stoffen

De verwarmingsketel is uitgerust met een antivriessysteem, dat de ketel inschakelt in verwarmingsmodus wanneer de temperatuur van het toevoerwater onder de 6 °C daalt. Het systeem functioneert niet wanneer het apparaat niet van stroom en/of gas wordt voorzien. Het gebruik van antivriesmiddelen, additieven en remmende stoffen is, indien noodzakelijk, uitsluitend toegestaan indien de fabrikant van dergelijke vloeistof of additieven garant staat voor het feit dat zijn producten voor het betreffende doel geschikt zijn en geen schade veroorzaken aan de warmtewisselaar of aan overige componenten en/of materialen van verwarmingsketel en installatie. Het is verboden antivriesmiddelen, additieven en remmende stoffen te gebruiken die bestemd zijn voor algemene doeleinden en niet specifiek bedoeld voor verwarmingsinstallaties en ongeschikt voor het materiaal waaruit verwarmingsketel en installatie samengesteld zijn.

3.4 Aansluiting van de brander

De brander is uitgerust met slangen en een filter voor aansluiting op de olietoevoerleiding. fig. 20 Laat de slangen uit de achterwand steken en installeer het filter zoals vermeld in.



Het olietoevoercircuit moet tot stand gebracht worden volgens een van onderstaande schema's, waarbij de in de tabel weergegeven lengte van de leidingen (LMAX) niet overschreden mag worden.

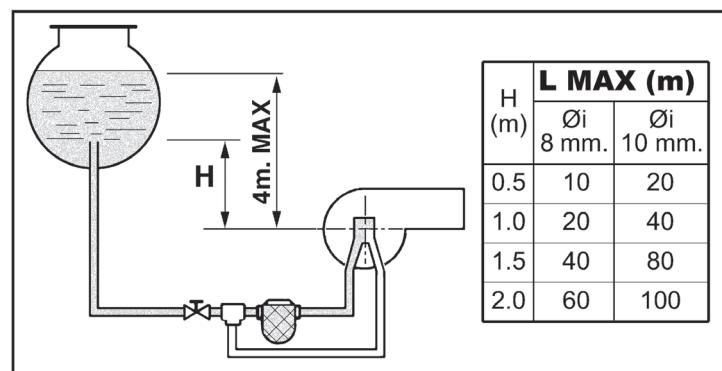


fig. 21 - Zwaartekrachtvoeding

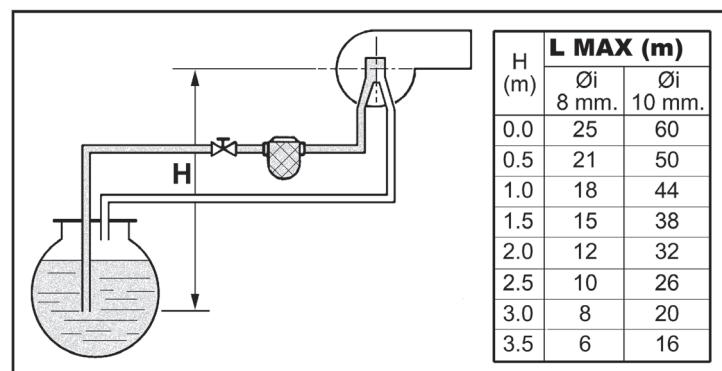


fig. 22 - Voeding door aanzuiging

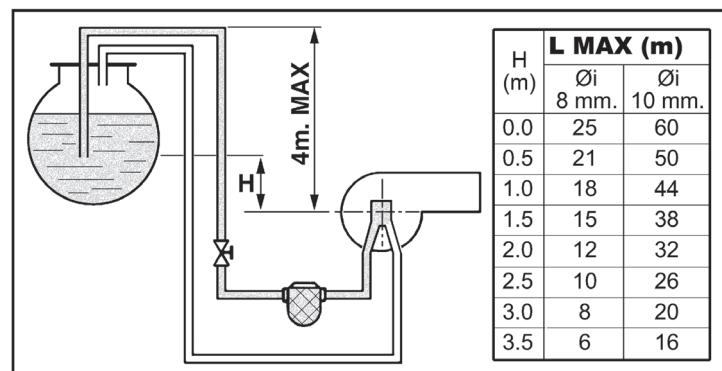


fig. 23 - Sifonvoeding

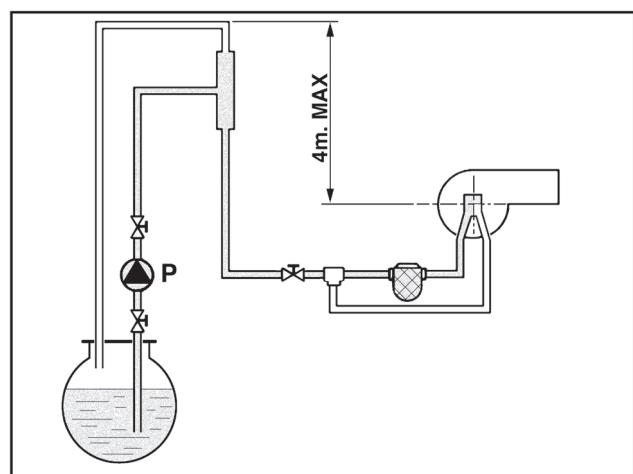


fig. 24 - Ringvoeding

3.5 Elektrische aansluitingen

Aansluiting op het elektriciteitsnet

! De elektrische veiligheid van het apparaat wordt alleen bereikt wanneer het correct geaard is, overeenkomstig de geldende veiligheidsnormen. Laat door een vakman controleren of de aarding efficiënt en afdoende is. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat doordat de installatie niet geaard is. Laat bovendien controleren of de elektrische installatie geschikt is voor het maximumvermogen dat door het apparaat wordt opgenomen (dit staat vermeld op de typeplaat van de verwarmingsketel).

De verwarmingsketel is voorbedraad en voorzien van een kabel van het type "Y" zonder stekker, voor aansluiting op het elektriciteitsnet. De aansluitingen op het net moeten worden gerealiseerd met een vaste aansluiting, door middel van een tweepolige schakelaar met een opening tussen de contacten van minstens 3 mm; er moeten zekeringen van max. 3A tussen verwarmingsketel en lijn worden geplaatst. Het is belangrijk dat de polariteiten (LIJN: bruine draad / NEUTRAAL: blauwe draad / AARDE: geel-groene draad) in acht worden genomen bij het aansluiten van de elektriciteitsleiding. Zorg er bij het installeren of vervangen van de voedingskabel voor dat de aardleider 2 cm langer is dan de andere.

! De voedingskabel van het apparaat mag niet door de gebruiker worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet het apparaat worden uitgeschakeld en dient u zich voor vervanging van de kabel uitsluitend tot gekwalificeerde vakmensen te wenden. Als de elektrische voedingskabel vervangen wordt, mag uitsluitend een kabel "HAR H05 VV-F 3x0,75 mm²" worden gebruikt met een buitendiameter van maximaal 8 mm.

Omgevingsthermostaat (optie)

! LET OP: DE OMGEVINGSTHERMOSTAAT MOET SCHONE CONTACTEN HEBBEN. DOOR 230 V. AAN TE SLUITEN OP DE KLEMMEN VAN DE OMGEVINGSTHERMOSTAAT WORDT DE ELEKTRONISCHE KAART ONHESTELBAAR BESCHADIGD.

Bij het aansluiten van timerafstandsbedieningen of timers, mag de voeding voor deze voorzieningen niet van hun schakelcontacten worden genomen. De voeding ervan moet rechtstreeks door het net of door batterijen worden geleverd, afhankelijk van het type voorziening.

Toegang tot het elektrische klemmenbord

Draai de twee schroeven "A" op het paneel los en verwijder het deurtje

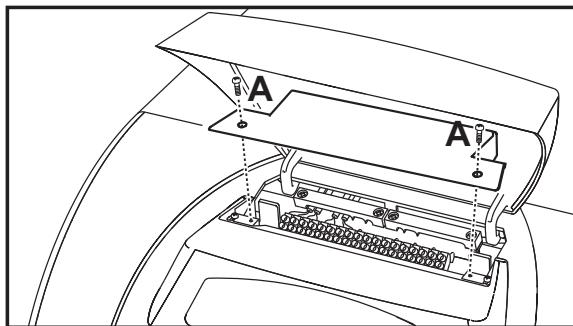


fig. 25 - Toegang tot het elektrische klemmenbord

3.6 Aansluiting op het rookkanaal

Het apparaat moet aangesloten worden op een rookkanaal dat ontworpen en gebouwd is in overeenstemming van de geldende normen. De leiding tussen de ketel en het rookvoerkanaal moet vervaardigd zijn van voor dit doel geschikt materiaal, dat wil zeggen bestendig tegen de temperatuur en tegen corrosie. Geadviseerd wordt de afdichting van de verbindingspunten goed te onderhouden.

4. SERVICE EN ONDERHOUD

Alle hieronder beschreven werkzaamheden die afstellingen, wijzigingen, inbedrijfstelling en onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd en hiervoor opgeleid personeel (dat voldoet aan de technisch-professionele vereisten op grond van de geldende voorschriften), zoals het personeel van de plaatselijke technische klantenservice.

FERROLI is geenszins aansprakelijk voor schade aan zaken en/of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ingrepen op het apparaat, uitgevoerd door onbevoegde en ondeskundige personen.

4.1 Instellingen

Activeren TEST-modus

Druk 3 maal in 3 seconden op de toets Reset (detail 3 - fig. 1) om de TEST-modus in te schakelen. De verwarmingsketel slaat aan, ongeacht het feit of er om verwarming of warm sanitair water gevraagd wordt.

Op het display, gaan de symbolen verwarming (detail 5 - fig. 1) en sanitair water (detail 6 - fig. 1) knipperen.

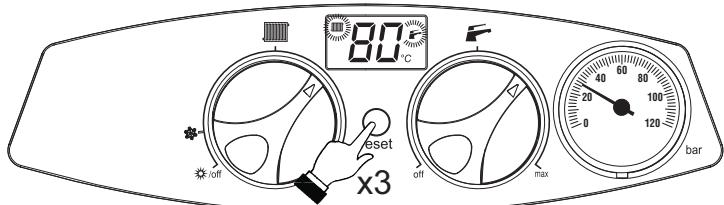


fig. 26 - TEST modus

Herhaal de procedure om de TEST-modus te deactiveren.

Na 15 minuten wordt de TEST-modus automatisch gedeactiveerd.

Afstellen brander

De brander wordt in de fabriek afgesteld zoals vermeld in tabella 2. De brander kan op een ander vermogen ingesteld worden door in te grijpen op de pompdruk, de sproeier en de kop en luchtoevoer af te stellen, zoals in de volgende paragrafen beschreven wordt. Het gewijzigde vermogen dient echter binnen het nominale bedrijfsveld van de ketel te liggen. Controleer na de afstelling, met een toestel voor brandstofanalyse, of het gehalte aan CO₂ in de rookgassen tussen 11% en 12% ligt.

Tabella. 2 - Afstellen brander

Debit vermogen	Model brander	Debit brander	Sproeier			Druk pomp	Afstelling kop	Afstelling lucht
kW		kg/uur	US Gall/uur	Hoek	Code	Bar	L	Streepje
28.3	SUN G6	2.24	0.60	60°	35601540	9	19	8

Tabel debiet oliesproeiers

In tabella 3 staat het oliedebiet vermeld (in kg/h) bij variaties van pomp- en sproeierdruk.

NB. - Onderstaande waarden dienen uitsluitend als leidraad, want er moet rekening worden gehouden met het feit dat het debiet van de sproeiers ± 5% kan variëren. Bovendien neemt bij branders met voorverwarmer het brandstofdebit af met ongeveer 10%.

Tabella. 3

SPROEIER G.P.H.	Pompdruk kg/cm ²							
	8	9	10	11	12	13	14	Debit bij uitgang van de sproeier in kg/h
0.40	1.36	1.44	1.52	1.59	1.67	1.73	1.80	
0.50	1.70	1.80	1.90	1.99	2.08	2.17	2.25	
0.60	2.04	2.16	2.28	2.39	2.50	2.60	2.70	
0.65	2.21	2.34	2.47	2.59	2.71	2.82	2.92	
0.75	2.55	2.70	2.85	2.99	3.12	3.25	3.37	
0.85	2.89	3.06	3.23	3.39	3.54	3.68	3.82	
1.00	3.40	3.61	3.80					

Regeling pompdruk

Voor een optimale werking wordt de druk van de pomp in de fabriek afgesteld; dit dient in de regel niet te worden gewijzigd. Als het om bijzondere redenen echter nodig is een andere druk in te stellen, moet, nadat de manometer is aangebracht en de brander is ingeschakeld, de stelschroef "6", aangegeven in fig. 27 en fig. 28 worden bijgesteld. Het wordt hoe dan ook aanbevolen een druk in te stellen binnen het bereik van 10 - 14 bar.

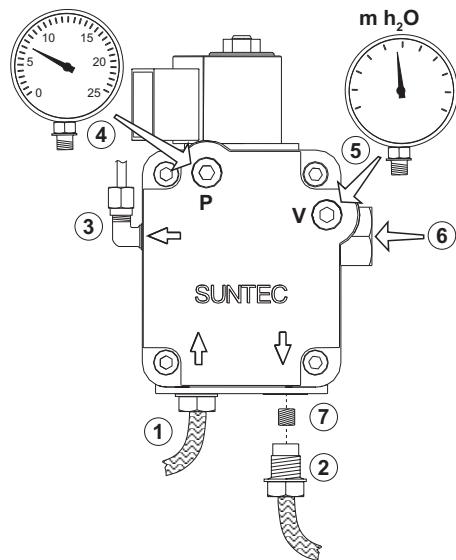


fig. 27 - Pomp SUNTEC

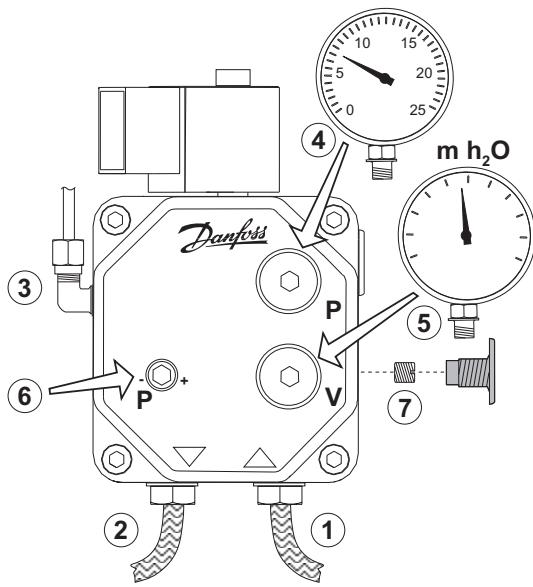


fig. 28 - Pomp DANFOSS

1. Ingang (aanzuiging)
2. Retrouopening
3. Uitgang bij sproeier
4. Aansluiting drukmanometer
5. Aansluiting vacuümmeter
6. Stelschroef
7. By-passschroef

Kop en luchtschuit

Stel kop en luchttoevoer af op grond van het vermogen van de brander, zoals aangegeven in fig. 29

Draai de stelschroef **B** (fig. 30) naar rechts of naar links, totdat het streepje op **A** (fig. 30) samenvalt met de aanduiding.

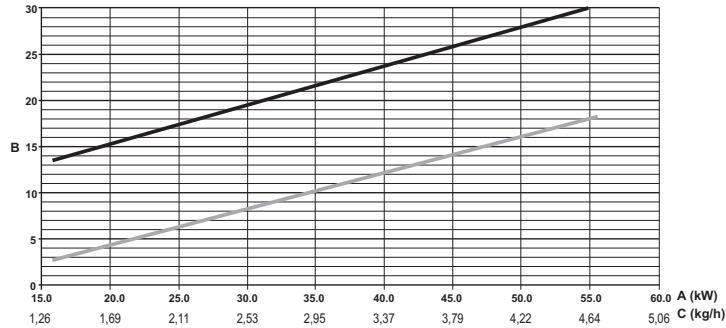


fig. 29 - Grafiek instellingen brander Prodotto_Gr1

- | | |
|----------|----------------|
| A | Vermogen |
| B | Regelingsindex |
| C | Oliedebiet |
| ■ | "I," kop (mm) |
| L | Lucht |

Draai voor het regelen van de luchttoevoer aan de schroef **C** (fig. 30), na eerst de moer **D** iets losgedraaid te hebben. Na het instellen de moer **D** weer vastdraaien.

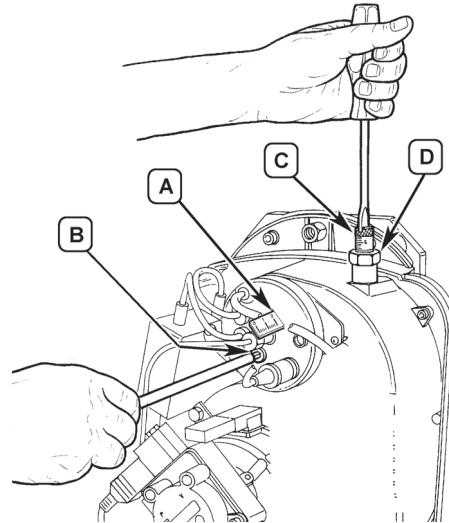


fig. 30 - Afstellen brander

Plaats elektroden - deflector

Nadat de sproeier gemonteerd is, moet worden gecontroleerd of de elektroden en de deflector correct geplaatst zijn volgens de hieronder aangegeven maten. Het is wenselijk de maten telkens opnieuw te controleren nadat er een ingreep op de kop gepleegd is.

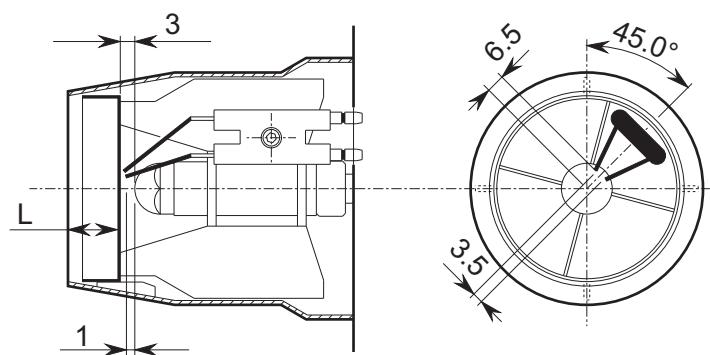


fig. 31 - Plaats elektroden - deflector

4.2 Inwerkingstelling



Controles die uitgevoerd moeten worden bij de eerste ontsteking en naar aanleiding van alle onderhoudswerkzaamheden die afsluiting van de installaties met zich meebrengen, of na een ingreep op de veiligheidsinrichtingen of delen van de verwarmingsketel:

Alvorens de verwarmingsketel te ontsteken

- Zet eventuele afsluitkleppen tussen verwarmingsketel en installaties open.
- Controleer of het brandstofsystem lekdicht is.
- Controleer of het expansievat goed voorbelast is
- Vul de hydraulische installatie en zorg ervoor dat de verwarmingsketel en de installatie volledig ontluft zijn door de ontluftingsklep op de verwarmingsketel en de eventuele ontluftingskleppen op de installatie te openen.
- Controleer of er geen waterlekken in de installatie, de circuits van het sanitaire water, de verbindingen of de verwarmingsketel zitten.
- Controleer of de elektrische installatie goed is aangesloten en de aarding naar behoren is uitgevoerd.
- Controleer of er zich in de buurt van de verwarmingsketel geen ontvlambare vloeistoffen of materialen bevinden.
- Montere de manometer en de vacuümometer op de branderpomp (deze moeten worden verwijderd na de inwerkingstelling)
- open de afsluiters langs de olieleiding

Aanzetten

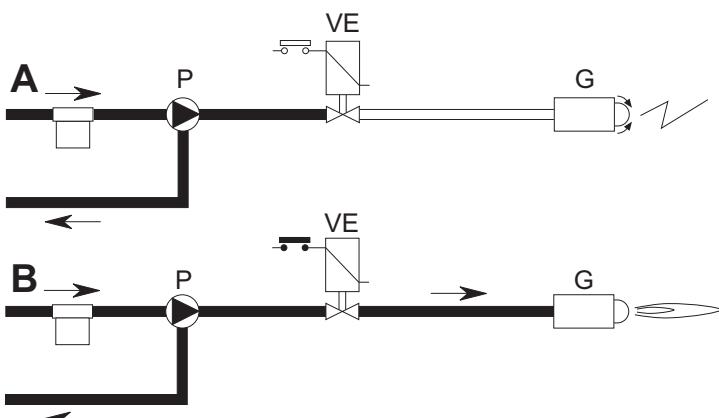


fig. 32 - Aanzetten

A

Bij het sluiten van de thermostaatlijn begint de brandermotor samen met de pomp te draaien: alle aangezogen olie wordt naar de retouleiding gestuurd. Tevens werken de branderventilator en de ontstekingstransformator, d.w.z. dat de volgende fasen plaatsvinden:

- voor-ventilatie van de vuurhaard.
- voorspoelen van een deel van het oliecircuit.
- voor-ontsteking, met ontlasting tussen de elektrodenpunten.

B

Na afloop van het voorspoelen openen de apparatuur de elektromagnetische klep: de olie bereikt de sproeier, vanwaar hij zeer fijn verstoven naar buiten komt.

Het contact met de ontlasting tussen de elektroden zorgt ervoor dat er een vlam ontstaat.

Tegelijkertijd vangt de veiligheidstijd aan.

Cyclus van het apparaat

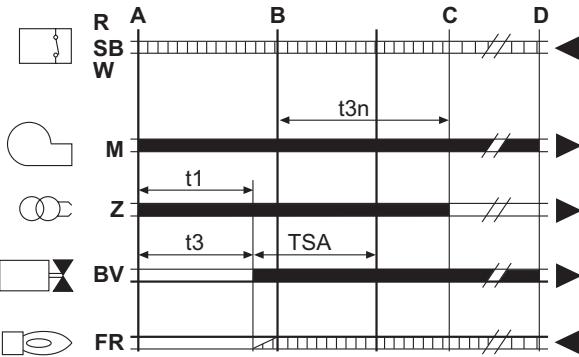


fig. 33 - Cyclus van het apparaat

R-SB-W Thermostaten/Drukschakelaars

M Brandermotor

Z Ontstekingstransformator

BV Magneetklep

FR Fotoweerstand

A' Aanvang inschakelen met voorverwarmer

A Aanvang inschakelen zonder voorverwarmer

B Vlam aanwezig

C Normale werking

H Stop voor afstellen (TA-TC)

t1 Tijd voor-ventilatie

TSA	Veiligheidstijd
t3	Tijd voorontsteking
t3n	Tijd na-ontsteking
tw	Voorverwarmingstijd
■	Signalen bij uitgang apparaat
□	Signalen bij ingang

Controles tijdens de werking

- Schakel het apparaat in zoals beschreven in sez. 2.3.
- Controleer de lekdichtheid van het brandstofcircuit en van de waterinstallaties.
- Controleer de doeltreffendheid van de afvoerdeiling en de rookgas-luchtpijpen tijdens de werking van de verwarmingsketel.
- Controleer of de watercirculatie tussen de verwarmingsketel en de installaties correct verloopt.
- Controleer of de ontsteking van de verwarmingsketel correct werkt door hem verschillende malen te ontsteken en weer uit te zetten door middel van de omgevingsthermostaat of de afstandsbediening.
- Controleer of de deuren van brander en brandstofkamer hermetisch sluiten.
- Controleer of de brander naar behoren werkt.
- Voer brandstofanalyse uit (met de verwarmingsketel in stabiele toestand) en controleer of het gehalte aan CO₂ in de rookgassen tussen 11% en 12% ligt.
- Controleer de correcte programmering van de parameters en programmeer het apparaat naar gelang de persoonlijke behoeften (compensatiecurve, vermogen, temperatuur e.d.).

4.3 Onderhoud

Periodiek onderhoud

Om te zorgen dat het apparaat goed blijft werken, is het noodzakelijk dat gekwalificeerd personeel de volgende punten jaarlijks naleert:

- De besturings- en veiligheidsinrichtingen moeten goed functioneren.
- Het circuit voor rookafvoer moet optimaal functioneren.
- Controleer of de brandstoftoevoer- en -afvoerdeelingen niet verstopt of beschadigd zijn.
- Reinig het filter van de brandstofaanzuigleiding.
- Bepaal het juiste brandstofverbruik
- Reinig de verbrandingskop bij de brandstofuitgang, op de wervelschijf.
- Laat de brander gedurende ongeveer 10 minuten op volle kracht werken en analyseer daarna het verbrandingsproces als volgt:
 - De juiste afstelling van alle elementen, die in deze handleiding vermeld staan
 - Temperatuur van de rook in de afvoerdeiling
 - Percentage CO₂
- De pijpen moeten vrij zijn van obstakels en geen sporen van lekkage vertonen.
- Brander en warmtewisselaar moeten schoon zijn, zonder afzettingen. Maak geen gebruik van chemische producten om ze te reinigen.
- De gas- en waterinstallaties moeten lekdicht zijn.
- De waterdruk van de installatie moet in de ruststand circa 1 bar zijn; indien dit niet het geval is, de installatie naar deze waarde terugbrengen.
- De circulatiepomp mag niet geblokkeerd zijn.
- Het expansievat moet gevuld zijn.
- Controleer de magnesiumanode en vervang ze, indien nodig.

Ommanteling, paneel en sierelementen van de verwarmingsketel kunnen zo nodig schoongemaakt worden met een zachte doek, eventueel bevochtigd met water met zeepoplossing. Vermijd het gebruik van elke soort schuurmiddel of oplosmiddel.

Demontage van de brander

- Draai de **schroef (A)** los om de **afdekking (B)** te verwijderen, zodat alle accessoires toegankelijk worden.
- Draai de **moer (C)** los en plaats de brander zodanig dat de sproeier toegankelijk is.

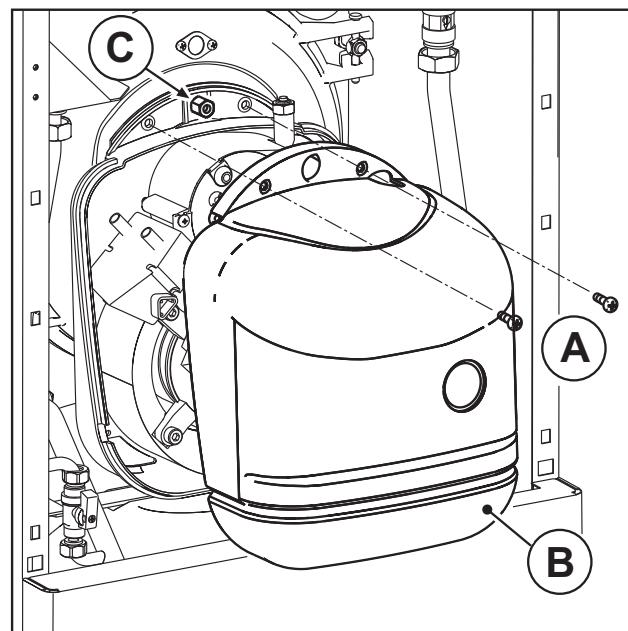


fig. 34 - Demontage van de brander

Reiniging van de verwarmingsketel

1. Schakel de stroom naar de verwarmingsketel uit.
2. Verwijder de brander (zie de vorige paragraaf).
3. Verwijder het bovenste paneel.
4. Verwijder de deur voor de reiniging 'A' door de moeren 'B' los te draaien.
5. Open de deur van de brander 'C' nadat u de moeren 'D' hebt losgedraaid.
6. Maak de binnenkant van de verwarmingsketel en het volledige traject van de afgevoerde rook schoon met een borstel, een zuiger of met perslucht.
7. Sluit ten slotte de deuren.

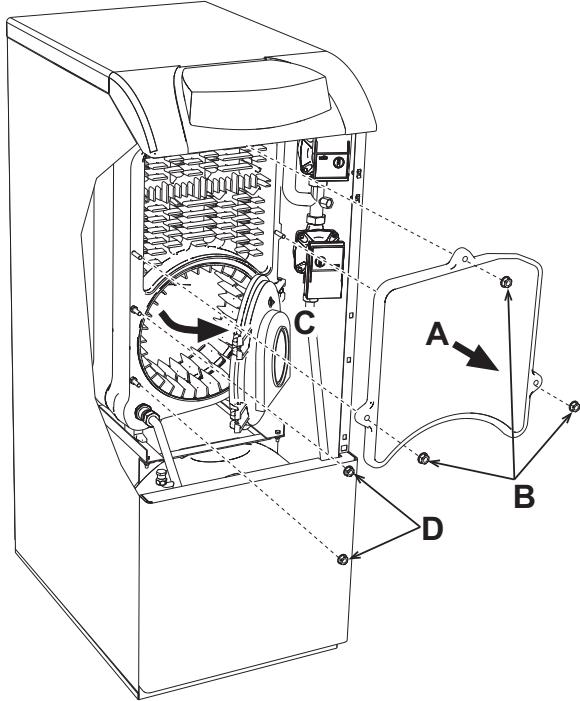


fig. 35

4.4 Oplossen van storingen**Diagnostiek**

De verwarmingsketel is voorzien van een geavanceerd zelfdiagnosesysteem. Bij een storing in de verwarmingsketel knippert het display samen met het storingssymbool (detail 22 - fig. 1) en geeft de storingscode weer.

Er bestaan storingen die permanente blokkering veroorzaken (aangeduid met de letter 'A'): om de werking te resetten op de toets RESET (detail 8 - fig. 1) drukken gedurende 1 seconde of de optionele klokthermostaat (optioneel) met afstandsbediening RESET-TEN; indien de ketel niet start de storing oplossen die aangeduid wordt met de bedrijfsslampjes.

Andere storingen zorgen voor tijdelijke blokkering (aangeduid met de letter 'F') die automatisch worden opgeheven zodra de waarde weer binnen het normale werkingsbereik van de verwarmingsketel komt.

Tabella. 4 - Overzicht storingen

Code storing	Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
A01	Blokkering van de brander	Pomp geblokkeerd	Vervangen
		Elektromotor defect	Vervangen
		Olieklep defect	Vervangen
		Er zit geen brandstof in de tank of er zit water op de bodem	Brandstof bijvullen of water afzuigen
		Toevierkleppen olieleiding gesloten	Openmaken
		Filters vuil (leiding- pomp-sproeier)	Schoonmaken
		Pomp zuigt niet aan	Inschakelen en oorzaak van uitschakelen opsporen
		Ontstekungselektroden slecht geregeld of vuil	Afstellen of schoonmaken
		Sproeier verstopt, vuil of vervormd	Vervangen
		Regelingen kop en schuif niet geschikt	Afstellen
		Elektroden defect of naar massa	Vervangen
		Ontstekungstransformator defect	Vervangen
		Elektrodekabels defect of naar massa	Vervangen
		Elektrodekabels vervormd door hoge temperatuur	Vervangen en afschermen
		Elektrische aansluitingen klep of transformator verkeerd	Controleren
		Motor-pompkoppeling kapot	Vervangen
		Aanzuiging pomp verbonden met retourleiding	Aansluiting corrigeren
		Fotoweerstand defect	Vervangen
		Fotoweerstand vuil	Fotoweerstand reinigen
A02	Vlamsignaal aanwezig bij uitgeschakelde brander	Kortsluiting in fotoweerstand	Fotoweerstand vervangen
		Vreemde lichtbron raakt de fotoweerstand	Lichtbron verwijderen
A03	Inwerkingtreding beveiliging tegen te hoge temperatuur	Verwarmingssensor beschadigd	Controleer positie en werking van de verwarmingssensor
		Onvoldoende watercirculatie in de installatie	Controleer de circulatiepomp (Zie tabel tabella 5)
		Lucht in de installatie	Ontlucht de installatie
A04	Storing parameters kaart	Onjuiste instelling parameter kaart	Controleer en wijzig eventueel de parameter kaart
F07	Storing voorverwarmer (het contact wordt niet binnen 120 seconden gesloten)	Breuk in bedrading	Controleer de bedrading
F09	Storing parameters kaart	Onjuiste instelling parameter kaart	Controleer en wijzig eventueel de parameter kaart
F10	Storing sensor drukzijde 1	Sensor beschadigd Kortsluiting in bedrading Breuk in bedrading	Controleer de bedrading of vervang de sensor
F11	Storing van sensor sanitair water	Sensor beschadigd Kortsluiting in bedrading Breuk in bedrading	Controleer de bedrading of vervang de sensor
F12	Storing parameters kaart	Onjuiste instelling parameter kaart	Controleer en wijzig eventueel de parameter kaart
F14	Storing sensor drukzijde 2	Sensor beschadigd Kortsluiting in bedrading Breuk in bedrading	Controleer de bedrading of vervang de sensor
F16	Storing parameters kaart	Onjuiste instelling parameter kaart	Controleer en wijzig eventueel de parameter kaart
F34	Voedingsspanning lager dan 170V.	Problemen met het elektriciteitsnet	Controleer het elektriciteitsnet
F35	Abnormale netfrequentie	Problemen met het elektriciteitsnet	Controleer het elektriciteitsnet
F37	Druk van waterinstallatie verkeerd	Druk te laag Waterdrukschakelaar niet aangesloten of beschadigd	Vul de installatie Controleer de sensor
F39	Storing sonde buiten-temperatuur	Sonde beschadigd of kortsluiting in bedrading	Controleer de bedrading of vervang de sensor
		Sonde niet aangesloten na activeren van de weersafhankelijke temperatuur	Sluit de buitensonde weer aan of deactiveer de weersafhankelijke temperatuur
F40	Storing parameters kaart	Onjuiste instelling parameter kaart	Controleer en wijzig eventueel de parameter kaart
F40	Storing parameters kaart	Onjuiste instelling parameter kaart	Controleer en wijzig eventueel de parameter kaart
F40	Storing parameters kaart	Onjuiste instelling parameter kaart	Controleer en wijzig eventueel de parameter kaart
A41	Plaats sensoren	Sensor drukzijde niet aangebracht in ketelbehuizing	Controleer positie en werking van de verwarmingssensor
F42	Storing verwarmingssensor	Sensor beschadigd	Vervang de sensor
F47	Storing parameters kaart	Onjuiste instelling parameter kaart	Controleer en wijzig eventueel de parameter kaart

Diagnose circulatiepomp

Sommige storingen van de circulatiepomp worden aangegeven door de led naast de snelheidskieuzeknop (fig. 36).



fig. 36

Tabella. 5 - Indicaties werking circulatiepomp

	Uitgeschakeld Circulatiepomp in STAND-BY
	Groen ON Circulatiepomp in werking
	Groen knipperend Ontluchtingscyclus
	Afwisselend Groen/Rood Circulatiepomp geblokkeerd door externe oorzaak: - Overspanning (>270V) - Onvoldoende spanning (<160V) - Overbelasting motor
	Rood knipperend Circulatiepomp geblokkeerd door interne oorzaak: - Motor geblokkeerd - Elektronica beschadigd

5. KENMERKEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

Legenda afbeeldingen cap. 5

- A Veiligheids- en terugslagklep
- A4 Rookuitlaat
- 10 Toevoer installatie - Ø 3/4"
- 11 Retour installatie - Ø 1"
- 14 Veiligheidsklep verwarming
- 32 Circulatiepomp verwarming
- 36 Automatische ontlufting
- 40 Expansievat Sanitair water (optioneel)
- 56 Expansievat
- 74 Vulkaan installatie (optioneel)
- 97 Magnesiumanode
- 114 Waterdrukschakelaar
- 130 Circulatiepomp boiler
- 143 Regelthermostaat Boiler
- 154 Condensafvoerslang
- 178 Thermometerbol boiler
- 179 Terugslagklep
- 180 Boiler
- 192 Hercirculatie - Ø 3/4"
- 197 Handbediende ontluchtingsklep
- 209 Toevoer boiler - Ø 3/4"
- 210 Retour boiler - Ø 3/4"
- 233 Afvoerkraan boiler
- 275 Aftapkraan verwarmingsinstallatie
- 278 Dubbele sensor (Verwarming + Veiligheid)
- 293 Inspectiefiets boiler
- 295 Brander

5.1 Afmetingen, aansluitingen en hoofdcomponenten

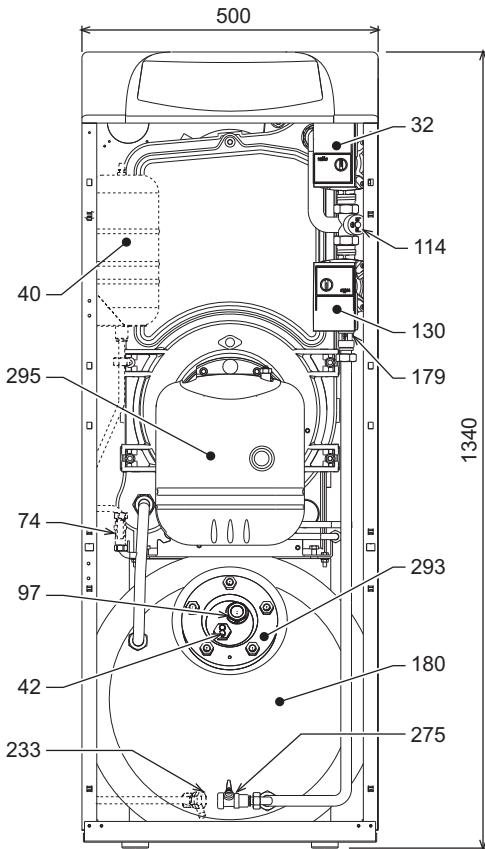


fig. 37 - Vooraanzicht

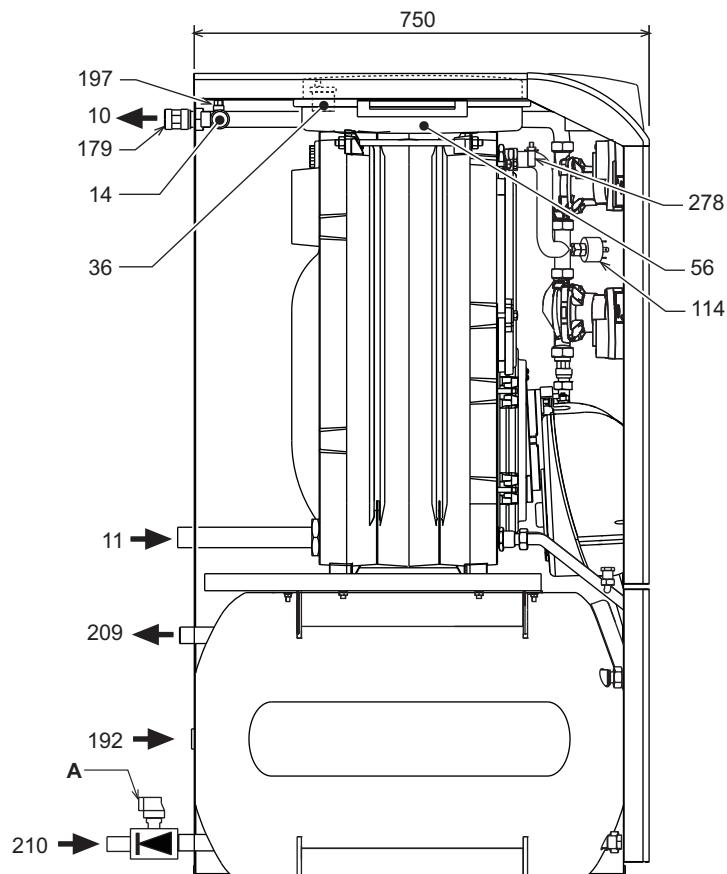


fig. 38 - Zijaanzicht

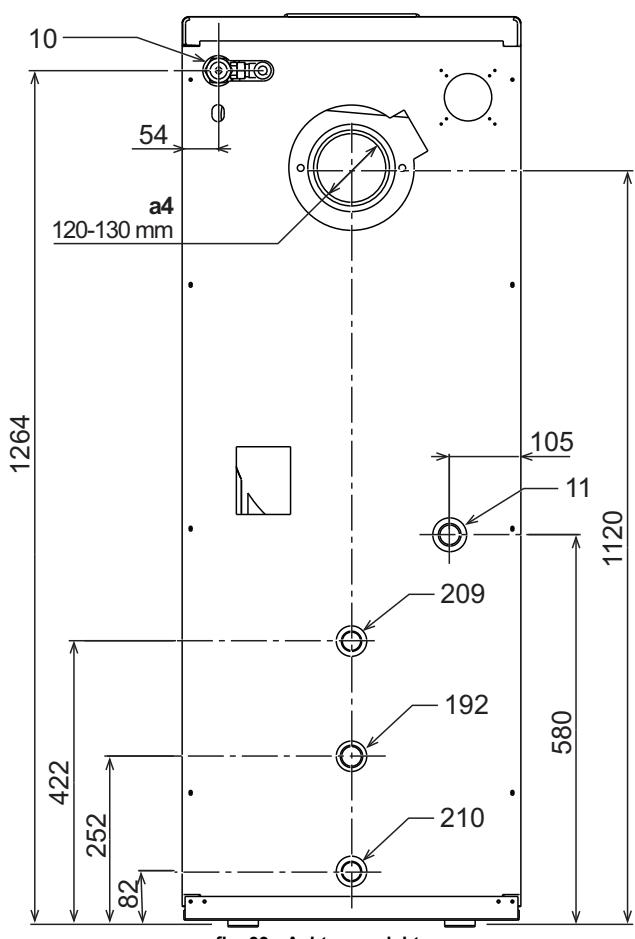

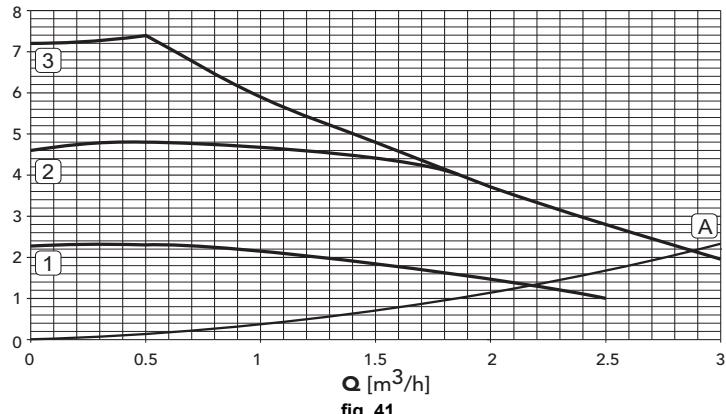
**5.3 Diagrammen****Belastingsverlies/Opvoerhoogte circulatiepompen****- Prevalentie van de circulatiepomp met instelling op "vaste snelheid".****H [m H₂O]**

fig. 41

A Drukhoogteverlies ketel
1 - 2 - 3 Snelheid circulatiepomp


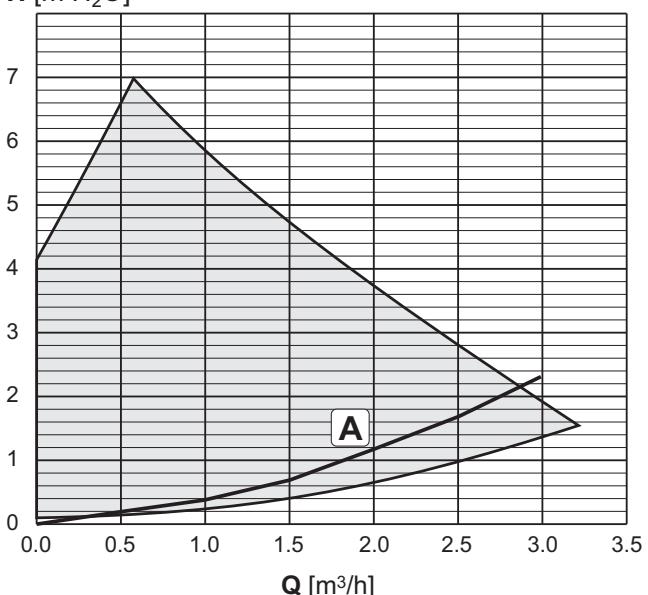
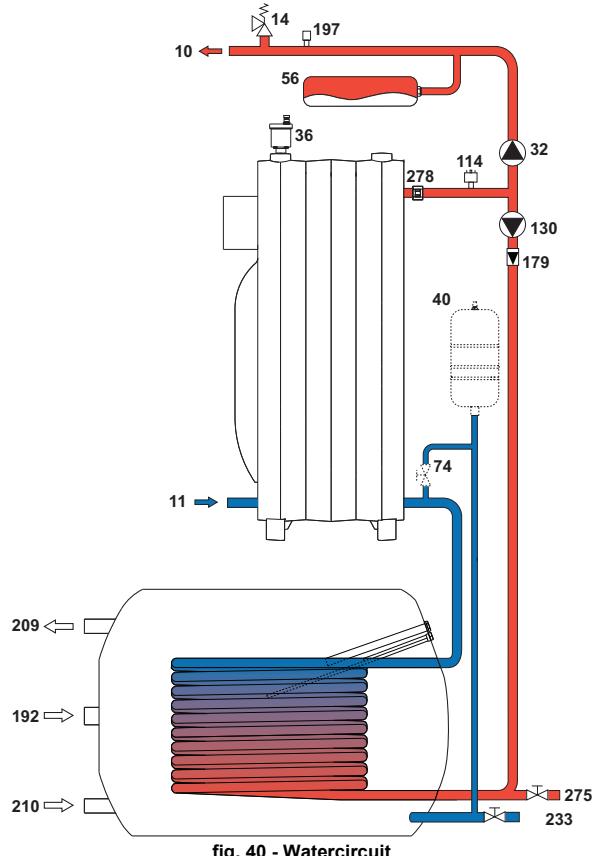
- Prevalentie van de circulatiepomp met instelling op "proportionele prevalentie".**H [m H₂O]**

fig. 42

A Drukhoogteverlies ketel

5.2 Watercircuit

5.4 Tabel technische gegevens

Gegeven	Eenheid	Waarde	
Model		ATLAS 25 K 100 UNIT	
Aantal elementen	aantal	3	
Max. thermisch vermogen verw. (Hs)	kW	28.4	
Max. thermisch vermogen verw. (Hi)	kW	26.6	(Q)
Min. thermisch vermogen verw. (Hs)	kW	22.4	
Min. thermisch vermogen verw. (Hi)	kW	21.0	(Q)
Max. thermisch vermogen verw. (80-60°C)	kW	25.0	(P)
Min. thermisch vermogen verw. (80-60°C)	kW	20.0	(P)
Max. warmte-afgifte sanitair water (Hs)	kW	28.3	
Max. warmte-afgifte sanitair water (Hi)	kW	26.6	(Q)
Min. thermisch vermogen sanitair water (Hs)	kW	22.4	
Min. thermisch vermogen sanitair water (Hi)	kW	21.0	(Q)
Max.warmtevermogen sanitair water (80-60°C)	kW	25.0	(P)
Min.warmtevermogen sanitair water (80-60°C)	kW	20.0	(P)
Pmax rendement (80-60°C) (Hs)	%	88.0	
Pmax rendement (80-60°C) (Hi)	%	93.7	
Pmin rendement (80-60°C) (Hs)	%	89.1	
Pmin rendement (80-60°C) (Hi)	%	94.9	
Rendement 30% (Hs)	%	92.0	
Rendement 30% (Hi)	%	98.0	
Max. bedrijfsdruk verwarming	bar	6	(PMS)
Min. bedrijfsdruk verwarming	bar	0.8	
Max. verwarmingstemperatuur	°C	110	(tmax)
Inhoud verwarmingswater	liter	21	
Inhoud expansievat verwarming	liter	10	
Voorbelastingsdruk expansievat verwarming	bar	1	
Max. bedrijfsdruk sanitair water	bar	9	(PMW)
Min. bedrijfsdruk sanitair water	bar	0.1	
Inhoud boiler	liter	90	
Inhoud expansievat sanitair water	liter	4	
Debiet sanitair water Δt 30°C	l/10min	195	
Debiet sanitair water Δt 30°C	l/uur	750	
Beschermingsgraad	IP	X0D	
Voedingsspanning	V/Hz	230/50	
Opgenomen elektrisch vermogen verwarming	W	195	
Opgenomen elektrisch vermogen sanitair water	W	195	
Leeggewicht	kg	225	
Lengte verbrandingskamer	mm	350	
Diameter verbrandingskamer	mm	300	
Belastingsverlies rookzijde	mbar	0,11	

Scheda prodotto ErP

MODELLO: ATLAS 25 K 100 UNIT

Marchio: FERROLI			
Caldaia a condensazione: NO			
Caldaia a bassa temperatura (**): SI			
Caldaia di tipo B1: NO			
Apparecchio di riscaldamento misto: SI			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valore
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente			B
Potenza termica nominale	Pn	kW	25
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_s	%	86
Potenza termica utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P4	kW	25,0
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P1	kW	7,8
Efficienza utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η_4	%	88,0
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η_1	%	92,0
Consumo ausiliario di elettricità			
A pieno carico	elmax	kW	0,150
A carico parziale	elmin	kW	0,069
In modo Standby	PSB	kW	0,005
Altri elementi			
Dispersione termica in standby	Pstby	kW	0,105
Consumo energetico del bruciatore di accensione	Pign	kW	0,000
Consumo energetico annuo	QHE	GJ	83
Livello della potenza sonora all'interno	LWA	dB	62
Emissioni di ossidi di azoto	NOx	mg/kWh	139
Per gli apparecchi di riscaldamento misti			
Profilo di carico dichiarato			XL
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua			B
Consumo giornaliero di energia elettrica	Qelec	kWh	0,262
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	55
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	65
Consumo giornaliero di combustibile	Qfuel	kWh	31,864
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	25

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

5.5 Schakelschema

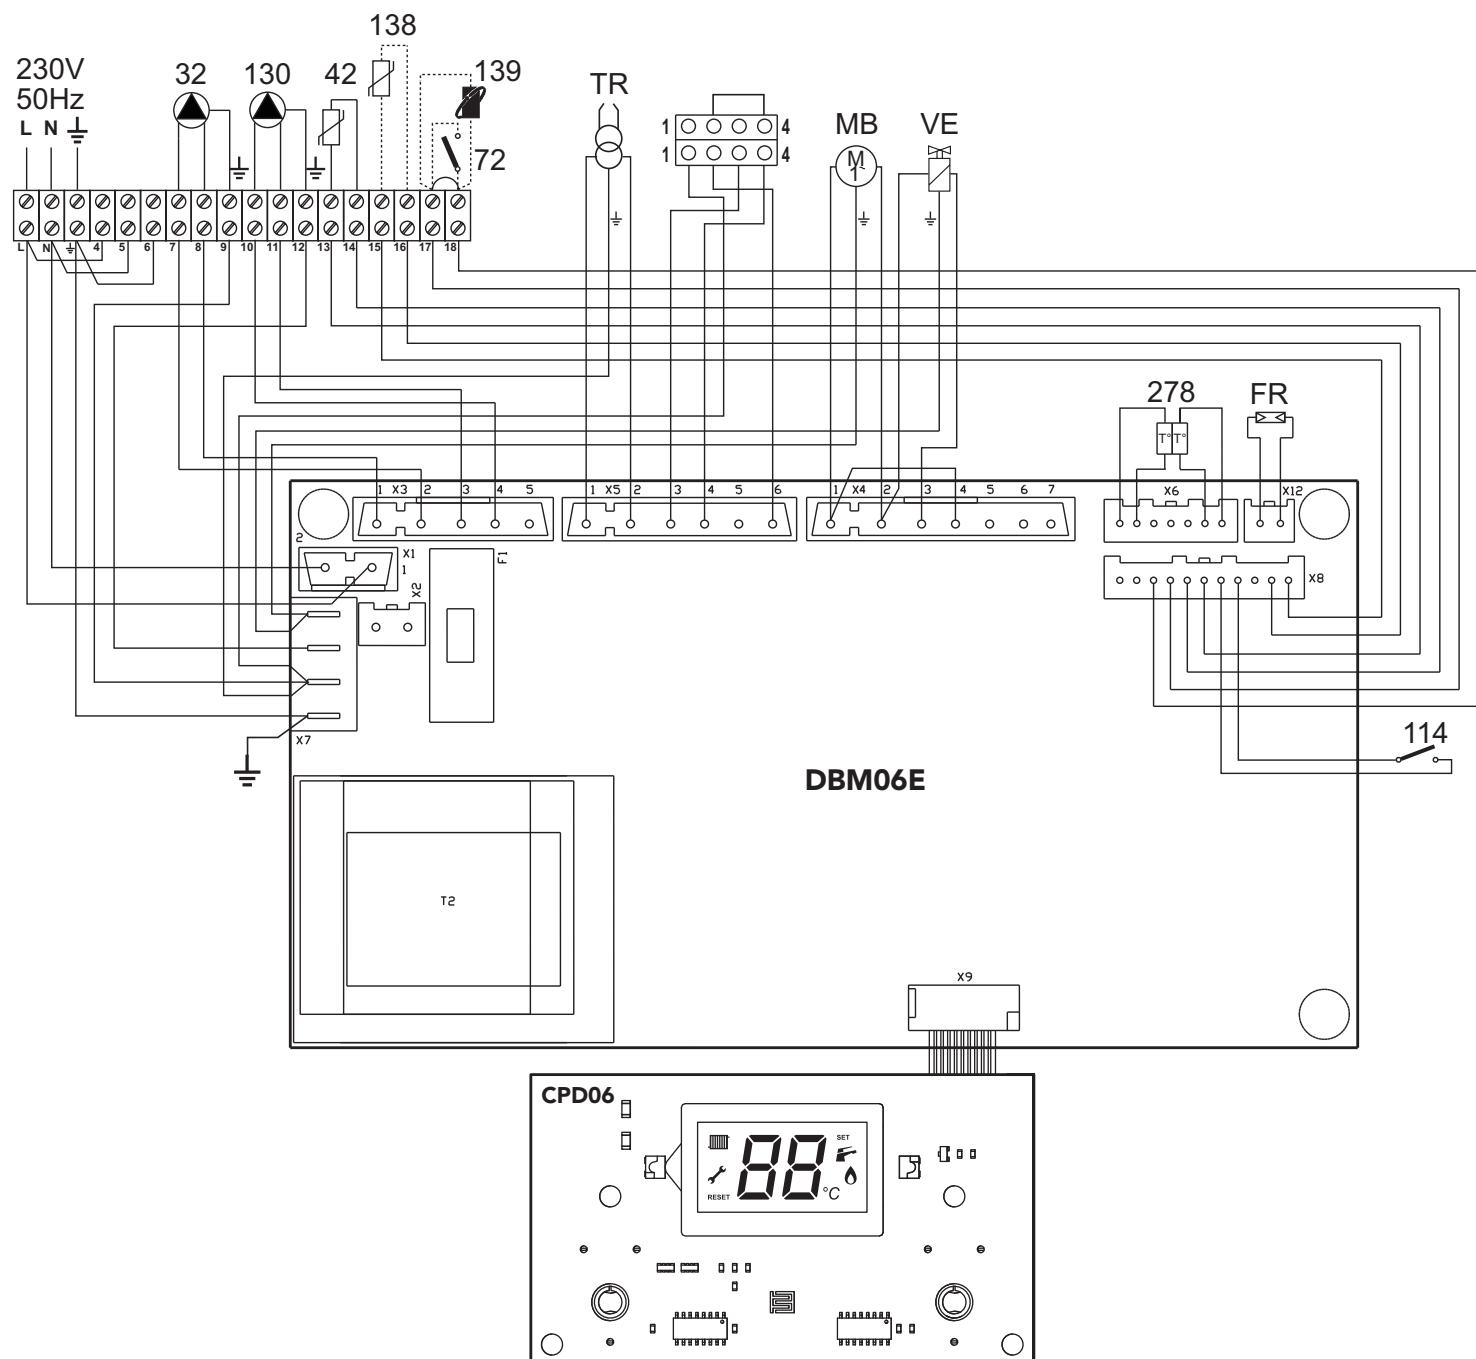


fig. 43 - Schakelschema

- 32 Circulatiepomp verwarming
- 42 Temperatuursonde sanitair water
- 72 Omgevingsthermostaat (optie)
- 114 Waterdrukschakelaar
- 130 Circulatiepomp boiler
- 138 Externe sonde (optie)
- 139 Klokthermostaat met afstandsbediening (optioneel)
- 278 Dubbele sensor (Beveiliging + verwarming)
- TR Ontstekingstransformator
- FR Fotoweerstand
- MB Brandermotor
- VE Magneetklep

1. УКАЗАНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

- Внимательно прочитайте предупреждения, содержащиеся в настоящем руководстве, и соблюдайте их в процессе эксплуатации агрегата.
- После монтажа котла проинформируйте пользователя о принципах его работы и передайте ему в пользование настоящий руководство, которое является неотъемлемой и важной частью агрегата; пользователь должен бережно сохранять его для возможного использования в будущем.
- Установка и техническое обслуживание котла должны производиться квалифицированным персоналом при соблюдении действующих норм и в соответствии с указаниями изготовителя. Запрещается выполнять любые действия на опломбированных устройствах регулировки.
- Неправильная установка или ненадлежащее техническое обслуживание могут быть причиной вреда для людей, животных и имущества. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с ошибочными установкой и эксплуатацией агрегата, а также с несоблюдением предоставленных им инструкций.
- Прежде чем приступить к выполнению любой операции очистки или технического обслуживания, отключите агрегат от сетей питания с помощью выключателя системы и/или предусмотренных для этой цели отсечных устройств.
- В случае неисправной и/или ненормальной работы агрегата выключите его и воздерживайтесь от любых попыток самостоятельно ремонтировать или устранять причину неисправности. В таких случаях обращайтесь исключительно квалифицированному персоналу. Возможные операции по ремонту-замене комплектующих должны выполняться только квалифицированными специалистами с использованием исключительно оригинальных запчастей. Несоблюдение всего вышеизложенного может нарушить безопасность работы агрегата.
- Настоящий агрегат допускается использовать только по тому назначению, для которого он спроектирован и изготовлен. Любое другое его использование следует считать ненадлежащим, следовательно, опасным.
- Упаковочные материалы являются источником потенциальной опасности и не должны быть оставлены в местах, доступных детям.
- Не разрешается использование агрегата лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами без надлежащего опыта и знаний, если они не находятся под непрерывным надзором или проинструктированы насчет правил безопасного использования агрегата.
- Утилизация агрегата и его принадлежностей должна выполняться надлежащим образом, в соответствии с действующим законодательством.
- Приведенные в настоящем руководстве изображения дают упрощенное представление изделия. Подобные изображения могут существенно отличаться от готового изделия.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Предисловие

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали котел FERROLI, имеющий самую современную конструкцию, выполненный по передовым технологиям и отличающийся высокой надежностью и качеством. Просим Вас внимательно прочитать настоящее руководство, т.к. в нем приводятся важные указания по безопасности установки, эксплуатации и технического обслуживания агрегата.

ATLAS 25 K 100 UNIT это высокоэффективный теплогенератор для производства горячей воды и отопления, работающий с горелками на дизельном топливе. Корпус котла собран из чугунных элементов, соединенных между собой двухконусными кольцами и стяжными болтами из стали. Данные элементы установлены над бойлером быстрого накопления из стали со стеклянным покрытием, предназначенным для приготовления воды для ГВС. Бойлер защищен от коррозии магниевым анодом.

2.2 Панель управления

Панель

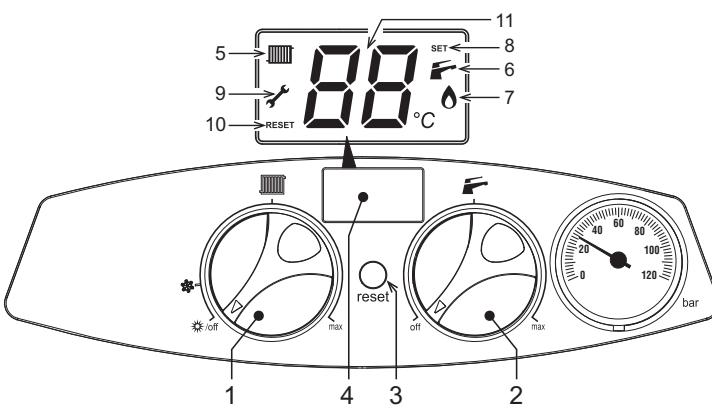


рис. 1 - Панель управления

Условные обозначения на панели управления

- Регулировка температуры в системе и переключение режимов «Лето/Зима/Выкл.»
- Регулировка температуры воды ГВС и «Выкл.»
- Многофункциональная клавиша «Обнуление - Режим Economy/Comfort»
- Дисплей
- Индикация работы агрегата в режиме отопления
- Индикация работы агрегата в режиме ГВС
- Индикация включенной горелки - Режим Comfort
- Индикация режима Comfort
- Индикация неисправности
- Запрос на обнуление неисправности
- Многофункциональный индикатор

Индикация во время работы котла

Режим отопления

О поступлении запроса на отопление (от комнатного термостата или от пульта ДУ с таймером) сообщает включение радиатора (поз. 5 - рис. 1).

На многофункциональном дисплее (поз. 11 - рис. 1) отображается температура датчика отопления.

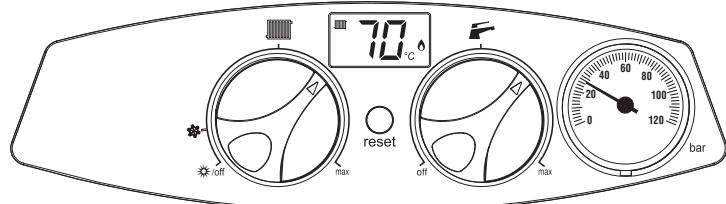


рис. 2

в режиме ГВС

О поступлении запроса на горячее водоснабжение (в результате забора горячей воды) сообщает включение крана (поз. 6 - рис. 1).

На многофункциональном дисплее (поз. 11 - рис. 1) отображается температура датчика ГВС.

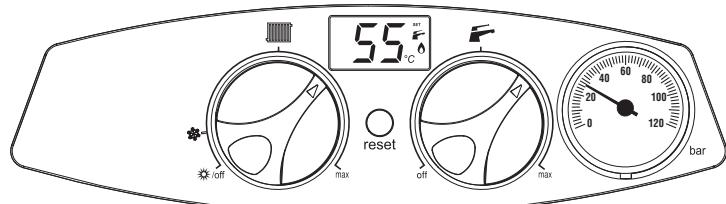


рис. 3

Исключение бойлера (режим Economy)

Пользователь имеет возможность исключать систему нагрева/поддержания температуры воды в бойлере. В этом случае котлом нерабатывается вода для ГВС.

При включенной системе нагрева воды в бойлере (установка по умолчанию) на дисплее отображается символ **Comfort** (поз. 8 - рис. 1).

Бойлер может быть отключен пользователем (экономный режим - ECO) путем нажатия на клавишу **сброса** (поз. 3 - рис. 1). Символ **Comfort** (поз. 8 - рис. 1) включится, а на экране в течение 3 секунд будет отображаться надпись «EC» (Eco). Чтобы активировать режим **Comfort**, следует повторно нажать на клавишу **сброса**. Символ **Comfort** включится, а на экране в течение 3 секунд будет отображаться надпись «CO» (**Comfort**).

2.3 Включение и выключение

Котел, отключенный от электропитания

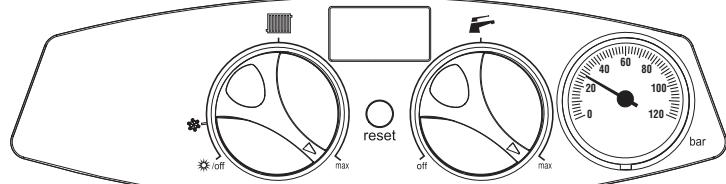


рис. 4 - Котел, отключенный от электропитания



При отключении котла от системы электропитания и/или газовой магистрали противоморозная система не работает. Во время длительного неиспользования котла в зимний период, во избежание ущерба от возможного замерзания рекомендуется слить всю воду из котла, как из контура отопления, так и из контура ГВС; или же слить только воду из контура ГВС и добавить антифриз в систему отопления в соответствии с указаниями, приведенными в сез. 3.3.

Включение котла

- Откройте отсечные клапаны топлива.
- Включите электропитание аппарата.

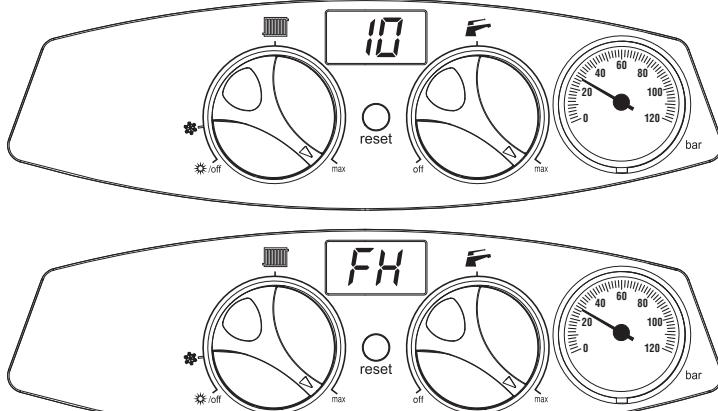


рис. 5 - Включение котла

- В течение следующих 120 секунд на дисплее высвечивается символ FH, обозначающий цикл спуска воздуха из системы отопления.
- В течение 5 секунд на дисплее будет высвечиваться версия программного обеспечения электронной платы.
- После исчезновения символа FH с дисплея котел готов к автоматическому включению при каждом заборе воды ГВС или при поступлении запроса от комнатного терmostата.

Выключение котла

Установите на минимум обе ручки (поз. 1 и 2 - рис. 1).

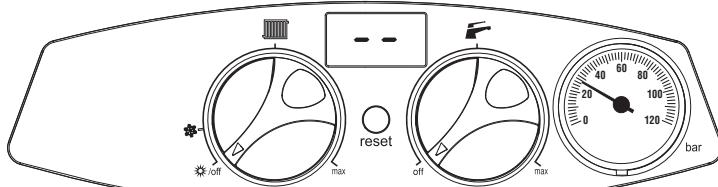


рис. 6 - Выключение котла

Когда котел выключен, на электронный блок продолжает подаваться электрическое питание.

При этом не происходит нагрева воды для систем отопления и ГВС. Остается активной противоморозная система.

Для включения котла настройте обе ручки (поз. 1 и 2 - рис. 1) на желаемую температуру.

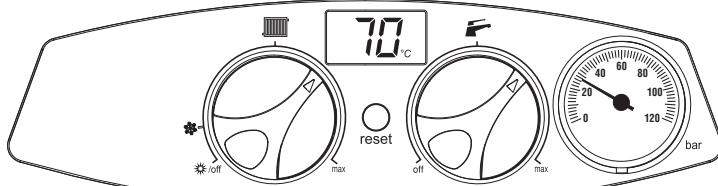


рис. 7

Теперь котел готов к автоматическому включению при каждом заборе воды ГВС или при поступлении команды от комнатного терmostата.

2.4 Регулировки**Переключение режимов "Лето"/"Зима"**

Поверните на минимум («Лето») только ручку регулировки температуры воды в системе отопления (поз. 1 - рис. 1).

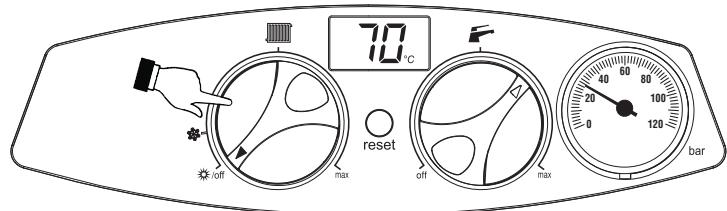


рис. 8

При этом котел будет вырабатывать только воду для ГВС. Остается активной противоморозная система.

Для отключения режима «Лето» («Зима») настройте ручку регулировки температуры воды в системе отопления (поз. 1 - рис. 1) на желаемую температуру.

Регулировка температуры воды в системе отопления

Используйте ручку регулировки температуры воды в системе отопления (поз. 1 - рис. 1) для изменения температуры от минимальной в 30°C до максимальной в 80°C.

Однако, не рекомендуется эксплуатировать котел при температуре ниже 45°C.

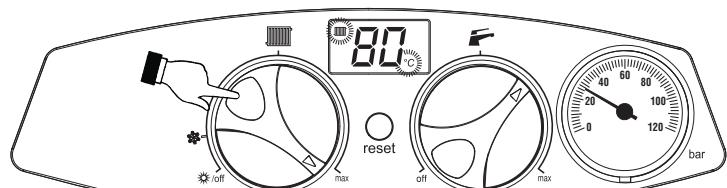


рис. 9

Регулировка температуры в системе горячего водоснабжения (ГВС)

Используйте ручку регулировки температуры воды в системе ГВС (поз. 2 - рис. 1) для изменения температуры от минимальной в 10°C до максимальной в 65°C.

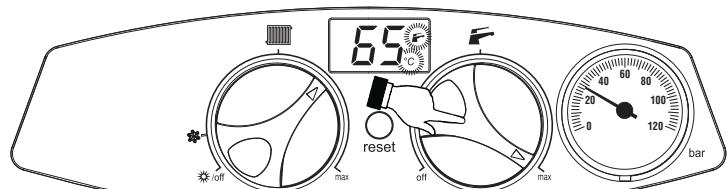


рис. 10

Регулировка температуры воздуха в помещении (с помощью опционального терmostата температуры в помещении).

Задайте с помощью терmostата температуры воздуха в помещении нужную температуру внутри помещения. При отсутствии терmostата температуры воздуха в помещении котел обеспечивает поддержание в системе отопления заданной температуры воды.

Регулировка температуры воздуха в помещении (с помощью опционального устройства ДУ с таймером)

Задайте с помощью устройства ДУ с таймером нужную температуру внутри помещения. Котел будет поддерживать температуру воды в системе, необходимую для обеспечения в помещении заданной температуры воздуха. В том, что касается работы котла с устройством ДУ с таймером, см. соответствующую инструкцию на это устройство.

Плавающая температура

При установке внешнего датчика (опция) регулировка котла осуществляется в режиме «плавающей температуры». В этом режиме температура воды, подаваемой в систему отопления, регулируется в зависимости от внешних климатических условий, что позволяет обеспечивать круглогодичный максимальный комфорт и экономию энергии. Так, при повышении внешней температуры понижается температура подачи воды в систему отопления согласно некоторой определенной компенсационной кривой.

Согласно регулировкам в режиме плавающей температуры температура, заданная с помощью ручки системы отопления (поз. 3 - рис. 1) становится максимальной температурой подачи воды в систему. Рекомендуется устанавливать ее на максимальную величину, чтобы позволить системе выполнять регулировку во всем полезном рабочем диапазоне.

Регулировки котла должны выполняться квалифицированными специалистами при его установке. В дальнейшем пользователь может сам изменить их для обеспечения максимального комфорта.

Компенсационная кривая и смещение кривых

При нажатии на кнопку сброса (поз. 6 - рис. 1) на 5 секунд открывается доступ к меню «Плавающая температура» и отображается мигающая надпись «CU».

При нажатии на кнопку «Сброс» (поз. 3 - рис. 1) отображается фактическая кривая компенсации (рис. 11), которую можно изменять с помощью ручки системы ГВС (поз. 2 - рис. 1) с последующим нажатием на кнопку «Сброс» (поз. 3 - рис. 1).

Отрегулируйте кривую по желанию от 1 до 10 в зависимости от характеристики (рис. 13), а затем нажмите на кнопку «Сброс» (поз. 3 - рис. 1).

При установке кривой на 0 режим «плавающей температуры» отключается.

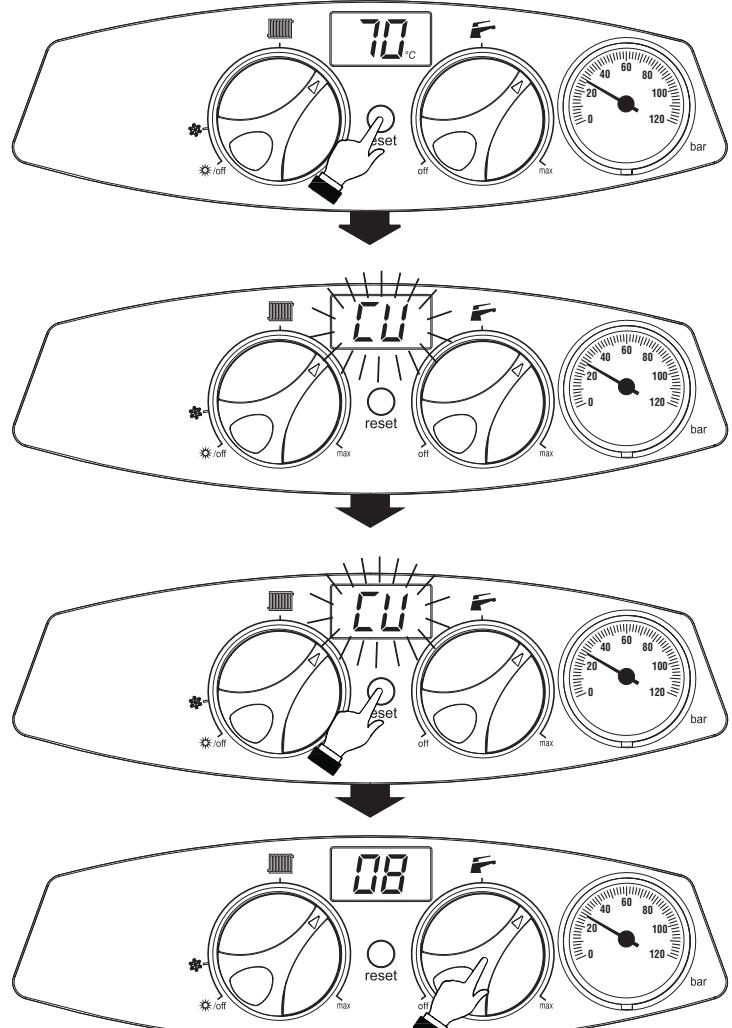


рис. 11 - Компенсационная кривая

При повороте ручки системы отопления (поз. 1 - рис. 1) отображается мигающая надпись «OF».

При нажатии на кнопку сброса (поз. 3 - рис. 1) отображается фактическое смещение кривых (рис. 12), которое можно изменить с помощью ручки системы ГВС (поз. 2 - рис. 1) с последующим нажатием на кнопку «Сброс» (поз. 3 - рис. 1).

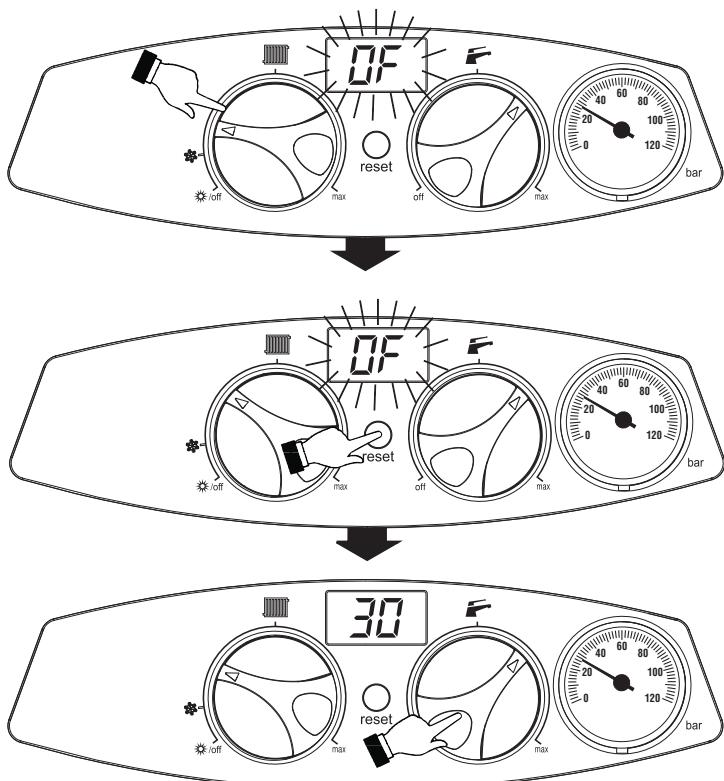


рис. 12 - Параллельное смещение кривых

При повторном повороте ручки системы ГВС (поз. 1 - рис. 1) с последующим нажатием на кнопку «Сброс» (поз. 3 - рис. 1) на 5 секунд осуществляется выход из режима регулировки параллельных кривых.

Если температура в помещении оказывается ниже желаемой, рекомендуется задать кривую более высокого порядка и наоборот. Действуйте, увеличивая или уменьшая на одну единицу порядок кривой и оценивая, каким образом это скажется на величине температуры в помещении.

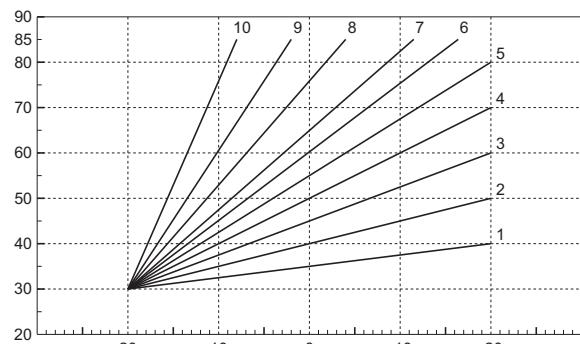


рис. 13 - Компенсационные кривые

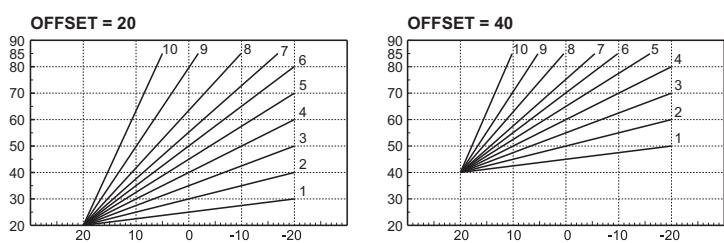


рис. 14 - Пример параллельного смещения компенсационных кривых

Регулировка с дистанционного пульта управления с таймером

Если к котлу подключено устройство дистанционного управления с таймером (опция), вышеописанные регулировки производятся в соответствии с указаниями, приведенными в таблице 1.

Таблица. 1

Регулировка температуры воды в системе отопления	Регулировку можно осуществлять как через меню пульта ДУ с таймером, так и с панели управления котлом.
Регулировка температуры в системе горячего водоснабжения (ГВС)	Регулировку можно осуществлять как через меню пульта ДУ с таймером, так и с панели управления котлом.
Переключение режимов "Лето"/"Зима"	Режим "Лето" имеет приоритет перед запросом на включение отопления с пульта ДУ с таймером.
Выбор режимов "Экономия"/"Комфорт"	При отключении режима ГВС через меню пульта ДУ с таймером котел устанавливается в режим Экономия. В этих условиях функция Eco/Comfort на панели управления отключена. При включении режима ГВС через меню устройства ДУ с таймером котел переходит в режим Comfort. В этих условиях функция Eco/Comfort можно включать с панели управления котлом.
Плавающая температура	Регулировка в режиме плавающей температуры осуществляется как с пульта ДУ с таймером, так и с платы котла: приоритетом при этом пользуется плата котла.

Регулировка давления воды в системе

При заполнении холодной системы давление воды по показаниям водомера должно составлять примерно 1,0 бара.

С помощью крана заполнения системы (если он установлен) доведите давление в системе до значения выше 1,0 бара.

По окончании операции всегда закрывайте кран заполнения системы.

Комплект крана заполнения системы и расширительный бак системы ГВС

По запросу поставляется комплект, состоящий из крана заполнения и расширительного бака системы ГВС.

Кран должен устанавливаться в соответствии с указанным стрелкой направлением.

После установки крана для заполнения системы доведите с его помощью давление в системе до значения выше 1,0 бара.

После восстановления давления в системе котел активирует цикл спуска воздуха из системы: он будет длиться 120 секунд, при этом на дисплее будет высвечиваться символ FН.

3. МОНТАЖ**3.1 Указания общего характера**

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ГОРЕЛКИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ ПРОВЕРЕННУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВЕ УКАЗАНИЙ, ПРЕДПИСАННЫХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОЛОЖЕНИЙ МЕСТНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ, И В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.

3.2 Место установки

Котел должен быть установлен в специально отведенном для этой цели помещении, имеющем отверстия, обеспечивающие достаточную вентиляцию в соответствии с действующими нормами. Если в одном помещении установлены некоторые горелки или вытяжные вентиляторы, работающие одновременно, то вентиляционные отверстия должны иметь размеры, обеспечивающие одновременную работу всех аппаратов. В помещении, в котором установлен агрегат не должны находиться огнеопасные предметы >или материалы, едкие газы, пыль и другие летучие вещества, всасывание которых вентилятором может привести к загрязнению внутренних каналов горелки или горелочной головки. Помещение должно быть сухим и не подвергаться воздействию дождя, снега или мороза.

Если агрегат устанавливается среди мебели или боком к стене, следует предусмотреть свободное пространство, необходимое для демонтажа кожуха и выполнения обычных работ по техобслуживанию.

3.3 Гидравлические соединения**Предупреждения**

Тепловой потенциал агрегата определяется заранее путем расчета потребности здания в тепле согласно действующим нормам. Для обеспечения правильного и надежного функционирования система должна быть оснащена всеми необходимыми элементами. Рекомендуется установить между котлом и системой отопления отсечные клапаны, которые позволили бы в случае необходимости изолировать котел от системы.

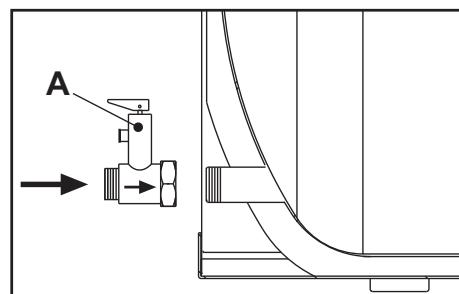
Сливное отверстие предохранительного клапана должно быть соединено с воронкой или сливной трубой во избежание попадания воды на пол в случае срабатывания клапана при превышении давления в контуре отопления. В противном случае изготовитель котла не несет никакой ответственности за затопление помещения при срабатывании предохранительного клапана.

Не используйте трубы гидравлических систем для заземления электрических приборов.

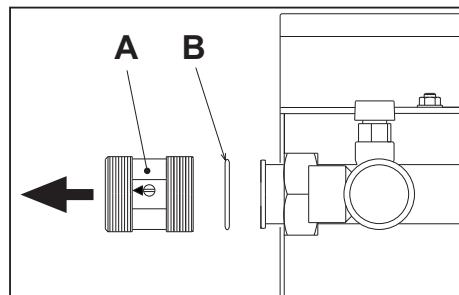
Перед установкой тщательно промойте все трубы системы, чтобы удалить отложения или загрязнения, которые могут отрицательно сказаться на работе котла.

Выполните подключение труб к соответствующим штуцерам, как показано на рисунке, приведенном в сар. 5, и согласно символам, имеющимся на самом агрегате.

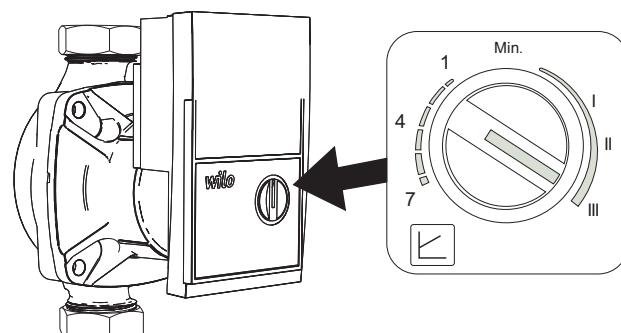
Установите на входе холодной воды для системы ГВС запорный предохранительный клапан «A» (см. рис. 15), поставляемый вместе с котлом. Необходимо соблюдать направление стрелки, указанное на клапане.

**рис. 15 - Установка стопорного предохранительного клапана**

Установите на подающем трубопроводе обратный клапан «A» (см. рис. 16), поставляемый вместе с котлом, с размещением прокладки «B». Необходимо соблюдать направление стрелки, указанное на клапане.


**рис. 16 - Установка невозвратного клапана****Высокопроизводительный циркуляционный насос водонагревателя**

Для правильной работы котла ATLAS 25 K 100 UNIT переключатель скорости (см. рис. 17) должен быть установлен в положение III.

**рис. 17**

Высокопроизводительный циркуляционный насос системы отопления

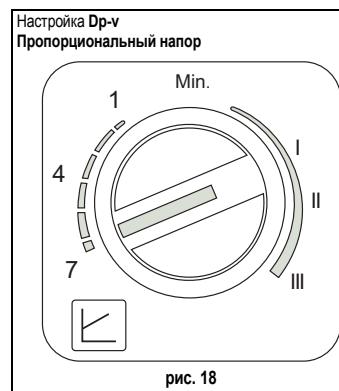Заводская настройка одинакова для всех установок; тем не менее, можно задать иную стратегию работы в зависимости от характеристик системы.

**- Настройка Dp-v пропорционального напора (рис. 18)**

Напор циркуляционного насоса будет автоматически уменьшаться при снижении требуемого системой расхода. Данная настройка является оптимальной для систем с радиаторами (с одной или 2 трубами) и/или терmostатическими клапанами.

Сильными сторонами являются снижение потребления электроэнергии при уменьшении требуемого системой расхода и снижение шума на радиаторах и/или терmostатических клапанах. Рабочий диапазон лежит в пределах от минимума (1) до максимума (7).

- Настройка постоянной скорости (рис. 19)

Циркуляционный насос не модулирует собственную мощность. Принцип работы аналогичен традиционным циркуляционным насосам с 3 скоростями (с пониженным энергопотреблением по сравнению с ними). Рабочий диапазон: от скорости 1 (I) до скорости 3 (III).

Характеристики воды для системы отопления

В случае, если жесткость воды превышает 25° Fr (1°F = 10 ppm CaCO₃), используемая вода должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы предотвращать образование накипи на котле. После подготовки жесткость воды не должна быть ниже 15°F (ДП 236/88 о подготовке воды, предназначенной для человеческого потребления). Водоподготовка обязательна, если система имеет большую протяженность или при частом выполнении подпитки системы.


! Если в точке подвода холодной воды устанавливается устройство умягчения, обратите внимание на то, чтобы не слишком много снизить жесткость воды. На самом деле это может привести к преждевременному ухудшению свойств магниевого анода бойлера.

Система защиты от замерзания, жидкие антифризы, добавки и ингибиторы





Котел оборудован системой защиты от переремерзания, которая включает его в режиме отопления в случае, когда температура воды, подаваемой в отопительную систему, опускается ниже 6°C. Эта система отключается при отключении котла от системы электропитания и/или газовой магистрали. Использование жидких антифризов, добавок и ингибиторов, разрешается в случае необходимости только и исключительно, если их изготовитель дает гарантию, подтверждающую, что его продукция отвечает данному виду использования и не причинит вреда теплообменнику котла и другим комплектующим и/или материалам, использованным в конструкции котла и системы. Запрещается использовать жидкости-антифризы, добавки и ингибиторы, специально не предназначенные для применения в тепловых установках и несовместимые с материалами, использованными в конструкции котла и системы.

3.4 Подключение горелки

Горелка укомплектована гибкими шлангами и фильтром, необходимыми для подключения ее к системе подачи жидкого топлива. Пропустите рис. 20 гибкие шланги через отверстия в задней стенке аппарата, затем установите фильтр, как указано на.

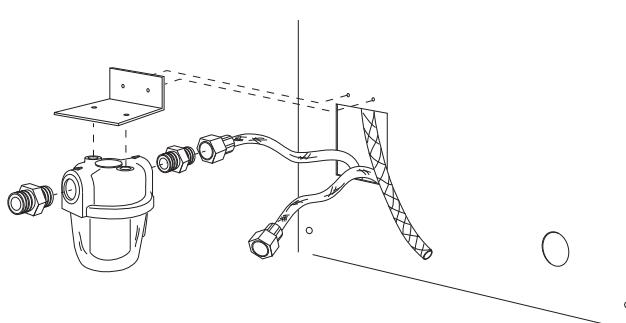**рис. 20 - Установка топливного фильтра**

Система подачи топлива должна быть выполнена в соответствии с одной из следующих схем, причем длина трубопроводов (LMAX) не должна превышать приведенные в таблице значения.

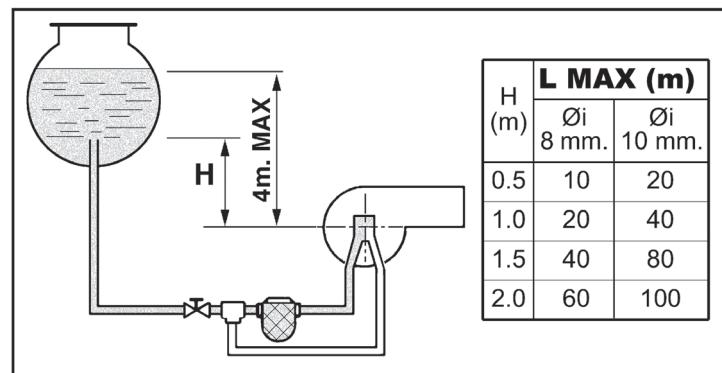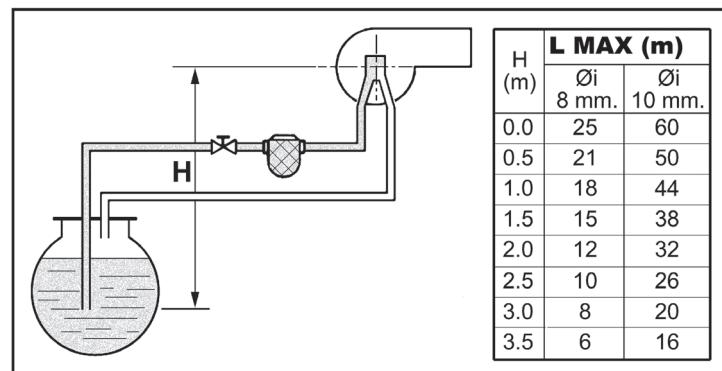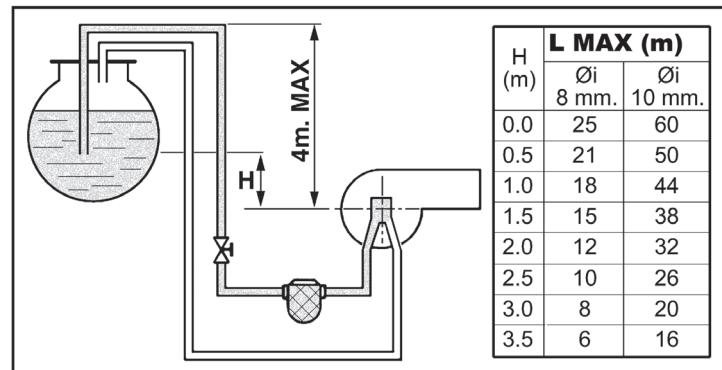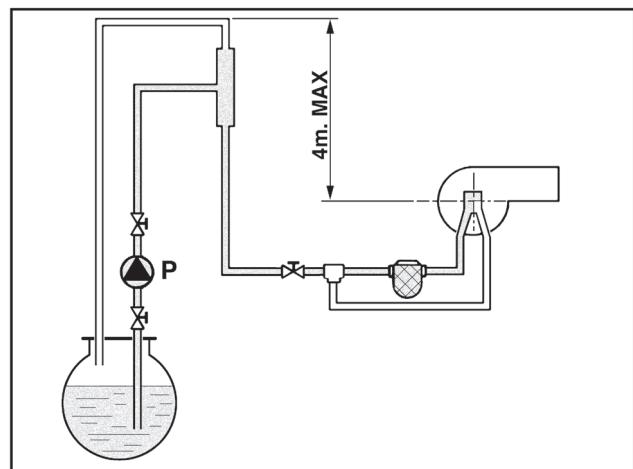**рис. 21 - Подача самотеком****рис. 22 - Подача всасыванием****рис. 23 - Сифонная подача****рис. 24 - Кольцевая подача**

3.5 Электрические соединения**Подключение к сети электропитания**

! Электрическая безопасность аппарата обеспечивается только при его правильном подключении к контуру заземления, отвечающему требованиям действующих норм техники безопасности. Эффективность контура заземления и его соответствие нормам должны быть проверены квалифицированным персоналом. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, могущий быть причиненным отсутствием заземления агрегата. Удостоверьтесь также, что система электропитания соответствует максимальной потребляемой мощности агрегата, указанной на табличке номинальных данных.

Внутренние электрические соединения в котле уже выполнены, он снабжен также сетевым шнуром типа "Y" без вилки. Подключение к сети должно быть постоянным, причем между местом подключения к сети и котлом следует установить двухполюсный размыкатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, а также предохранители макс. номиналом 3А. При подключении к сети важное значение имеет соблюдение полярности (фаза: коричневый провод / нейтраль: синий провод / земля: желто-зеленый провод). При монтаже или замене сетевого шнура земляной провод должен быть выполнен на 2 см длиннее остальных.

! Сетевой шнур агрегата не подлежит замене самим пользователем. В случае повреждения сетевого шнура выключите агрегат; обращайтесь для его замены исключительно к квалифицированным специалистам. В случае замены сетевого шнура используйте исключительно кабель типа "HAR H05 VV-F" 3x0,75 мм² с максимальным внешним диаметром 8 мм.

Терmostат комнатной температуры (опция)

! ВНИМАНИЕ: ТЕРМОСТАТ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТРОЙСТВОМ С КОНТАКТАМИ НЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ПРИ ПОДАЧЕ НАПРЯЖЕНИЯ 230 В НА КЛЕММЫ ТЕРМОСТАТА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НЕПОДЛЕЖАЩЕЕ РЕМОНТУ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ.

При подключении регуляторов комнатной температуры с повременной программой управления или таймера, не следует запытывать их через размыкающие контакты. В зависимости от типа устройства питание должно подводиться напрямую от сети или от батареек.

Доступ к блоку зажимов

Отвинтите оба винта "A", расположенных в верхней части панели управления и демонтируйте крышки.

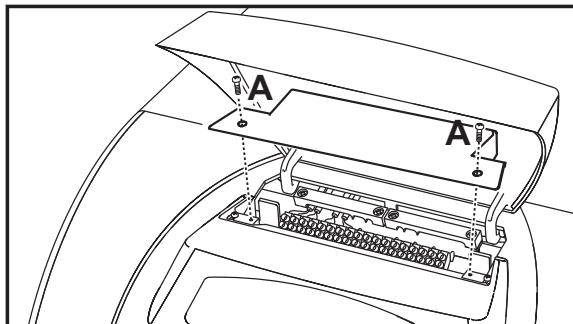


рис. 25 - Доступ к клеммной коробке котла

3.6 Подключение котла к дымоотводу

Аппарат должен быть подключен к дымоотводу, соответствующему действующим нормам. Дымовая труба, соединяющая котел с дымоотводом, должна быть изготовлена из материала, устойчивого к температуре и коррозии. В местах соединений рекомендуется тщательно проверить герметичность.

4. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все нижеописанные операции по регулировке, переоборудованию, вводу в эксплуатацию и техобслуживанию подлежат выполнению исключительно квалифицированными специалистами с подтвержденной квалификацией (обладающими профессиональными техническими качествами, предусмотренными действующим законодательством), такими как сотрудники обслуживающего вашу территорию сервисного центра.

FERROLI снимает с себя всякую ответственность за травмы и/или материальный ущерб, нанесенный в результате несанкционированного вмешательства в конструкцию агрегата со стороны не квалифицированных и не уполномоченных лиц.

4.1 Регулировки**Активация тестового режима TEST**

Нажмите 3 раза на 3 секунды кнопку «Сброс» (поз. 3 - рис. 1) для активации тестового режима TEST. Котел включается независимо от необходимости производства воды для отопления или ГВС.

На дисплее символы системы отопления (поз. 5 - рис. 1) и ГВС (поз. 6 - рис. 1) мигают.

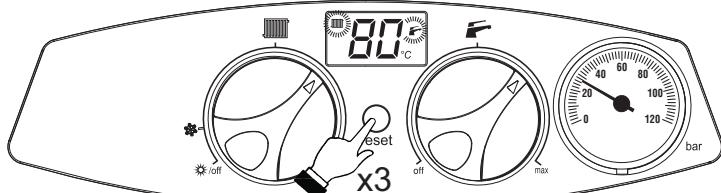


рис. 26 - Режим TEST

Чтобы выключить тестовый режим TEST, повторите процедуру включения.

Режим TEST в любом случае автоматически отключится через 15 минут.

Регулирование горелки

Предварительная регулировка горелки производится на заводе-изготовителе в соответствии с таблицей 2. Мощность горелки может быть изменена путем регулировки давления нагнетания насоса, сопла, регулировки головки и регулировки подачи воздуха, как указано в следующих параграфах. В любом случае, мощность горелки, после регулировки, должна находиться в пределах номинальных рабочих параметров аппарата. Выполнив желаемые регулировки, проверьте с помощью анализатора дымовых газов, чтобы содержание CO₂ % в них составляло от 11% до 12%.

Таблица. 2 - Регулирование горелки

Тепло-производительность	Модель Горелка	Производительность горелки	Форсунка		Давление насоса	Регулировка головки	Регулировка воздуха		
			кВт	кг/ч	США Гал/ч	Угол распыла	Код	Бар	L
28.3	SUN G6	2.24	0.60	60°	35601540	9	19	8	

Таблица производительности форсунок для дизельного топлива

В таблица 3 показан расход жидкого топлива (в кг/ч) при разных значениях давления насоса и сопел.

ПРИМЕЧАНИЕ. - Приведенные ниже значения носят ориентировочный характер; на самом деле расход топливная на сопла может колебаться в пределах ± 5. В горелках с подогревателем расход топливная уменьшается приблизительно на 10%.

Таблица. 3

Давление насоса кг/см ²							
Сопло Галлонов/ч.	8	9	10	11	12	13	14
0.40	1.36	1.44	1.52	1.59	1.67	1.73	1.80
0.50	1.70	1.80	1.90	1.99	2.08	2.17	2.25
0.60	2.04	2.16	2.28	2.39	2.50	2.60	2.70
0.65	2.21	2.34	2.47	2.59	2.71	2.82	2.92
0.75	2.55	2.70	2.85	2.99	3.12	3.25	3.37
0.85	2.89	3.06	3.23	3.39	3.54	3.68	3.82
1.00	3.40	3.61	3.80				

Расход на выходе форсунки в кг/ч

Регулировка давления насоса

Давление насоса регулируется на заводе так, чтобы обеспечить оптимальные условия работы агрегата; как правило, эта регулировка не требует изменения. Однако, если для особых целей приходится выбирать другое значение давления, то после установки манометра и включения горелки, выполните регулировку с помощью винта "6", указанного на рис. 27 и рис. 28. В любом случае рекомендуется не выходить за пределы 10 - 14 бар

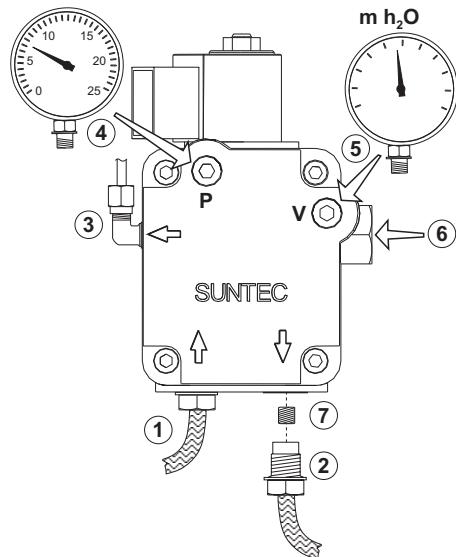


рис. 27 - Насос SUNTEC

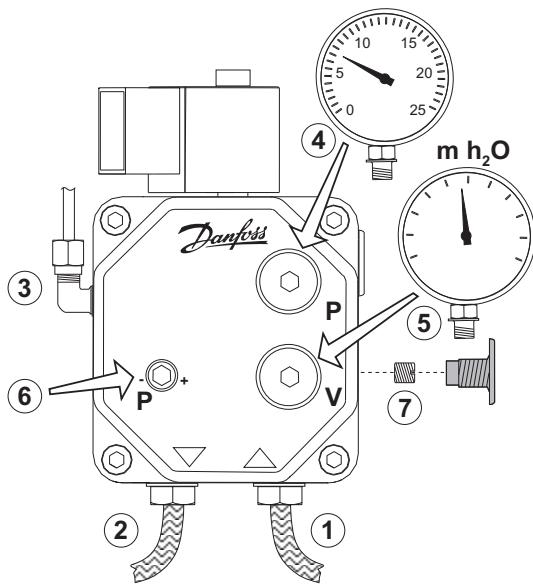


рис. 28 - Насос DANFOSS

1. Вход (всасывание)
2. Обратный контур
3. Выход к форсунке
4. Подключение манометра
5. Подключение вакумметра
6. Регулировочный винт
7. Байпасный винт

Головка и воздушная заслонка

Регулируйте головку и расход воздуха в соответствии с мощностью горелки, как указано в рис. 29

Поверните регулировочный винт головки В (рис. 30) в том или другом направлении до совмещения метки на стержне А (рис. 30) с желаемым указателем.

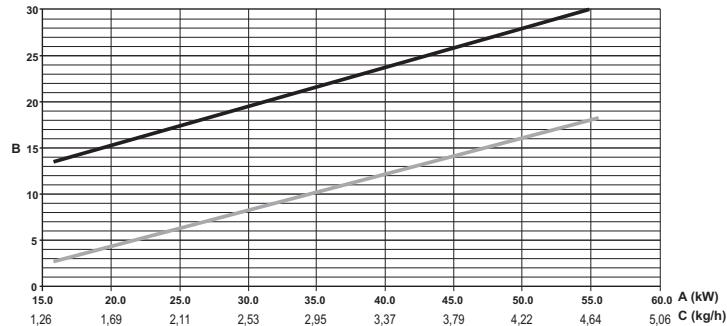


рис. 29 - График регулировки горелки Prodotto_Gr1

A	Мощность
B	Регулировочный указатель
C	Расход топлива
	"L" головки (мм)
	Воздух

Для регулировки расхода воздуха следует использовать винт С (рис. 30) предварительно ослабив гайку D. По завершении регулировки затяните гайку D.

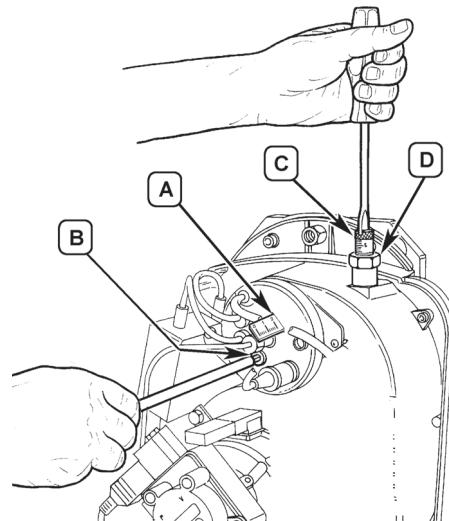


рис. 30 - Регулирование горелки

Положение электродов - дефлектора

После установки сопла проверьте правильность положения электродов и дефлектора по следующим размерам. Контроль размеров рекомендуется осуществлять всякий раз после выполнения какой либо операции на головке.

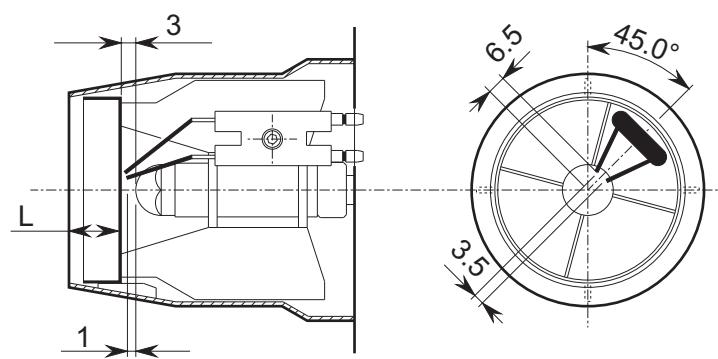


рис. 31 - Положение электродов - дефлектора

4.2 Ввод в эксплуатацию

Контрольные операции, которые следует выполнять перед первым розжигом, а также после проведения технического обслуживания, во время которого котел был отсоединен от сетей питания или были произведены работы на предохранительных устройствах или деталях котла:

Перед включением котла

- Откройте отсечные вентили между котлом и системами.
- Проверьте герметичность системы подачи топлива.
- Проверьте правильность давления в расширительном баке
- Заполните водой систему и полностью спустите воздух из котла и из системы, открыв воздуховыпускной вентиль на котле и (если таковые имеются) воздуховыпускные вентили, установленные в различных местах системы отопления.
- Удостоверьтесь в отсутствии утечек воды в системе отопления, в контуре ГВС, в местах соединений или в котле.
- Проверьте правильность выполнения электрических соединений и эффективность заземления.
- Проверьте отсутствие огнеопасных жидкостей или материалов в непосредственной близости от котла.
- Установите манометр и вакуумметр на насос (после ввода в эксплуатацию эти приборы снимаются) горелки.
- Откройте заслонки, установленные на трубопроводе подачи мазута.

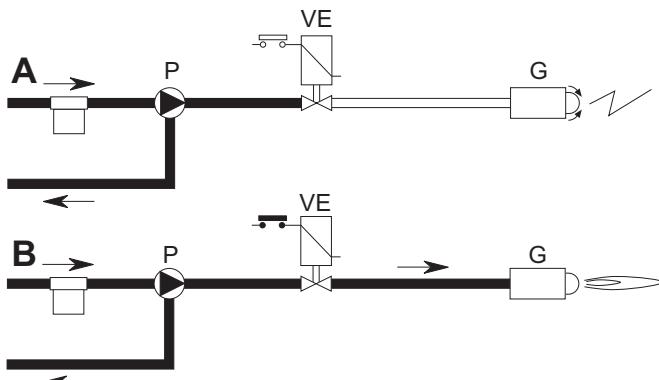
Включение

рис. 32 - Включение

A

При замыкании контура терморегулирования двигатель горелки начинает вращаться вместе с насосом: всасываемое топливо полностью направляется в обратную линию. При этом включаются вентилятор горелки и трансформатор розжига, обеспечивая выполнение:

- предварительной продувки топки.
- прокачки участка системы подачи топлива.
- предварительного розжига с разрядом между электродами.

B

В конце прокачки открывается электромагнитный клапан: мазут поступает в сопло и выходит из него в тонкораспыленном состоянии.

При контакте с образованием разряда между электродами образуется пламя.

Одновременно начинается считывание времени защитного отключения.

Цикл оборудования

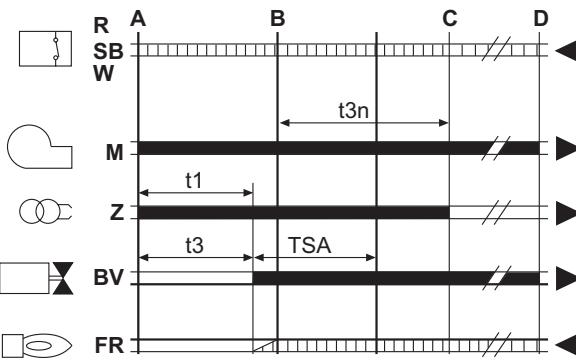


рис. 33 - Цикл оборудования

R-SB-W Термостаты/Прессостаты

M Двигатель горелки

Z Трансформатор розжига

BV Электромагнитный клапан

FR Фоторезистор

A' Начало включения с подогревателем

A Начало включения без подогревателя

B Наличие пламени

C Нормальный режим работы

D Прекращение регулировки (TA-TC)

t1	Время предварительной продувки
TSA	Время защитного отключения
t3	Время перед розжигом
t3n	Время после розжига
tw	Время предварительного подогрева
	Выходные сигналы агрегата
	Необходимые сигналы на входе

Проверки во время работы

- Включите агрегат, как описано в sez. 2.3.
- Удостоверьтесь в герметичности камеры сгорания и водяной системы.
- Проверьте эффективность функционирования дымоходов (для притока воздуха и удаления продуктов сгорания) во время работы котла.
- Удостоверьтесь в правильности циркуляции воды между котлом и системой.
- Проверьте зажигание горелки, осуществив различные испытания по включению и выключению котла с помощью термостата температуры воздуха в помещении или устройства дистанционного управления.
- Проверьте герметичность дверцы камеры сгорания и дымовой камеры.
- Проверьте работает ли нормально горелка.
- Выполните анализ дымовых газов (при установленвшемся режиме котла) и убедитесь, что содержание CO₂ в них находится в пределах от 11% до 12%.
- Проверьте правильность задания параметров и, при необходимости, отрегулируйте параметры (компенсационная характеристика, мощность, температура и т.д.) на нужную Вам величину.

4.3 Техническое обслуживание**Периодический контроль**

Для обеспечения безотказной работы агрегата в течение продолжительного времени проведение описанных ниже операций следует доверять квалифицированному и персоналу:

- Органы управления и устройства безопасности должны работать normally.
- Система удаления продуктов сгорания должна находиться в исправном состоянии.
- Проверьте трубы подачи и возврата топлива на отсутствие сужений, вмятин и т.п.
- Чистите фильтр на контуре всасывания топлива.
- Проверьте, что расход топлива соответствует номинальному.
- Чистите горелочную головку в месте выхода топлива на диске образования турбулентного потока.
- Дать горелке поработать на полной мощности в течение около десяти минут, затем произведите анализ процесса горения путем проверки:
 - Правильности настройки всех элементов, указанных в настоящем руководстве
 - Температуры дымовых газов в дымоотводящем канале
 - Содержания CO₂ в дымовых газах
- Дымо- и воздуховоды, а также соответствующие оголовки не засорены, и в них нет утечек.
- Горелка и теплообменник чисты от отложений и сажи. Для их чистки не применяйте химические средства или металлические щетки.
- Все соединения топливопроводов и водопроводов должны быть герметичными.
- Давление воды в холодной системе должно составлять около 1 бар; в противном случае приведите его к этой величине.
- Циркуляционный насос не должен быть заблокирован.
- Расширительный бак должен быть заполнен.
- Проверьте состояние магниевого анода и замените его, если это необходимо.

Чистку кожуха, панели управления и других наружных "эстетических" деталей котла можно производить с помощью мягкой тряпки, смоченной мыльной водой. Запрещается применение любых абразивных моющих средств и растворителей.

Демонтаж горелки

- Снимите крышку (B), открутив винт (A), для получения доступа ко всем частям.
- Открутите гайку (C) и приведите горелку в положение, обеспечивающее доступ к форсунке.

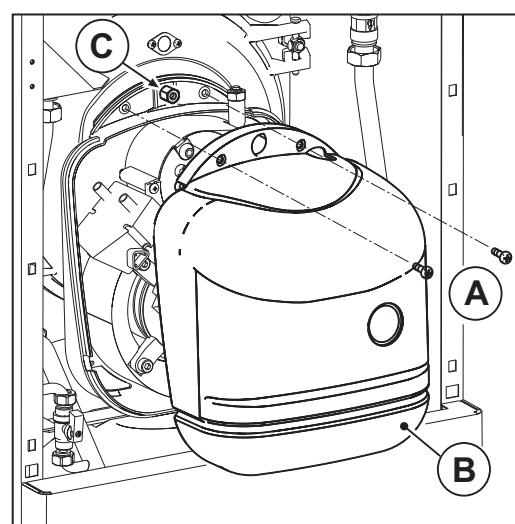


рис. 34 - Демонтаж горелки

Очистка котла

1. Отключите котел от электрической сети.
2. Демонтируйте горелку (см. предыдущий параграф).
3. Снимите верхнюю панель.
4. Снимите дверцы для проведения чистки «A», открутив гайки «B».
5. Откройте дверцы горелки «C», предварительно открутив гайки «D».
6. С помощью щетки, вытяжного устройства или сжатого воздуха очистите изнутри котла и веси маршруты дымовых газов.
7. После этого закройте дверцы.

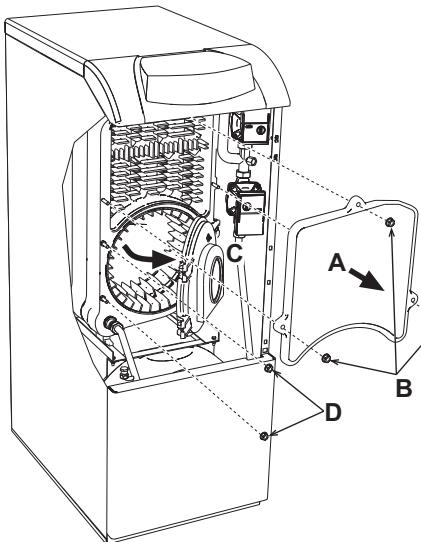


рис. 35

4.4 Устранение неисправностей**Диагностика**

Котел оснащен современной системой самодиагностики. В случае возникновения какой-либо неисправности в котле дисплей начинает мигать вместе с символом неисправности (поз. 22 - рис. 1), отображая код этой неисправности.

Некоторые неисправности приводят к постоянной блокировке котла (они отмечены буквой "A"): для восстановления рабочего состояния достаточно нажать клавишу RESET (поз. 8 - рис. 1) на 1 секунду, либо использовать команду СБРОС устройства дистанционного управления с таймером (поставляется по заказу), если таковое установлено; если котел не запускается, необходимо вначале устранить неисправность, о которой сигнализируют соответствующие светодиоды.

Некоторые неисправности приводят к временной блокировке котла (они отмечены буквой "F") и автоматически устраняются, как только значение возвращается в диапазон нормальной работы котла.

Таблица. 4 - Перечень неисправностей

Код неисправности	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
A01	Заблокирован насос	Произвести замену	
	Неисправный электродвигатель	Произвести замену	
	Неисправный клапан дизельного топлива	Произвести замену	
	Нет топлива в баке или вода на дне бака	Заполнить бак топливом или откачать воду	
	Закрыты клапаны в линии подачи топлива	Открыть	
	Загрязнены фильтры (линия-насос-форсунка)	Прочистить	
	Останов насоса	Включить насос и определить причину выключения	
	Не отрегулированы или загрязнены запальные электроды	Отрегулировать или прочистить	
	Засорение, загрязнение или деформация форсунки	Произвести замену	
	Неправильная регулировка головки и заслонки	Отрегулировать	
	Электроды повреждены или заземлены	Произвести замену	
	Неисправный трансформатор розжига	Произвести замену	
	Провода электродов повреждены или заземлены	Произвести замену	
	Деформация проводов электродов из-за высокой температуры	Заменить и обеспечить защиту	
	Нарушины электрические соединения клапана или трансформатора	Проверить	
	Поломка соединения между двигателем и насосом	Произвести замену	
	Обратная труба подсоединенна к контуру всасывания насоса	Исправить соединение	
	Неисправный фоторезистор	Произвести замену	
	Загрязнение фоторезистора	Очистить фоторезистор	

Код неисправности	Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
A02	Сигнал о наличии пламени при выключенном горелке	Короткое замыкание фоторезистора Засветка фоторезистора посторонним светом	Заменить фоторезистор Устраниить источник света
A03	Сработала защита от перегрева	Поврежден датчик температуры воды в системе отопления Отсутствие циркуляции воды в системе Наличие воздуха в системе	Проверить правильность положения и исправность датчика температуры воды в системе отопления Проверить циркуляционный насос (см. таблицу таблица 5) Стравить воздух из системы
A04	Сбой в параметрах электронной платы	Неправильно задано значение параметра электронной платы	Проверить электронную плату и изменить соответствующий параметр, если это необходимо
F07	Неисправность подогревателя (не замикается контакт в течение 120 секунд)	Обрыв соединительного провода	Проверить кабельную проводку
F09	Сбой в параметрах электронной платы	Неправильно задано значение параметра электронной платы	Проверить электронную плату и изменить соответствующий параметр, если это необходимо
F10	Неисправность датчика температуры воды 1 в нагнетающем контуре системы отопления	Датчик поврежден Короткое замыкание в соединительном проводе Обрыв соединительного провода	Проверить кабель датчика или заменить датчик
F11	Неисправность датчика температуры воды в контуре ГВС	Датчик поврежден Короткое замыкание в соединительном проводе Обрыв соединительного провода	Проверить кабель датчика или заменить датчик
F12	Сбой в параметрах электронной платы	Неправильно задано значение параметра электронной платы	Проверить электронную плату и изменить соответствующий параметр, если это необходимо
F14	Неисправность датчика температуры воды 2 в нагнетающем контуре системы отопления	Датчик поврежден Короткое замыкание в соединительном проводе Обрыв соединительного провода	Проверить кабель датчика или заменить датчик
F16	Сбой в параметрах электронной платы	Неправильно задано значение параметра электронной платы	Проверить электронную плату и изменить соответствующий параметр, если это необходимо
F34	Напряжение сети меньше 170 В	Неисправности в сети электропитания	Проверить состояние системы электропитания
F35	Нарушения в частоте тока в сети электропитания	Неисправности в сети электропитания	Проверить состояние системы электропитания
F37	Неверное давление воды в системе	Слишком низкое давление Реле давления воды не подключено или неисправно	Заполнить систему Проверить датчик
F39	Неисправность внешнего датчика	Датчик поврежден или короткое замыкание в соединительном кабеле Отсоединен датчик после активации режима плавающей температуры	Проверить кабель датчика или заменить датчик Снова подсоединить внешний датчик или отключить режим плавающей температуры
F40	Сбой в параметрах электронной платы	Неправильно задано значение параметра электронной платы	Проверить электронную плату и изменить соответствующий параметр, если это необходимо
F40	Сбой в параметрах электронной платы	Неправильно задано значение параметра электронной платы	Проверить электронную плату и изменить соответствующий параметр, если это необходимо
F40	Сбой в параметрах электронной платы	Неправильно задано значение параметра электронной платы	Проверить электронную плату и изменить соответствующий параметр, если это необходимо
A41	Положение датчиков	Датчик нагнетающего контура не вставлен в корпус котла	Проверить правильность положения и исправность датчика температуры воды в системе отопления
F42	Неисправность датчика температуры воды в системе отопления	Датчик поврежден	Заменить датчик
F47	Сбои в параметрах электронной платы	Неправильно задано значение параметра электронной платы	Проверить электронную плату и изменить соответствующий параметр, если это необходимо

Произведите диагностику циркуляционного насоса

О некоторых аномалиях, связанных с циркуляционным насосом, сигнализирует светодиод, расположенный вокруг переключателя скорости (рис. 36).



рис. 36

Таблица. 5 - Индикация светодиода циркуляционного насоса

	Не горит Циркуляционный насос в РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
	Зеленый ВКЛ Работающий циркуляционный насос
	Мигающий зеленый Цикл спуска воздуха
	Попеременный зеленый/красный Циркуляционный насос заблокирован по внешней причине: - Перенапряжение (>270 В) - Недостаточное напряжение (<160 В) - Перегрузка двигателя
	Мигающий красный Циркуляционный насос заблокирован по внутренней причине: - Двигатель заблокирован - Повреждение электроники

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обозначения сар. 5

- A Предохранительный и обратный клапан
- A4 Отвод дымов
- 10 Трубопровод подачи в систему - Ø 3/4"
- 11 Трубопровод возврата из системы - Ø 1"
- 14 Предохранительный клапан системы отопления
- 32 Циркуляционный насос системы отопления
- 36 Автоматический воздухоотвод
- 40 Расширительный сосуд контура ГВС (опция)
- 56 Расширительный сосуд
- 74 Кран для заполнения системы (опция)
- 97 Магниевый анод
- 114 Реле давления воды
- 130 Циркуляционный насос бойлера
- 143 Термостат регулировки температуры воды в бойлере
- 154 Труба слива конденсата
- 178 Баллон термометра бойлера
- 179 Обратный клапан
- 180 Бойлер
- 192 Рециркуляция - Ø 3/4"
- 197 Ручной вентиль для спуска воздуха
- 209 Трубопровод подачи воды в бойлер - Ø 3/4"
- 210 Трубопровод возврата из бойлера - Ø 3/4"
- 233 Сливной кран бойлера
- 275 Сливной кран системы отопления
- 278 Комбинированный датчик (предохранительный + температура воды в системе отопления)
- 293 Фланец для крышки смотрового окна бойлера
- 295 Горелка

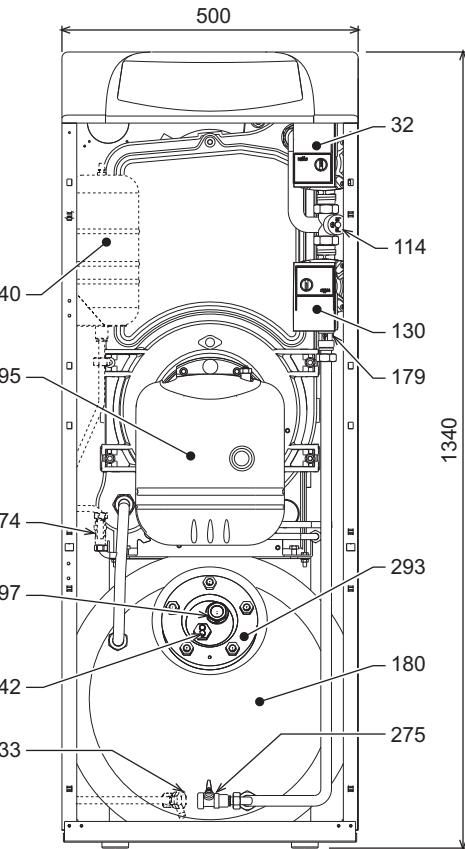
5.1 Размеры, места подключений и основные компоненты

рис. 37 - Вид спереди



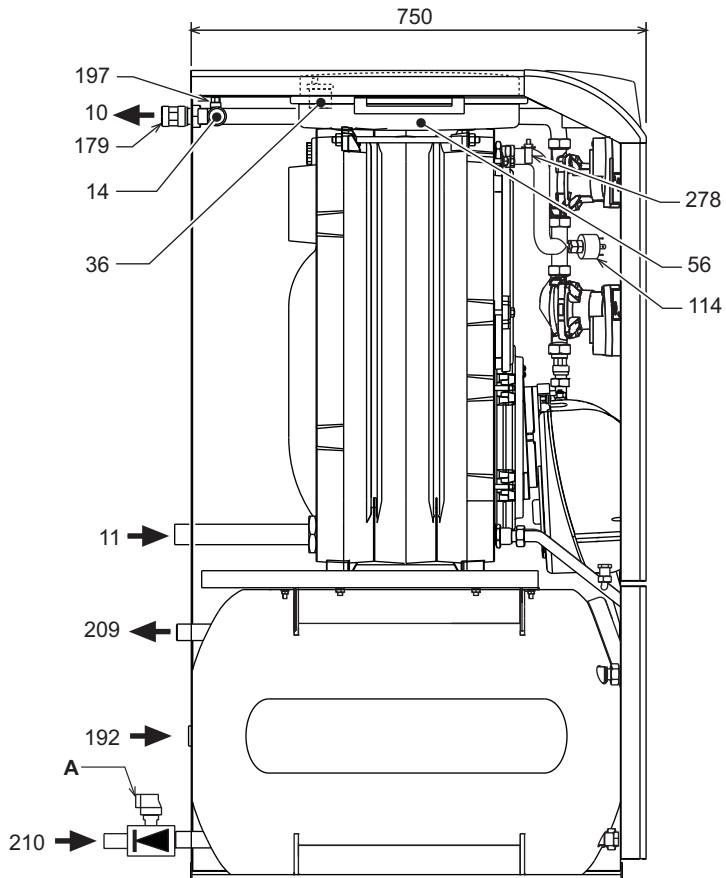


рис. 38 - Вид сбоку

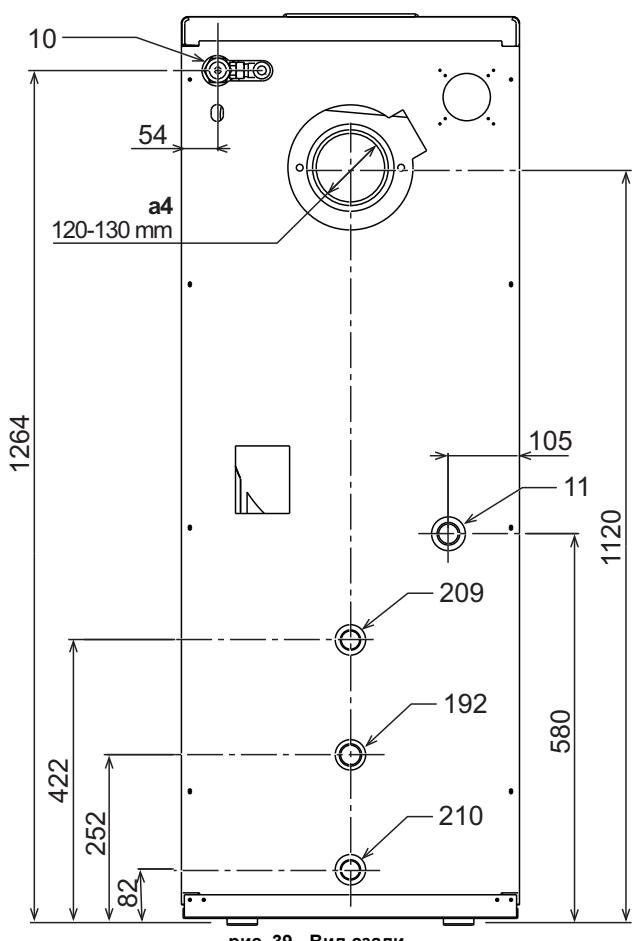

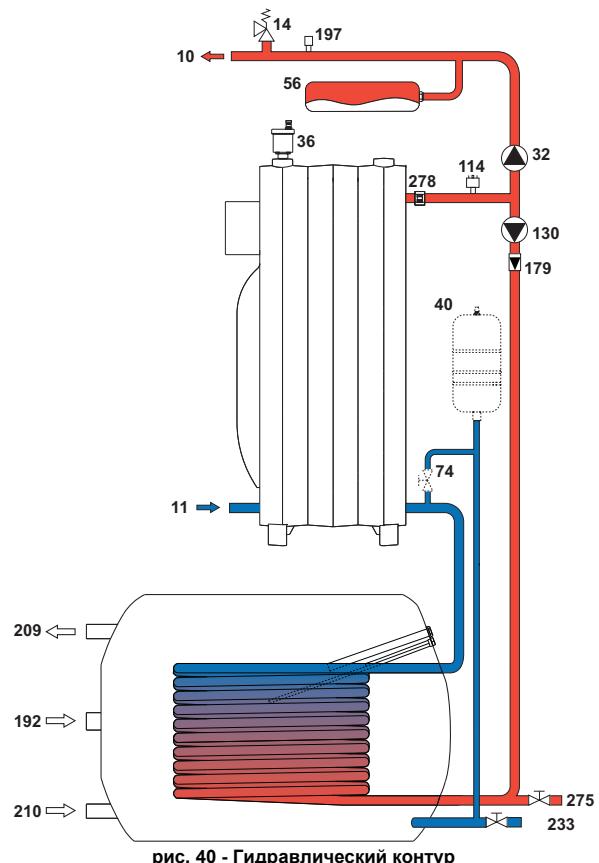
5.2 Гидравлический контур




5.3 Диаграммы

Потеря напора/Напор циркуляционных насосов

- Напор циркуляционного насоса с настройкой на "постоянную скорость".




H [m H₂O]

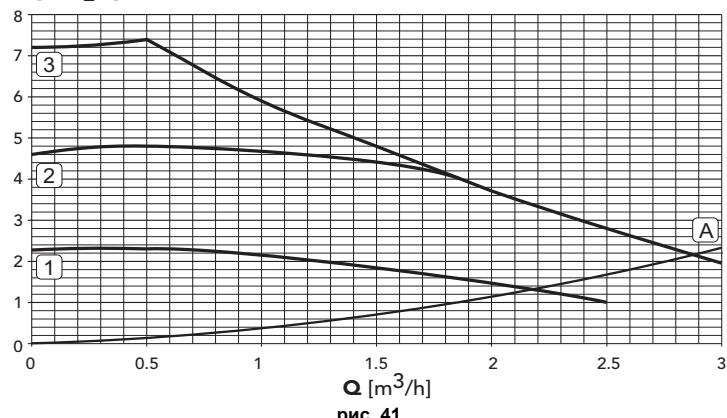


A Потери нагрузки в котле

1 - 2 - 3 Скорость циркуляционного насоса

- Напор циркуляционного насоса с настройкой на "пропорциональный напор".



H [m H₂O]

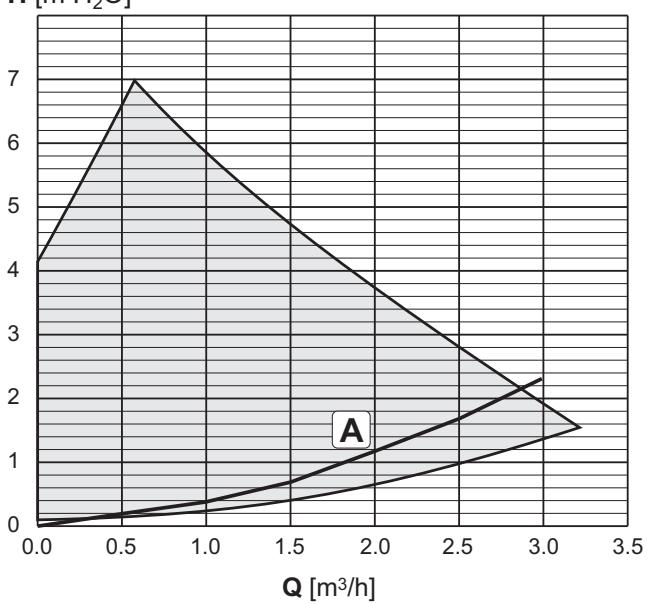

A Потери нагрузки в котле

5.4 Таблица технических данных

Параметр	Единица измерения	Величина	
Модель		ATLAS 25 K 100 UNIT	
Количество элементов	шт.	3	
Макс. теплопроизводительность системы отопления (Hs)	кВт	28,4	
Макс. теплопроизводительность системы отопления (Hi)	кВт	26,6	(Q)
Мин. теплопроизводительность системы отопления (Hs)	кВт	22,4	
Мин. теплопроизводительность системы отопления (Hi)	кВт	21,0	(Q)
Макс. тепловая мощность системы отопления (80-60°C)	кВт	25,0	(P)
Мин. тепловая мощность системы отопления (80-60°C)	кВт	20,0	(P)
Макс. теплопроизводительность системы ГВС (Hs)	кВт	28,3	
Макс. теплопроизводительность системы ГВС (Hi)	кВт	26,6	(Q)
Мин. теплопроизводительность в режиме ГВС (Hs)	кВт	22,4	
Мин. теплопроизводительность в режиме ГВС (Hi)	кВт	21,0	(Q)
Макс. тепловая мощность в режиме ГВС (80-60°C)	кВт	25,0	(P)
Мин. тепловая мощность в режиме ГВС (80-60°C)	кВт	20,0	(P)
КПД Рmax (80-60°C) (Hs)	%	88,0	
КПД Рmax (80-60°C) (Hi)	%	93,7	
КПД Рmin (80-60°C) (Hs)	%	89,1	
КПД Рmin (80-60°C) (Hi)	%	94,9	
КПД 30% (Hs)	%	92,0	
КПД 30% (Hi)	%	98,0	
Макс. рабочее давление воды в системе отопления	бар	6	(PMS)
Мин. рабочее давление в системе отопления	бар	0,8	
Макс. температура в системе отопления	°C	110	(tmax)
Объем воды в системе отопления	л	21	
Объем расширительного бака системы отопления	л	10	
Предварительное давление расширительного бака системы отопления	бар	1	
Макс. рабочее давление в системе ГВС	бар	9	(PMW)
Мин. рабочее давление в системе ГВС	бар	0,1	
Содержимое бойлера	л	90	
Объем расширительного бака системы ГВС	л	4	
Расход системы ГВС при Δt 30°C	л/10мин	195	
Расход системы ГВС при Δt 30°C	л/ч	750	
Класс защиты	IP	X0D	
Напряжение питания	В/Гц	230/50	
Потребляемая электрическая мощность системы отопления	Вт	195	
Потребляемая электрическая мощность системы ГВС	Вт	195	
Порожний вес	кг	225	
Длина камеры сгорания	мм	350	
Диаметр камеры сгорания	мм	300	
Потеря нагрузки со стороны отвода дымов	мбар	0,11	

Scheda prodotto ErP

MODELLO: ATLAS 25 K 100 UNIT

Marchio: FERROLI			
Caldaia a condensazione: NO			
Caldaia a bassa temperatura (**): SI			
Caldaia di tipo B1: NO			
Apparecchio di riscaldamento misto: SI			
Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: NO			
Elemento	Simbolo	Unità	Valore
Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente			B
Potenza termica nominale	Pn	kW	25
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	η_s	%	86
Potenza termica utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	P4	kW	25,0
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	P1	kW	7,8
Efficienza utile			
Alla potenza termica nominale e a un regime di alta temperatura (*)	η_4	%	88,0
Al 30% della potenza termica nominale e a un regime di bassa temperatura (**)	η_1	%	92,0
Consumo ausiliario di elettricità			
A pieno carico	elmax	kW	0,150
A carico parziale	elmin	kW	0,069
In modo Standby	PSB	kW	0,005
Altri elementi			
Dispersione termica in standby	Pstby	kW	0,105
Consumo energetico del bruciatore di accensione	Pign	kW	0,000
Consumo energetico annuo	QHE	GJ	83
Livello della potenza sonora all'interno	LWA	dB	62
Emissioni di ossidi di azoto	NOx	mg/kWh	139
Per gli apparecchi di riscaldamento misti			
Profilo di carico dichiarato			XL
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua			B
Consumo giornaliero di energia elettrica	Qelec	kWh	0,262
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	55
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	65
Consumo giornaliero di combustibile	Qfuel	kWh	31,864
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	25

(*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio.

(**) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

5.5 Электрическая схема

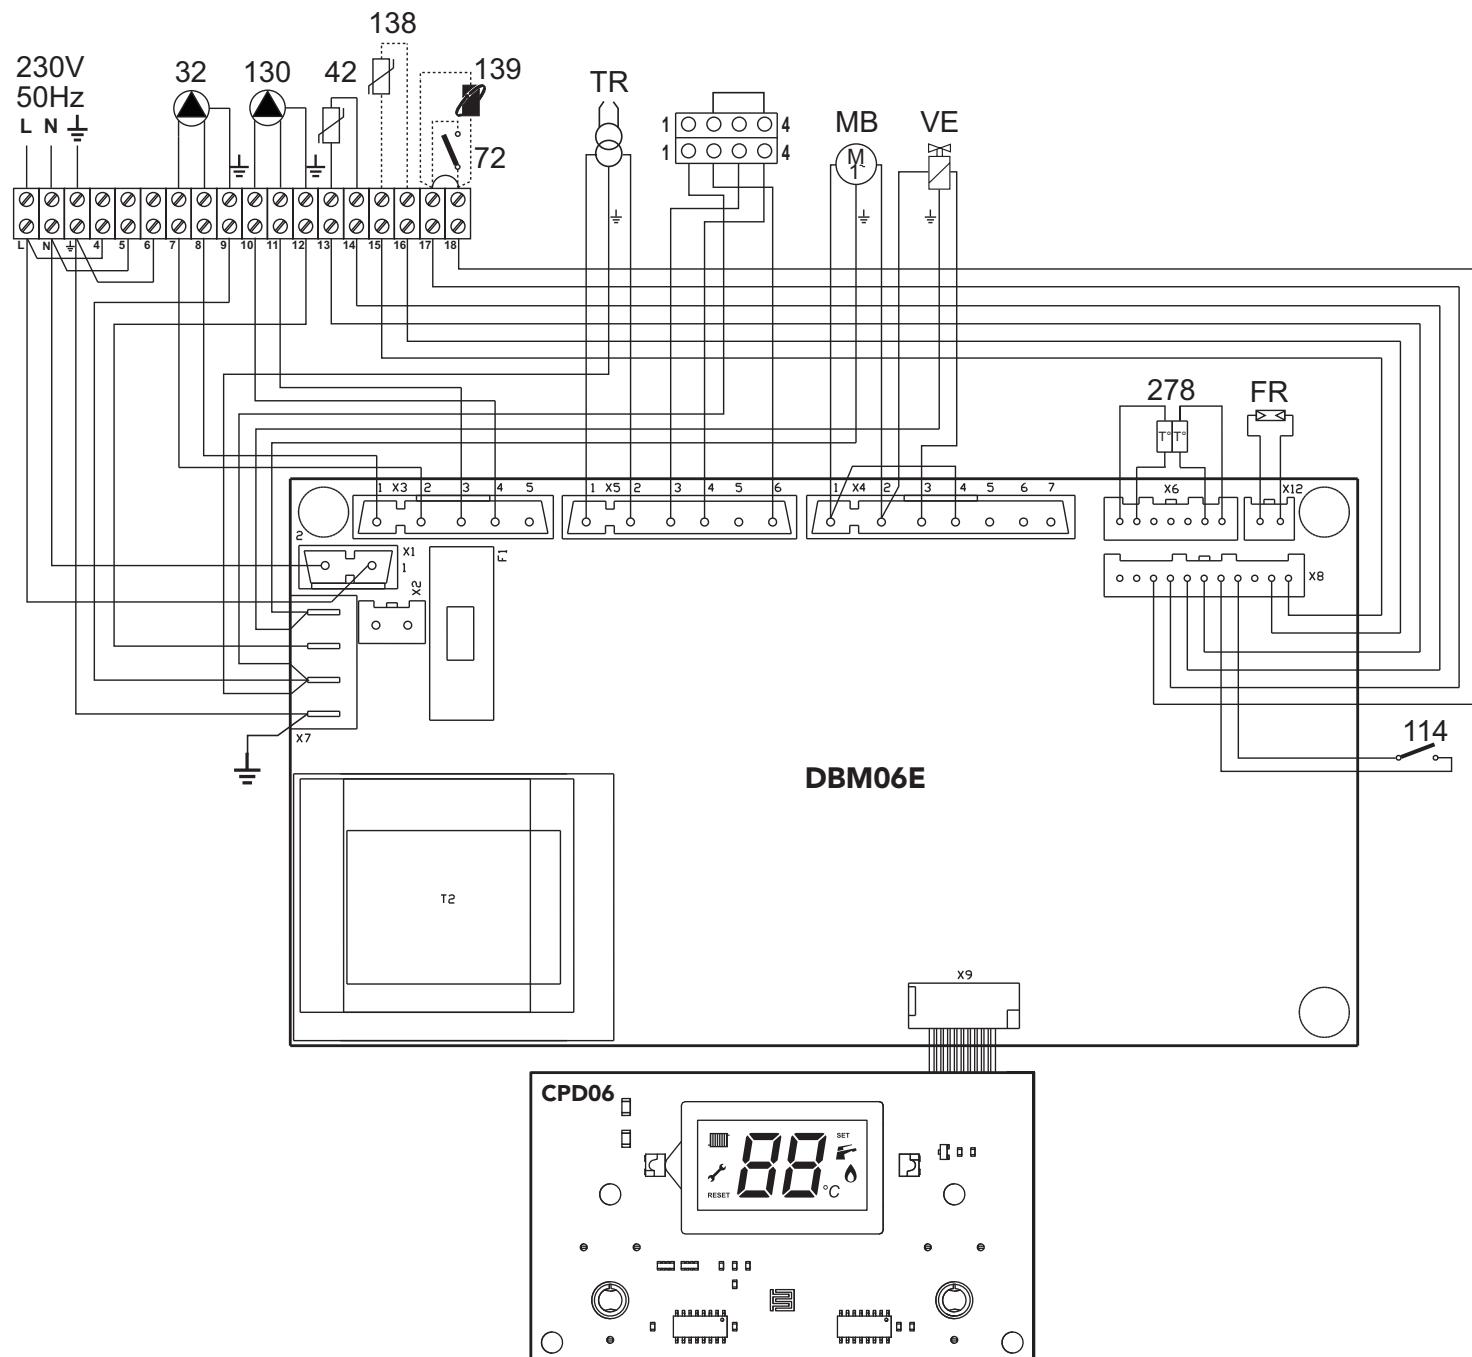


рис. 43 - Электрическая схема

- | | |
|-----|---|
| 32 | Циркуляционный насос системы отопления |
| 42 | Датчик температуры воды в системе ГВС |
| 72 | Комнатный термостат (опция) |
| 114 | Реле давления воды |
| 130 | Циркуляционный насос бойлера |
| 138 | Внешний датчик (опция) |
| 139 | Дистанционный хроностат (опция) |
| 278 | Двойной датчик (предохранительный + температуры воды в системе отопления) |
| TR | Трансформатор розжига |
| FR | Фоторезистор |
| MB | Двигатель горелки |
| VE | Электромагнитный клапан |

IT

Dichiarazione di conformità

Il costruttore: FERROLI S.p.A.

Indirizzo: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

dichiara che questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive CEE:

- Direttiva ErP 2009/125
- Direttiva Bassa Tensione 2006/95
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108

**ES**

Declaración de conformidad

El fabricante: FERROLI S.p.A.

Dirección: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio (Verona)

declara que este equipo satisface las siguientes directivas CEE:

- Directiva ErP 2009/125
- Directiva de Baja Tensión 2006/95
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108

**TR**

Uygunluk beyani

İmalatçı: FERROLI S.p.A.

Adres: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

bu cihazın; aşağıda yer alan AET(EEC) yönergelerine uygunluk içinde olduğunu beyan etmektedir:

- Yönerge 2009/125 ErP
- Yönerge 2006/95, Düşük Voltaj
- 2004/108 Elektromanyetik Uygunluk Yönetmeliği

**EN**

Declaration of conformity

Manufacturer: FERROLI S.p.A.

Address: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR Italy

declares that this unit complies with the following EU directives:

- ErP Directive 2009/125
- Low Voltage Directive 2006/95
- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108



FR Déclaration de conformité

CE

Le constructeur : FERROLI S.p.A.

Adresse: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

déclare que cet appareil est conforme aux directives CEE ci-dessous:

- Directive ErP 2009/125
- Directive basse tension 2006/95
- Directive Compatibilité Electromagnétique 2004/108

GR

Δήλωση συμμόρφωσης

CE

Ο κατασκευαστής: FERROLI S.p.A.

Διεύθυνση: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή σύμμορφουται με τις ακόλουθες των οδηγίες ΕΟΚ:

- Οδηγία ErP 2009/125
- Οδηγία χαμηλής Τάσης 2006/95
- Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108

NL

Conformiteitsverklaring

CE

De fabrikant: FERROLI S.p.A.

Adres: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

verklaart dat dit apparaat conform is aan de volgende EEG richtlijnen:

- Richtlijn ErP 2009/125/EEG
- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EEG
- Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EEG

RU

Декларация соответствия

CE

Изготовитель: FERROLI S.p.A.,

адрес: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR,

заявляет, что настоящее изделие соответствует следующим директивам СЕЕ:

- Директива ErP 2009/125
- Директива по низкому напряжению 2006/95
- Директива по электромагнитной совместимости 2004/108



FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a
37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.it